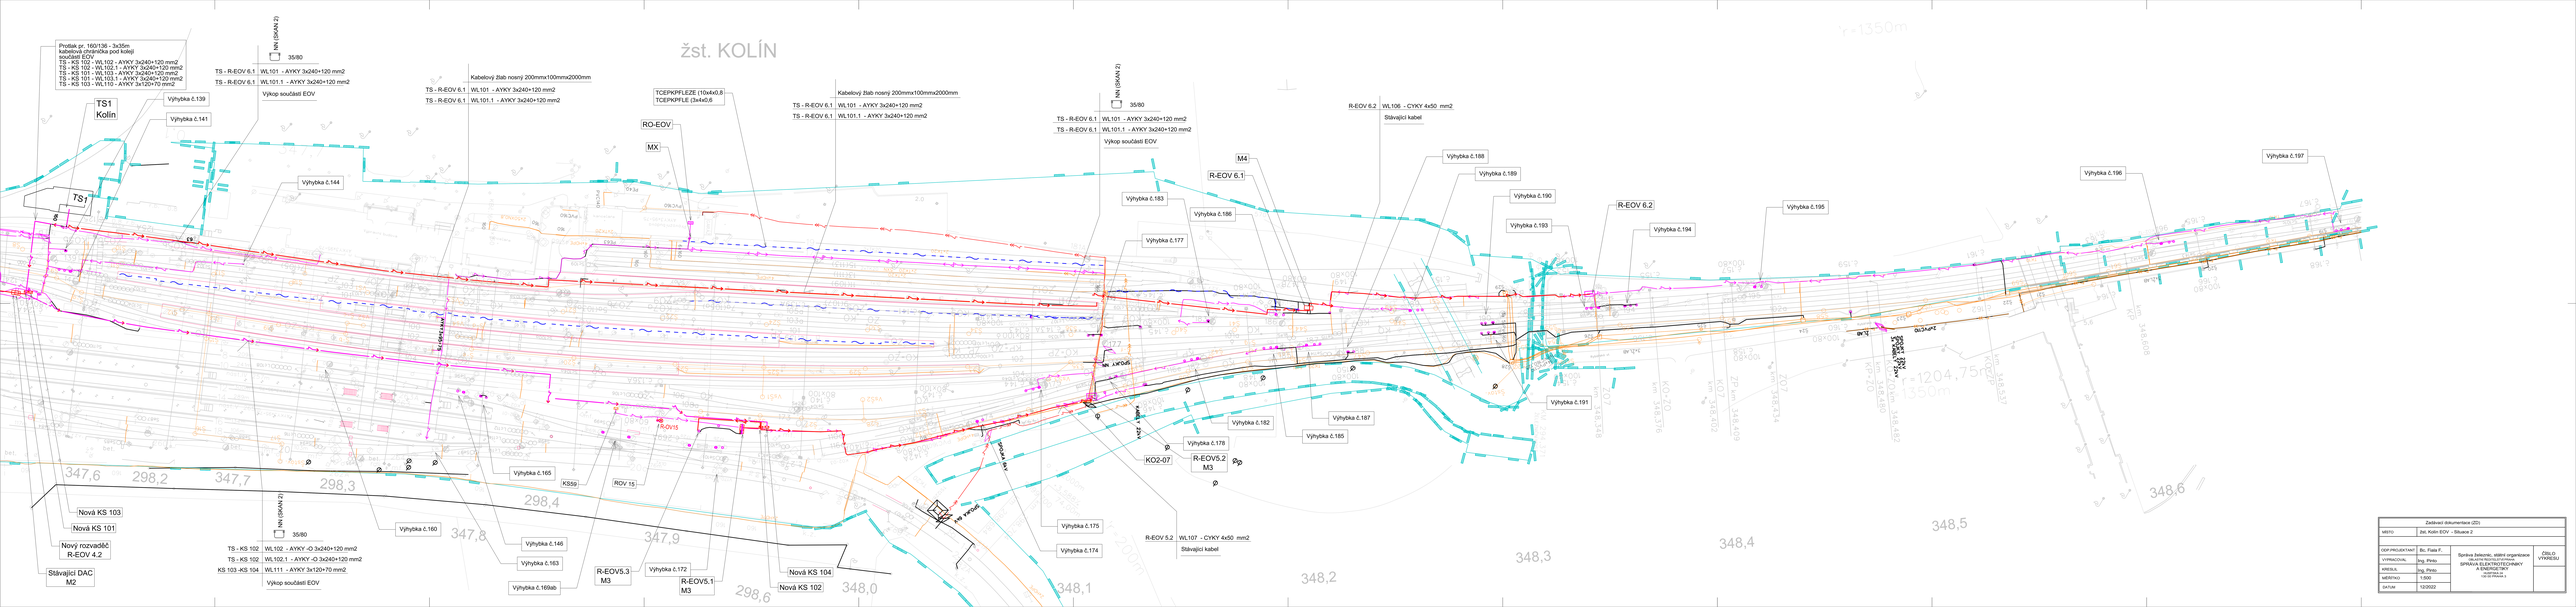
žst. KOLÍN
Protlak pr. 160/136 - 3x35m
kabelovná chránička pod kolejí
součástí EOV
TS - KS 102 - WL102 - AYKY 3x240+120 mm2
TS - KS 102 - WL102.1 - AYKY 3x240+120 mm2
TS - KS 101 - WL103 - AYKY 3x240+120 mm2
TS - KS 101 - WL103.1 - AYKY 3x240+120 mm2
TS - KS 103 - WL110 - AYKY 3x120+70 mm2
TS1
Kolín
Výhybka č.139
Výhybka č.141
Výhybka č.144
TS1
KNI (SKAN 2)
35/80
TS - R-EOV 6.1 WL101 - AYKY 3x240+120 mm2
TS - R-EOV 6.1 WL101.1 - AYKY 3x240+120 mm2
Výkop součástí EOV
Kabelový žlab nosný 200mmx100mmx2000mm
TS - R-EOV 6.1 WL101 - AYKY 3x240+120 mm2
TS - R-EOV 6.1 WL101.1 - AYKY 3x240+120 mm2
TCEPKPLEZE (10x4x0,8
TCEPKPFLE (3x4x0,6
RO-EOV
MX
KNI (SKAN 2)
35/80
TS - R-EOV 6.1 WL101 - AYKY 3x240+120 mm2
TS - R-EOV 6.1 WL101.1 - AYKY 3x240+120 mm2
Výkop součástí EOV
Kabelový žlab nosný 200mmx100mmx2000mm
TS - R-EOV 6.1 WL101 - AYKY 3x240+120 mm2
TS - R-EOV 6.1 WL101.1 - AYKY 3x240+120 mm2
M4
R-EOV 6.1
R-EOV 6.2 WL106 - CYKY 4x50 mm2
Stávající kabel
Výhybka č.188
Výhybka č.189
Výhybka č.190
Výhybka č.193
Výhybka č.194
Výhybka č.195
Výhybka č.196
Výhybka č.197
Výhybka č.183
Výhybka č.186
Výhybka č.177
Výhybka č.182
Výhybka č.187
Výhybka č.185
Výhybka č.178
Výhybka č.191
KO2-07
R-EOV5.2
M3
Výhybka č.175
Výhybka č.174
R-EOV 5.2 WL107 - CYKY 4x50 mm2
Stávající kabel
Výhybka č.165
KS59
ROV 15
R-OV15
Výhybka č.160
Výhybka č.146
Výhybka č.163
Výhybka č.169ab
R-EOV5.3
M3
Výhybka č.172
R-EOV5.1
M3
Nová KS 104
Nová KS 102
KNI (SKAN 2)
35/80
TS - KS 102 WL102 - AYKY -O 3x240+120 mm2
TS - KS 102 WL102.1 - AYKY -O 3x240+120 mm2
KS 103 -KS 104 WL111 - AYKY 3x120+70 mm2
Výkop součástí EOV
Nová KS 103
Nová KS 101
Nový rozvaděč
R-EOV 4.2
Stávající DAC
M2
Zadávací dokumentace (ZD)
MĚSTO Žst. Kolín EOV – Situace 2
ODP.PROJEKTANT Bc. Fiala F.
VYPRACOVAL Ing. Pinkr.
KRESLIL Ing. Pinkr.
MĚŘÍTKO 1:500
DATUM 12/2022
Správa železnic, státní organizace
OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA
SPRÁVA ELEKTROTECHNIKY
A ENERGETIKY
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA 1
ČÍSLO VÝKRESU