
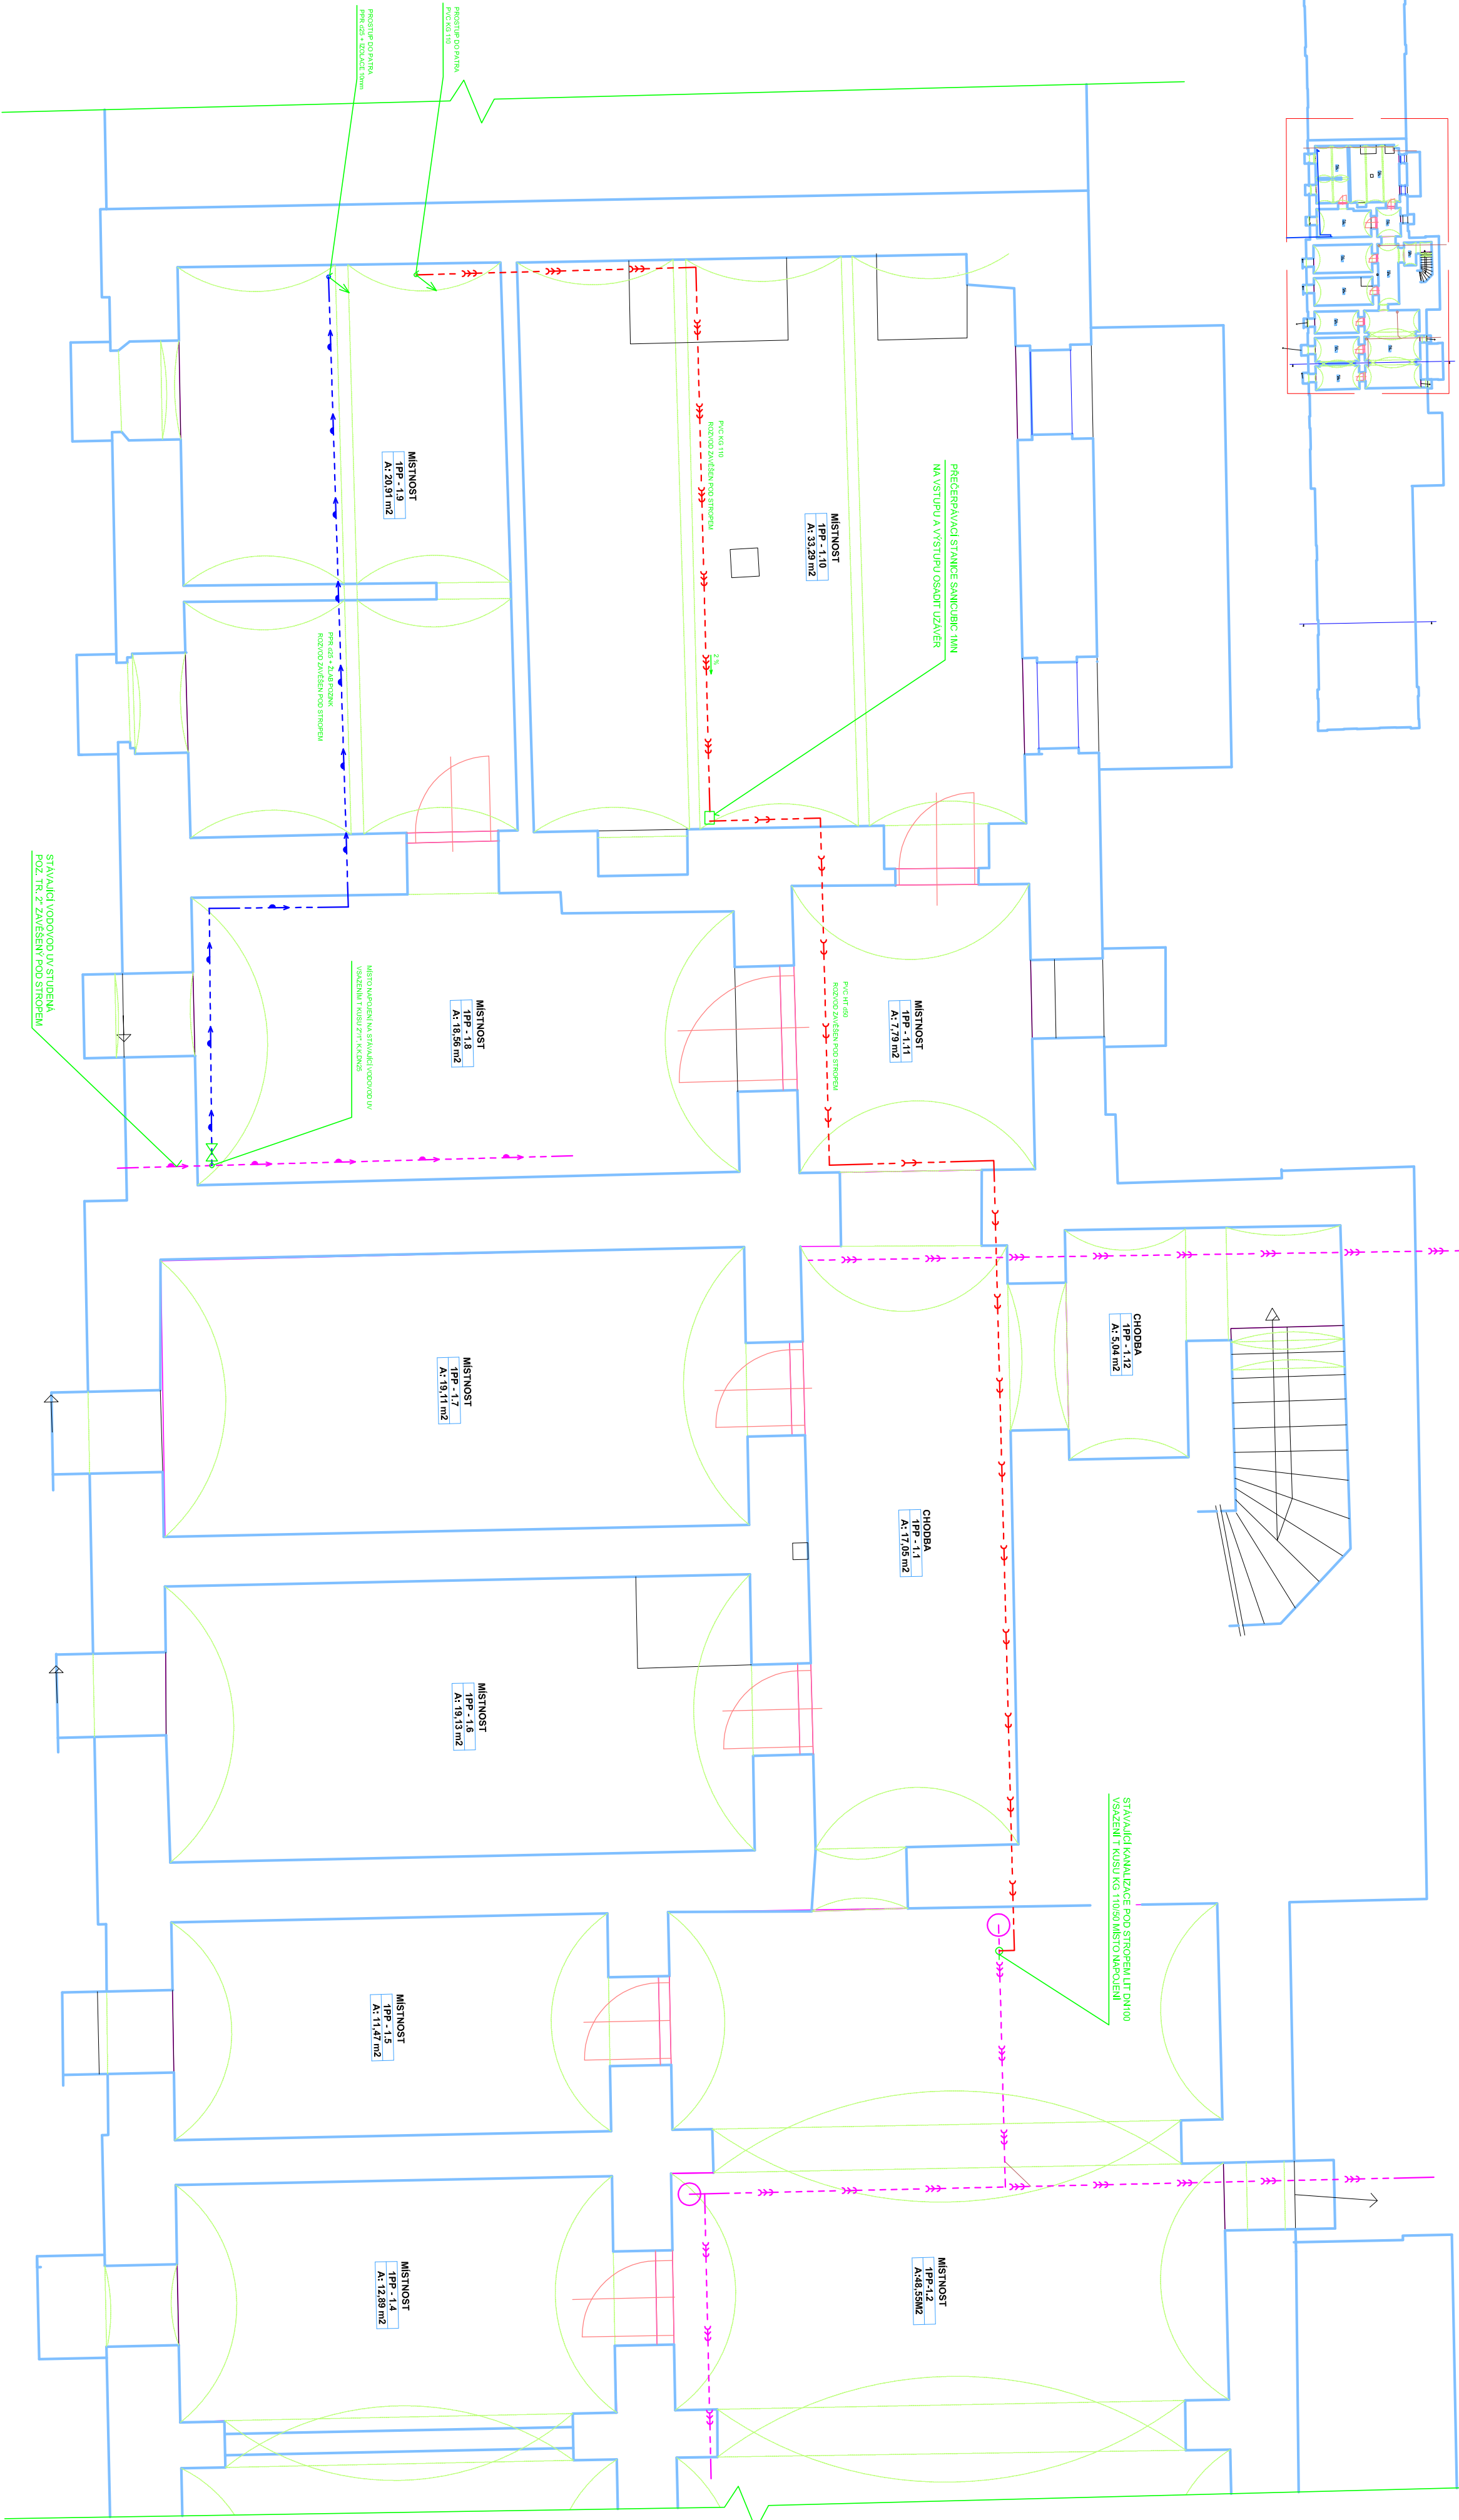


MÍSTO REALIZACE 1PP

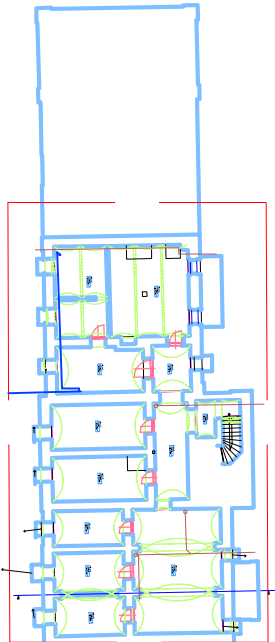

Tabulka místností

Číslo	Plocha	Popis
1S.01	18,56	Místnost
1S.02	20,91	Místnost
1S.03	33,29	Místnost
1S.04	7,79	Místnost

LEGENDA:

- VODOVOD UV STÁVAJÍCÍ
- VODOVOD NOVÝ
- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- KANALIZACE NOVÁ
- KANALIZACE Z PŘERÁBÁVACÍ STANICE

POZNÁMKA:

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU Z MATERIÁLU PPR OPATŘENÝ TEPLOU IZOLACÍ V PODLAHOVÉM TĚLESE, VEDENÍ POD STROPEM VE ŽLABU
- POTRUBÍ V OBJEKTU VEDENO TĚLESEM PODLAHY A VE ŽLUBU
- VYBĚR TYPU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIE DLE VYBĚRU INVESTORA
- PŘI REALIZACI STAVBY
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE
- MONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE
- POMOCNÉ PROFESE ELEKTROINSTALACE, ZEDNICKÉ PRÁCE

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	EO.PRYVN.N.H.N.S.Č.O.
Ing. ALEŠ NOVOTNÝ	Ing. ALEŠ NOVOTNÝ	Ing. ALEŠ NOVOTNÝ	ROŠICE č.p. 170
INVESTOR:	Správa železnic, státní organizace		tel./fax 489 687 717
MÍSTO STAVBY:	Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00		e-mail:ko-jm@szk.cz
FORMÁT	DATUM	VI.2022	2 x A3
UČEL	MĚŘITKO	pro SP	1:50
Č. ARCHIVNÍ	ČÍSLO KOPIE	02	ČÍSLO VÝKRESU