

LEGENDA:

- SO 403 PŘÍPOJKA NN - P6322
- PS 503 ÚPRAVA PZS PŘEJEZDU V KM 20,180
- PŘIP. ROZVODY EG.D

ROZVODNÉ SOUSTAVY: 3/PEN~50Hz, 400V/TN-C-S
3/N/PE~50Hz, 400V/TT

OCHRANNA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM = ČSN 33 200-4-41 ed.2



- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - 411.4 - síť TN
- 411.5 - síť TT

SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ UMÍSTĚNÁ
U RD P 6322 km 20,180


HLOUBKA PILÍŘE JE 240MM

EG.D SŽ

SP100 - EG.D

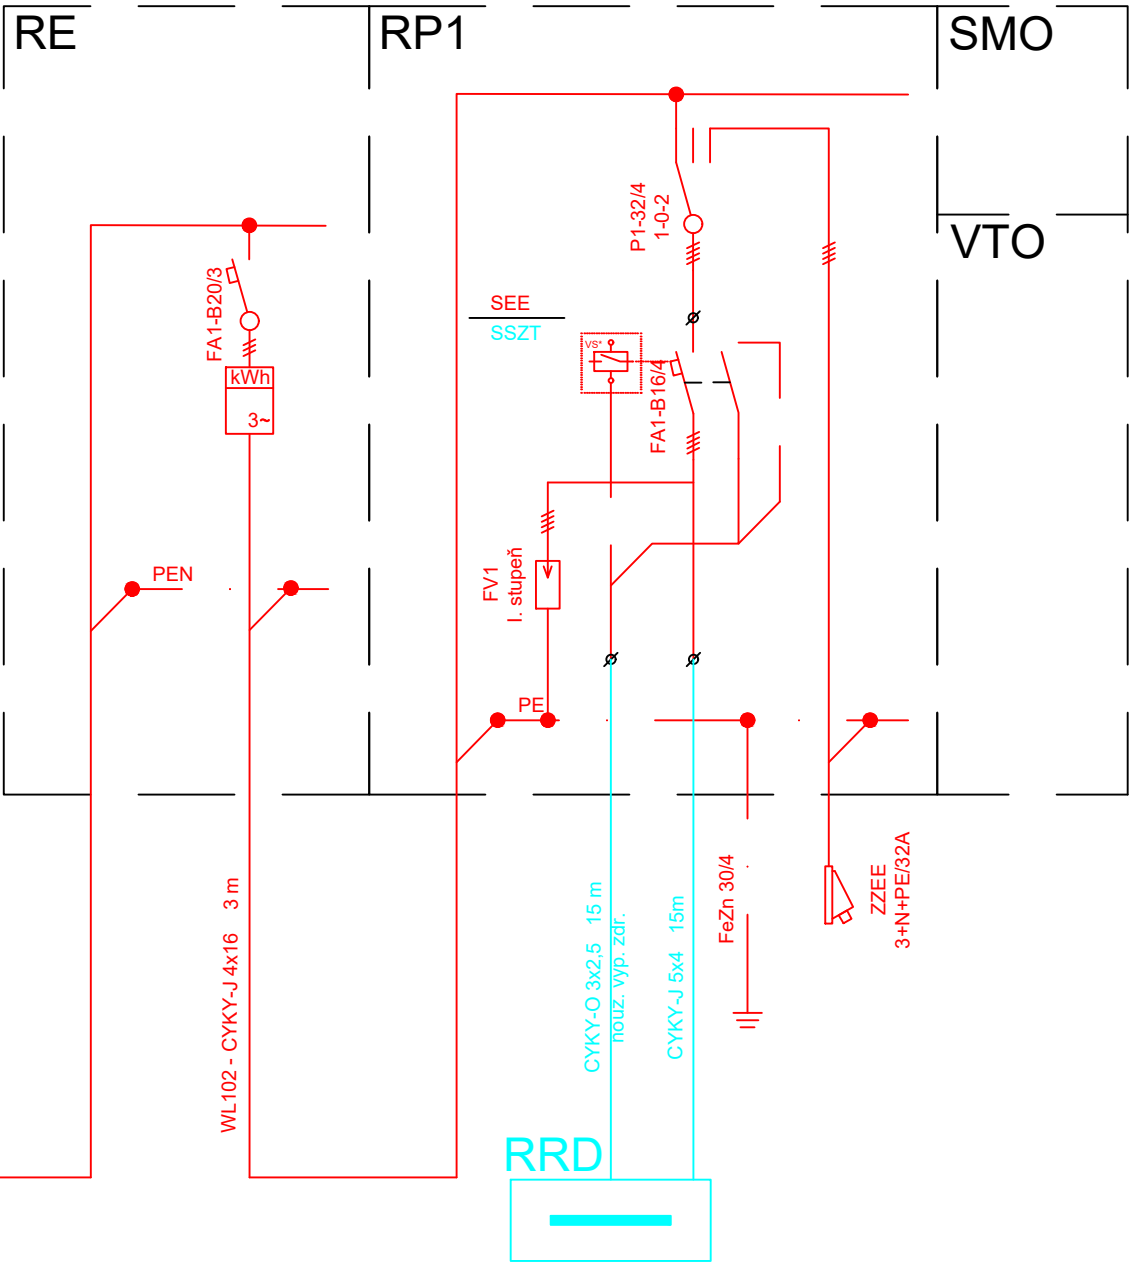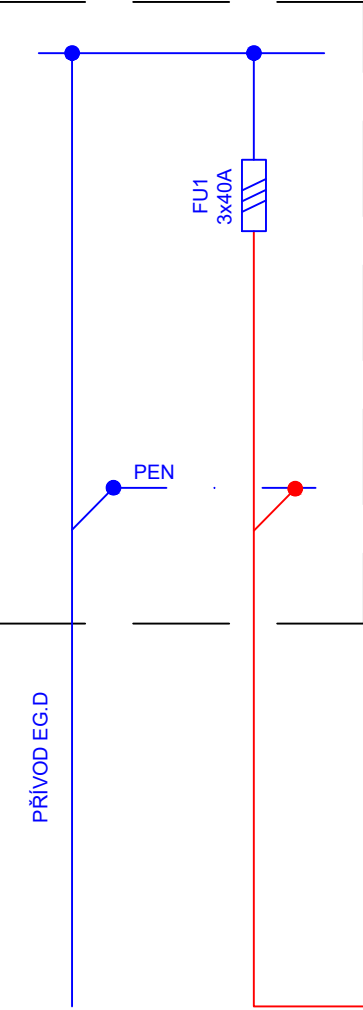

reléový domek
PZS km 20,180

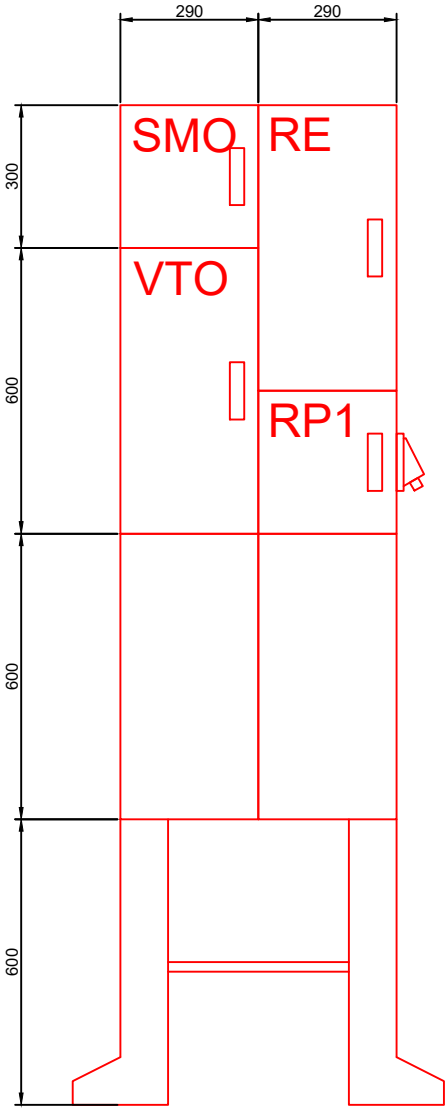



Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.	
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka	
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	

Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.	
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka	
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Emil Špaček	Ing. Ondřej Lemberman	Ing. Emil Špaček	Ing. Tomáš Burda

Název stavby/akce:		Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6322 v km 20,180 na trati Tábor - Bechyně		Označení (S-kód): -
				Označení zhotovitele: -
Název části:	Stavební výkresy			Označení části: D
Název objektu:	Přípojka NN			Označení objektu/komplexu: SO 403
Název přílohy:	Schéma			Číslo přílohy: 3
Název dílčí části přílohy:				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Jihočeský	Bežerovice, Sudoměřice u Bechyně [758833]	-		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP	02/2021	3xA4	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
	-	-	-	-	-	-
[Prostor pro další informace]						