


1	2	3	4	5	6
A					
	NAPÁJENÍ ŘÍDÍCÍCH OBVODŮ	NAPÁJENÍ MULTIPŘEVODNÍKU			
A	B	C	D		

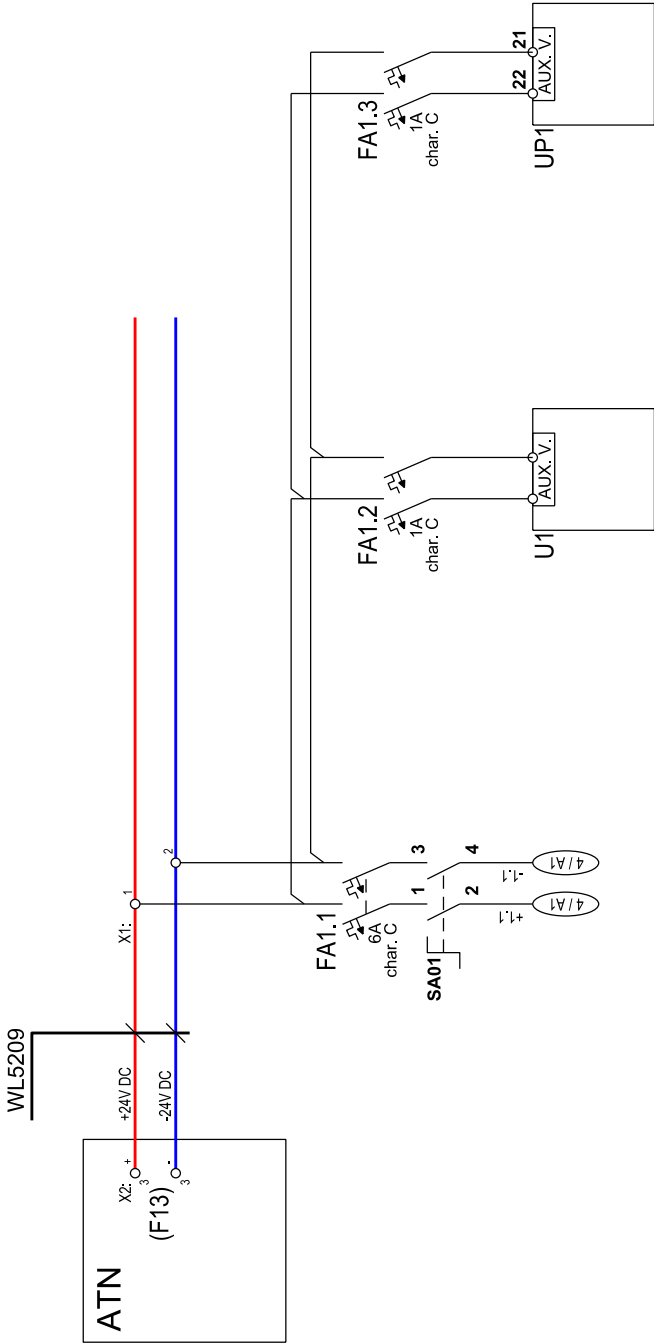

<div>  <b>OMZ - IS, s.r.o.</b>            Lidická 1261, 765 02 Otrokovice            e-mail : omz@omz.cz            Tel./fax : +420 577 923 088         </div>	Název: Rozvaděč RHP - schéma napájení řídicích obvodů Stavba: Optimalizace traťového úseku Mstěnice (mimo) - Praha-Vysočany (všechné) PS/SO: PS 09-03-52 Vyh. Skály, TS 22/0 4kV, část SŽDC			ODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Marek <i>Marek</i> KONTROLOVAL: Ing. Stanislav Marek <i>Marek</i> ÚČEL: Projekt (P) FORMÁT: A4		
				KRESLIL: Ing. Daniel Marek ZAKÁZKA Č.: 18_01_01 DATUM: 11/2018		
				MĚŘITKO: ŘAZENÍ: 02_04		
				LIST Č.: 3 / 6 ČÁST: D3.5		