



ŽST BYSTRŤICE NAD PERNŠTEJNEM - NOVÝ STAV NAPÁJENÍ

ROZVADĚČ VE SDĚLOVACÍ MÍSTNOSTI - POHLED 1:10  
ROZVODNICE NA OMÍTKU 56 MODULŮ

RSZ

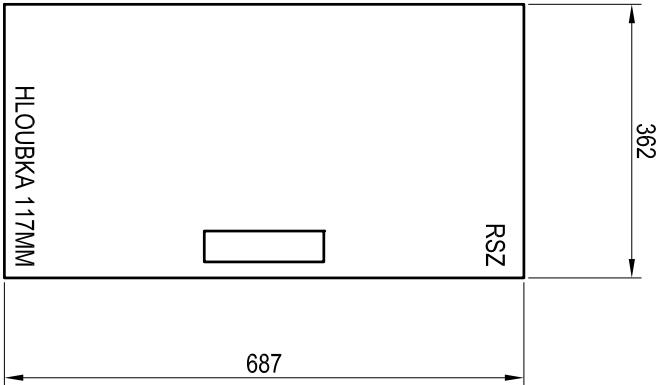

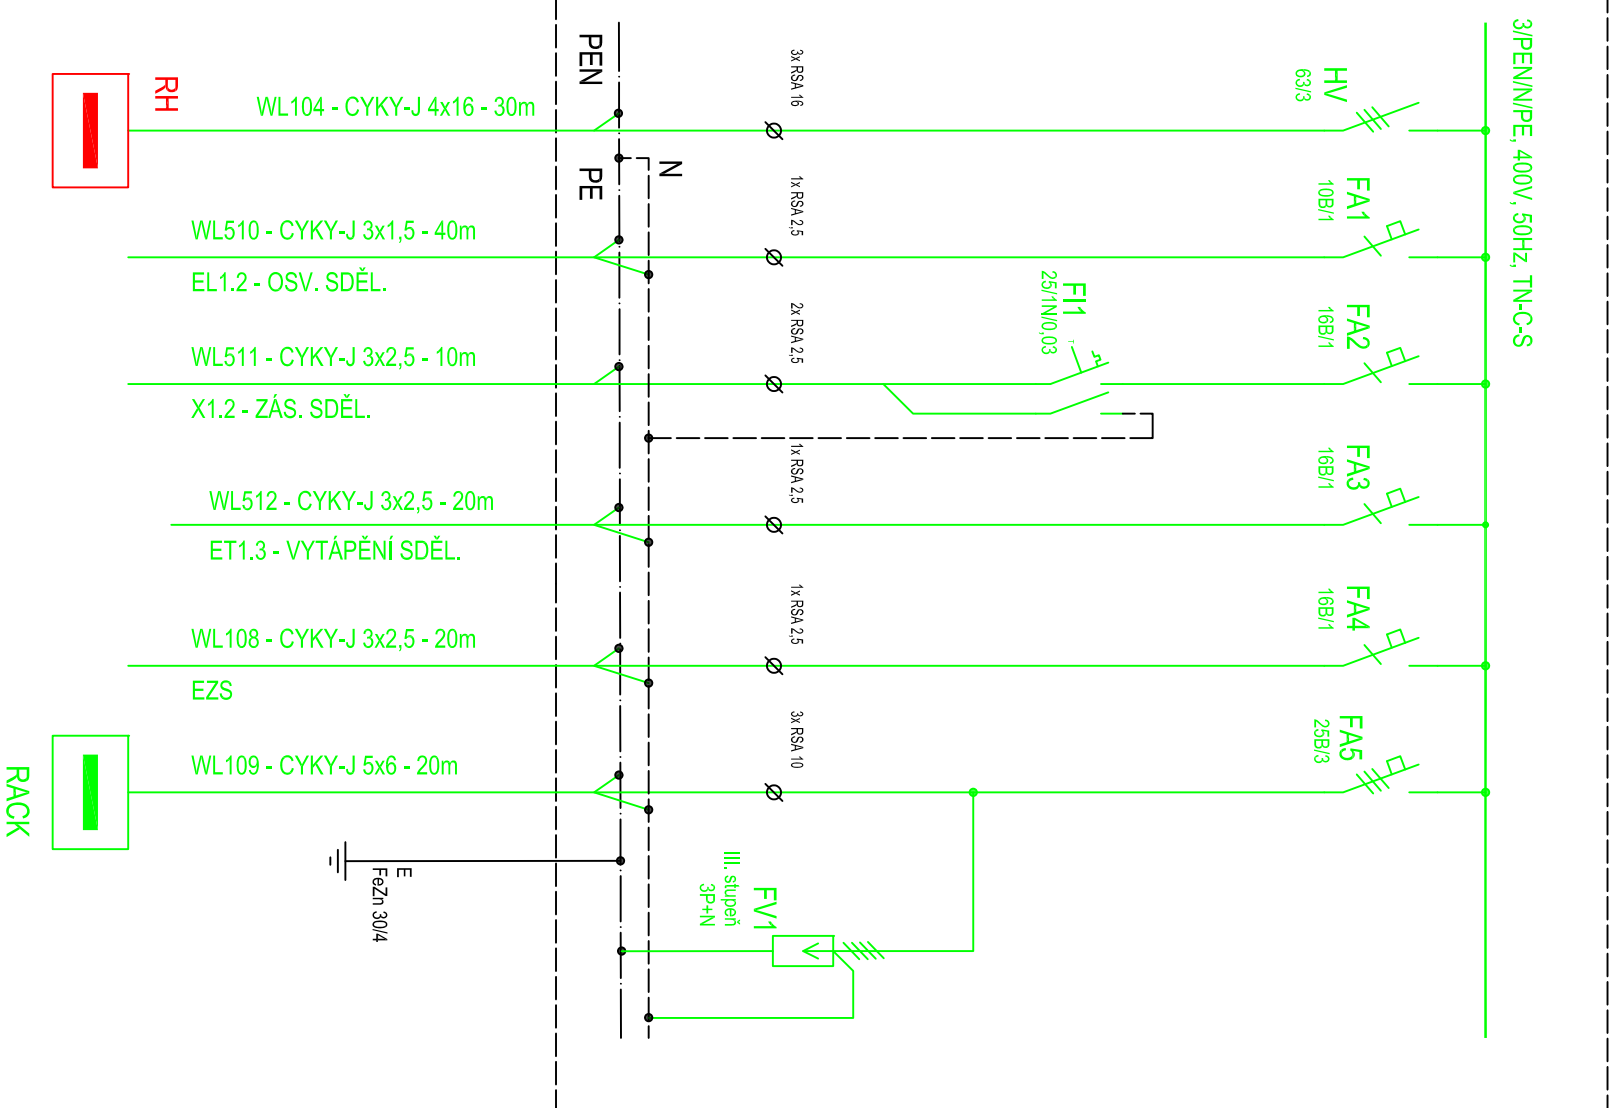



- ROZVODNÉ SOUSTAVY:
- 3/PEN-50Hz,400V/TN-C
  - 3/N/PE-50Hz,400V/TN-C-S
  - 3/N/PE-50Hz,400V/TT
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - čl. 411,4 síť TN
  - čl. 411,5 síť TT
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN EN 61 936-1:
- ochrana zeměním v síti s nepřímým uzeměním

LEGENDA:

- SO 04-06-01 Rožná, EO.V
- SO 04-06-02 Rožná, napájení NN
- SO 04-06-03 Rožná, úprava rozvodů NN
- SO 04-06-04 Rožná, úprava osvětlení
- SO 04-06-03 Rožná, úprava rozvodů NN - Rozvody ve správě SSZT
- stávající rozvody, příp. rozvody E.ON

			Číslo soupravy	
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor						
Odpov. projektant PS, SO, části	Bc. Rudolf Morawitz			Signal Projekt s.r.o., Brno		
Vyraboval	Bc. Rudolf Morawitz			Videňská 55		
Kontroloval	Ing. Marek Vývoda			fax: +420 543 331 046		
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem				tel: +420 543 233 962		
SO 06-06-03 Bystřice nad Pernštejnem, úprava rozvodů NN				Zak. číslo zhotov. 19 - 150 - 30 - 113		
SCHÉMA RSZ				Datum		6. 2020
				Stupeň		DSP
				Měřítko		-
				Část	Příloha	
				D.2.3.f.2		10