




Specifikace kabelové skříně:

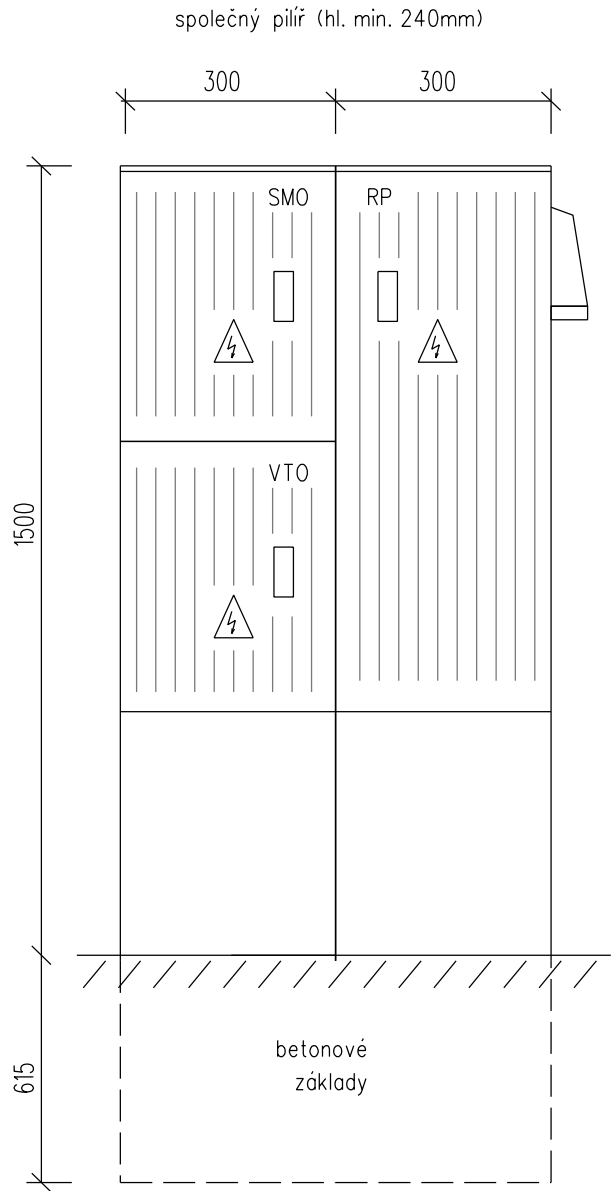

Rozměr a typ skříně jsou orientační,  
možno použít sestavy dle výrobce

- RP - sestava v kompaktním pilíři
- rozvaděč s přepětovými ochranami
  - jistič, přepínač sít-0-diesel, přívodka DA
  - IP 44
  - energetický klíč
  - soustava 3PEN TN-C-S, 400/230 V, 50 Hz
  - ochrana automatickým odpojením od zdroje



Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	18.07.2021	Čistopis	Ing. Martin Raibr

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b>				
Adresa:	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3				
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz				
Zhotovitel objektu:	<b>SUDOP PRAHA a.s</b>				
Adresa:	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3				
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz				
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:		
Ing. Martin Raibr	Ing. Karel Košar	ing. Karel Košar	ing. Karel Košar		

Název stavby/akce:		Rekonstrukce a rozšíření přejezdu v km 4,233 (P1417) trati Čičenice-Volary										Označení (S-kód): S631900225																																																	
												Označení zhotovitele: 20-254.208																																																	
Název části:		Dokumentace objektů										Označení části: D.2.3.6																																																	
Název objektu:		Stavební část Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚO P1417, přípojka nn										Označení objektu/komplexu: SO 2601																																																	
Název přílohy:		Schéma rozváděče RE+RP										Číslo přílohy: 03																																																	
Název dílčí části přílohy:												Paré:																																																	
Kraj:		Katastrální území:										TUDU:																																																	
Jihočeský		Vodňany										046102,0461B1																																																	
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:										Formáty:										Měřítka:																																							
DUSP		18.07.2021										2A4										-																																							
S-kód:		Stupeň dokumentace:										Část:										Objekt:										Podoba:										Příloha:										Revize:									
S 6 3 1 9 0 0 2 2 5		- 0 U S P -										- 0 2 3 6										S 0 2 6 0 1 - - -										- - - -										- - - 0 3 - 0 0 1																			
[Prostor pro další informace]																																																													