



SO 44-62-01


ČÁST E.3.6.6





01/2013

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	3.etapa	10/2012
02	4.etapa	01/2013
03	-	-

Investor:  <small>Správa železniční dopravní cesty</small> Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ se sídlem v Praze Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	Objednatel / Generální projektant:  <small>CONSULTING ENGINEERS</small> IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 telefon: +420 255 733 111 e-mail: info@ikpce.com
--	--

Zpracovatel části projektu:  SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. PAVEL JAŠEK (IKP CE) Garant profese: ĎURIŠ ROMAN
---	---

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ĎURIŠ ROMAN 	Vypracoval: ĎURIŠ ROMAN 	Kontroloval:  ING. KAREL KOŠAŘ

Název akce: MODERNIZACE TRATI ŠEVĚTÍN - VESELÍ NAD LUŽNICÍ, 1. ČÁST, ŠEVĚTÍN - HORUSICE		Číslo smlouvy: -
Část: E - STAVEBNÍ ČÁST E.3 - Trakční a energetické zařízení E.3.6 - Rozvody vn a nn		Projektový stupeň: PROJEKT
Název přílohy: SO 44-62-01 Dynín-Horusice, zastávka Horusice, úprava osvětlení a rozvodů nn Zásuvkový stojan ZS		Datum: 31.1.2013 Číslo části: E.3.6.6
		Měřítko: -
		Počet formátů: 2 A4
		Číslo přílohy: 010

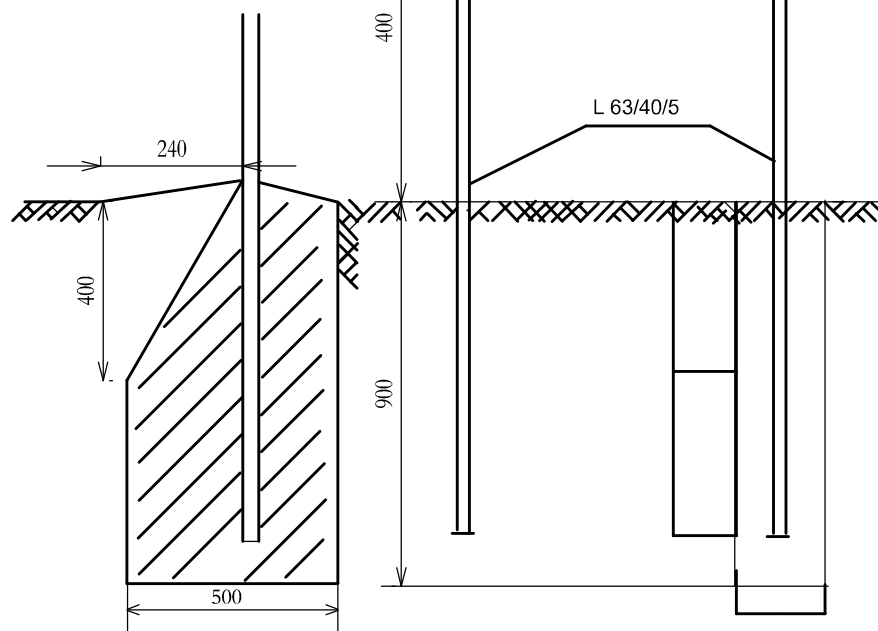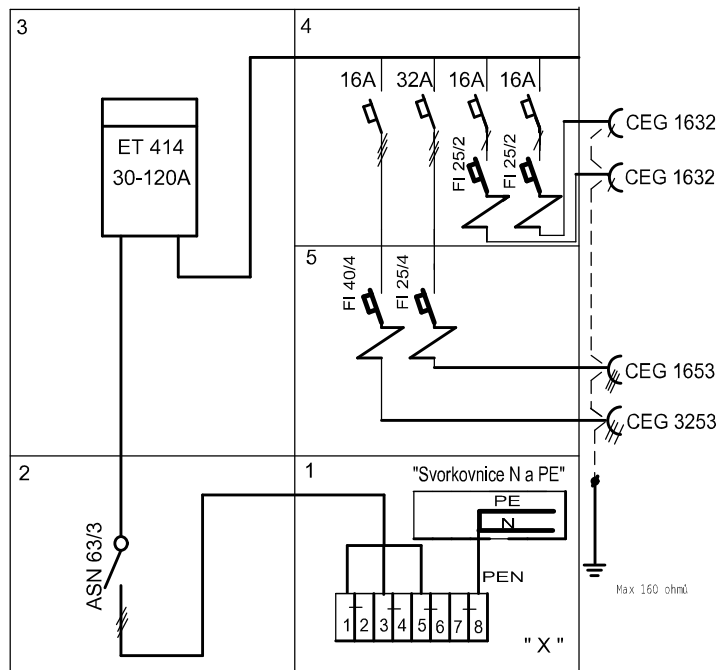

Zásuvkový stojan

Plastová skříň APO(600x300x214,průhl.víko)	
včetně upevňovacího kříže,šroubů a víka s plomb.uzávěry	1ks
Plastová skříň APO(300x300x170,nepr.víko)	4ks
Montážní deska INS-Mč.33	4ks
Kabel. průchodka IP68 - V-TEC48(30-44mm)	2ks
Vypínač ASN 63/3	1ks
Svorky CBD-70(1-95mm) na lištu	8ks
Svorkovnice PE,svorkyTE4/0 (žlutozelené)na lištu	10ks
Svorkovnice N,svorky CBD-4(modré) ,na lištu	10ks
Proud.chránič FI 25/2/0,03A	2ks
Proud.chránič FI 25/4/0,03A	1ks
Proud.chránič FI 40/4/0,03A	1ks
Jistič LSN 16B/1	2ks
Jistič LSN 16B/3	1ks
Jistič LSN 32B/3 nastaven na 0,9In	1ks
Zásuvka CEG 1632	2ks
Zásuvka CEG 1653	1ks
Zásuvka CEG 3253	1ks
Stříška (plech 2mm)	2ks
Rám nosný	1ks

Víko skříně č.2 s vypínačem ASN 63/3 bude vybaveno zámkem za účelem zabránění nedovolenému odběru energie

Zásuvkový stojan ZS - sestaven z plastových rozvaděčů APO (systém INS)

Krytí: IP66
Přívody spodem do max. 50 mm
Max. příkon: 30 kW
Napěťová soustava 3NPE AC 50Hz 230/400V/TT
Ochrana před nebezpeč. dotyk. napětím dle ČSN 332000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje, zvýšená proudovým chráničem

			Datum	01/2013	AKCE: MODERNIZACE TRATI ŠEVĚTÍN - VESELÍ NAD LUŽNICÍ,	Název:	Vedoucí střed:	Ing. Martin Raibr	PS,SO:	Část:	Príl.:
			Kreslil	Đuriš Roman	1. ČÁST, ŠEVĚTÍN - HORUSICE		Odpov. proj.:	Đuriš Roman	SO 44-62-01		
			Navrhl	Đuriš Roman	PS,SO:		Celek:	Zásuvkový stojan ZS	List:	01	E.3.6.6
Index	Změna	Datum	Kontroloval	Ing. Karel Kosař	SO 44-62-01 Dynín-Horusice, zastávka				Listů:	01	010
1			2		Horusice, úprava osvětlení a rozvodů nn						

