



SŽDC s.o., OŘ Brno, správa elektrotechniky a energetiky			
Podklady	Karel Karták	žst. Třešť	
Kreslil	David Leitner		
		Datum	1/2015
		Formát	A4
		Měřítko	
		Číslo listu	
		EKDNU	HSM

Legenda:
zařízení SŽDC
zařízení DKV
zařízení RSM
zařízení ostatní


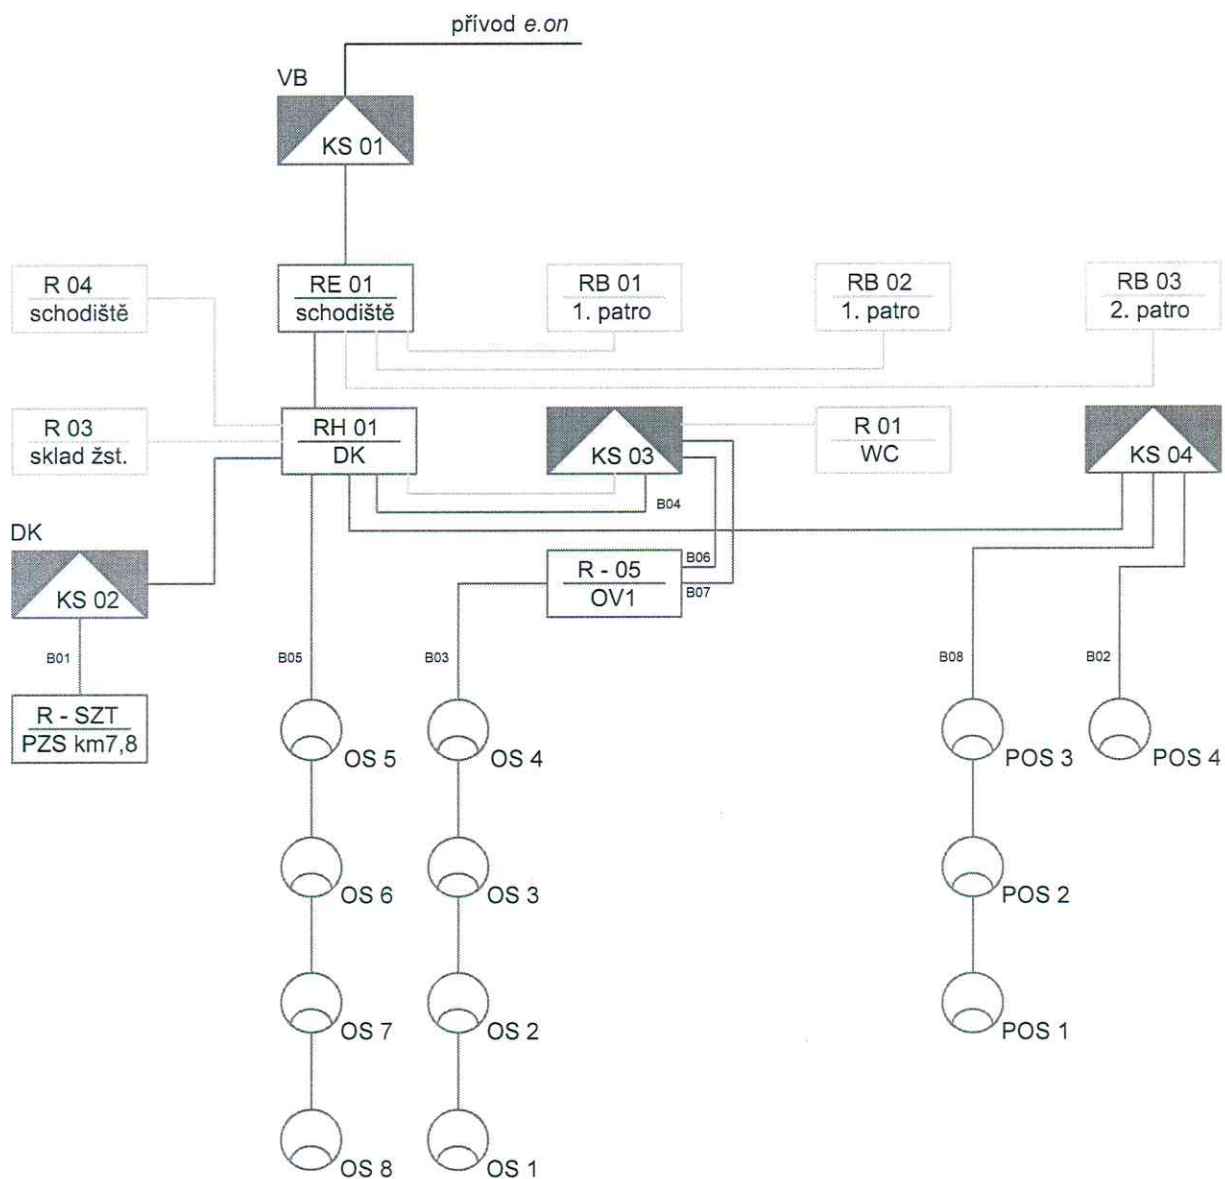


ROZVADĚČ RB1, RB2

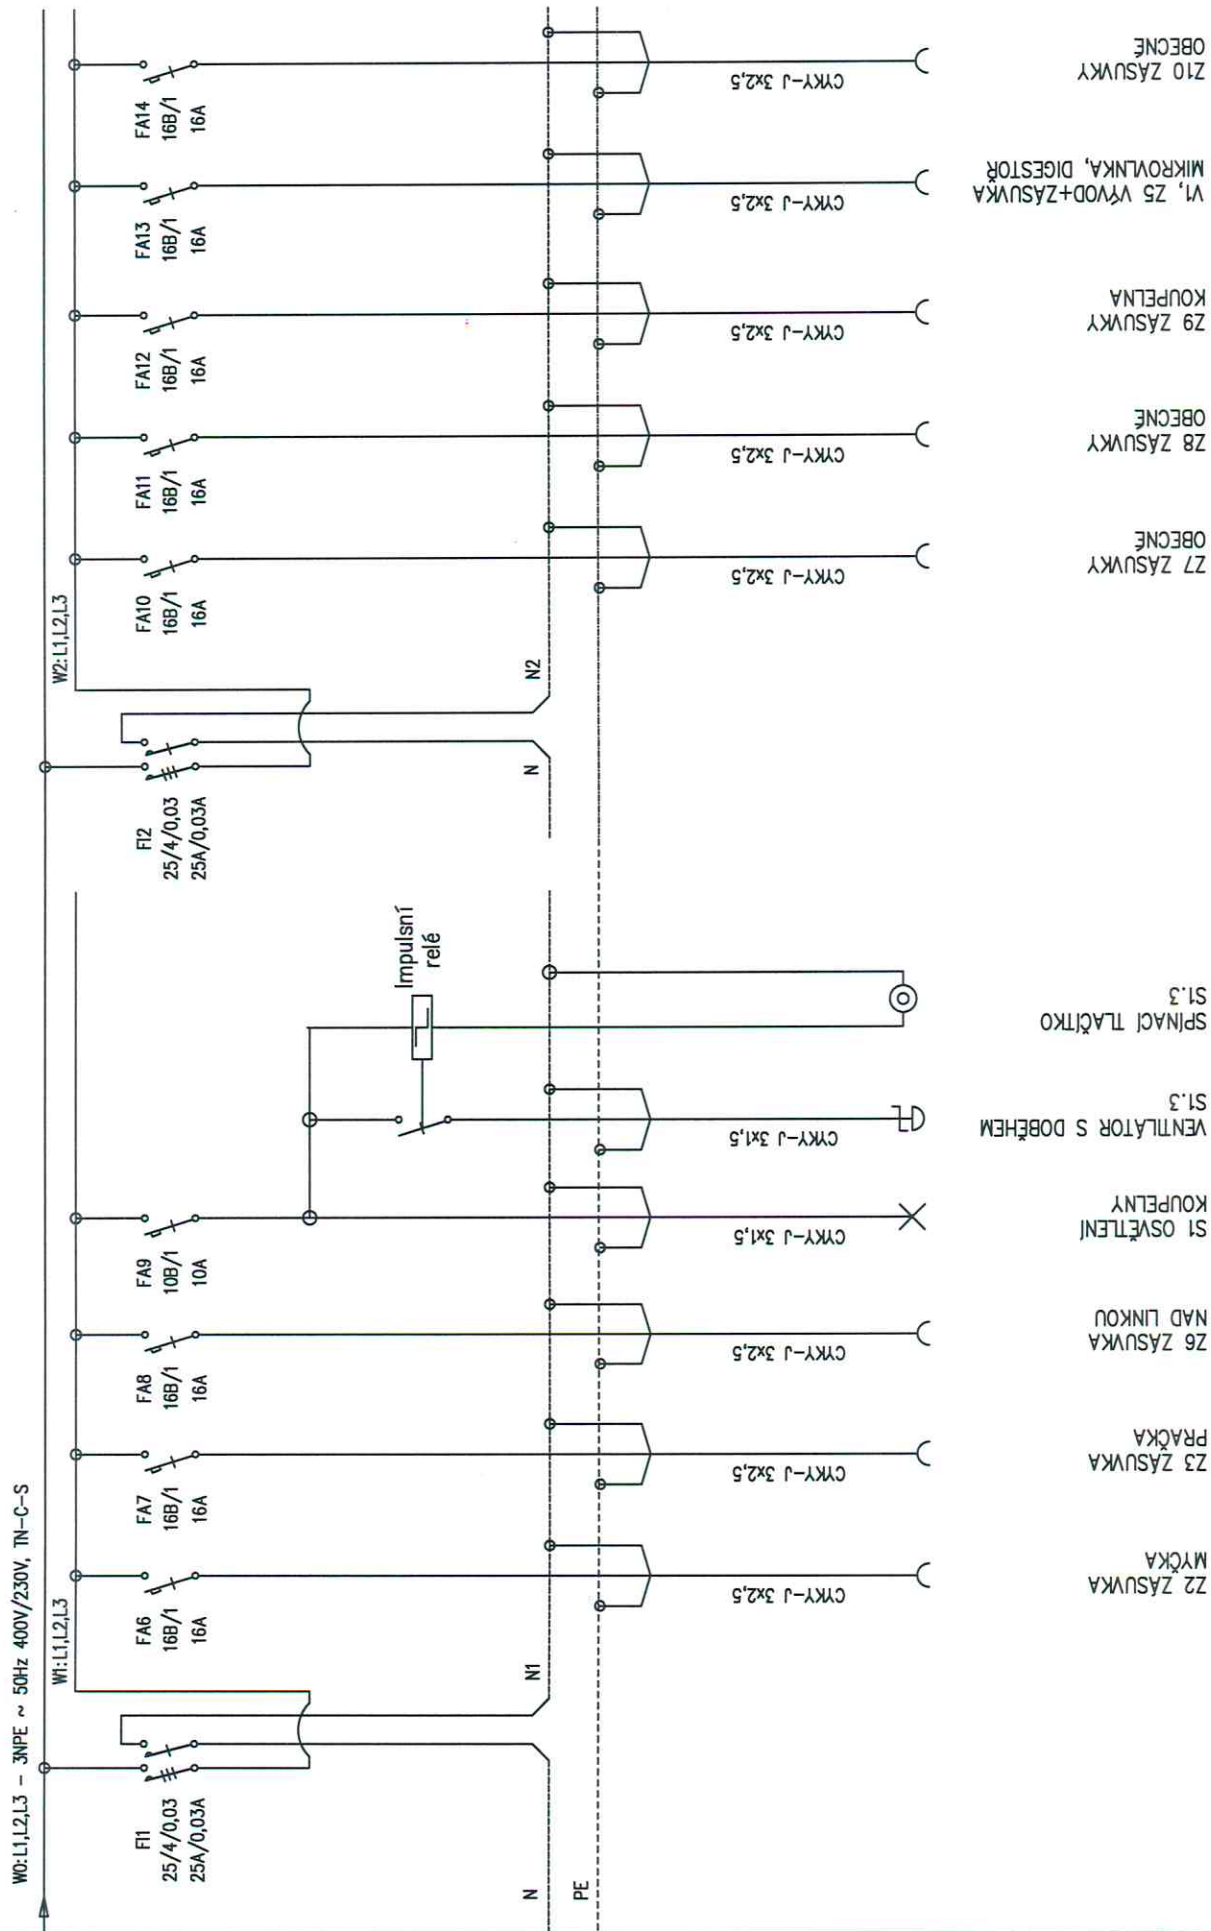


ROZVADĚČ RB1, RB2

W0:L1,L2,L3 - 3NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S

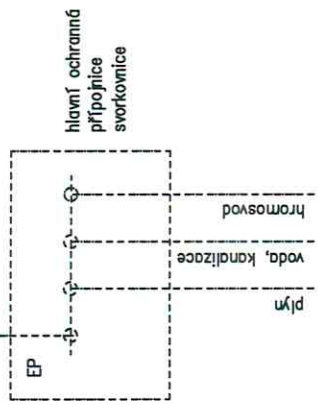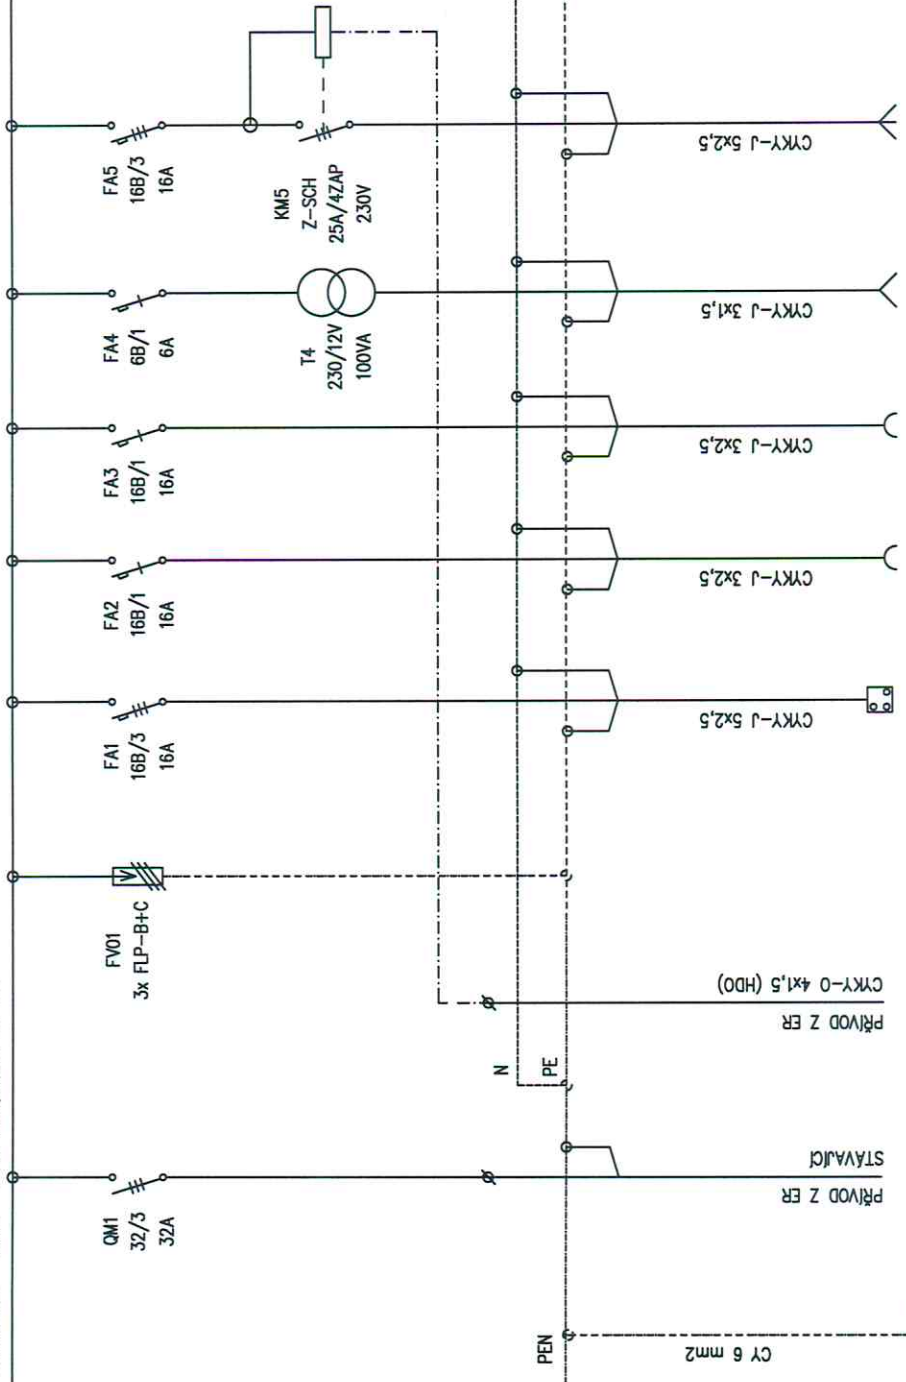


Žst. Třešť - nový stav napájení


RH-01
stávající rozvaděč

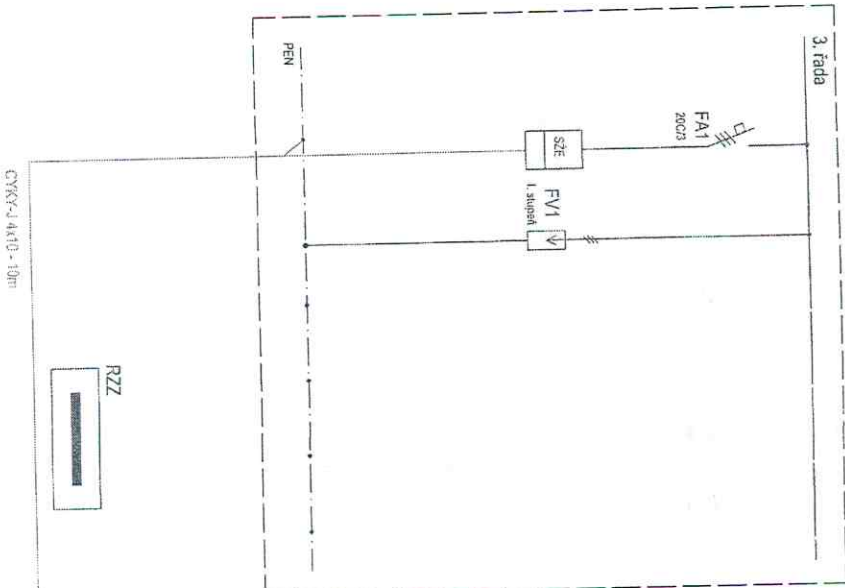

RZZ1
nový rozvaděč na stěnu, 36 modulů (3x12)

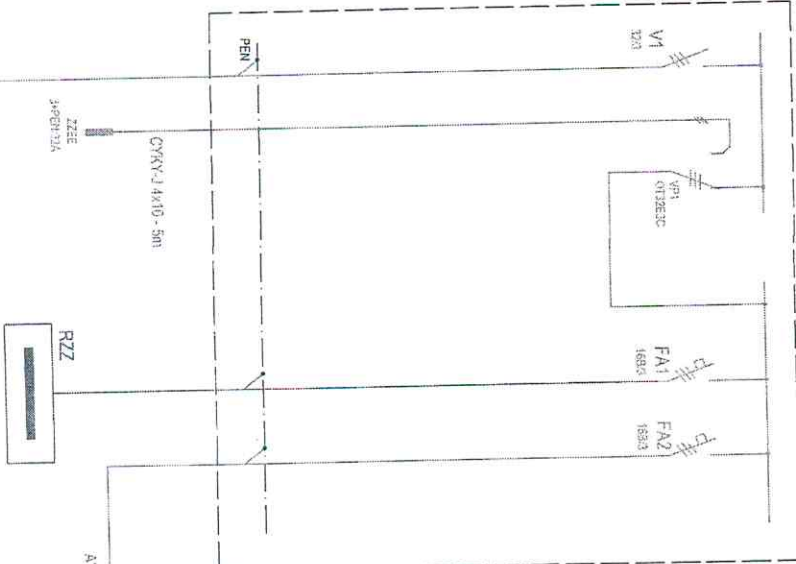


RP1
nová společná přístrojová skříň

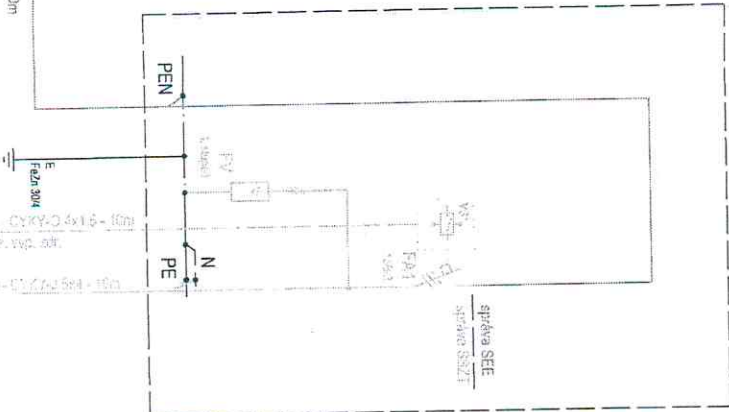

reléový domek
PZS km 7,800

NÁZEV DOKLADU: jednopolové schéma	R 04		
OBVODOVÁ ELEKTRODÍLNA: JIHLAVA			
ŽST žst. Třešť	VYPRACOVAL		
DATUM 2 / 2012	LIST Č.1	Kartak	

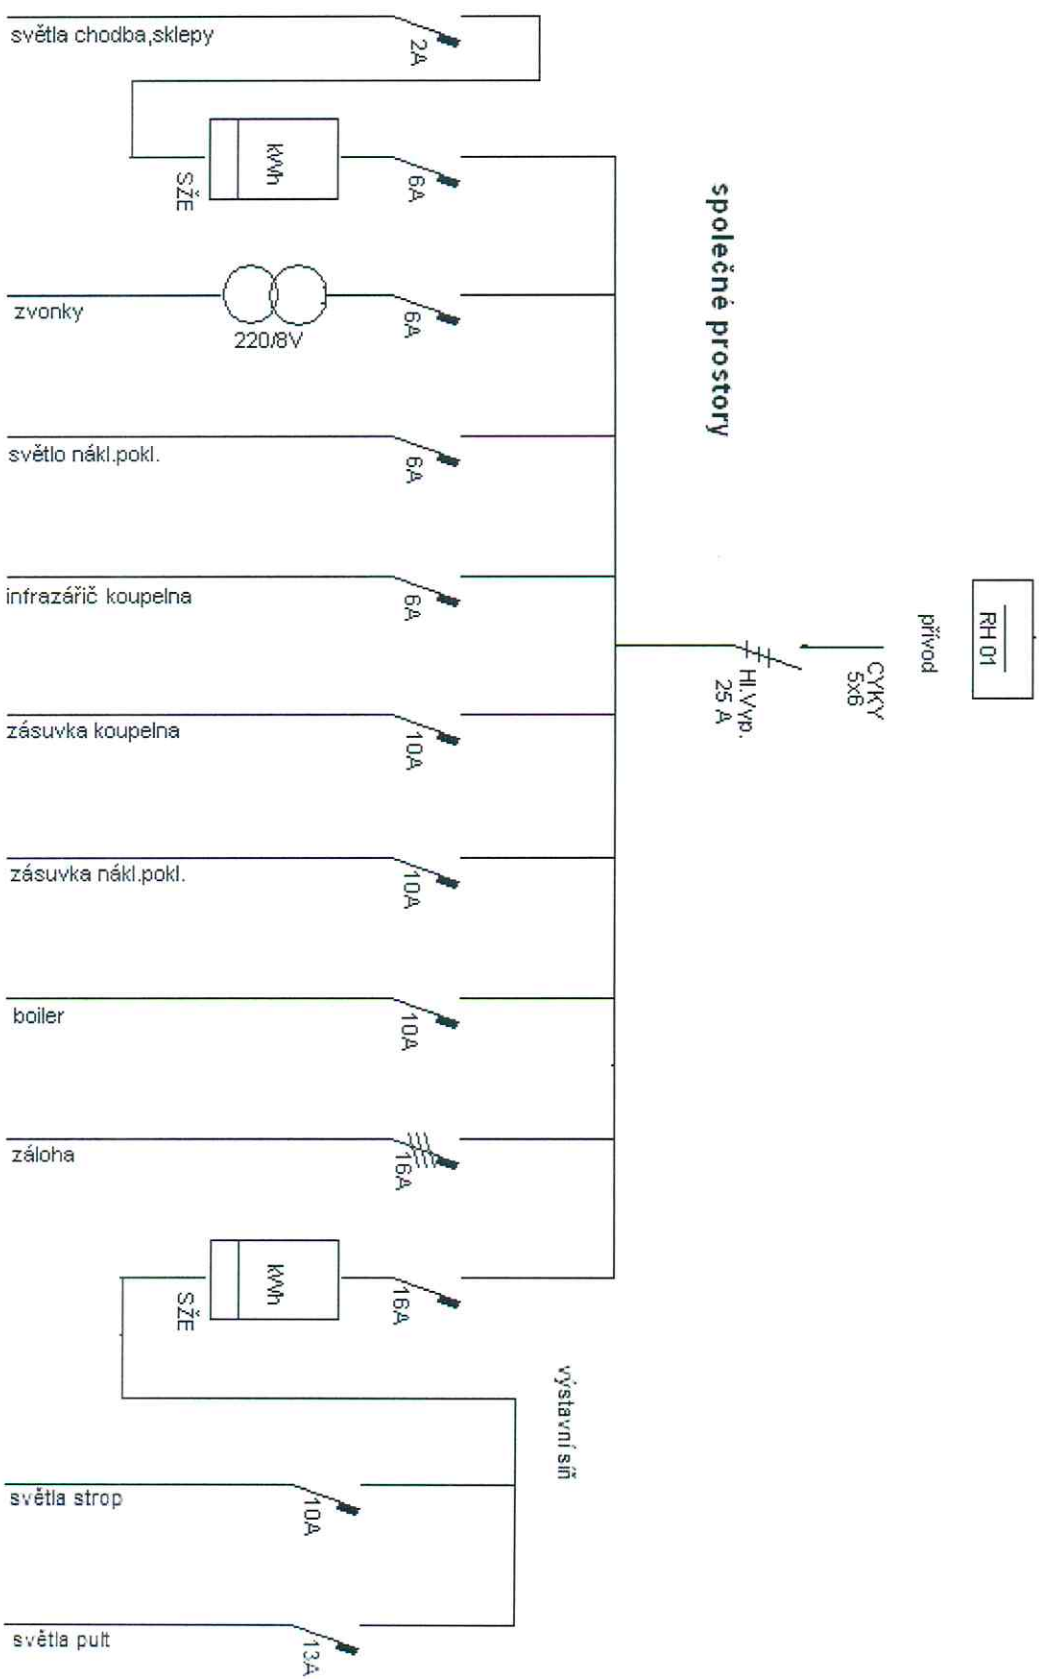


ROZVADĚČ R 01

ELEKTRODÍLNA: KOSTELEČ U J.


ŽST: TŘEŠŤ

OBJEKT: 01

Z RH 01 AGKY 4x6

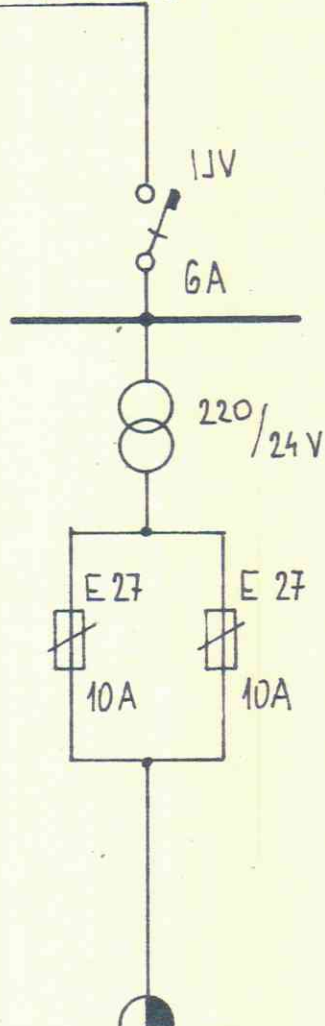

ZÁSUVKA 24V
300 VA

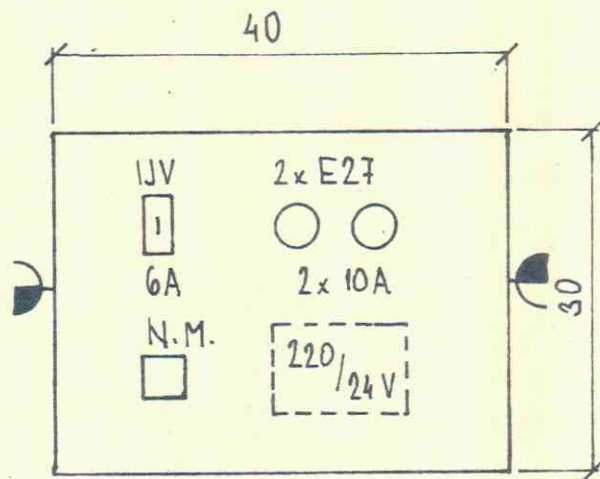

HLINÍKOVÁ SKŘÍŇ

PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ:



- 1 x JISTIČ 1F 1JV 6A
- 2 x POJISTKA E 27 10A
- 1 x NULOVÝ MŮSTEK
- 1 x TRANSFORMÁTOR 220/24V
300 VA
- 2 x ZÁSUVKA 24V

ROZVADEČ R 02

ELEKTRODÍLNA : KOSTELEČ U J.

ŽST: TŘEŠT

OBJEKT : 01 OKRSEK TO

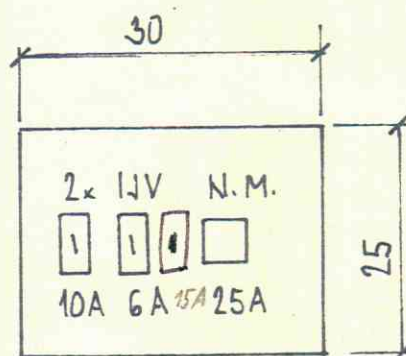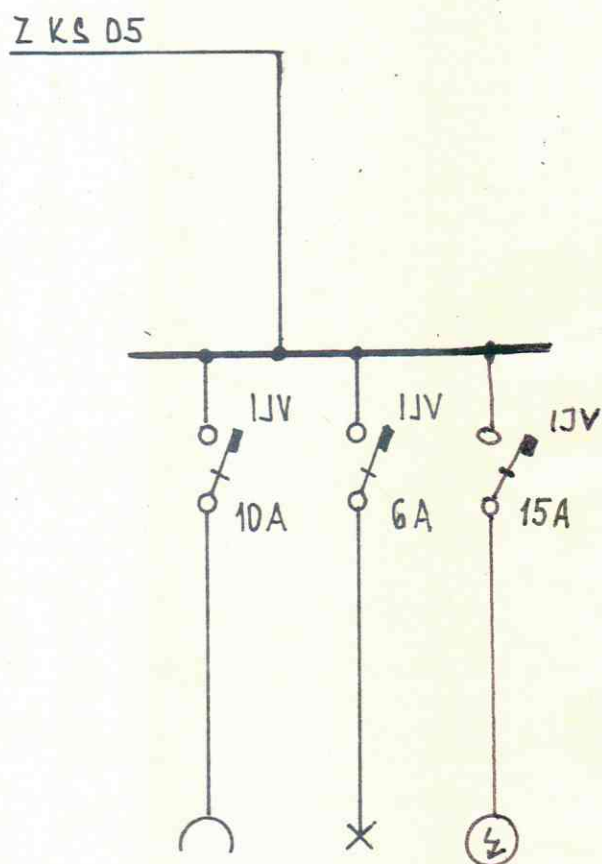

PRÉMIXOVÁ DESKA

PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ:

1 x JISTIČ 1F 1JV 10A

1 x JISTIČ 1F 1JV 6A

1 x NULOVÝ MŮSTEK 25A

ZÁSVUKY 220 V

SVĚTLA



PRŮTOKOVÝ
OHŘÍVAČ

ROZVADĚČ R 03

ELEKTRODÍLNA : KOSTELEČ U J.

ŽST: TŘEŠŤ

OBJEKT: 01 - ÚSCH.

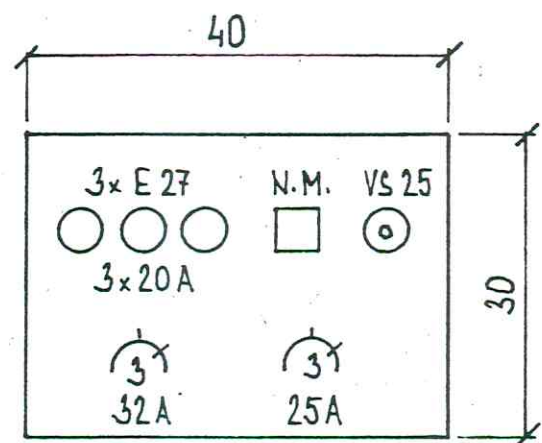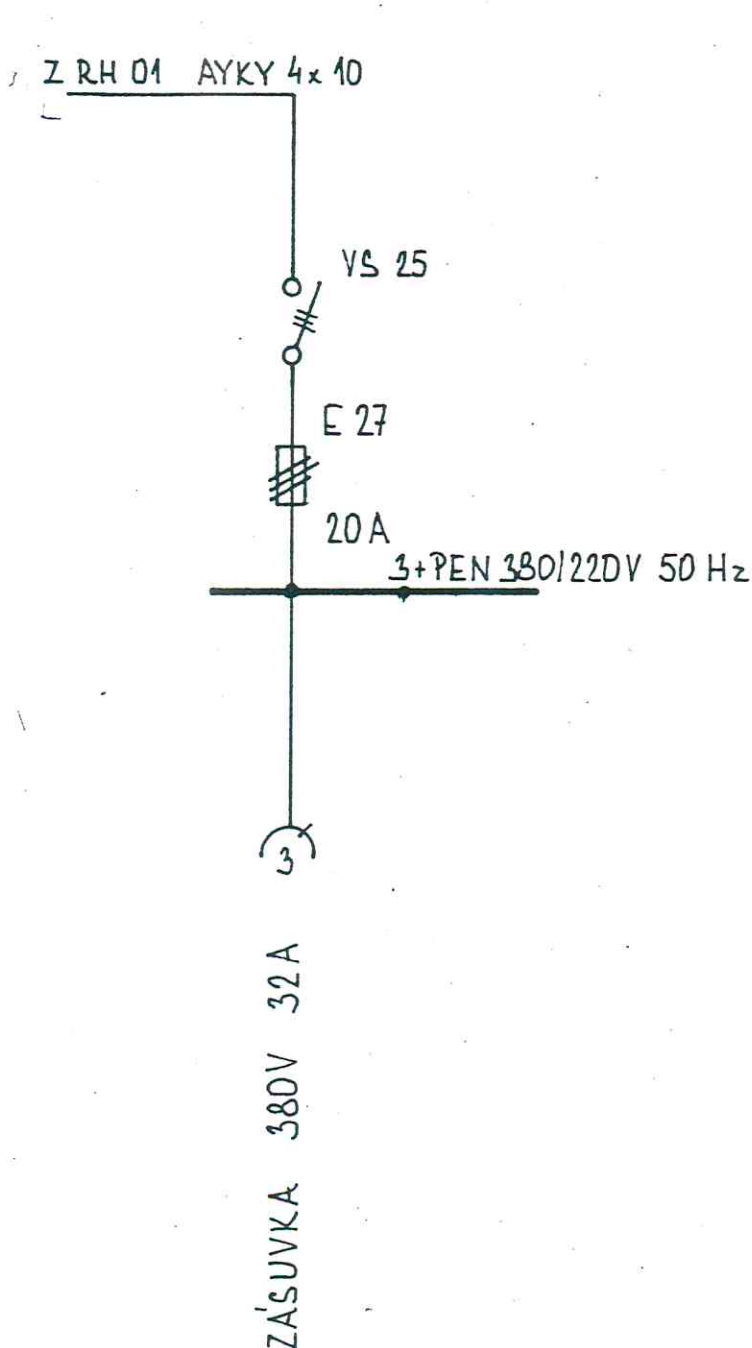

PRÉMIKOVÁ DESKA NA ZDI

PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ :

- 1 x VYPÍNAČ 3F STÍSKACÍ VS 25
- 3 x POJISTKA E 27 20A
- 1 x NULOVÝ MŮSTEK
- 1 x ZÁSUVKA 380V 32A

ROZVADĚČ RD4

DED KOSTELEČ


Číslo. TŘEŠT

OBJEKT: D1

CHODBA - SPOL. PROSTORY

OVĚŘ. Z RE01 - AYKY 2A x 2,5

PRÍVOD Z RH01 - CYKY 5x6

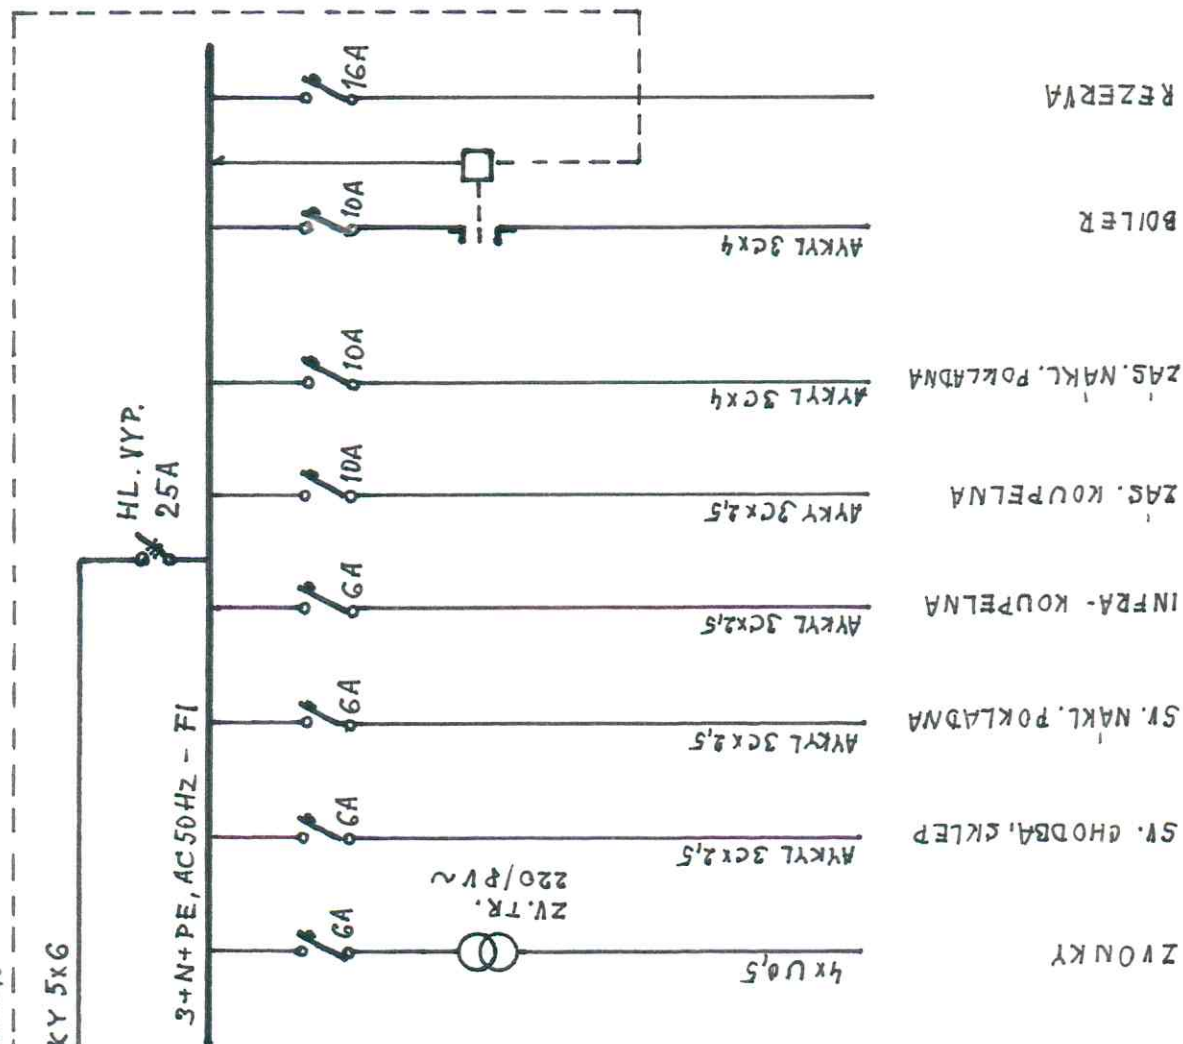


ROZVADEČ R 05

ELEKTRODÍLNA: KOSTELEČ U J.

ŽST: TŘEŠŤ

OBJEKT: 01

Z KS D2 AYKY 4x16

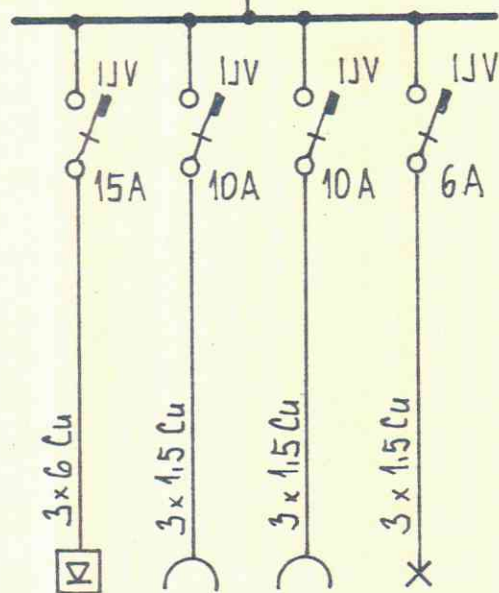


USMĚRŇOVAČE

ZÁSUVKA 220V HORNÍ

ZÁSUVKA 220V DOLNÍ

ZÁŘIVKA

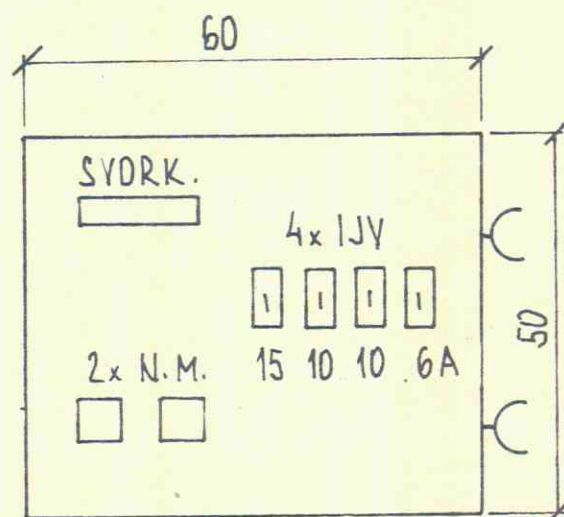

PLECHOVÁ SKŘÍŇ NA ZDI


PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ:

- 2x JISTIČ 1F 1JV 10 A
- 1x JISTIČ 1F 1JV 15A
- 1x JISTIČ 1F 1JV 6A
- 2x NULOVÝ MŮSTEK
- 1x SVORKOVNICE

74980 TŘEŠŤ - ROZVADEČ R05 - OSV. VĚŽ

VYPRACOVAL : PAUL

6.2.2001

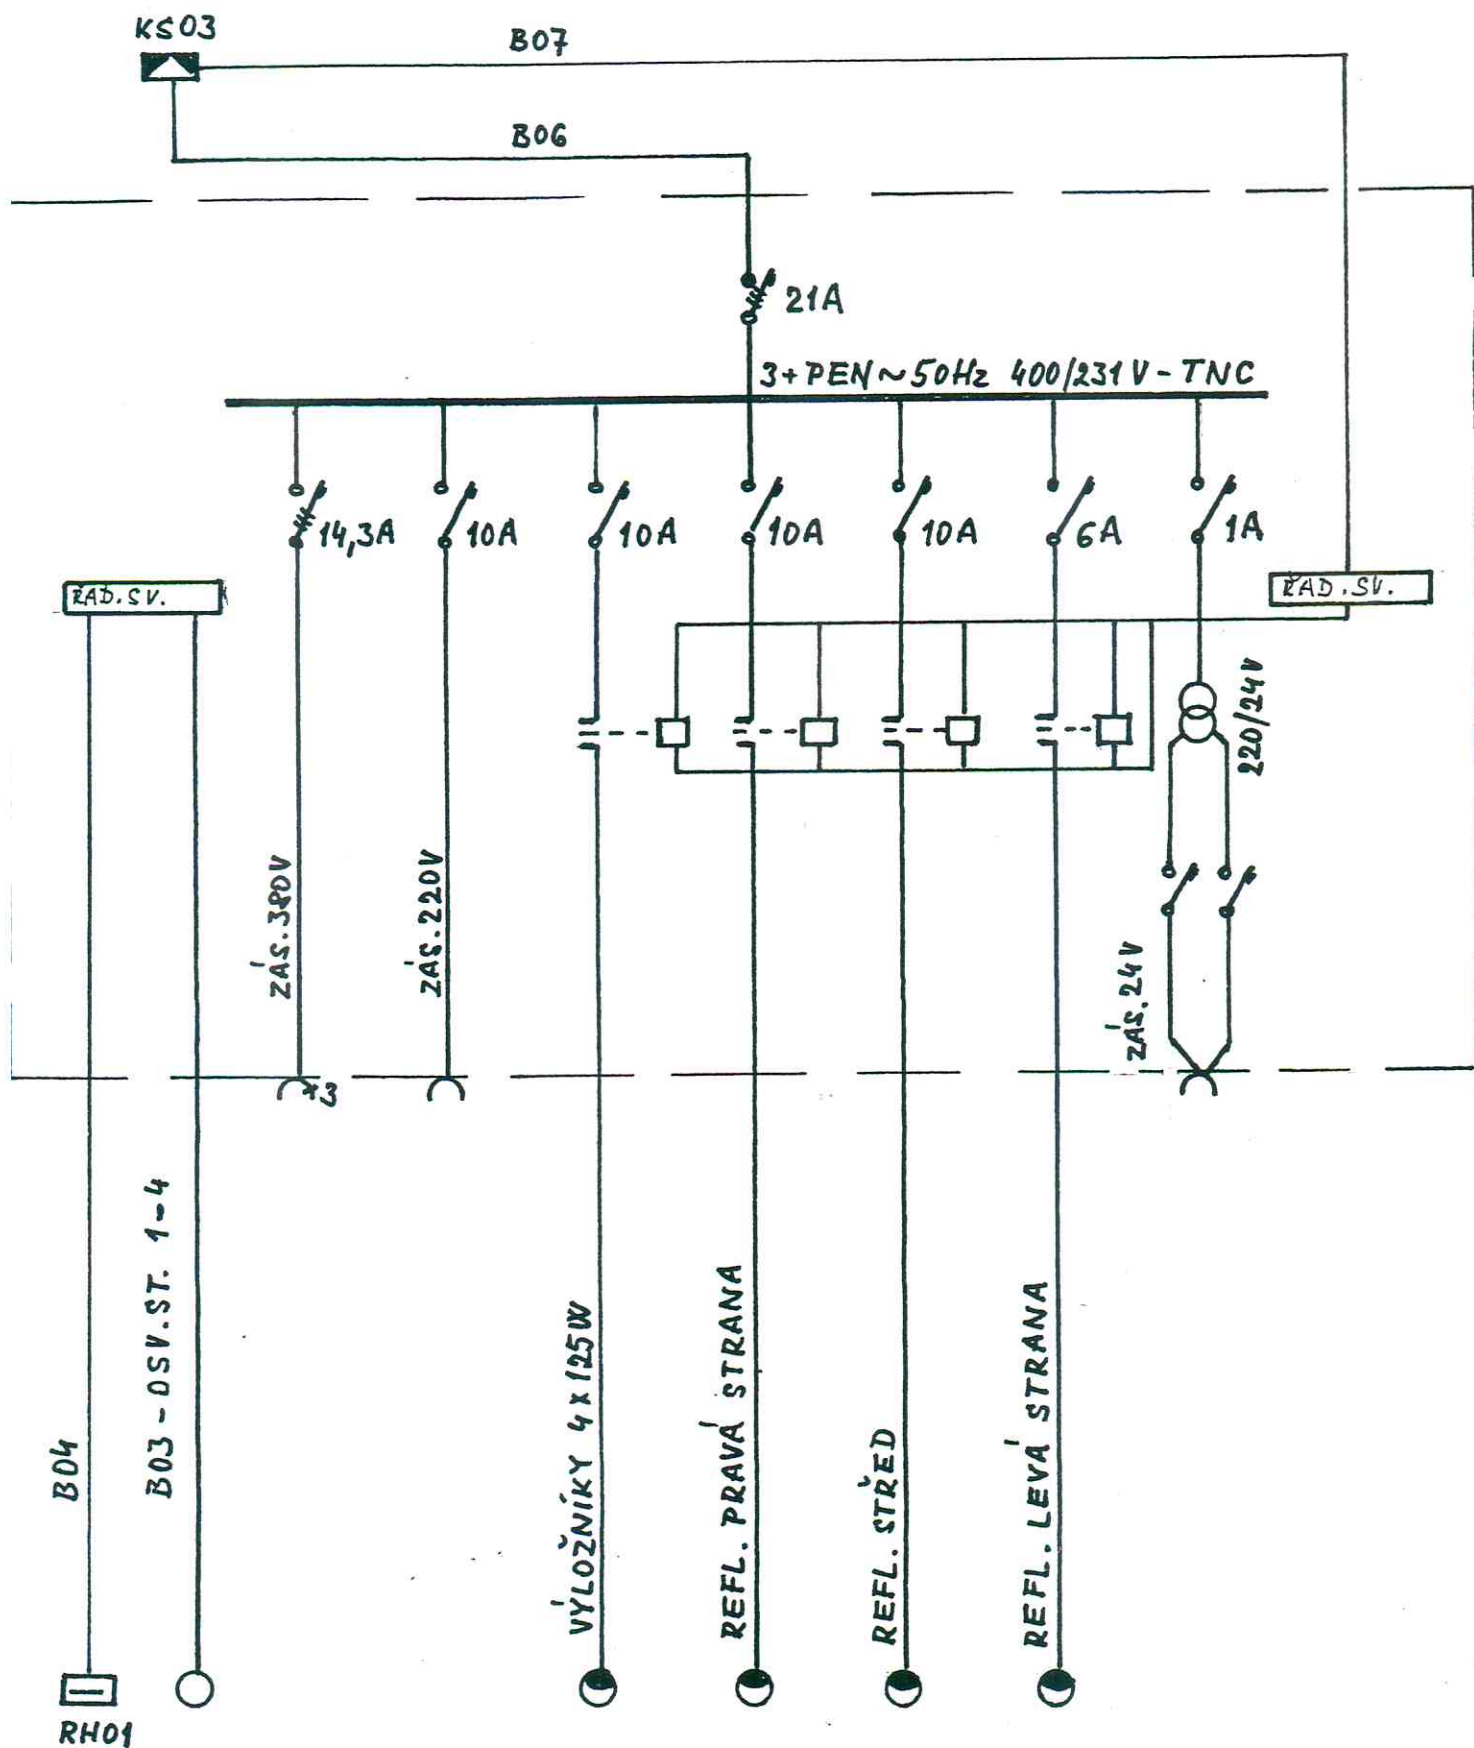

ROZVADĚČ RHO1

PŘÍVOD Z RE01 - AYKY 4x25


OVL. Z RE01 - AYKY 2x16

HLAVNÍ VYPÍNAČ
63A

VYPÍNAČ
VNITŘEK
25A

VYPÍNAČ
VENEK
25A

3+N+PE AC 50Hz - FI
3+N+PE AC 50Hz - FI

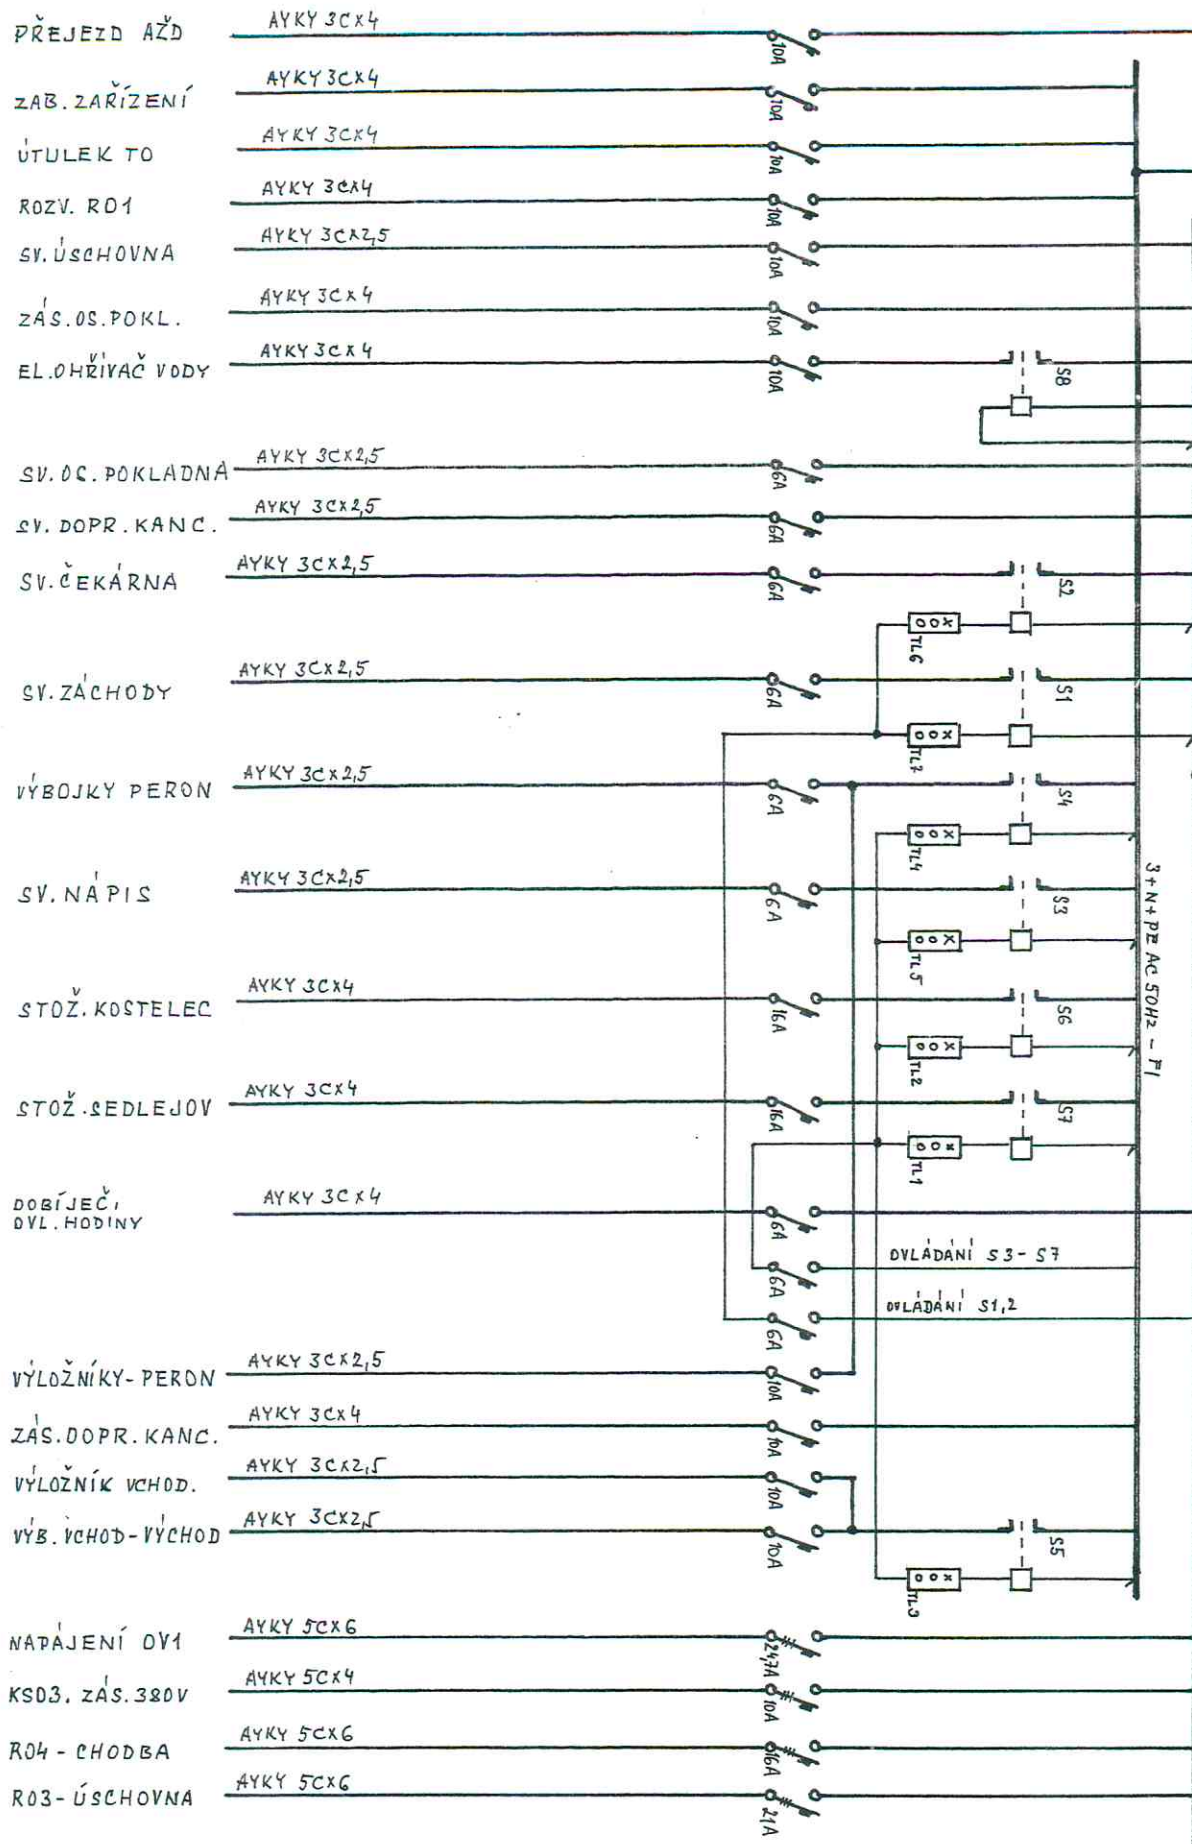

DED KOSTELEČ

žst. TRÉŠT

OBJ. 01-DOPR. KANC.