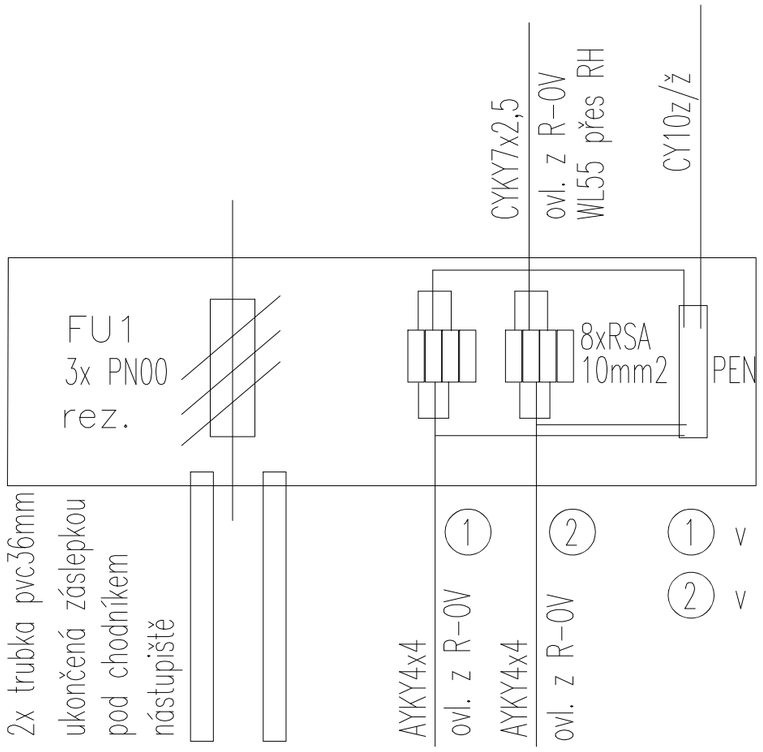

ROZVADEC: KS03

PLASTOVÝ – ZAPUŠTĚNÝ, v=280, š=315,hl=120mm (typ SP200)
PŘÍVOD HOREM, VÝVODY SPODEM
KRYTÍ IP 44 (SPODNÍ HRANA ROZVÁDĚČE BUDE 0,6M NAD ZEMÍ)

(1) v kabelu je využita jen 1x fáze

(2) v kabelu jsou využita jen 2x fáze

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ

230/400V AC 50Hz TN-C

OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

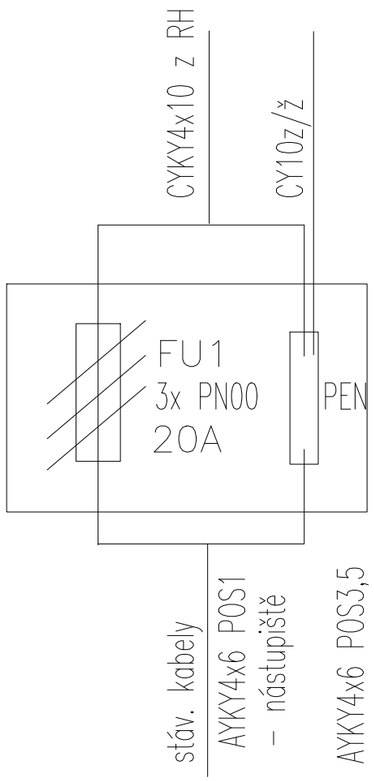

ROZVADEC: KS04

PLASTOVÝ – ZAPUŠTĚNÝ, v=255, š=295,hl=115mm (typ SP100)
PŘÍVOD HOREM, VÝVODY SPODEM
KRYTÍ IP 44 (SPODNÍ HRANA ROZVÁDĚČE BUDE 0,6M NAD ZEMÍ)

II.etapa - návrh technického řešení

VYPRACOVAL	HIP	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	ERPLAN PROJEKČNÍ ATELIÉR	ČÍSLO VÝTISKU
Jiří Provazník	Bc.Luděk Nedělka	Pavel Šustr	Ing.J.Bělohradský		
STAVEBNÍK				DATUM 06/2021	
NÁZEV AKCE	TŘEŠŤ ON - PD oprava	MÍSTO AKCE TŘEŠŤ		ÚČEL Úprava-Rekonstrukce	
NÁZEV ČÁSTI	Technologický projekt stávajícího provozu STUDIE E.2.10 SILNOPROUD	Č. POPISNÉ 503/47 Č. POZEMKU 4593 KAT. ÚZEMÍ Třešť[770761]		MĚŘÍTKO ***	FORMÁT 2xA4
				KÓTY V mm	
OBSAH VÝKRESU	ROZVÁDĚČE KS03, KS04			INT. ČÍSLO 2302110	POŘ. ČÍSLO E.2.10-8