


6R2 6kV

ČÍSLO POLE	1	2	3
NÁZEV POLE	PŘÍVOD P1	PŘÍVOD P2	VÝVOD V1
TYP OCHRANY	F1 MRI3	F1 MRI3	F1 MRI3
MĚŘENÍ	○○○ CAPDIS	○○○ CAPDIS	○○○ CAPDIS


3~6 kV, 75 Hz, IT

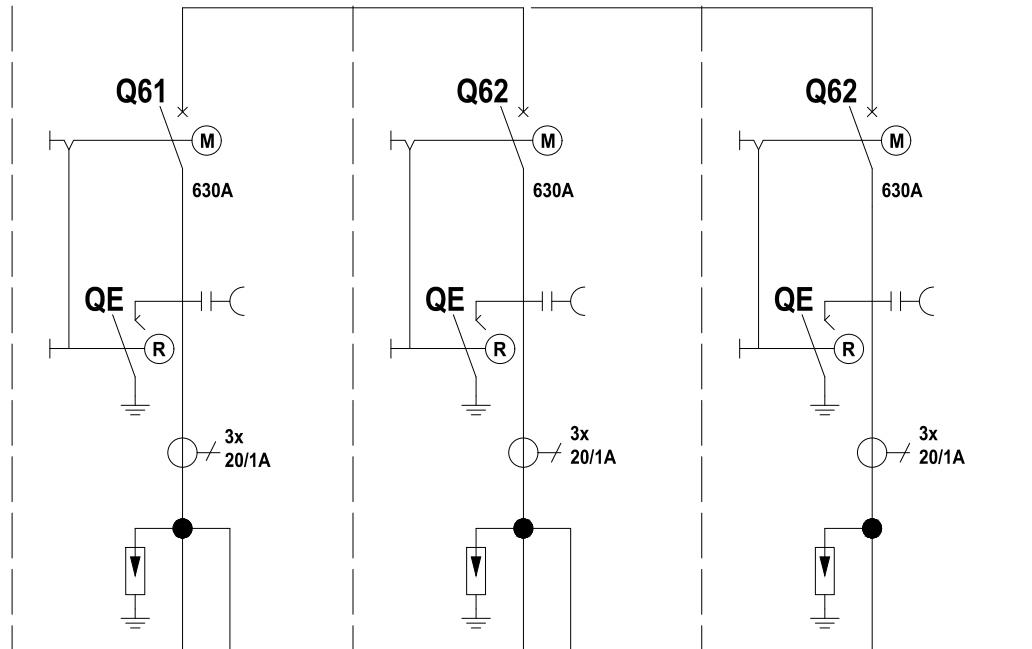

SMĚR STS
Golčův Jeníkov

SMĚR STS
Kutná Hora

VÝVOD NA TRANSFORMÁTOR
Rezerva

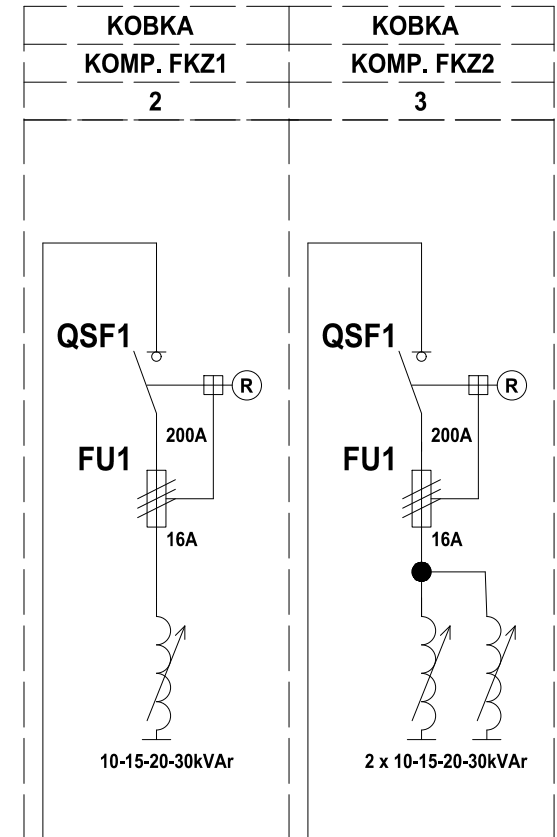

Č. změny	Obsah změny	Datum změny	Název akce:	Číslo části:	Datum:	Č. přílohy:	List:
			Rekonstrukce žst. Čáslav	D.1.3.6	06/2020	4	1
			Část: D.1.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 75 Hz				

Přehledové schéma VN