

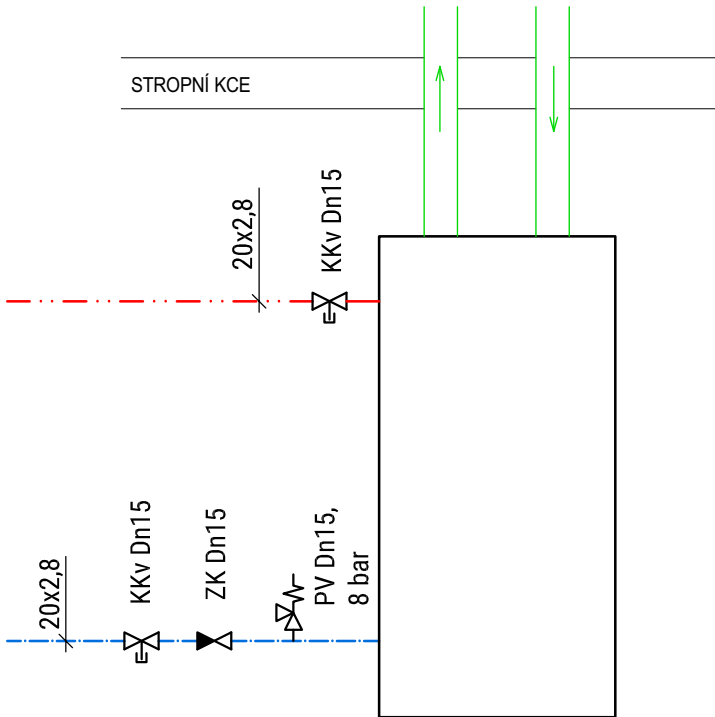


ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY
S TEPELNÝM ČERPADLEM - OV.TČ2

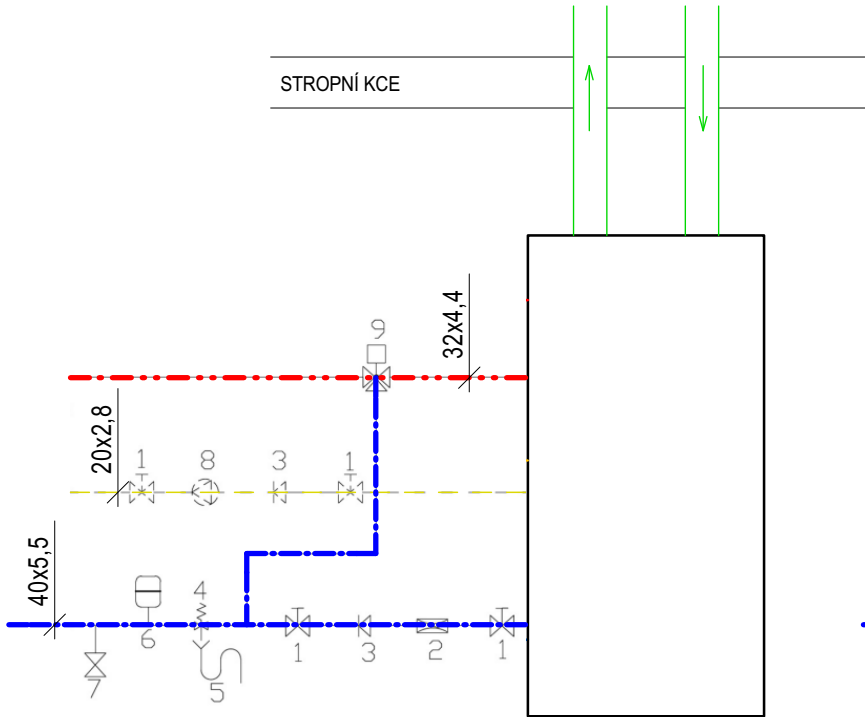


ZAPOJENÍ PRŮTOKOVÝCH ZÁSOBNÍKŮ TEPLÉ VODY

ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY
S TEPELNÝM ČERPADLEM - OV.TČ1 (MÍSTNOSTI: NS11 + NS20)

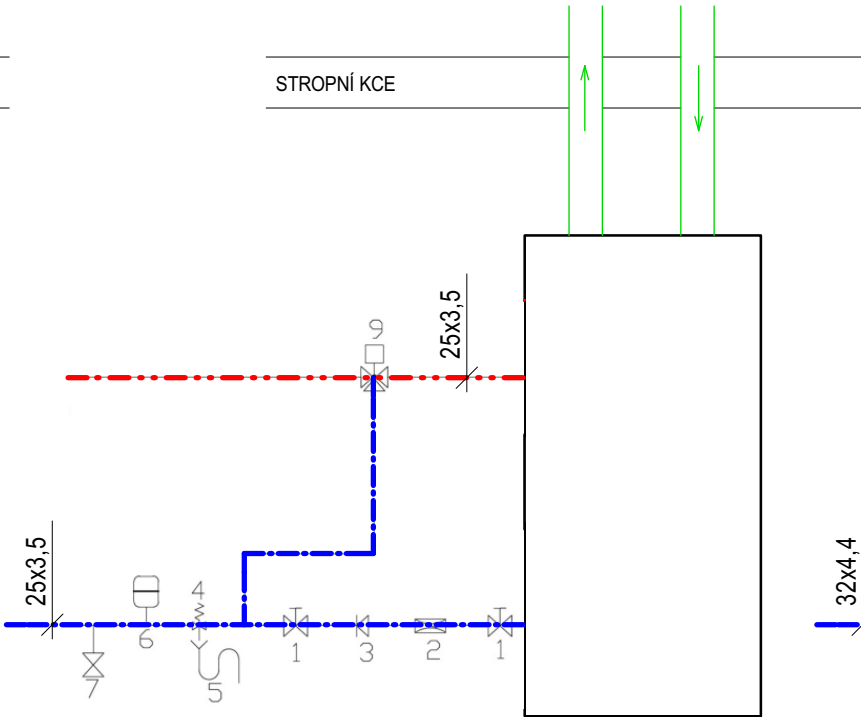

- LEGENDA
1. uzavrací ventil
 2. tlakový redukční ventil (3 bar/0,3 MPa)
 3. zpětný ventil
 4. bezpečnostní ventil (6 bar/0,6 MPa)
 5. vypouštěcí sifon
 6. expanzní nádoba
 7. vypouštěcí ventil
 8. cirkulační oběhové čerpadlo
 9. termostatický směšovací ventil

ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY
S TEPELNÝM ČERPADLEM - OV.TČ1 (MÍSTNOST: NS27)

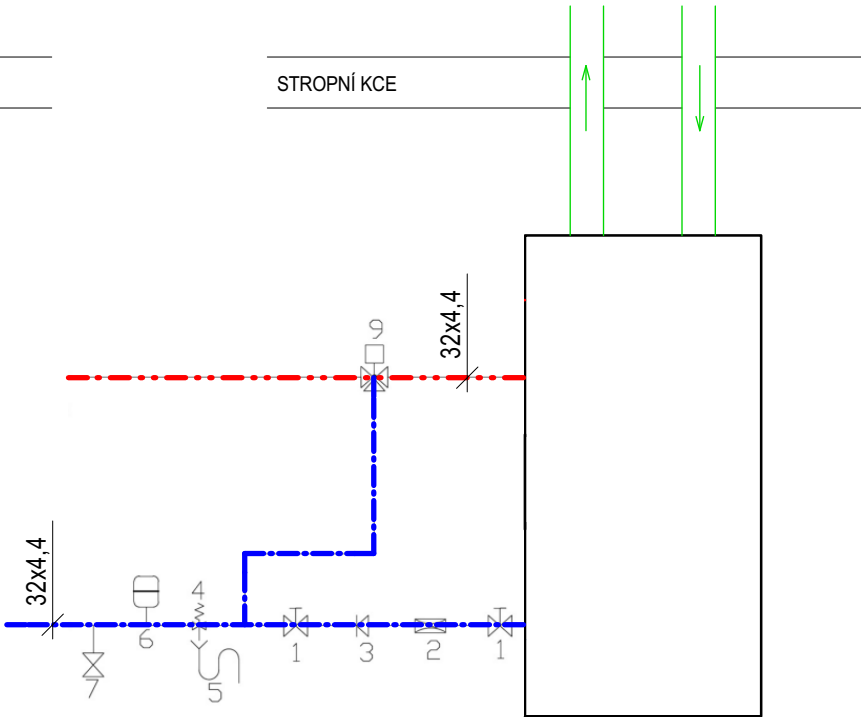

- LEGENDA ZAŘÍZENÍ:
- OV.TČ1** Stacionární ohřívač vody s tepelným čerpadlem
objem zásobníku teplé vody 250 litrů
příkon: max 700 W; příkon ventilátoru: 65 W
výkon el. topného tělesa: 2 200 W; výkon tepelného čerpadla: 1 800 W
rozměr: průměr: 580 mm; výška s TČ: 1970 mm
instalace se VZT potrubím
- OV.TČ2** dtto **OV.TČ1**
doplněno o cirkulační čerpadlo

- LEGENDA ČAR:
- studená voda - přípojka
 - PPR potrubí opatřeno tepelnou izolací
 - cirkulace
 - PPR potrubí opatřeno tepelnou izolací
 - teplá voda
 - PPR potrubí opatřeno tepelnou izolací
 - Vzduchotechnické potrubí TČ
 - přívod/odtah vzduchu z/do půdního prostoru
 - EPP potrubí, vnitřní DN 150 mm
 - prostupy stropem dle PBR!!

0,000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 490,800										
VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		 U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod		ČÍSLO VÝTIKU		
Pavel Šustr		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Milan Oplištil						
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veverí, IČO: 70994234				DATUM		04/2021		FORMÁT A3	
NÁZEV AKCE	Havlíčkův Brod ST MES oprava			MÍSTO AKCE Havlíčkův Brod		REVIZE		DPS		
NÁZEV ČÁSTI						ÚČEL				
E.2.6.2 VODOVOD A KANALIZACE NOVÝ STAV						MĚŘÍTKO				
						bez měřítka				
				Č. POPISNÉ						
				Č. POZEMKU		st. 7419				
				KAT. ÚZEMÍ		Havlíčkův Brod [637823]		KÓTY		mm
OBSAH VÝKRESU		ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ TEPLÉ VODY				INT. ČÍSLO		POR. ČÍSLO		
						I23002105		E.2.6.2.2-05		