TN-C-S 3NPE~50Hz 400V In=63A, Iks=6kA

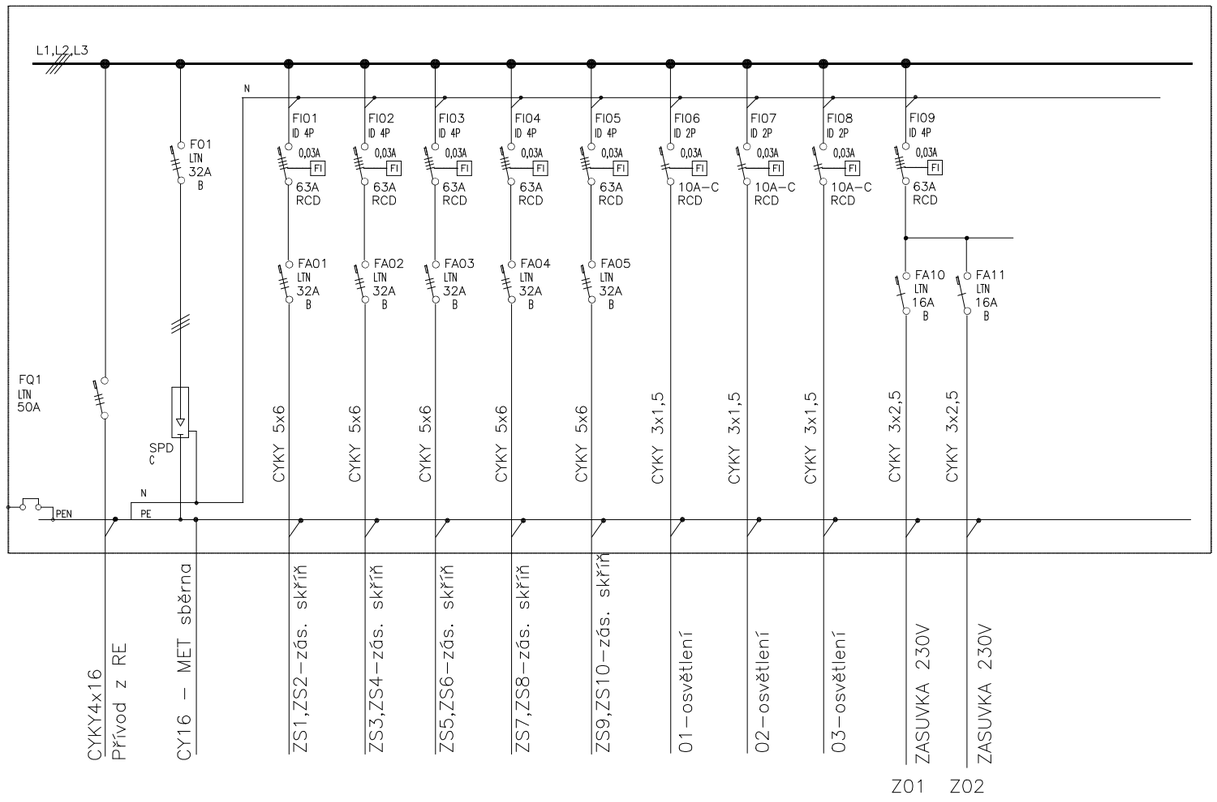

ROZVADEC: RMS1

PLASTOVÝ - ZAPUŠTĚNÝ, 800x600x120mm
PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 54/20

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	ČÍSLO VÝTISKU
PROVAZNÍK	ŠUSTR	ING BĚLOHRADSKÝ	
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234		DATUM 04/2021
NÁZEV AKCE	**Havlíčkův Brod ST MES oprava**	MÍSTO AKCE **Havlíčkův Brod**	REVIZE
NÁZEV ČÁSTI	E.2.10 SILNOPROUD STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.01 **DÍLNY, SKLADY, KANCELÁŘE**	Č. POPISNÉ --- Č. POZEMKU **st. 7419** KAT. ÚZEMÍ **Havlíčkuv Brod [637823]**	ÚČEL **D P S** MĚŘÍTKO --- KÓTY V MM
OBSAH VÝKRESU	**ROZVÁDĚČ RMS1**		INT. ČÍSLO I23002105 POŘ. ČÍSLO **E.2.10-3**

ERPLAN PROJEKČNÍ ATELIÉR

FORMÁT **2xA4**