



Elektroměrová skříň PER 22/3t/40 5.1.3 vestavná (500V, 50Hz, 40A, IP54, 10kA)
– zamykání: energetický zámek (čtyřhran 6x6 mm)
– stupeň mechanické ochrany: IK10

Přípojková skříň SS200 (ČEZ)
v pilíři u budovy č.p. 65
– vybudována v rámci stavby IV-12-2022726

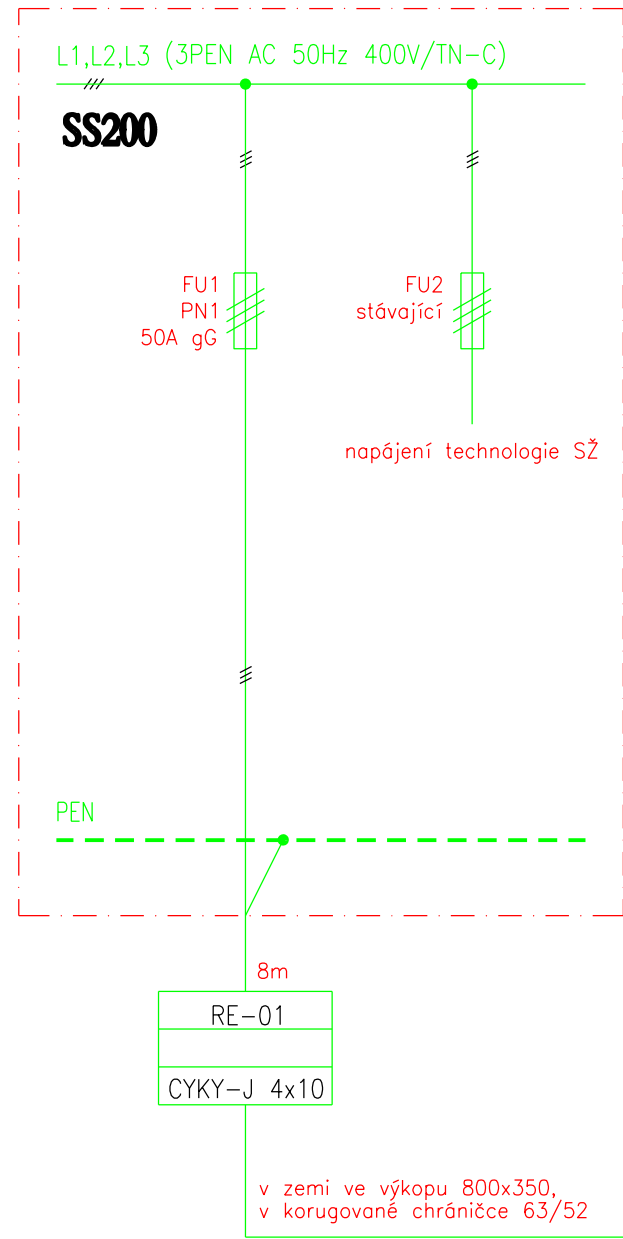

Skříň elektroměrová RE-01 ve fasádě budovy č.p. 65
– výměna stávajícího oceloplechového rozváděče

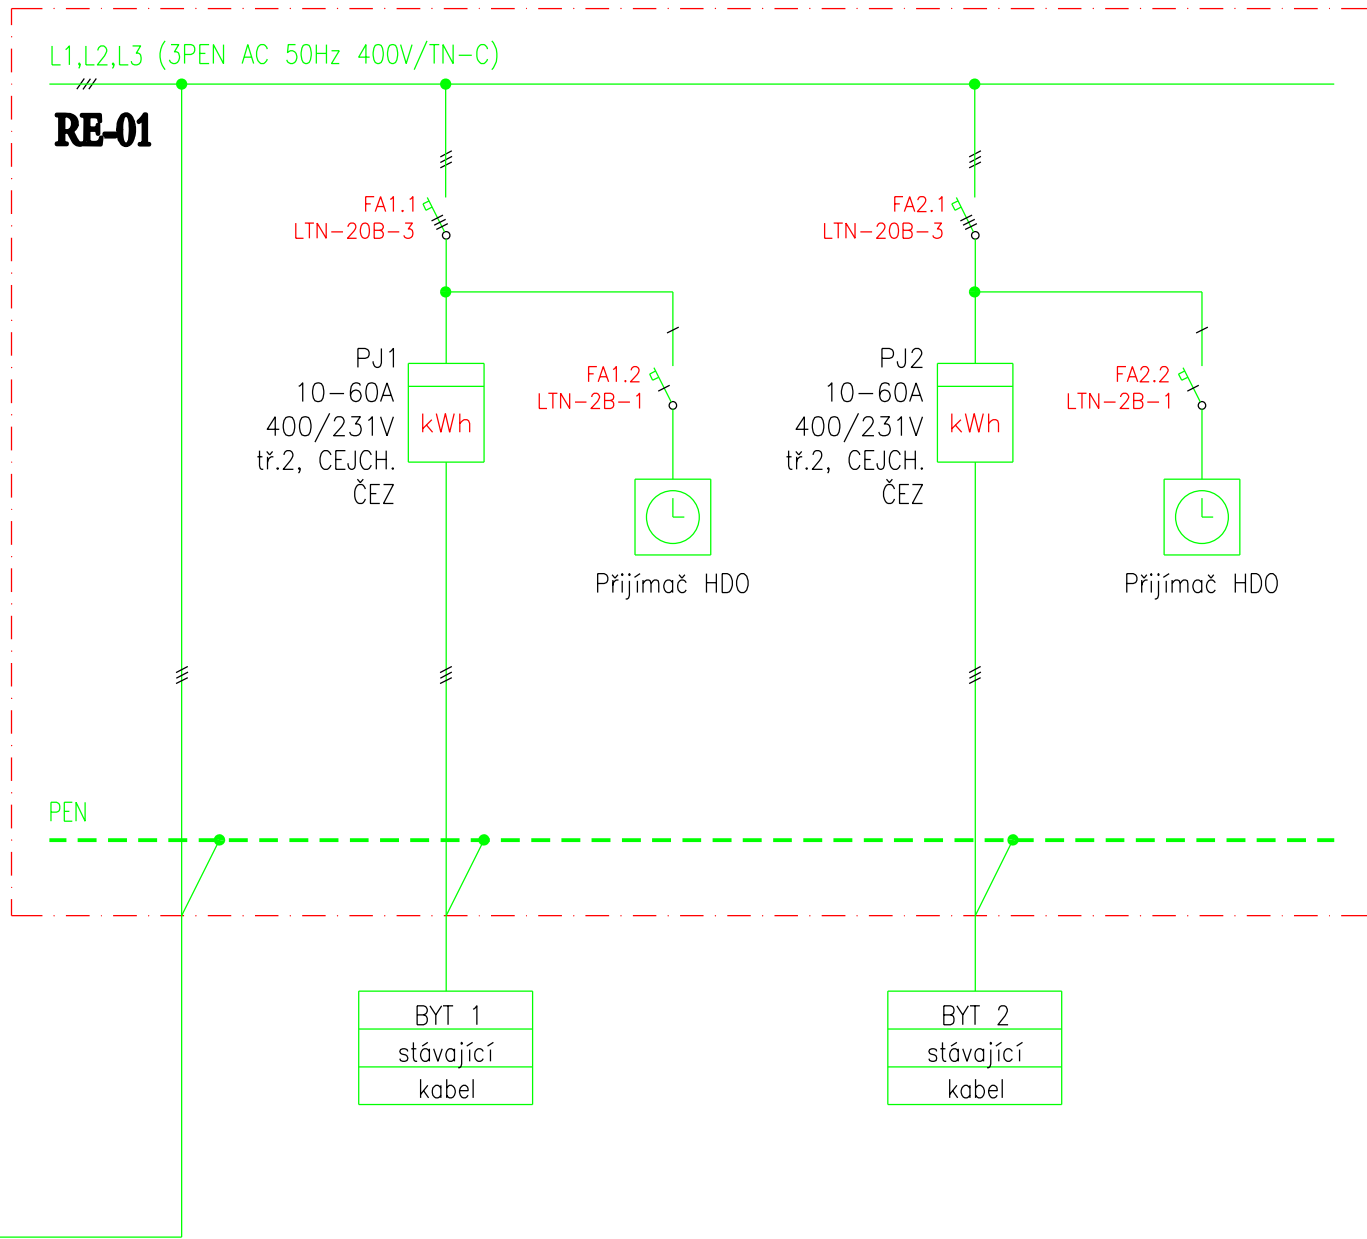

POZNÁMKA:

– Elektroměrový rozváděč a jeho zapojení musí splňovat Připojovací podmínky ČEZ

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

Dokumentace pro společné povolení stavby			
Autorizovaná osoba:		Vypracoval:	
Tomáš Voldán		Tomáš Voldán	
Místo stavby:		Lípa [569038], k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu [683906], par.č. 64	
Kraj:		Vysočina	
Investor:		Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město	
Název stavby:		Lípa u H. Brodu PO, ST - oprava	
		SO 04 – Osvětlení chodníku	
Část: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Formát:	
Obsah:		Datum:	
Schéma RE-01		Stupeň:	
		Číslo zakázky:	
		Měřítko:	
		Část dokumentace	
		D.	
		Příloha	
		06	