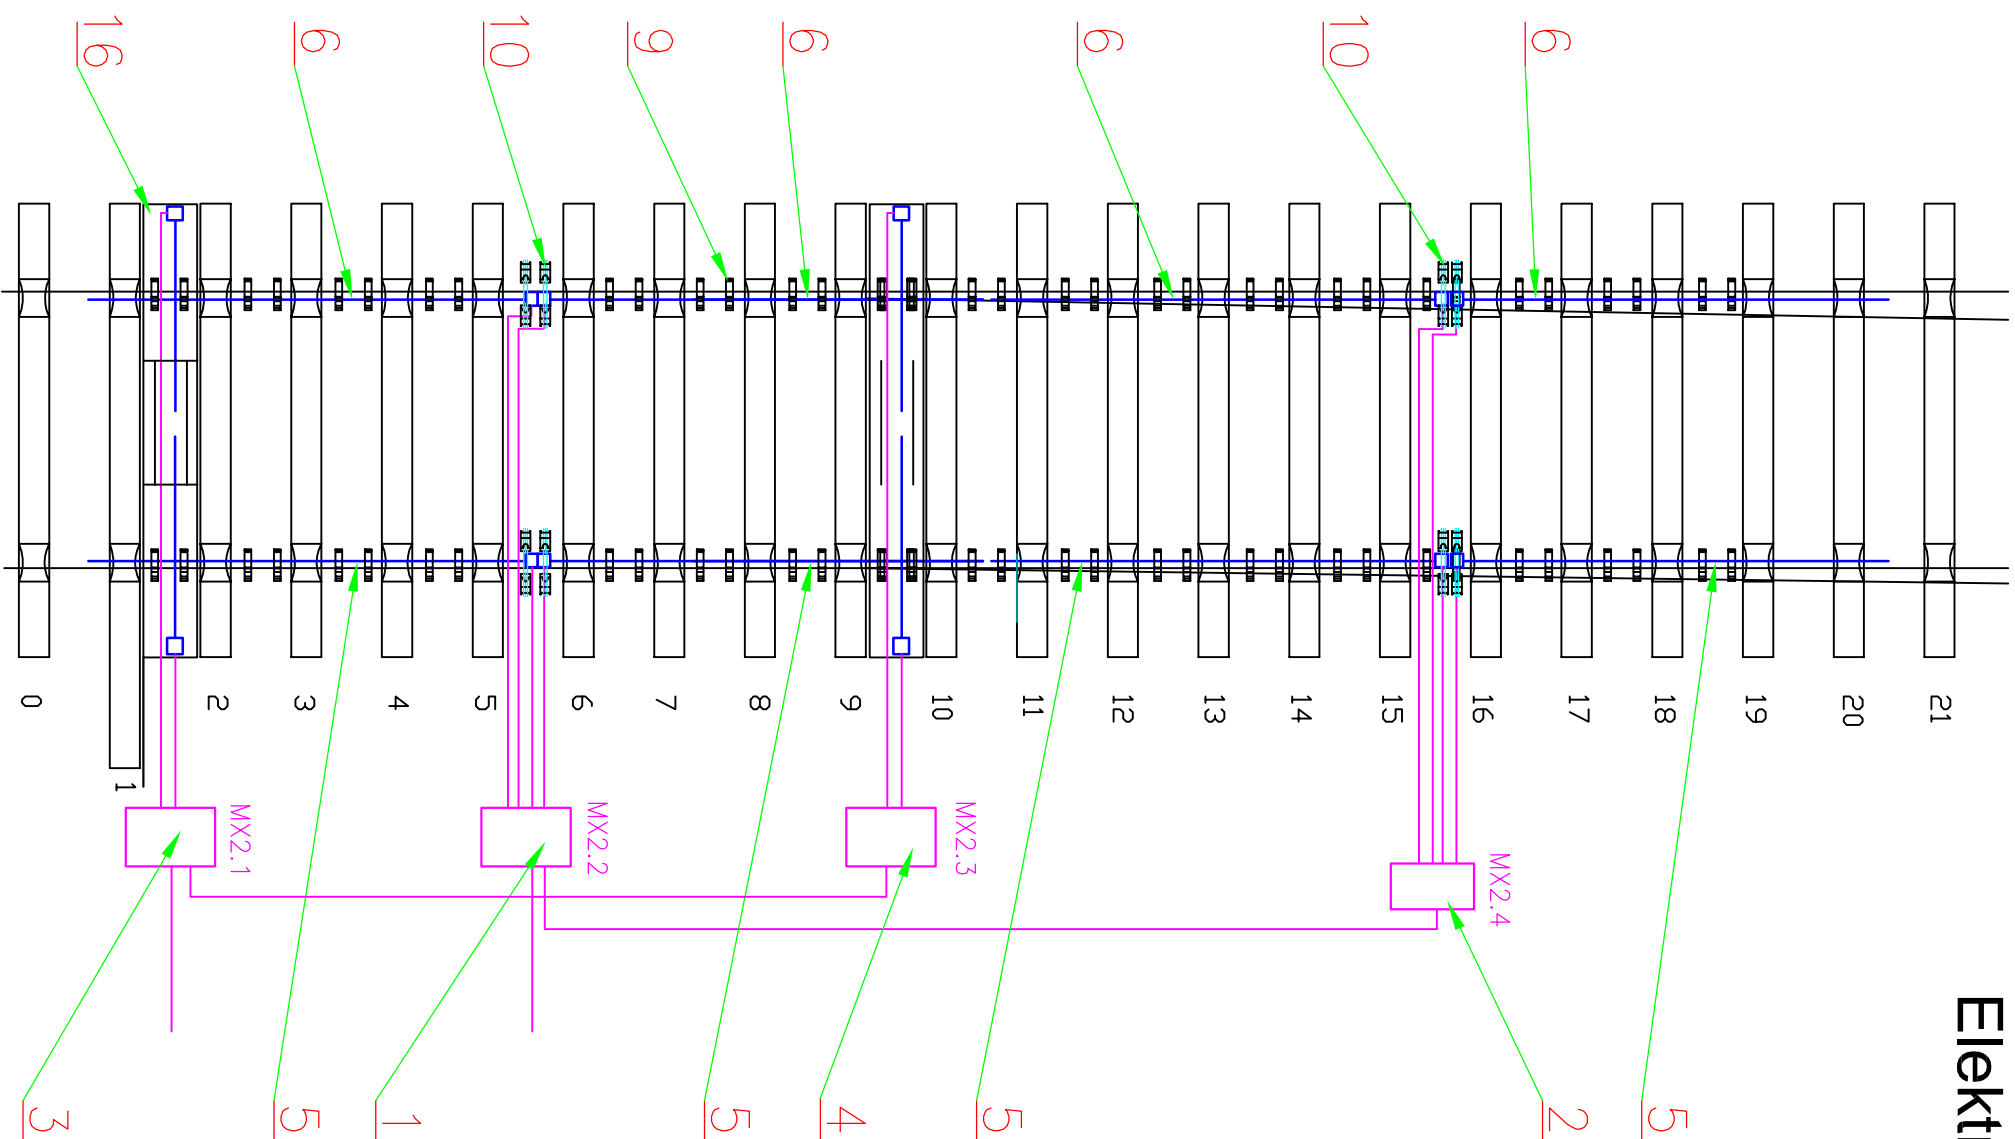


Elektrický ohřev výhybky J49 1:12-500 - 8,2kW

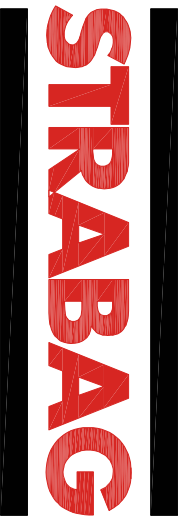
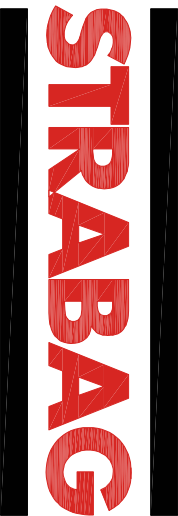





Poz	Název	Počet kusů
18	Příchytky panc. tr. betonový pražec 2TR	3
17	Příchytky panc. tr. betonový pražec 1TR	3
16	Deska ohřevu závěru 2x280x1220 dělená kompl.	1
15		
14	Trubka HFPR 40 černá	2,1
13	Trubka HFXS 16 černá	35
12		
11		
10	Pevná příchytky hlavy tyčí opornic kompletní	8
9	Pružná příchytky tyčí opornic S49	64
8		
7		
6	Topná tyč opornice 2870/900W	4
5	Topná tyč opornice 2870/900W	4
4	Svorkovnicová skříň závěr. koncová	1
3	Svorkovnicová skříň průchozí	1
2	Svorkovnicová skříň opornice koncová	1
1	Svorkovnicová skříň opornice průchozí	1

Poznámka:

Výše uvedený soupis je pro jednu vyhybku EOV

				číslo soupravy
č. změny	datum	pops a zdůvodnění	podpis	

Odpov. projektant stavby <i>D. Duka</i>		Ing. David Ruža	
			
Investor:  <i>Správa železniční dopravní cesty</i>		Investor:  <i>Správa železniční dopravní cesty</i>	
Stavba	PD TSO úseku Blatno u Jesenice - Kaštice	Stavba	PD TSO úseku Blatno u Jesenice - Kaštice
Slupeň	P	Slupeň	P
Datum	01/2019	Datum	01/2019

Odpovědný projektant:	Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:		
ING. JIŘÍ ŠTOLBA	MARTIN MIKULECKÝ	ING. JIŘÍ ŠTOLBA		
<i>Štolba</i>	<i>Mudry</i>	<i>Štolba</i>		
Správce zařízení:	SŽDC, s.o., OŘ Ústí n.L.			
Objednatel:	SŽDC, s.o., OŘ Ústí n.L.			
Místo stavby:	Blatno u Jesenice - Kašice			
Objekt:	Ohřev výměn			
SO 02-74-01 Petrohrad - Úprava rozvodu EOY				
Název přílohy:	Schéma el.ohřevu výhybky J49 1:12-500			
				
STOSMOL s.r.o. Mafkova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem				
IČ :	28695097	tel. : +420 725 881 543		
www.stosmol.cz	email : info@stosmol.cz			
Zakázkové číslo:	18079			
Stupeň:	P			
Datum:	01/2019			
Měřítko:	--			
Část:	Příloha : 3			
E.3.4.1				