


VZOROVÝ ŘEZ KŘÍŽENÍ ŽEL. SVRŠKU

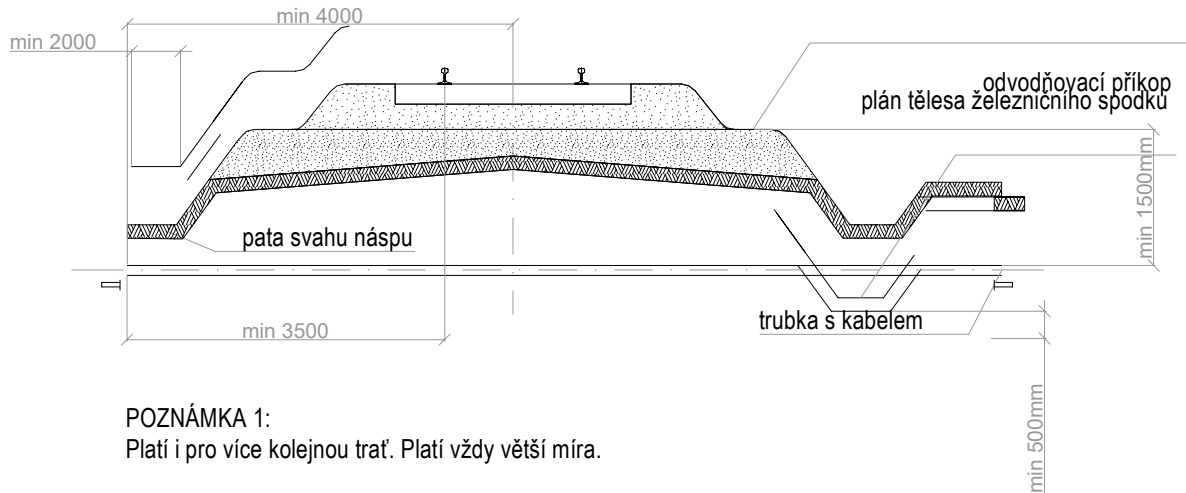


Platí i pro více kolejnou trať. Platí vždy větší míra.

Na širé trati se má ukončit chránička až za odvodňovacím příkopem.

vzárodnost chráničky se měří od nejnižších částí.

VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU RÝHOU

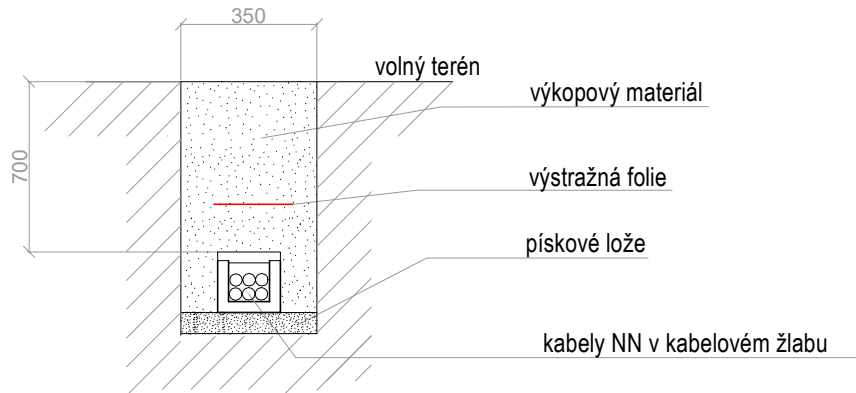








V souběhu s kabelizací zab. zař. bude hloubka uložení
dle kynety hlavní kab. trasy

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005

	MINIMÁLNÍ KRYTÍ:		
DRUH VEDENÍ	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
SILOVÉ KABELY DO 1 kV	0,35 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 10 kV	0,50 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 35 kV	1,00 m	1,00 m	1,00 m
SILOVÉ KABELY DO 220 kV	1,30 m	1,30 m	1,30 m

Před zahájením veškerých výkopových prací bude provedeno vytyčení podzemních inženýrských sítí. Po uložení samotného vedení bude přizván ke kontrole odpovědný pracovník a kabelová rýha bude následně zahozena. Následně dojde k přesnému zanesení trasy kabelu do příslušné situace.

<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div> <div></div>			
<div>Orientační schéma:</div> <div>Razítko oprávněné osoby:</div>			
<div>Podpis: _____ Datum: _____</div>			
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	8/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Jaromír Kielor
Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		<div><div>SPRÁVA ŽELEZNIC</div></div>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
Zhotovitel stavby:	Signal Projekt s.r.o.		<div></div>
Adresa:	Václavská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Zhotovitel objektu:	Signal Projekt s.r.o.		<div></div>
Adresa:	Václavská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Jaromír Kielor	Ing. Marek Vývoda 	Ing. Martin Vánský 	Ing. Martin Vánský 
Název stavby/akce:	Výstavba PZS v km 60,028 (P5487) v trati Trutnov Poříčí - Královec		Označení (S-kód): S622000493
Název části:	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		Označení zhotovitele: 21-021-35-211
Název objektu:	Napájení PZS v km 60,028 (P5487)		Označení objektu/komplexu: SO 01-86-01
Název přílohy:	Řezy uložení kabelového vedení		Číslo přílohy: 2. 007
Název dílčí části přílohy:	-		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Moravskoslezský	Královec [602761]	1651 16	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	
DUSP+PDPS	8/2021	2 x A4	-
S-kód: 5 6 2 2 0 0 0 4 9 3 - D U S P - D 2 3 0 6 - S O 0 1 8 6 0 1 - X X Příloha: - 2 - 0 0 7 - 0 0 0			