



TOP CON SERVIS s.r.o.  
Lenka Hluší  
Ke Stírce 1824/56  
182 00 Praha

**Naše značka:**  
12493/22/OVP/Z

**Vyřizuje:**  
Mgr. Karolína Šafaříková

**Datum:**  
18.11.2022

**Věc:** PD - Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská

**INFORMACE KE ZJIŠŤOVÁNÍ EXISTENCE SÍTÍ**

**okres: Hlavní město Praha  
k.ú.: Horní Počernice**

**Dotčené sítě:**

Plynárenská telekomunikační zařízení:  
Metalický kabel

**Požadavky na doplnění žádosti:**

1. Tento dokument má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
2. Projektovou dokumentaci, ze které bude patrný rozsah prací, zašlete našemu útvaru k odsouhlasení přes webovou podatelnu: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Žádost o vyjádření).
3. Závazné podmínky pro zpracování projektové dokumentace:
  - Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a ČSN 73 6005.
  - Požadujeme zakreslit naše sítě do výkresové části projektové dokumentace.
  - Zpracujte detail křížení s našimi zařízeními.

**Ostatní informace:**

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese [data@net4gas.cz](mailto:data@net4gas.cz).
2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. Žádosti zasílejte přes webovou podatelnu: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Žádost o vyjádření).
4. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.
5. V zájmovém území, které je přílohou tohoto dokumentu, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o. Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.


V další korespondenci uvádějte vždy naši značku.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)



Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustavy



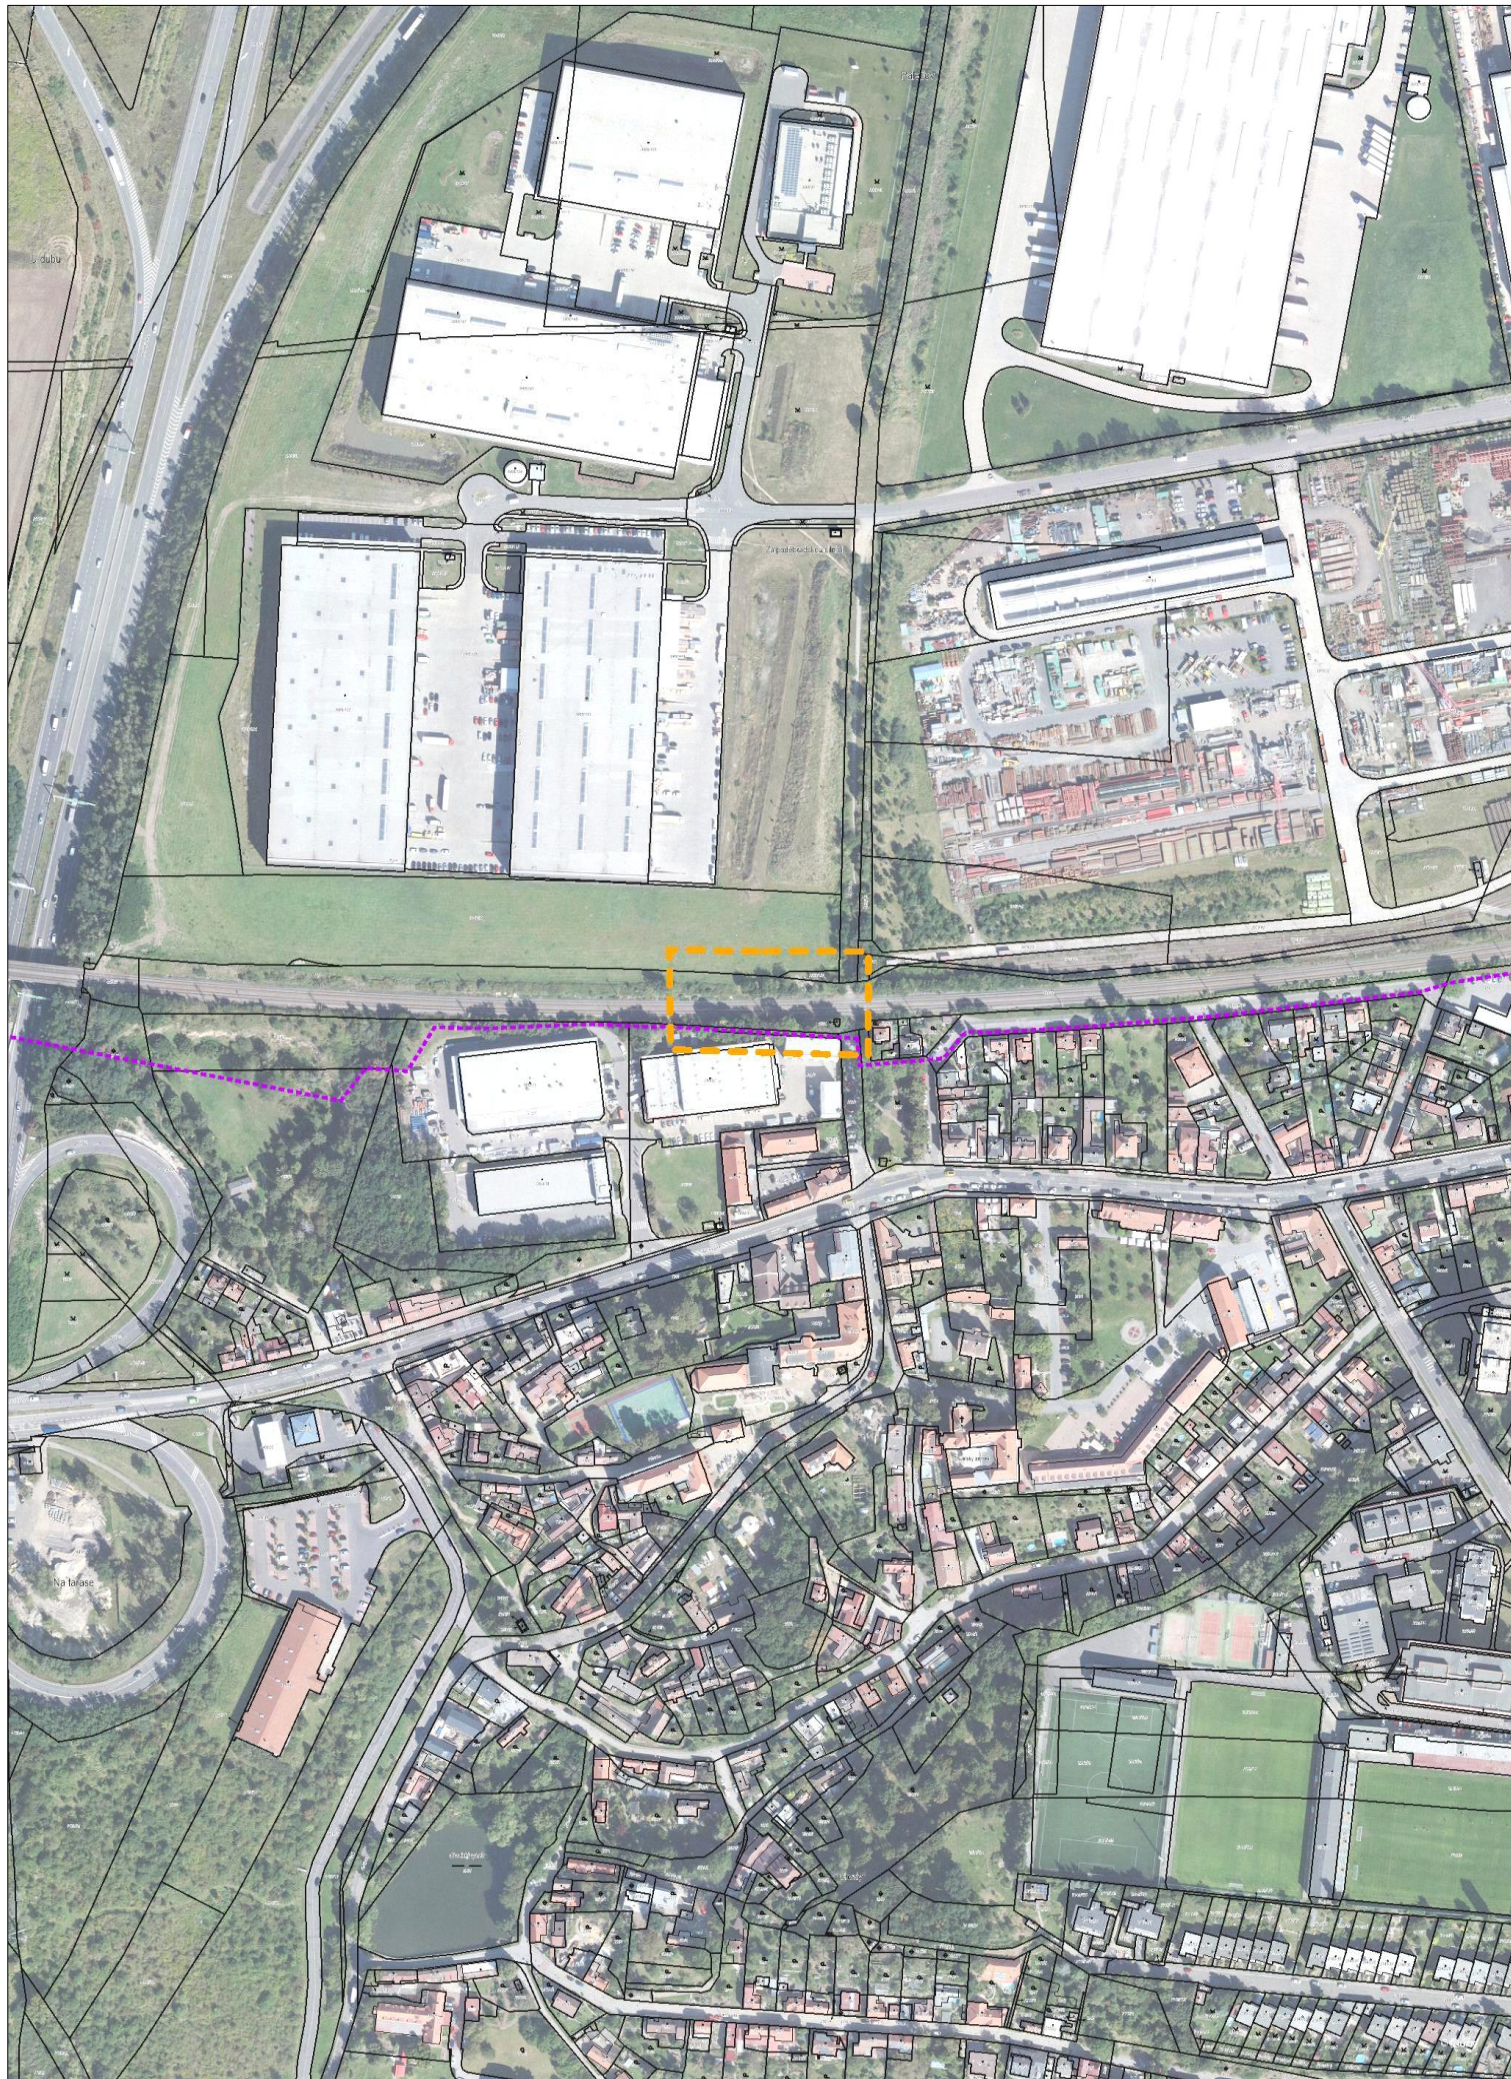

NET4GAS, s.r.o.





















Příloha k vyjádření:

Situace: 1/1

12493/22/OVP/Z



## LEGENDA:

	ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
	PLYNOVOD DN 10 - DN 250
	PLYNOVOD DN 300
	PLYNOVOD DN 500
	PLYNOVOD DN 700
	PLYNOVOD DN 800
	PLYNOVOD DN 900
	PLYNOVOD DN 1000
	PLYNOVOD DN 1200
	PLYNOVOD DN 1400
	PLYNOVOD ZÁMĚR
	OPTICKÝ KABEL
	METALICKÝ KABEL
	ANODOVÉ UZEMNĚNÍ
	KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY
	ELEKTROPŘÍPOJKA
	OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
	STANICE KATODICKÉ OCHRANY
	ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ
	KORIDOR ZÁMĚRU



**Příloha k vyjádření: 12493/22/OVP/Z**

### **Seznam souřadnic předmětu vyjádření:**

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

#### **Polygon č. 1 / 1**

<b>Y [m]</b>	<b>X [m]</b>
730271.085	1041809.024
730270.379	1041861.588
730166.663	1041864.763
730166.486	1041810.082
730211.289	1041809.730
730220.814	1041810.082