

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký <i>Galucef</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Petr Kortyš <i>Kortys</i>	KONTROLOVAL Ing. Vítězslav Šimáček <i>Simacek</i>	
KRAJ: Jihočeský	POVĚŘENÝ OÚ: Tábor		STUPEŇ: DUSP+PDPS	
REKONSTRUKCE NZEE A KABELOVÝCH ROZVODŮ NN V ŽST. TÁBOR SO 05 ÚPRAVA ROZVODŮ NN Rozvaděč RZS1 ve VB			ZAK. ČÍSLO 20130-01-1021	ARCH. ČÍSLO 2021240002
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 10/2021	
			ČÁST DOKUM. D.2	PŘÍLOHA 5

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C


C

D

D

POZNÁMKA :

Provedení : 1x plastový rozvaděč 600x800x300 (např. ARIA 86)
na zeď vč. příslušenství
Krytí : IP 66, po otevření dveří IP 20
Nátěr : RAL 7035, světle šedá
Přívod : spodem
Vývody : spodem
Pomocné napětí : 24V DC
Ochrana při poruše :
Dvojitou nebo zesílenou izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

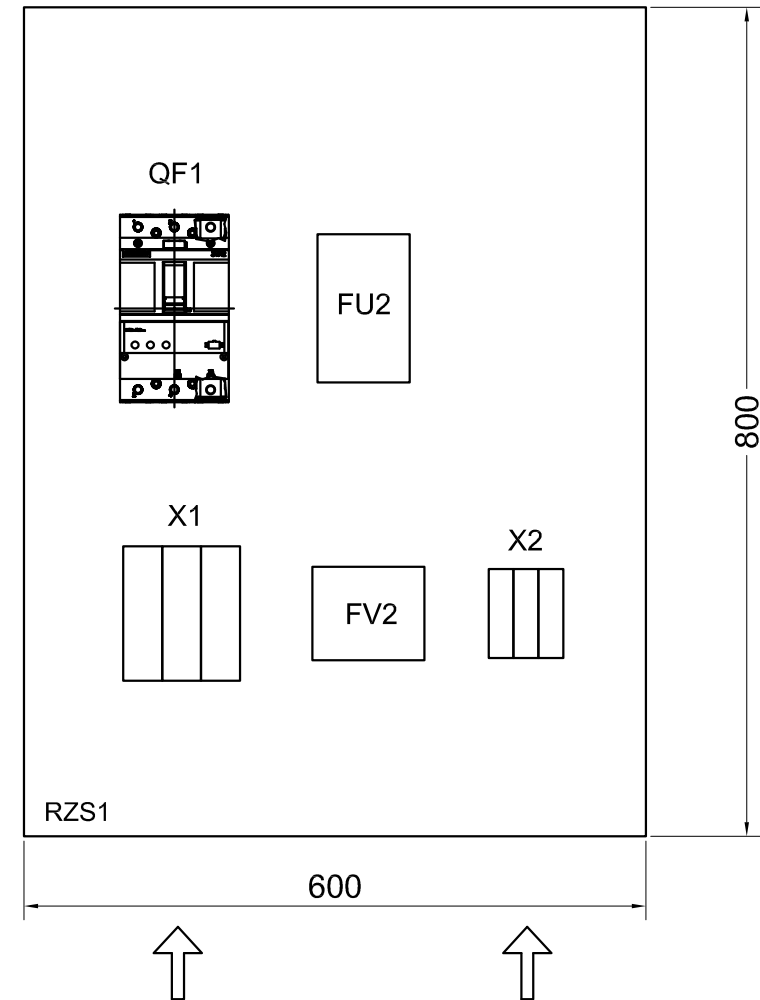

VSTUP KABELŮ SPODEM PŘES PRŮCHODKY

1


2

3

4

5

6

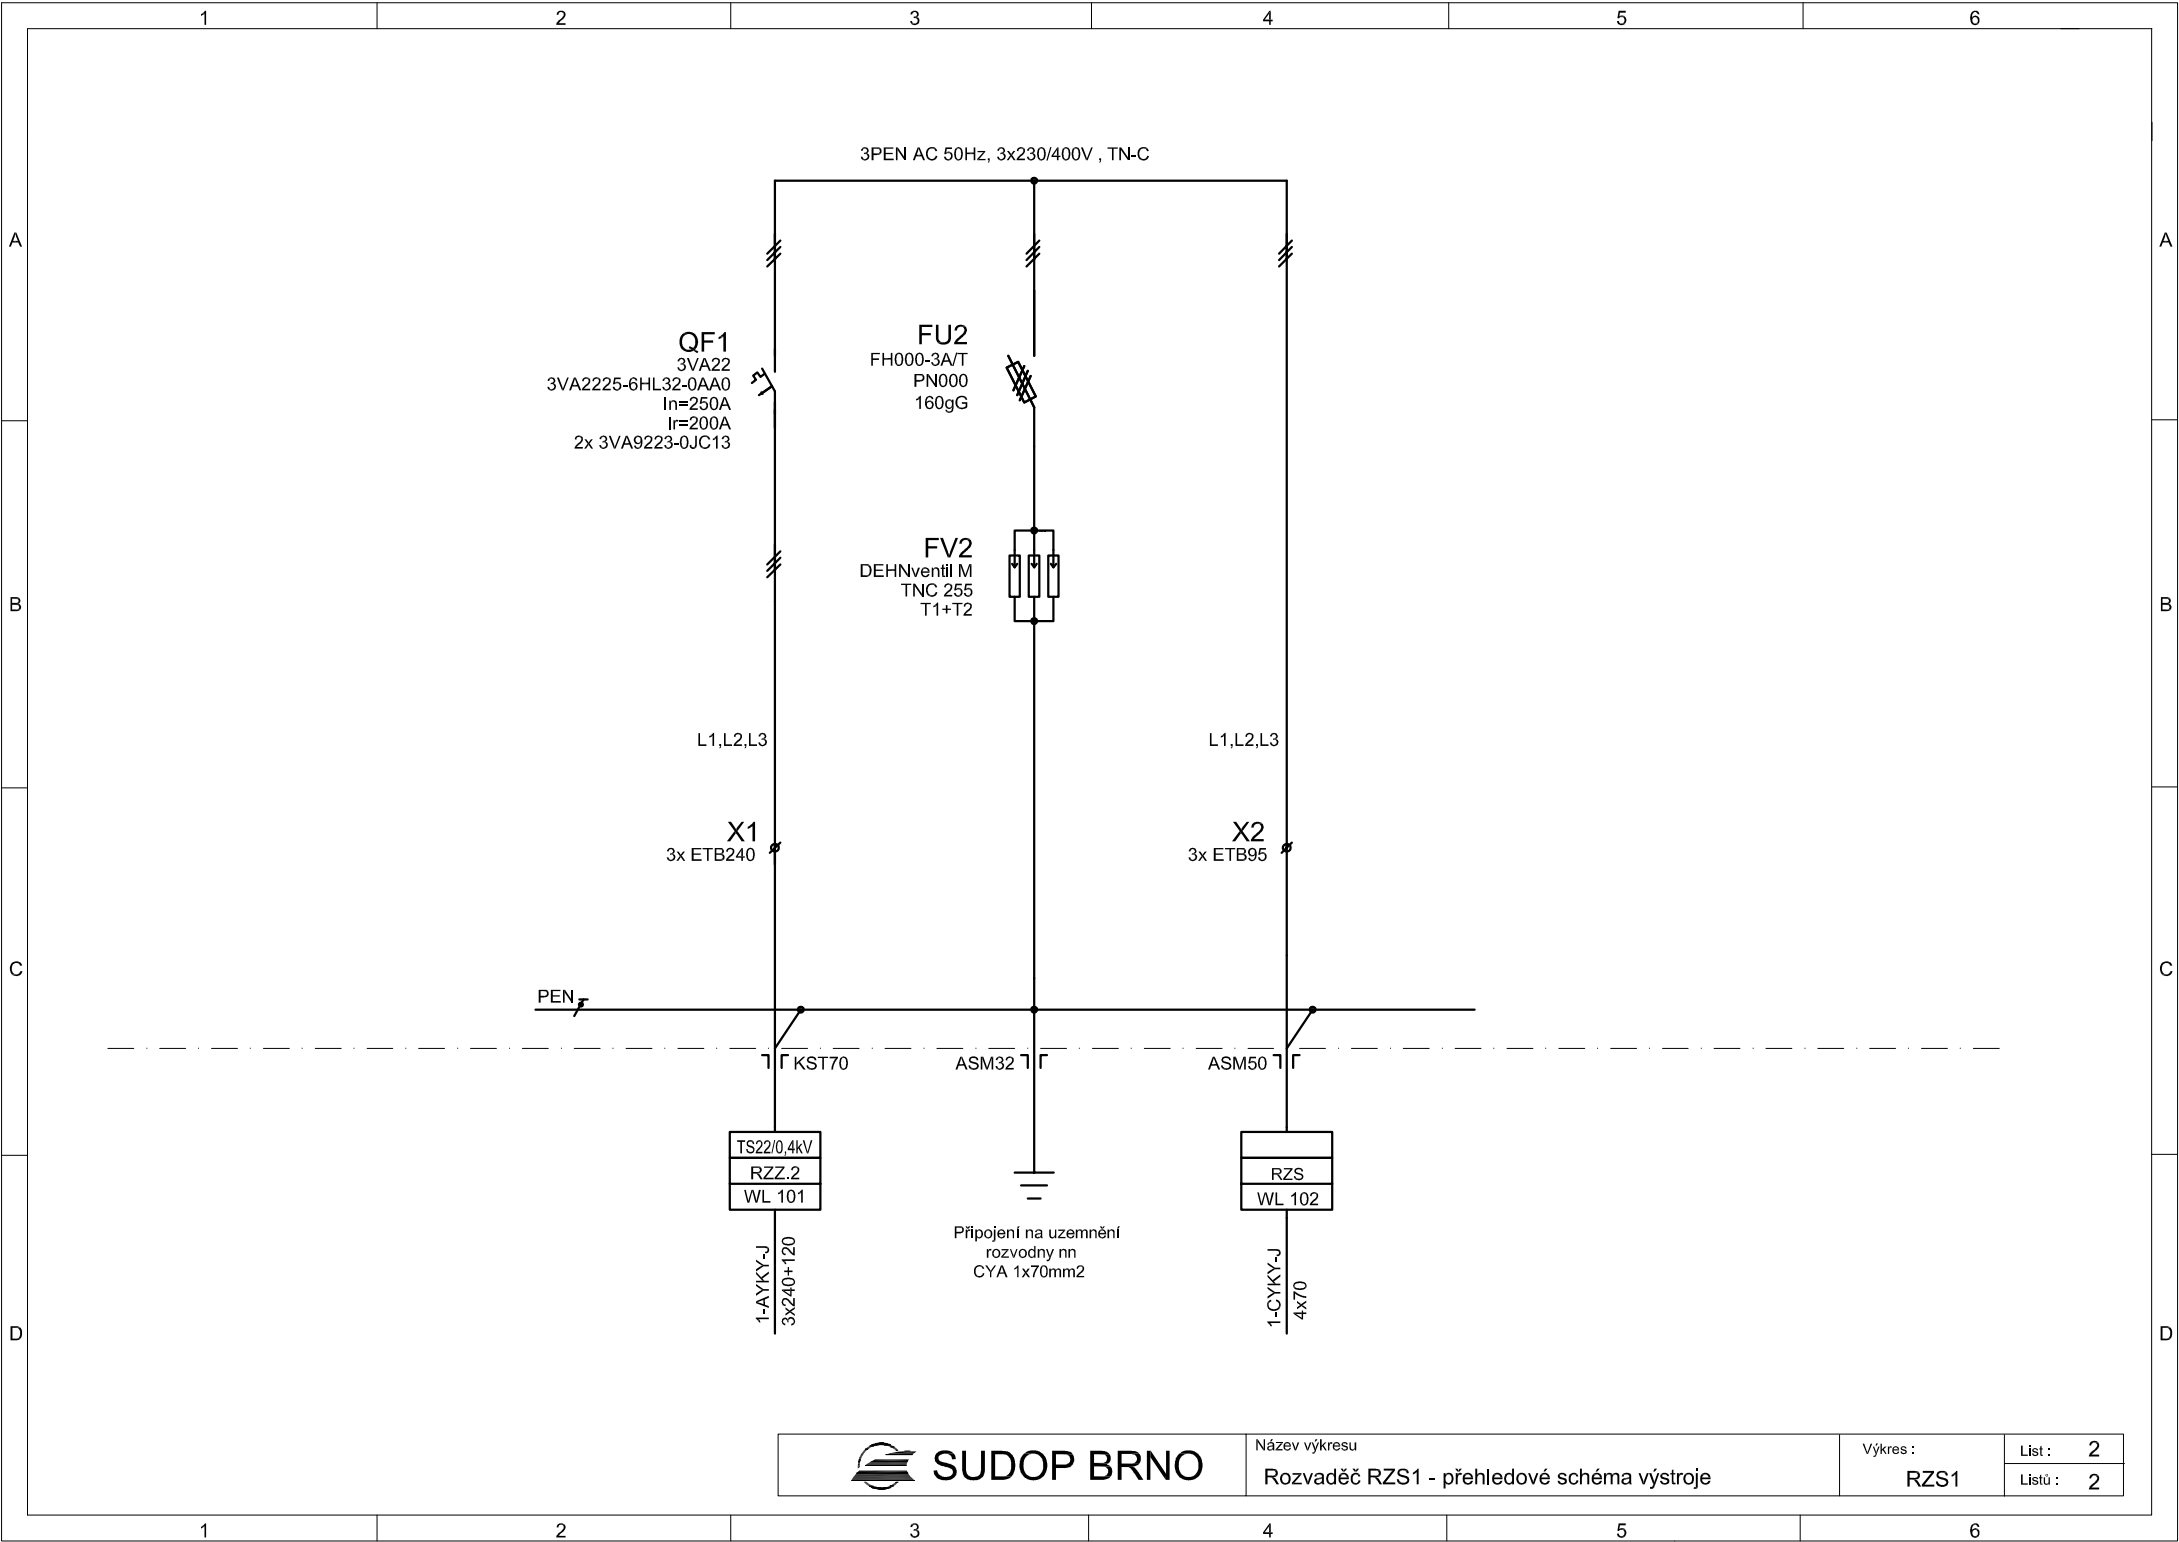

SUDOP BRNO

Název výkresu

Rozvaděč RZS1 - přehledové schéma výstroje

Výkres :

RZS1

List : 2

Listů : 2