


- 2201 Napájení střídavé
- 2202 Napájení stejnosměrné
- 2203 Vypnutí zdrojů

6.9.2022

Zakázkové číslo: 21-049-40-211		Jméno Navrátil	Podpis <i>Navrátil</i>	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 8.2022	Ved. pracoviště Navrhl	Navrátil	<i>Navrátil</i>	
Stupeň dokumentace: RDS	Kontroloval	Navrátil	<i>Navrátil</i>	
Oprava PZS v úseku Rožďalovice – Nemyčeves PS 01-01-32 PZS v km 26,470 (P4622)				2200
Napájení				

Přívodka pro dieselagregát s přepínačem je řešena v rámci přípojky.

Skříň přístrojová a výstroj rozvaděče budou dodány v rámci SO 01-86-02


## Rozvaděč RP4622

3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C-S

Vyp. spoušť a pom. kont.  
na v.č. 2203

3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C

L1  
L2  
L3  
PEN

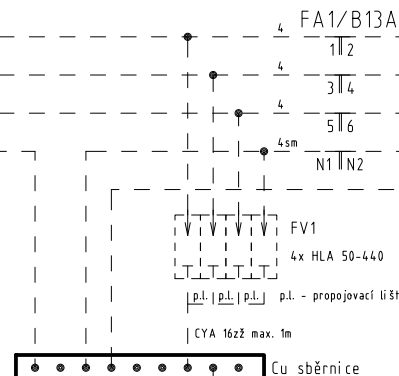


Uzemňovací soustava  
domku max. 5

## Rozvodnice RD

3/NPE AC 400/230V 50Hz TN-S

Hlavní vypínač  
Vyp. Zap.

Lp1  
4x PI-L16

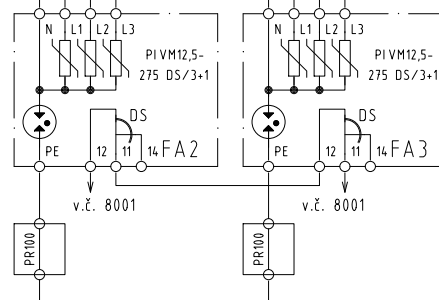

Podstavec baterie  
pokud je kovový


SRO

Svorka rozpojovací zkušební  
max. 1 m pod rozvodnicí.

Propojení výstražníků a závor

FeZn 10mm

Uzemňovací soustava  
domku max. 5

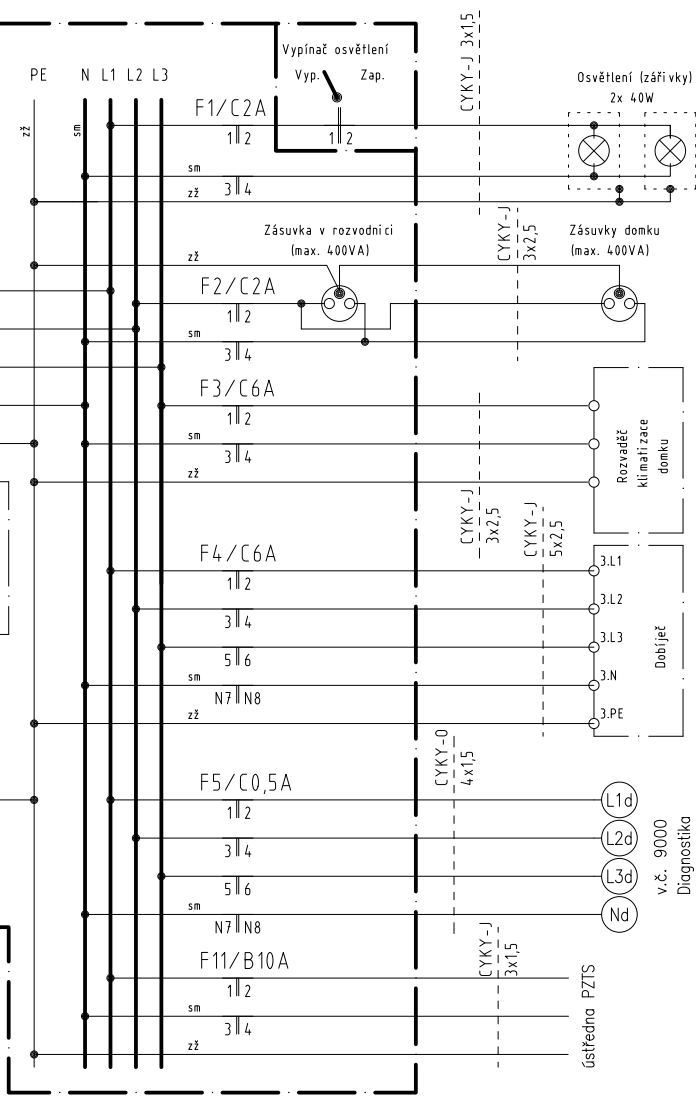


— — viz SO 01-86-02 Napájení PZS v km 26,470 (P4622)

17.8.2022

Oprava PZS v úseku Rožďalovice – Nemyčev  
PS 01-01-32 PZS v km 26,470 (P4622)

Napájení střídavé

2201

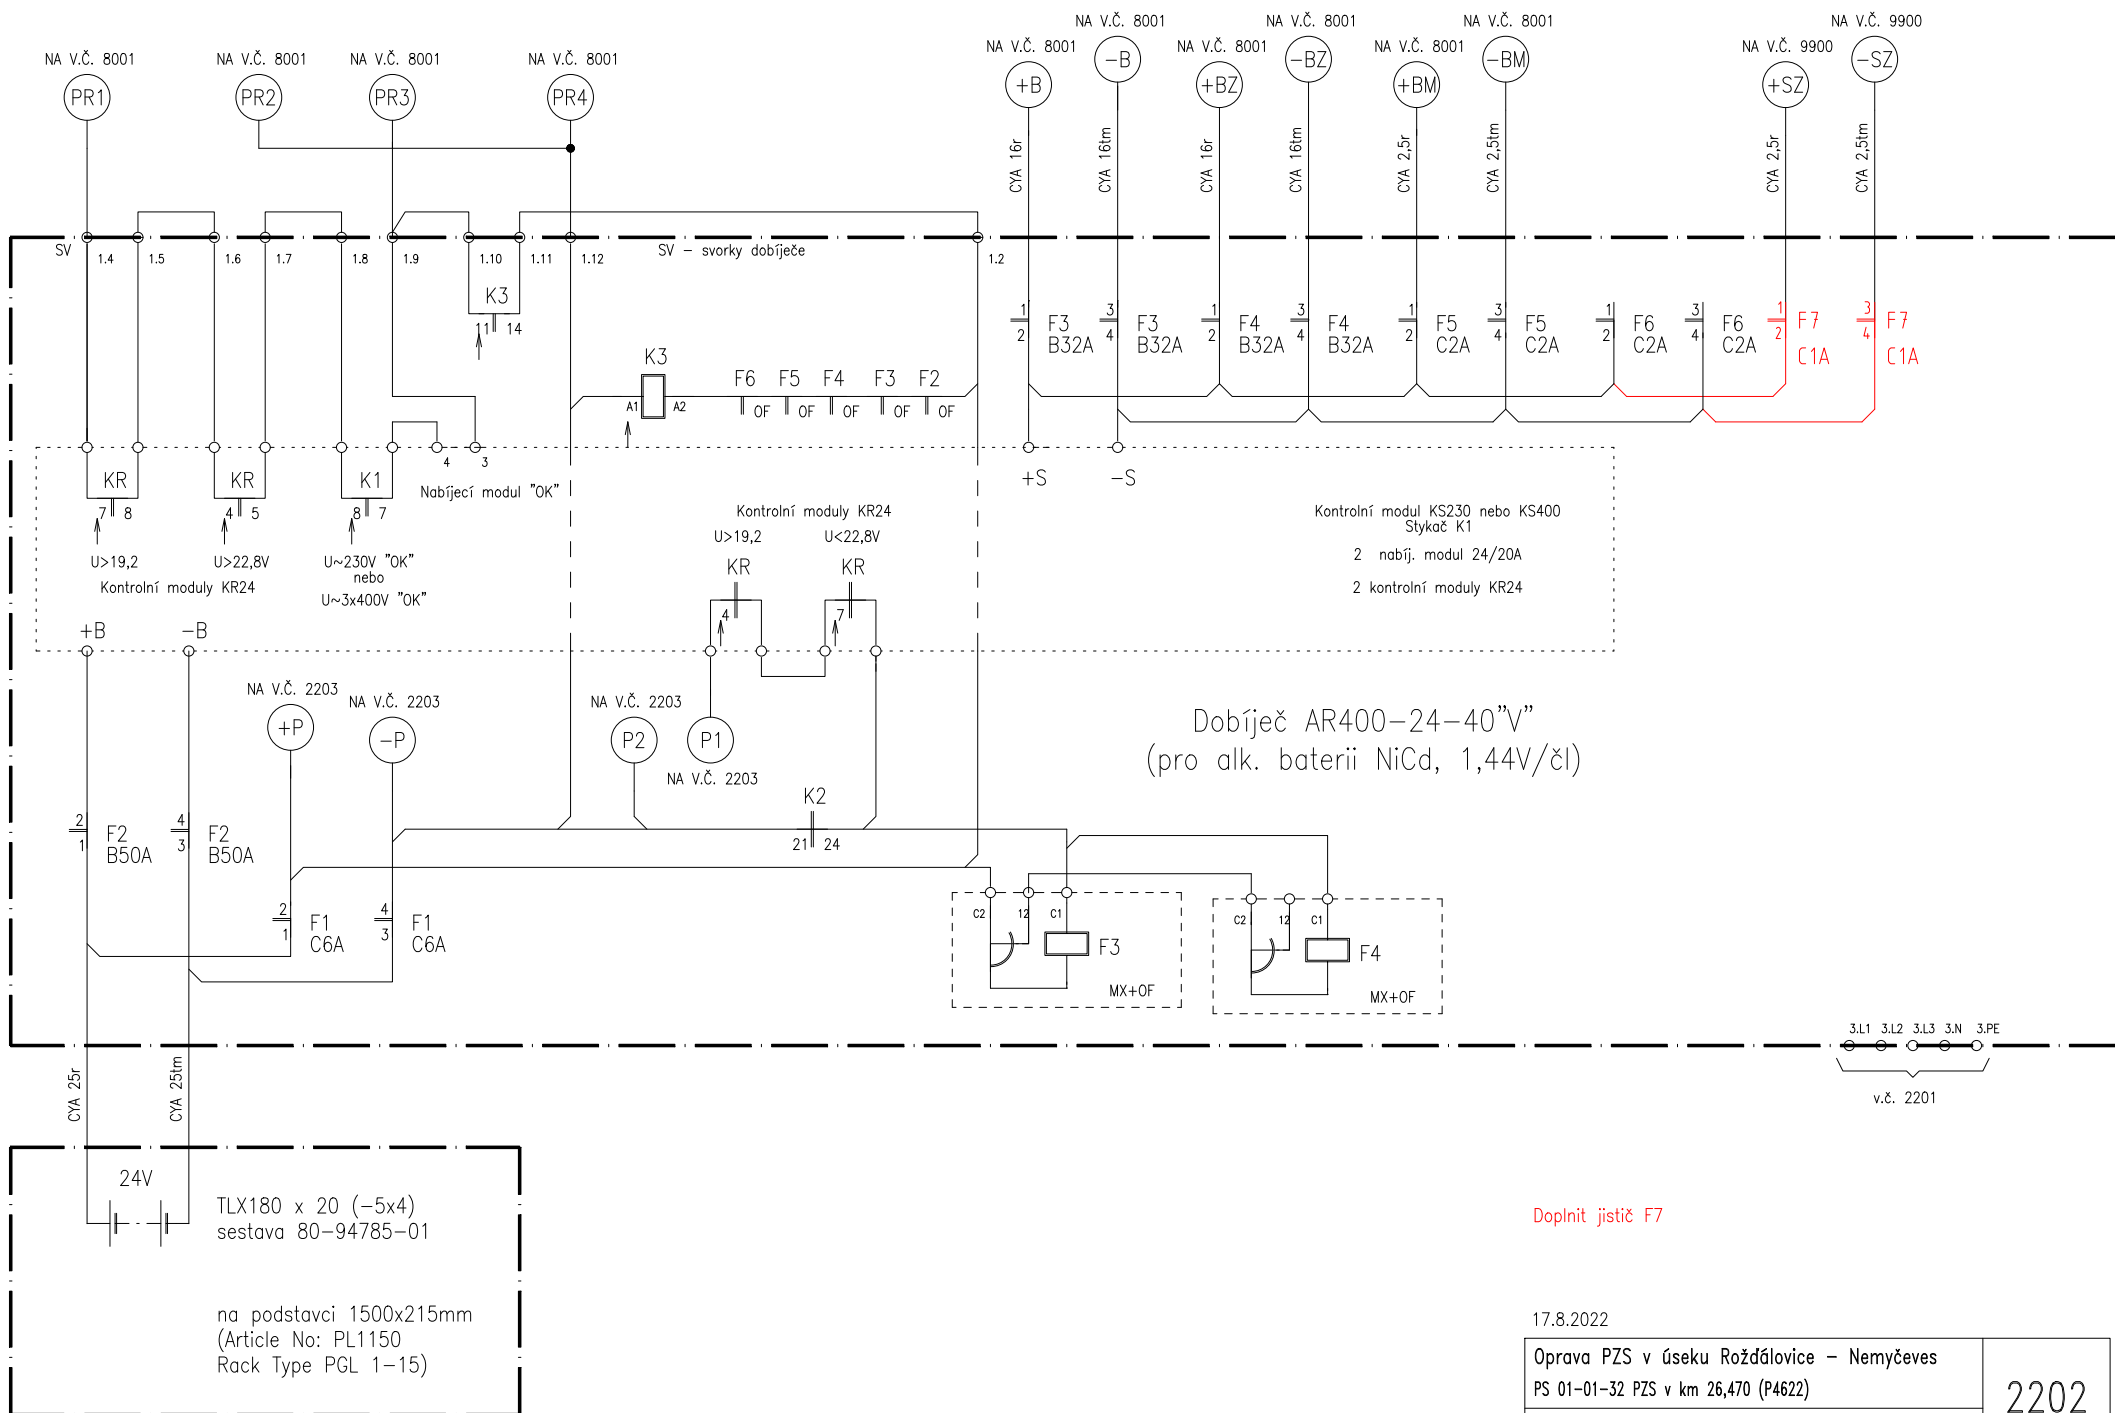


Doplnit jistič F7

17.8.2022

Oprava PZS v úseku Rožďalovice - Nemyčeves  
PS 01-01-32 PZS v km 26,470 (P4622)

Napájení stejnosměrné

2202

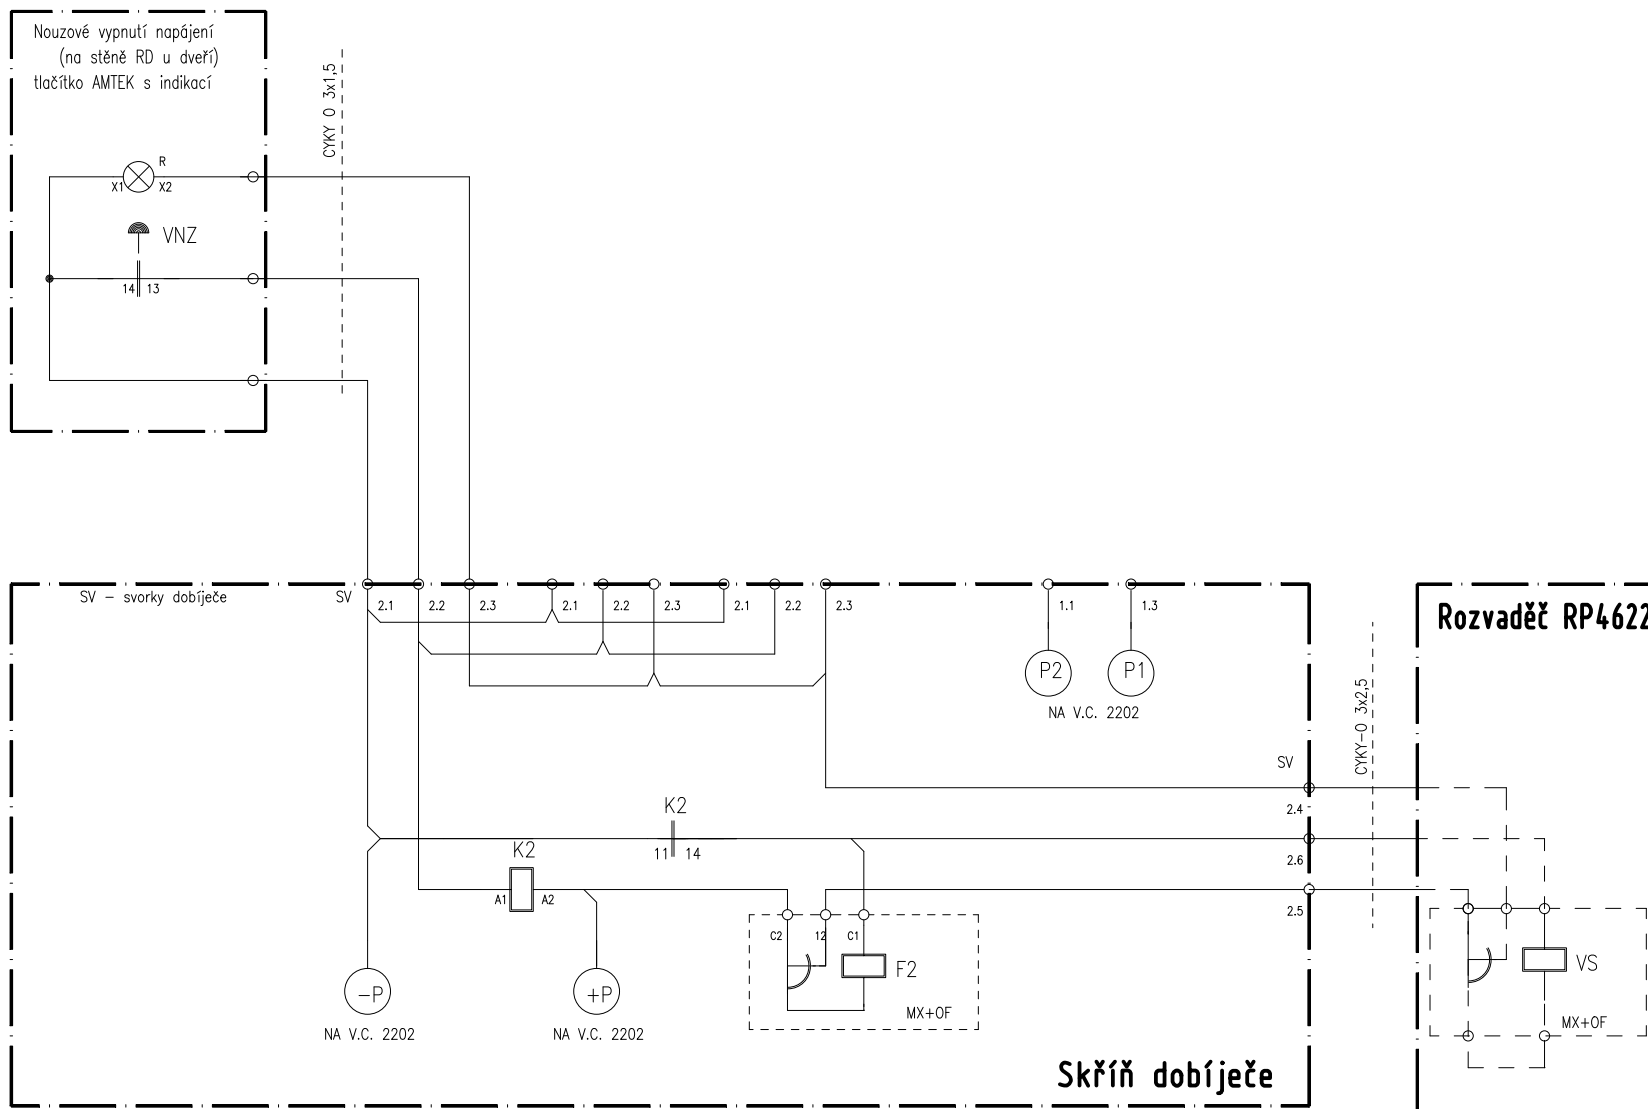

— — — viz SO 01–86–02 Napájení PZS v km 26,470 (P4622)

17.8.2022

Oprava PZS v úseku Roždálovice – Nemyčeves  
PS 01–01–32 PZS v km 26,470 (P4622)

Vypnutí zdrojů

2203