


žst. Znojmo, trafostanice M 1:50

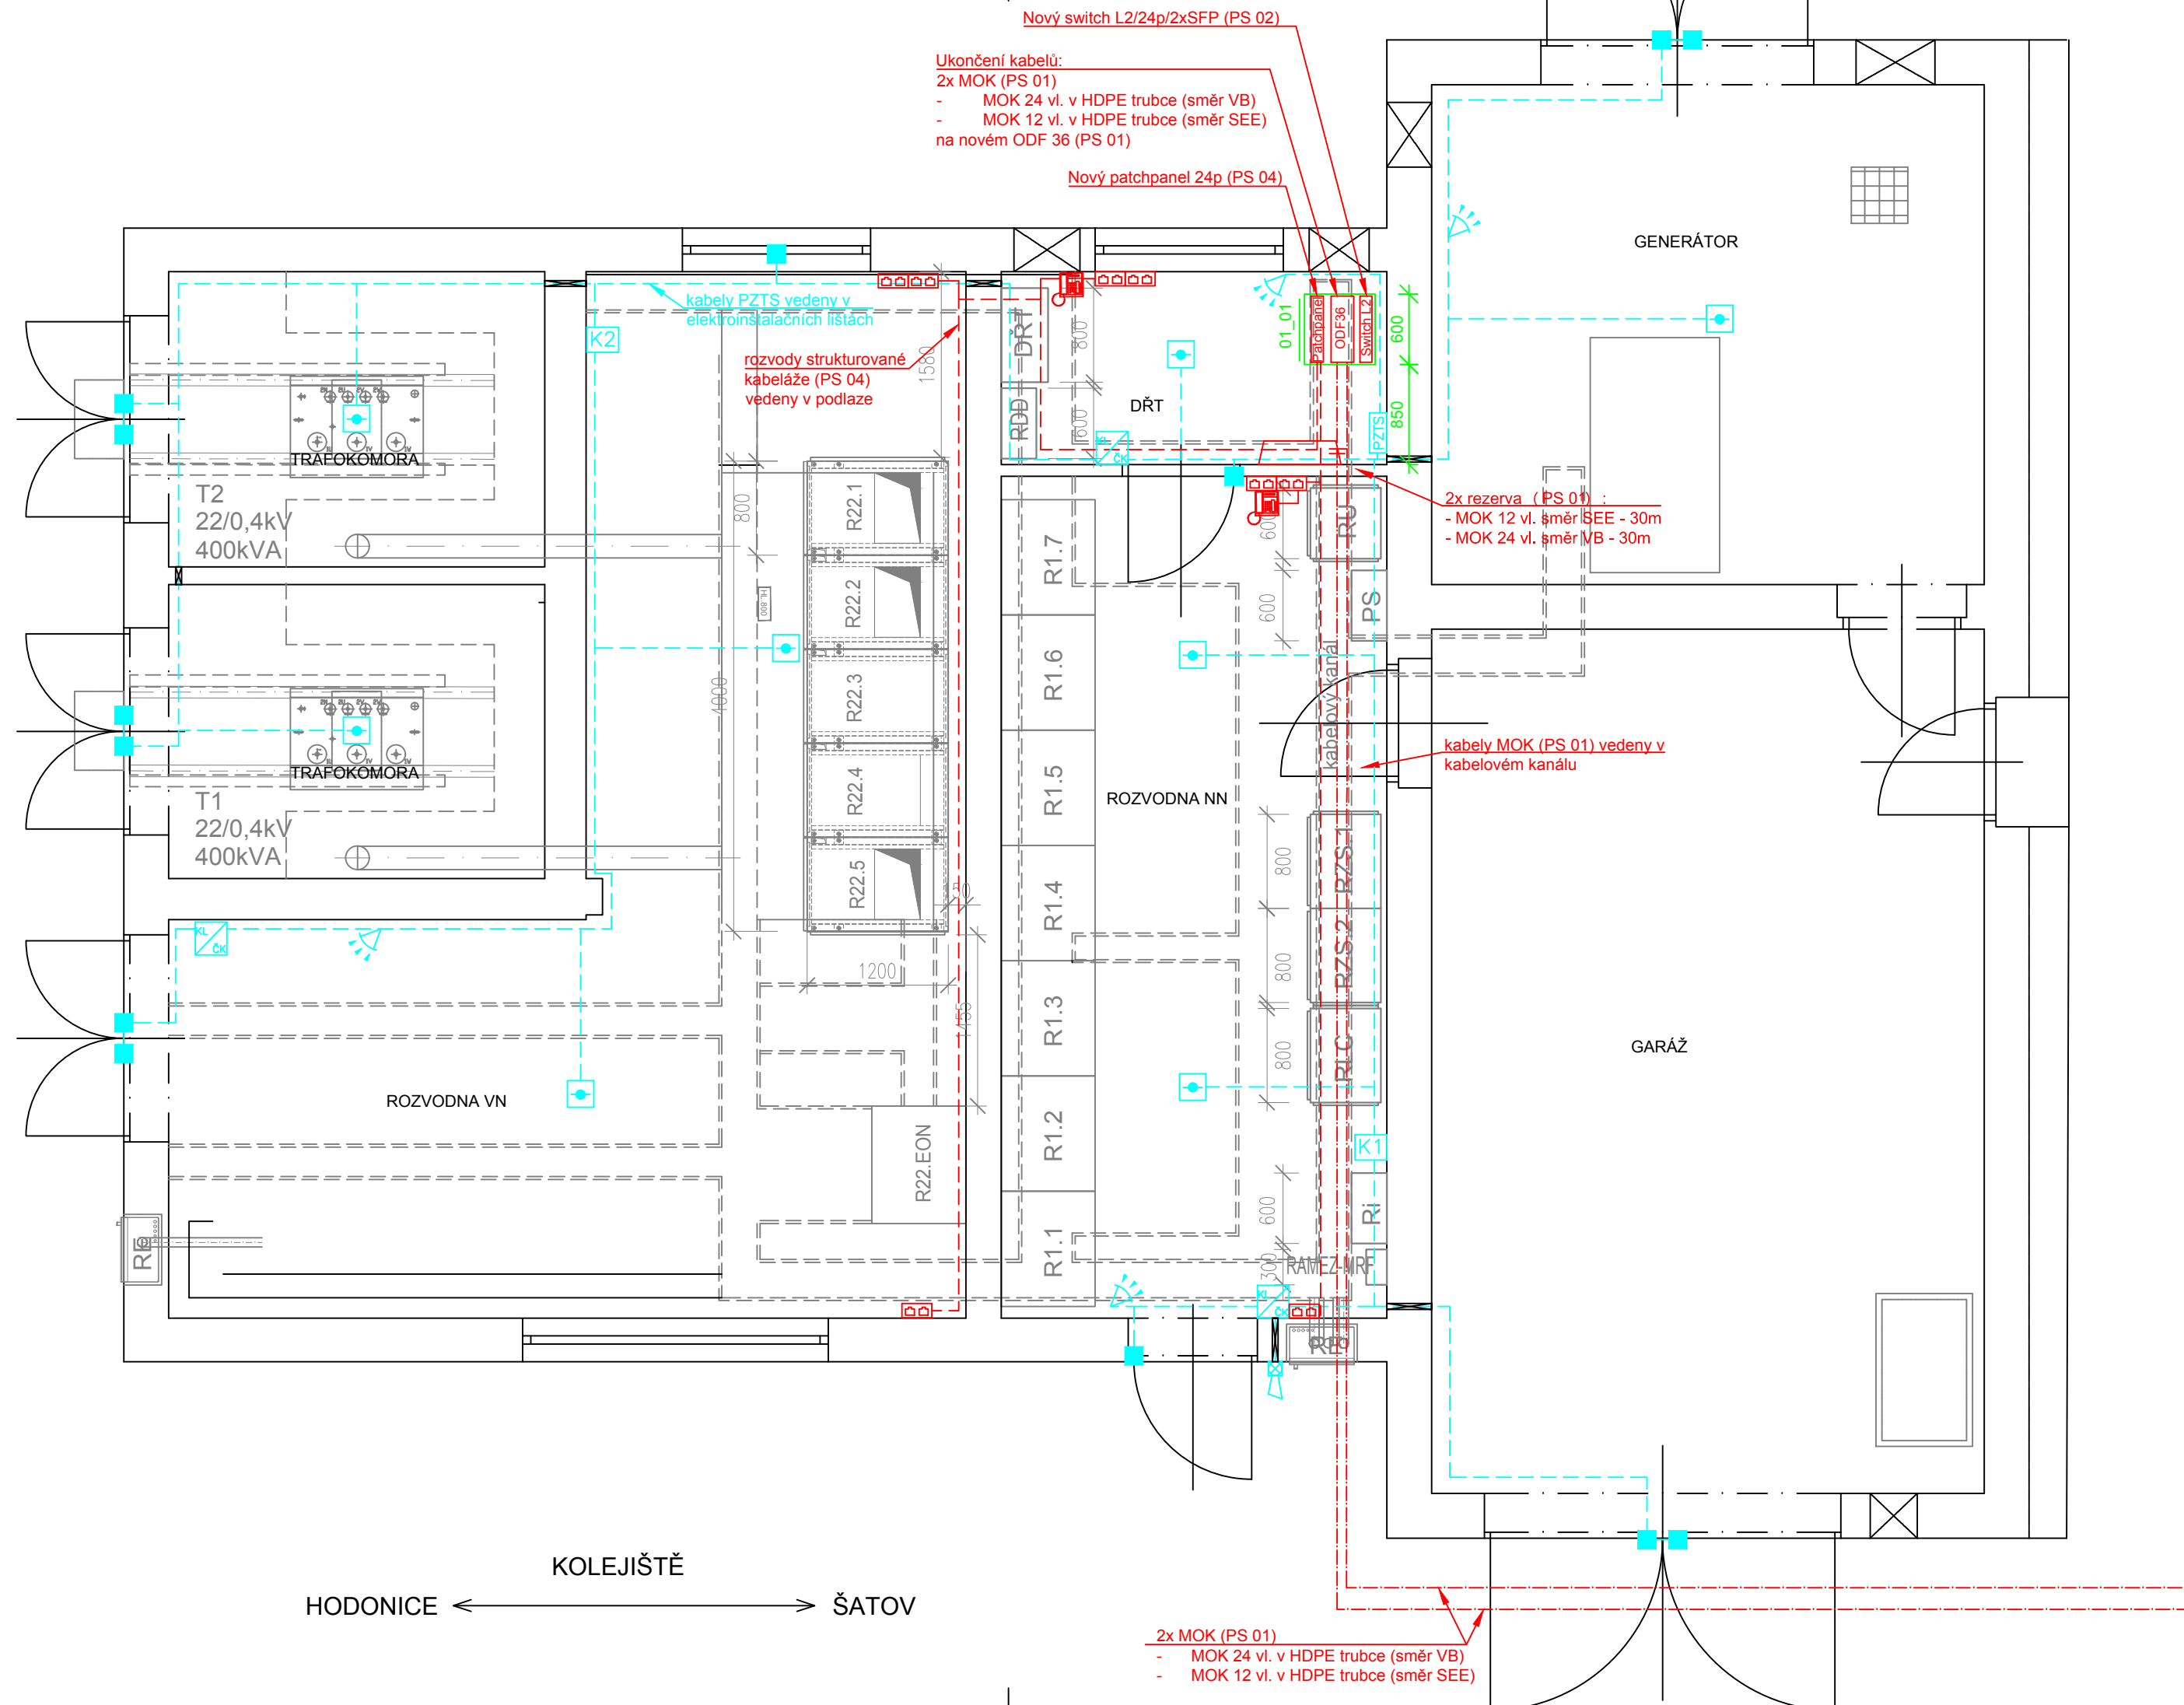

LEGENDA:

- stávající/nové stavební konstrukce
- ostatní technologie
- skřín sděl. zař.
- nové sdělovací zařízení
- PZTS a ZPDP (PS 03)
- FTP 4x2x0,5 rozvod strukturované kabeláže (PS 04)

rezerva optického kabelu na kříži s krytem umístěná na zdi (PS 01)

2x datová dvojzásuvka (PS 04)

IP telefon (PS 04)

skříň 19"/47U 600x600 mm
dodávka skříní je v rámci PS 04

POŽADAVKY NA SKŘÍŇ:
rozměry: 19"/47U, 600x600 mm
dveře z přední strany, oceloplechové, perforované
vybavení skříně:
1x uzemňovací sběrnice 19"
1x výsuvná police pro servisní účely
2x stoupační žlab pro vedení kabelů
servisní zásuvkový panel 19"/230V/8x zásuvka
připojení do rozvaděče na samostatný jistič 10A

LEGENDA PZTS (PS 03):

- duální čidlo
- magnetický kontakt
- ovládací klávesnice + čtečka karet
- poplachová siréna
- koncentrátor
- optickokouřový hlásič
- Ústředna PZTS

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno
--	--

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	21 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Josef Naništa
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. PETR KORTYŠ	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Lukáš Bari	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Lukáš Bari
KRAJ : Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ : Znojmo	KONTROLOVAL Ing. Josef Naništa
ŽST. ZNOJMO - OPRAVA TRAFOSTANICE A ROZVODNY PS 03 PZTS a LDP		STUPEŇ : DUSP
žst. Znojmo, trafostanice, dispozice zařízení		ZAK. ČÍSLO 19044-01-0620 MĚŘÍTKO 1:50 ARCH. ČÍSLO 2018240001 POČET FORMÁTŮ 4xA4 DATUM: 12/2020 ČÁST DOKUM. D.1.1 PŘÍLOHA 2.3.03