


GRAFICKÝ ZÁZNAM A VYHODNOCENÍ RÁZOVÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY

Vyhodnocení rázové zatěžovací zkoušky

Začátek měření: 16.03.21 12:18
Číslo zkoušky: 1
Typ zařízení: LDD100
Poissonovo číslo: 0,35

Stavba: SŽ, s.o., OŘ Plzeň
Místo: ul. Sušická, Plzeň
Staničení: viz situace
Vzdál. od osy: -
Zemina: písčitá hlína, štěrk, suť (navážka)
Podloží: -
Počasí: jasno, 10° C
Jméno: A. Kačora
Pozn.: ve dně kopané sondy KS 1

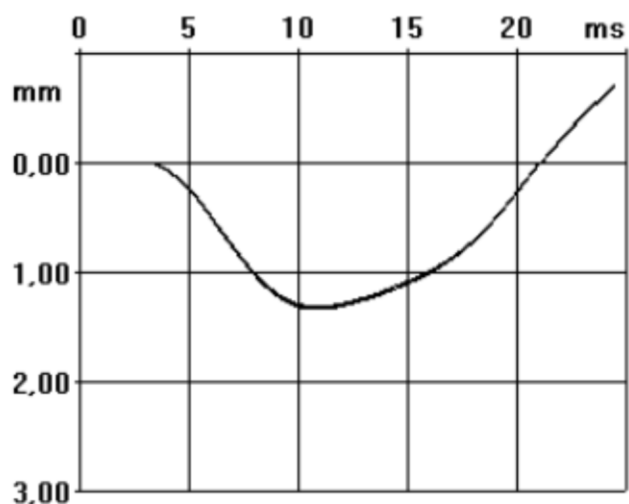

Výsledky měření

1. ráz	1,337	mm
2. ráz	1,345	mm
3. ráz	1,318	mm
stř. vých	1,333	mm
Mvd	15,5	MPa