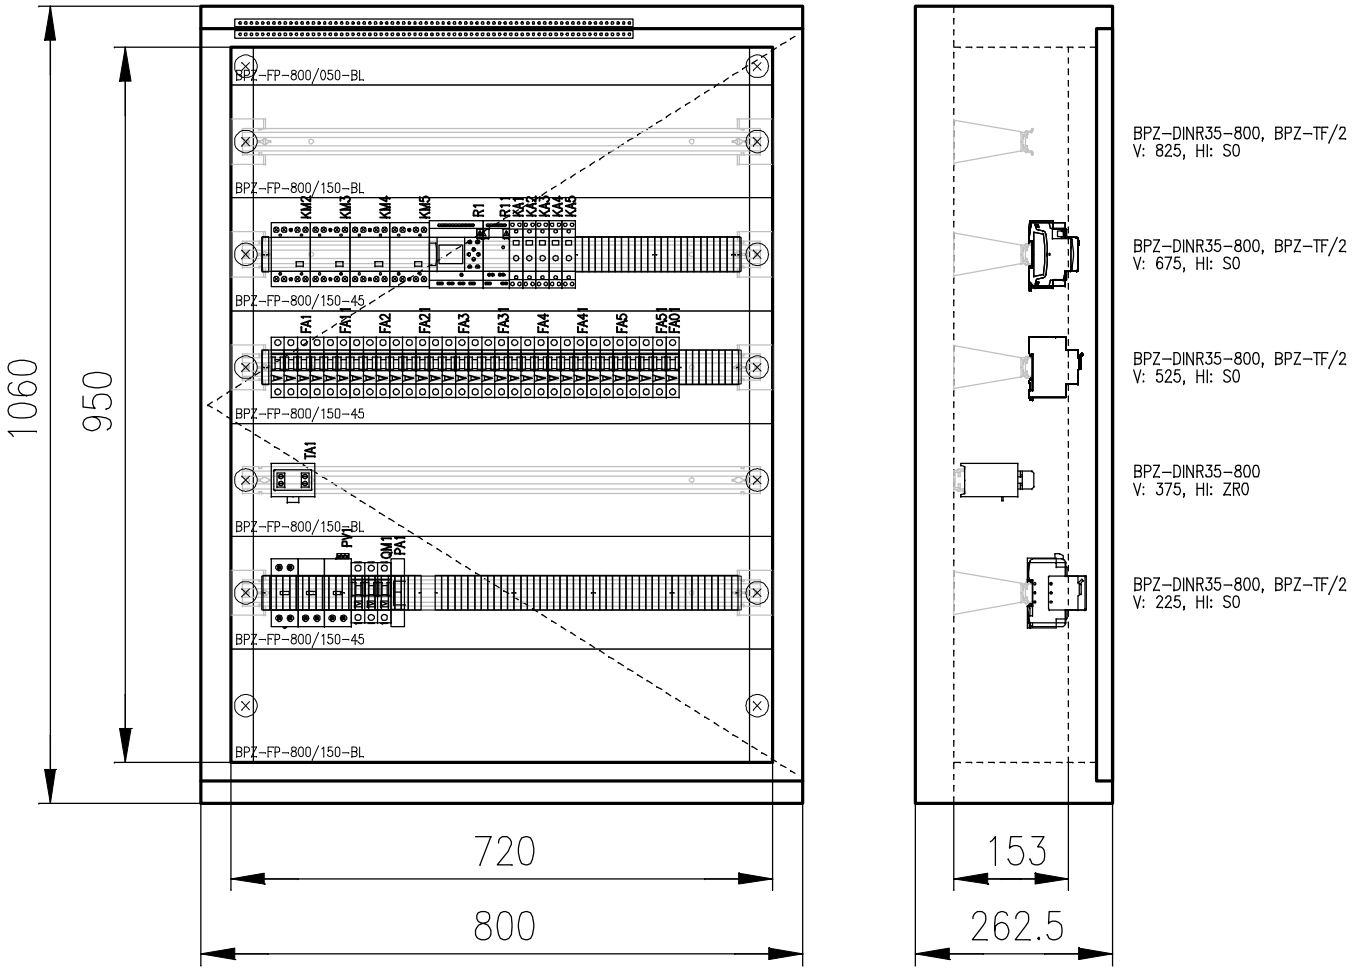

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE AC 400/230V TN-C-S
JMENOVITÝ PROUD: In=80A
KRYTÍ ROZVADĚČE: IP30/20
ZKRATOVÝ PROUD: I"k(3)<10kA

						Pavel Šafránek-ELEKTRO Na Vyhlídce 329/III 503 51 Chlumec n/C IČ: 66832519	
0	3/2020	Bc.Pavel Šafránek		Bc.Pavel Šafránek			
REVIZE	DATUM	ZODP.PROJEKTANT	PODPIS	VYPRACOVAL	PODPIS		
INVESTOR: Správa železniční dopravní cesty státní organizace						FORMÁT	A4
STAVBA: LICHKOV ON – REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ č.p.173, Lichkov						LIST/Ů	1/5
						STUPEŇ	DSP
						MĚŘÍTKO	–
						Č.ZAKÁZKY	–
						ČÍSLO KOPIE	Č.VÝKRESU
VÝKRES: Schéma rozvaděče RT							EL03