


KABELY DO 1 kV V ZEMI ČSN 33 2000-5-52

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ČSN 73 6005

TERÉN, VJEZD VOZIDEL DO 3,5 t

V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH
ULOŽENÍ DO PROSÁTÉ ZEMINY
KRYTÍ FÓLIÍ Š=330 mm

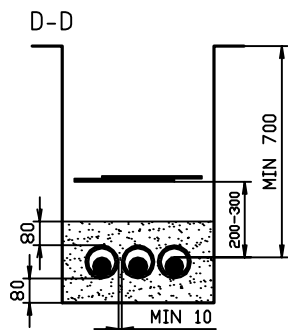


ŠÍŘKA RÝHY	MAX. POČET KABELŮ	FÓLIE
350	1	1
500	3	2
650	5	2


← v případě naší trasy

VOZOVKA, KRAJNICE

V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH
PROTLAK

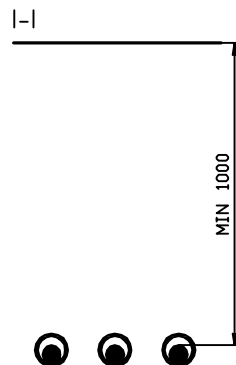


KŘÍŽENÍ KABELU NN

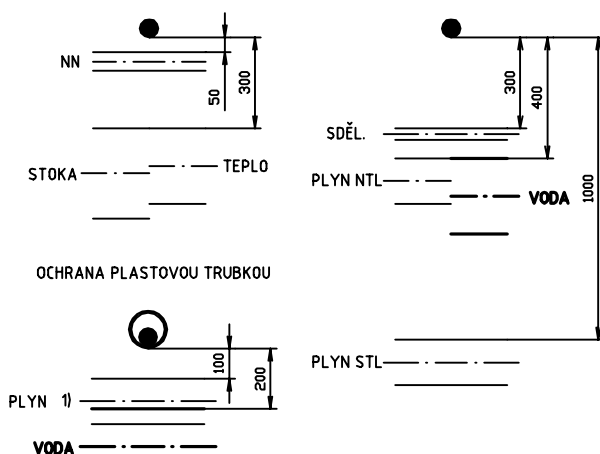


1) PŘESAHA CHRÁNIČKY 1000 mm
NA KAŽDOU STRANU

OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU KABELOVÝM ŽLABEM

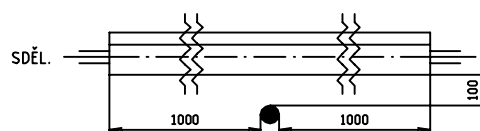

Souběh kabelů NN a zab.zař.

ULOŽENÍ DO PROSÁTÉ ZEMINY, KRYTÍ FÓLIÍ Š=330 mm

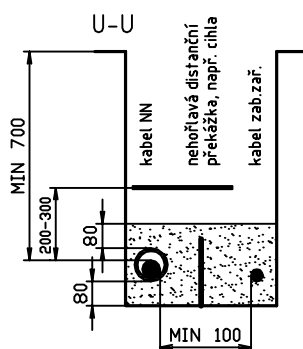

	04/2021	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:				Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HIP:	Ing. Marian Kiss		Zhotovitel projektové dokumentace:  SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín		Výtisk číslo:	
ODP. PROJ:	Ing. Jan Slivka					
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Slivka					
KONTROLOVAL:	Ing. Marian Kiss					
Stavba:		Výstavba PZS přejezdu P5026 v km 28,091 trati Chrudim – Borohrádek		Archivní číslo: 2003080-01_E_SO02_0206.dwg		
Část:		SO 01 Elektrická přípojka PZZ		Formát: 1xA4	Datum: 11/2020	Měřtko: -
Název přílohy:		Vzorové řezy uložení kabelu		Stupeň PD: DUSP	Část: E.3.6	Příloha: 0206