


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:							
KRESLIL:		Lubomír Mareš					
KRAJ:	Jihočeský	OBEC:	Kasejovice				
INVESTOR:	Správa železnic, státní organizace; OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ						
STAVBA:	Oprava osvětlení NA TRATI 191 - Blatná - Nepomuk žst. Kasejovice v 10,450 - 10,750 km			FORMÁTŮ		KOPIE	
VÝKRES				DATUM	06/03/2023		
				STUPEŇ PROJEKTU			
				ZAKÁZKA			
Schéma zapojení: rozvaděč ROV1				MĚŘÍTKO	DÍL	Č. VÝKRESU	

Umístění rozvaděče ROV1

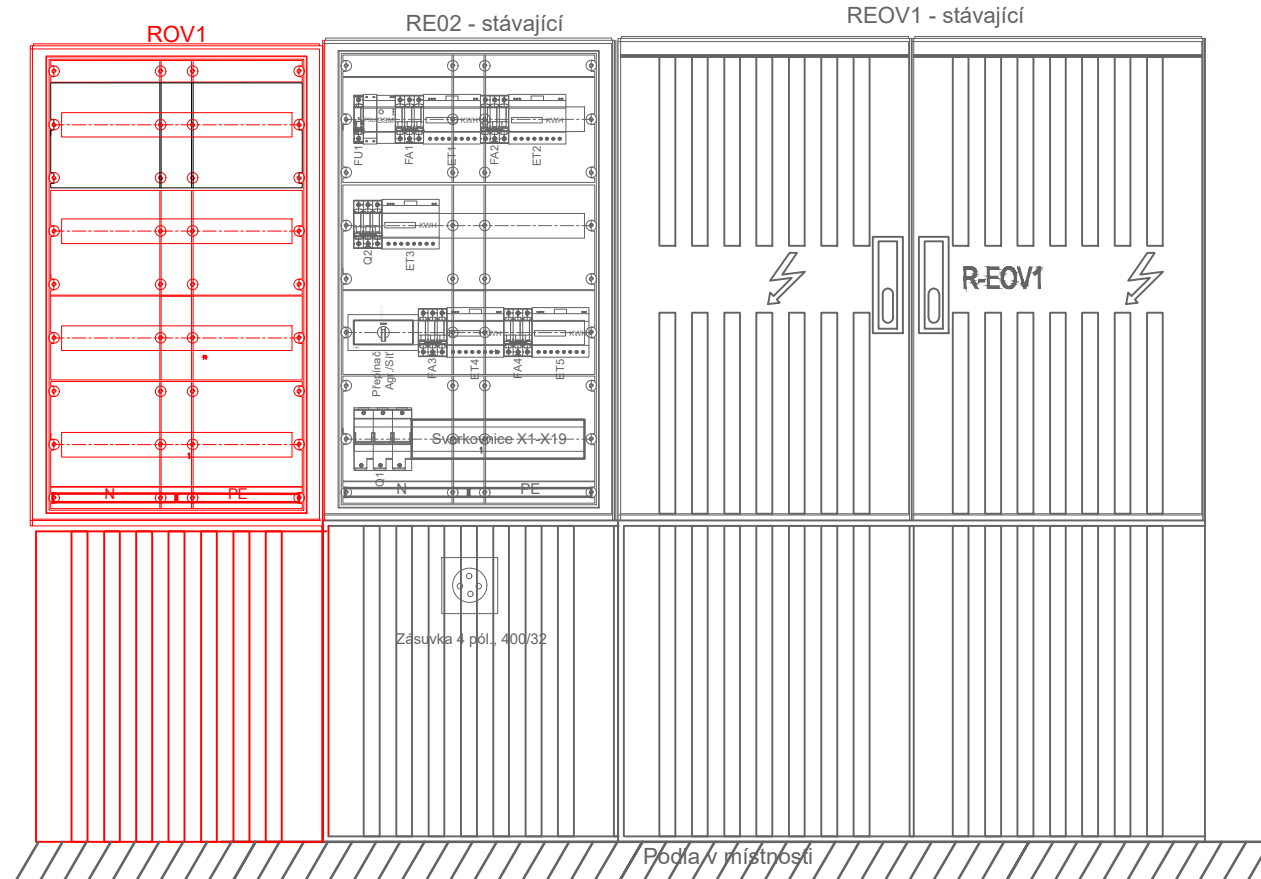

Technické informace rozvaděč:

Způsob osazení - pilíř bez základu (šrouby k podlaze)
 Rozměry: (š/v/h) (550/1500/350)
 Stupeň krytí IP - 44
 Materiál - SMC
 Počet fází - 3 fáze
 Jmenovité napětí - 500V
 Jmenovitý proud - 63A
 Zkratová odolnost - 10KA

Popis přístrojů:

FA - Jistič (zkrat spoušř 10KA)
Q1 - Vypínač
S1 - Přepínač - 2 x přep. I-0-II
B1 - 230VAC/12VDC, P=15W, I=1.25A
PS - Spínací hodiny-(astro) dvoukanálové
K1-2 - Stykač - (230V, 20A)

