

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JIŘÍ PELC	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELAŘ	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ	
KRAJ : Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ : Břeclav		STUPEŇ : DUSP+PDPS	
Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav – Podivín SO 01-06-01 T.ú. Břeclav - Podivín, úprava DOÚO			ZAK. ČÍSLO 19125-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240022
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 02/2021	
			ČÁST DOKUM. D.2.3.3	
KABELOVÁ SKŘÍŇ KSÚO1,2				

POZNÁMKA 1 :

Provedení : Oceloplechová přechodová skříň KSÚO1,2
(600 x 2000 (+100) x 500)

Krytí : IP 40, po otevření dveří IP 00

Prostředí : normální

Nátěr : RAL 7035, světle šedá

Přívod : spodem

Vývody : spodem

Napěťové soustavy: 2AC50 Hz 230V / IT

Ochrana při poruše :
dvojitou nebo zesílenou izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

2. Přechodové skříně budou obsahovat :

X1: 80xRSA6A

X2 : 80xRSA6A


X3: 96xRSA6A

X4 : 96xRSA6A

Úpravu skříně a umístění svorkovnic provést tak, aby byly splněny podmínky dvojité izolace!

3. Umístění přechodových skříní:

Přechodová skříň bude umístěna vedle ovládacích skříní DOÚO MS1 a MS2.

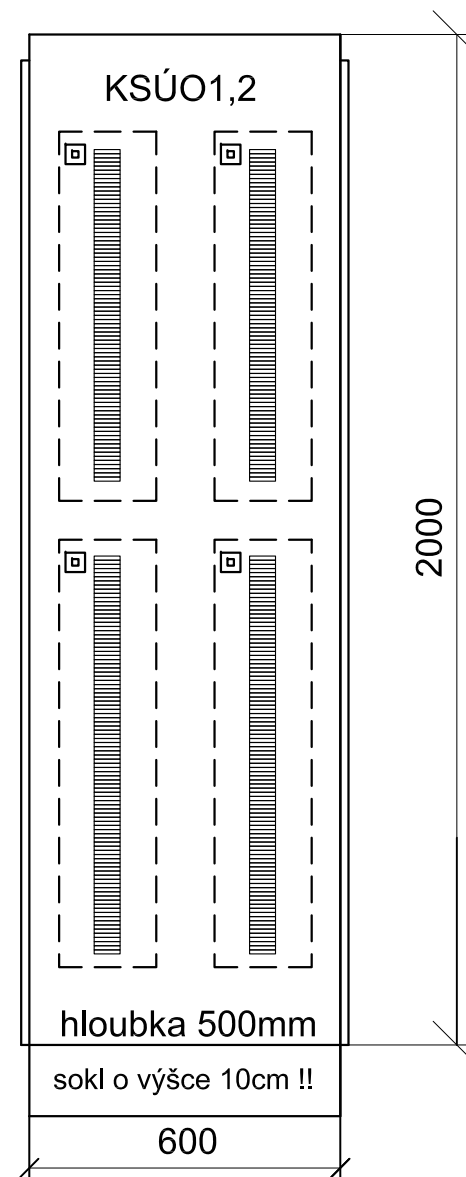

SUDOP BRNO

Název výkresu

Skříň KSÚO1,2 - POHLED


Výkres :


KSÚO1,2

List : 1

Listů : 7

KSÚO1,2

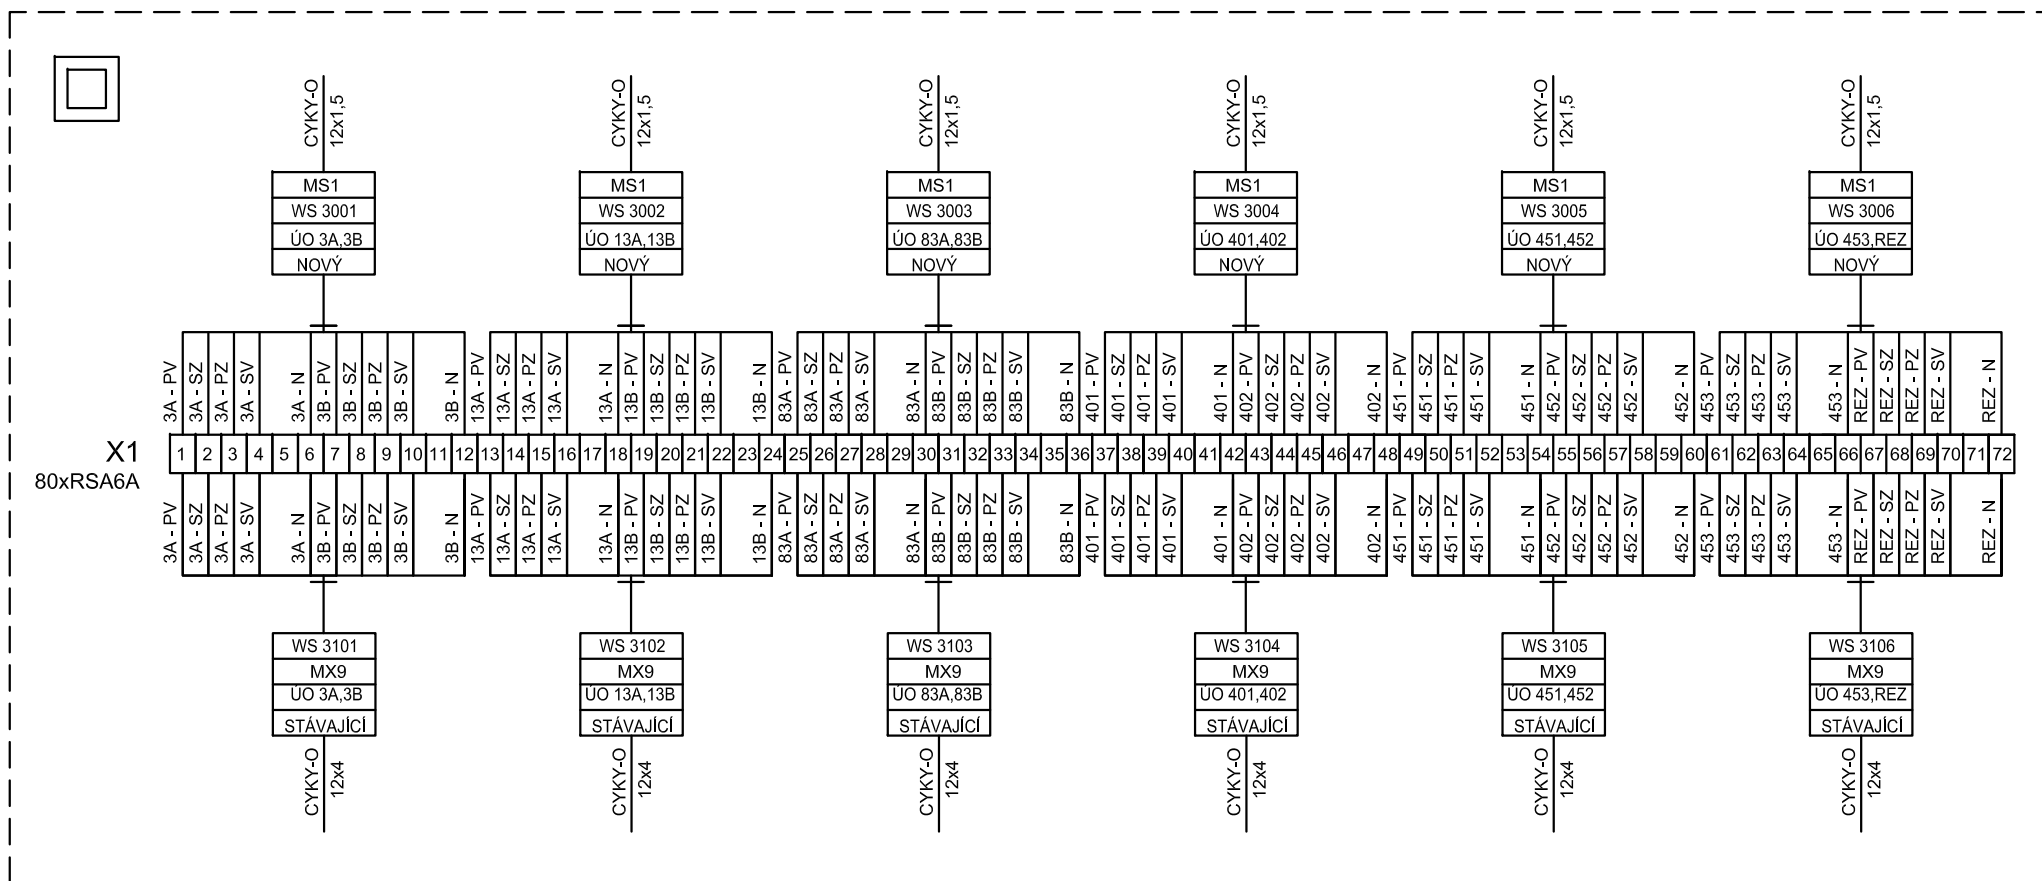

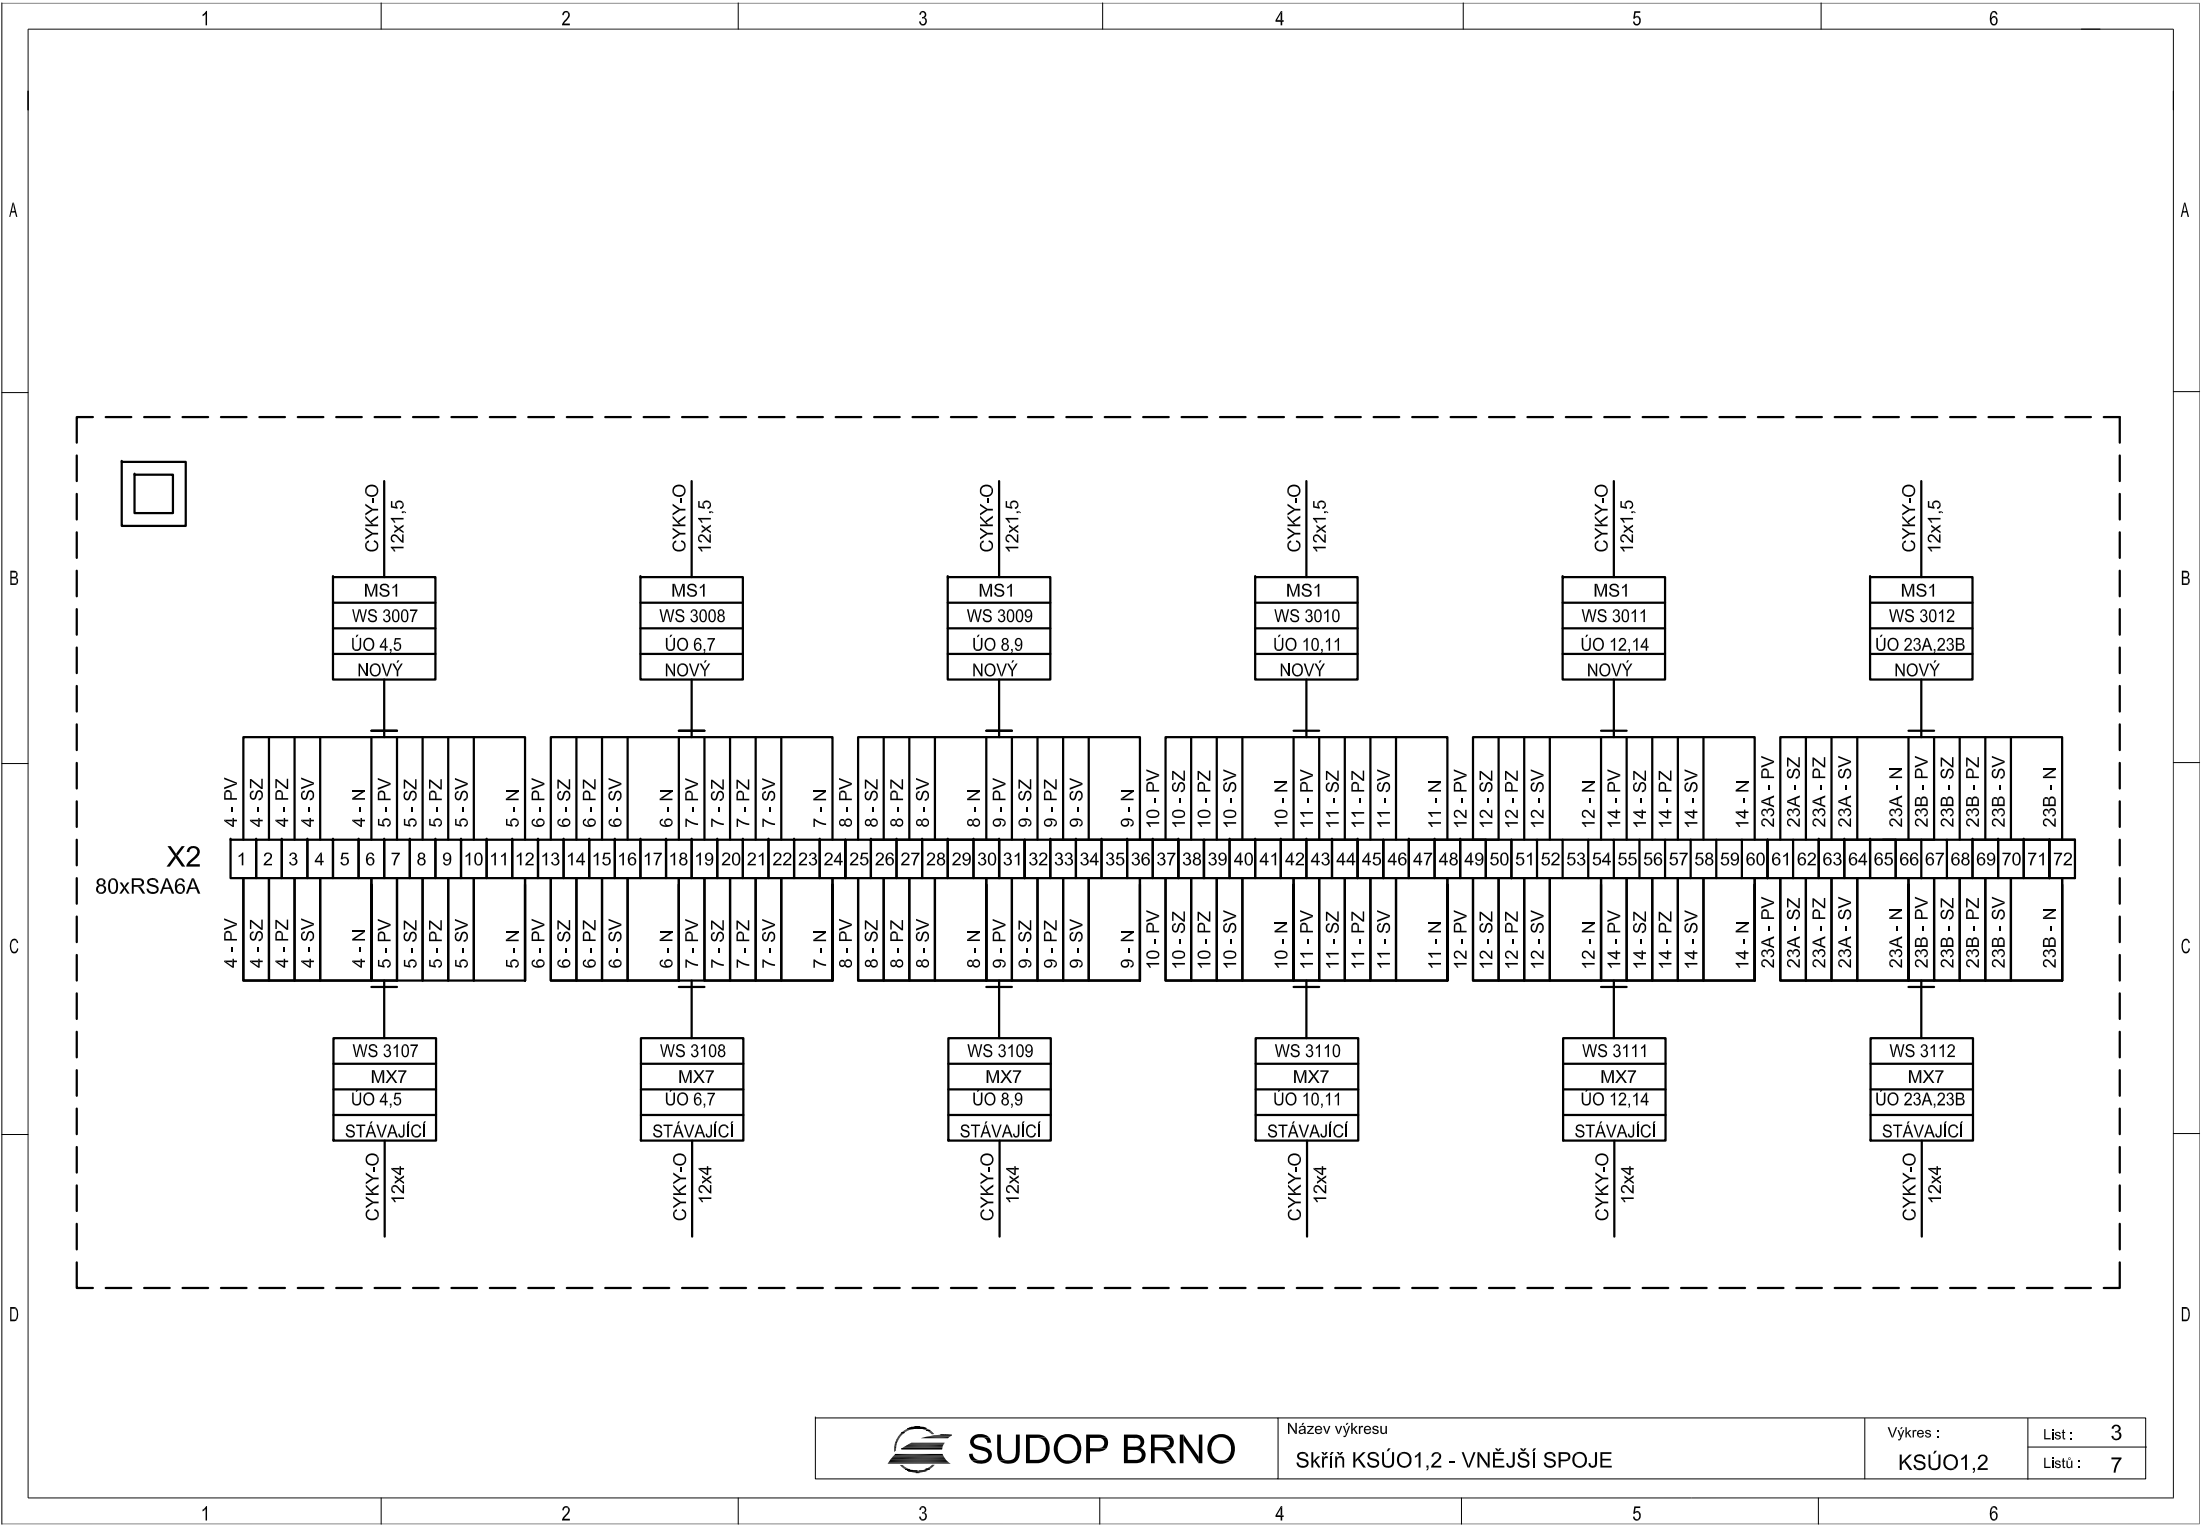

A

B

C


D

A

B

C

D

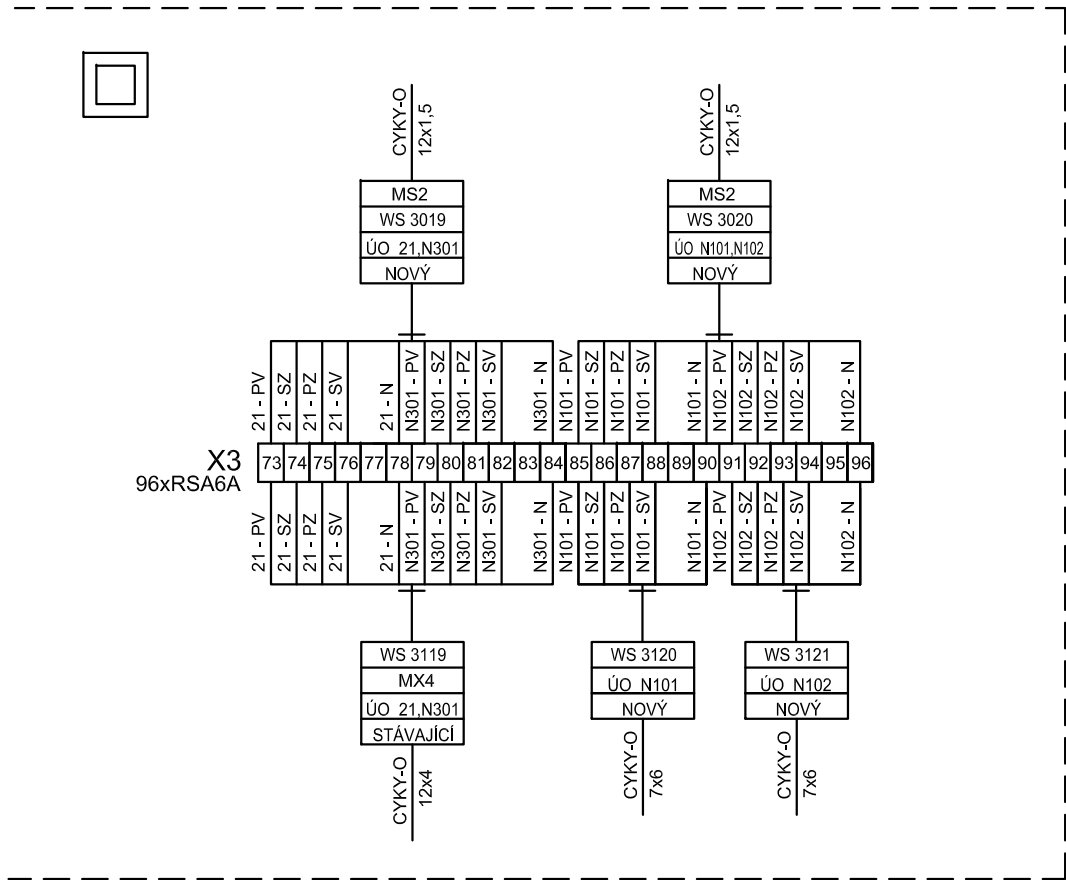

SUDOP BRNO

Název výkresu

Skříň KSÚO1,2 - VNĚJŠÍ SPOJE

Výkres :

KSÚO1,2

List : 5

Listů : 7

