

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Ing. Markéta Konstantová  
Kounicova 688/26  
602 00 Brno

Hodonín, 09.09.2020

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Název stavby: Břeclav - existence sítí, předprojektová příprava

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN  
Podzemní vedení VN  
Nadzemní vedení VN  
Distribuční trafostanice VN/NN  
Nadzemní sdělovací vedení

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vyjádření a souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na [www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz) – Vyjádření k existenci elektrických sítí  
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

**E.ON Distribuce, a.s.**  
Poskytování informací k  
sítím  
Husova 3947/1  
695 01 Hodonín  
[www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz)

Eva Opršalová  
T +420-51830-5249  
[eva.oprsalova@eon.cz](mailto:eva.oprsalova@eon.cz)

Naše značka  
E7456-26068096

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí** Libor Škrobáček, tel.: 51939-4244, email: libor.skrobacek@eon.cz. **Vytýčení sdělovacího vedení zajistí** Pavel Kyselák, tel.: 54514-2940, email: pavel.kyselak@eon.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

| Minimální dovolené vzdálenosti                        | Holé vodiče | Izolované vodiče |
|---|-------------|------------------|
| <b>Nad budovami</b>                                   |             |                  |
| Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni | 0,5 m       | 0,3 m            |
| Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni   | 4 m         | 3 m              |
| <b>Na budovách</b>                                    |             |                  |
| K budovám a jejich částem nebo vybavením              | 0,2 m       | 0,1 m            |
| <b>Kolem zedních oken</b>                             |             |                  |
| Před oknem (pouze stávající vedení)                   | 2 m         | 1 m              |
| Nad oknem   | 0,2 m       | 0,2 m            |
| Vedle okna  | 0,5 m       | 0,5 m            |
| Pod oknem   | 1 m         | 1 m              |
| <b>Kolem střešních oken</b>                           |             |                  |
| Před oknem  | 3 m         | 2 m              |
| Nad oknem   | 1 m         | 1 m              |
| Vedle okna  | 1 m         | 1 m              |
| Pod oknem   | 1 m         | 1 m              |



4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

**VVN:**

Správa vedení VVN, Pavel Doušek, tel.: 58232-383858232-3861,  
email: pavel.dousek@eon.cz

**VN+NN:**

Regionální správa, Martin Macho, tel.: 51939-4137,  
email: martin.macho@eon.cz

**Sdělovací vedení:**

Správa přenosů dat a radiové sítě, Zdeněk Pikula, tel.: 54514-2949,  
email: zdenek.pikula@eon.cz

**Vyjádření má platnost do 02.09.2022.**

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- světle modře plně podzemní vedení VVN
- světle modře čárkovaně nadzemní vedení VVN
- šedým polygonem ochranné pásmo plánovaného vedení VVN
- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- světle modře čárkovaně nadzemní optický závěsný kabel
- hnědě čárkovaně nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

**Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na [www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz).

S přátelským pozdravem


E.ON Distribuce, a.s.



**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

# Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26068096

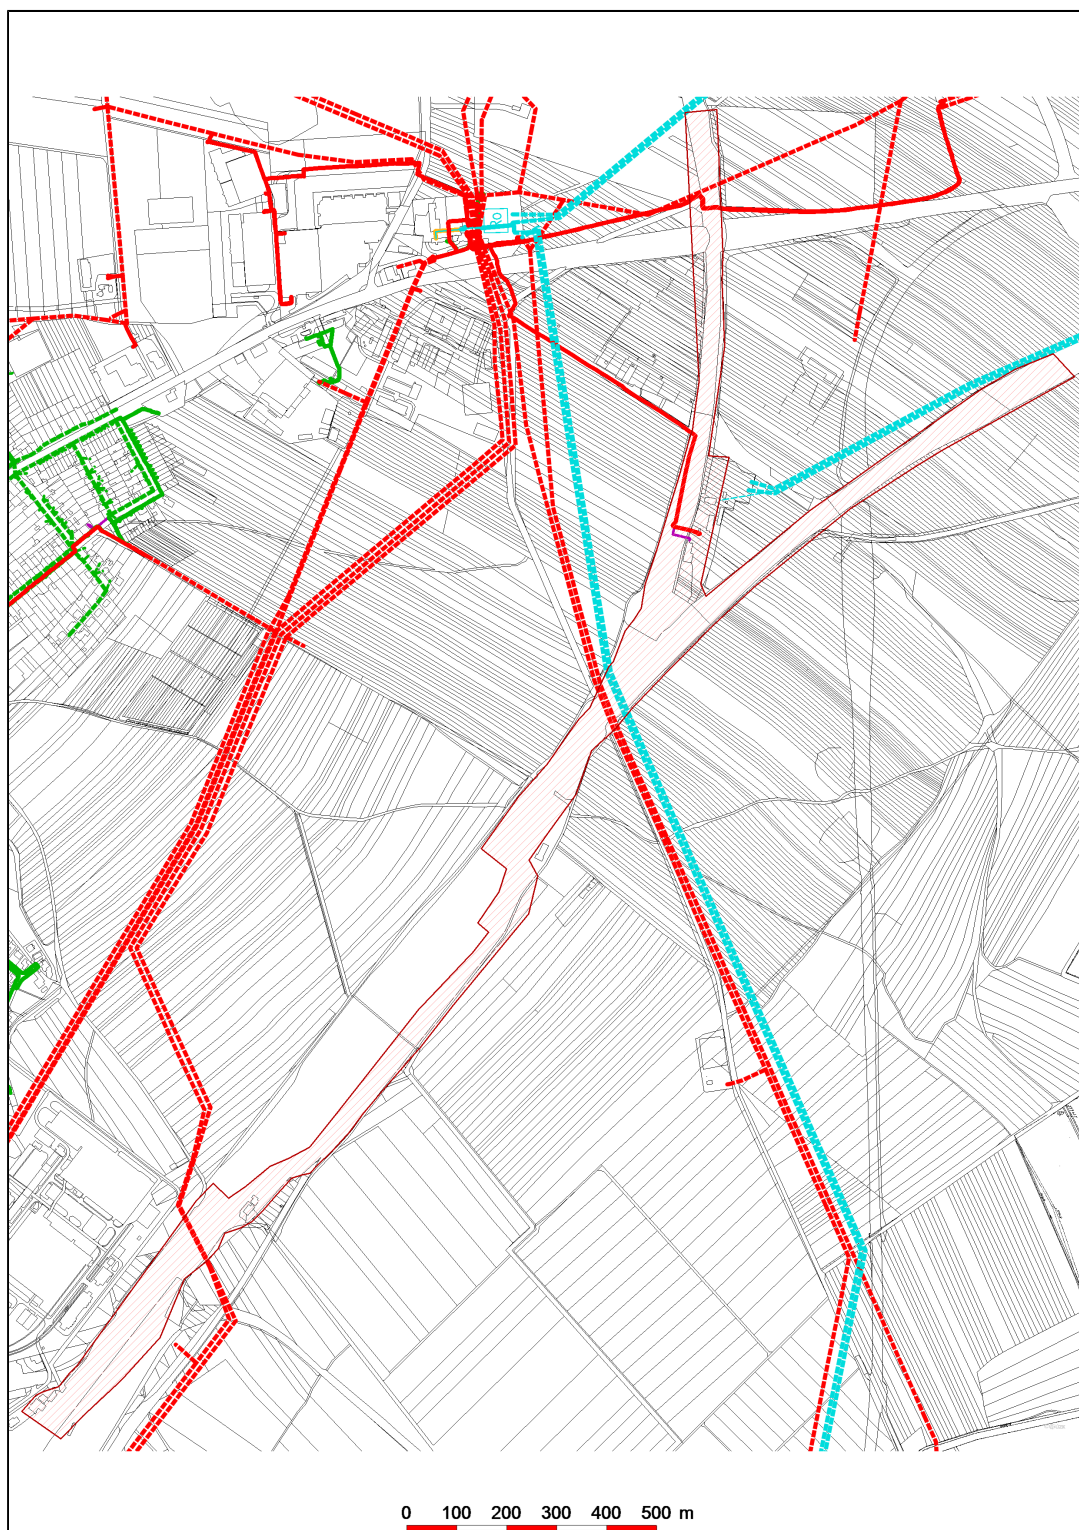

Datum 02.09.2020

**e-on**

**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice