

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	




**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JIŘÍ PELC		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ
KRAJ : Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ : Břeclav		STUPEŇ : DUSP+PDPS
Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav – Podivín SO 01-06-01 T.ú. Břeclav - Podivín, úprava DOÚO			ZAK. ČÍSLO 19125-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240022
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 02/2021	
ŘEZY KABELOVOU KYNETOU			ČÁST DOKUM. D.2.3.3	PŘÍLOHA 13


1

## ŘEZ KABELOVOU TRASOU V BLÍZKOSTI KOLEJE A PŘES PROPUSTKY

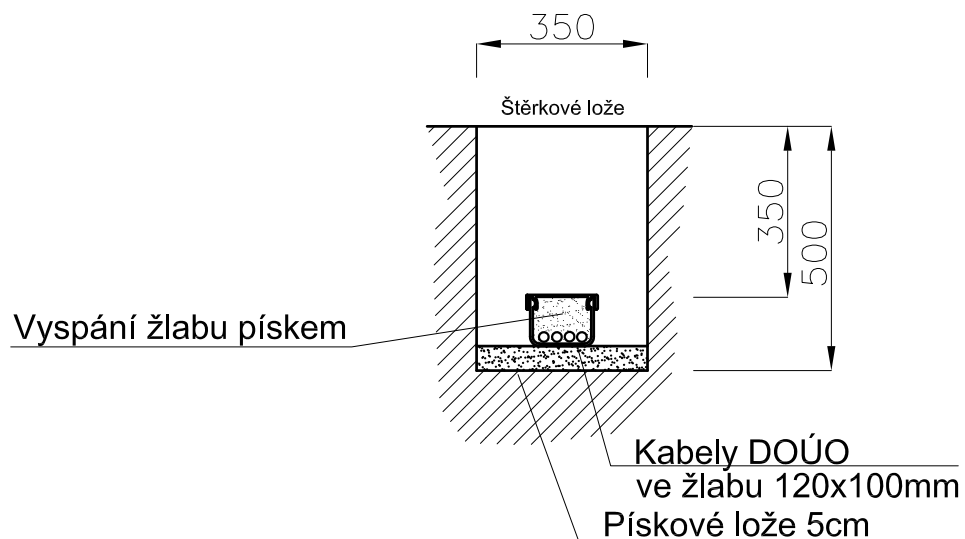


2

## ŘEZ KABELOVOU TRASOU VNĚ KOLEJE

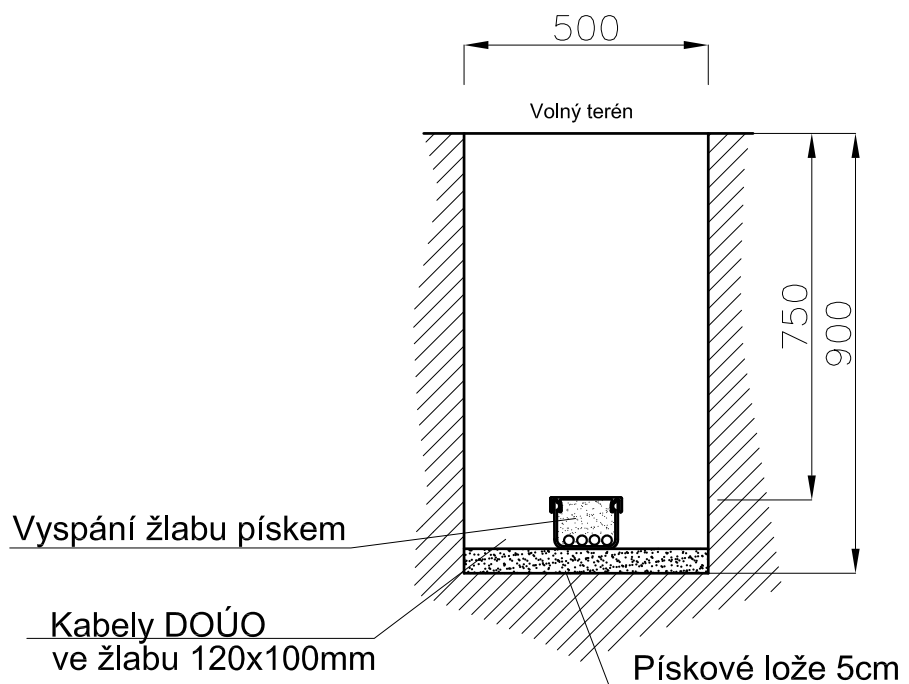


3

## ŘEZ KABELOVOU TRASOU V BLÍZKOSTI KOLEJE A PŘES PROPUSTKY

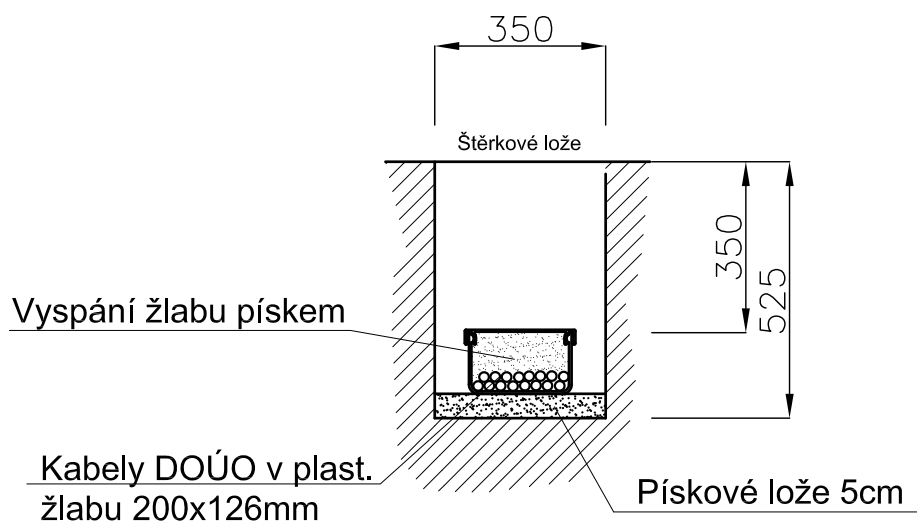

4


## ŘEZ KABELOVOU TRASOU VNĚ KOLEJE

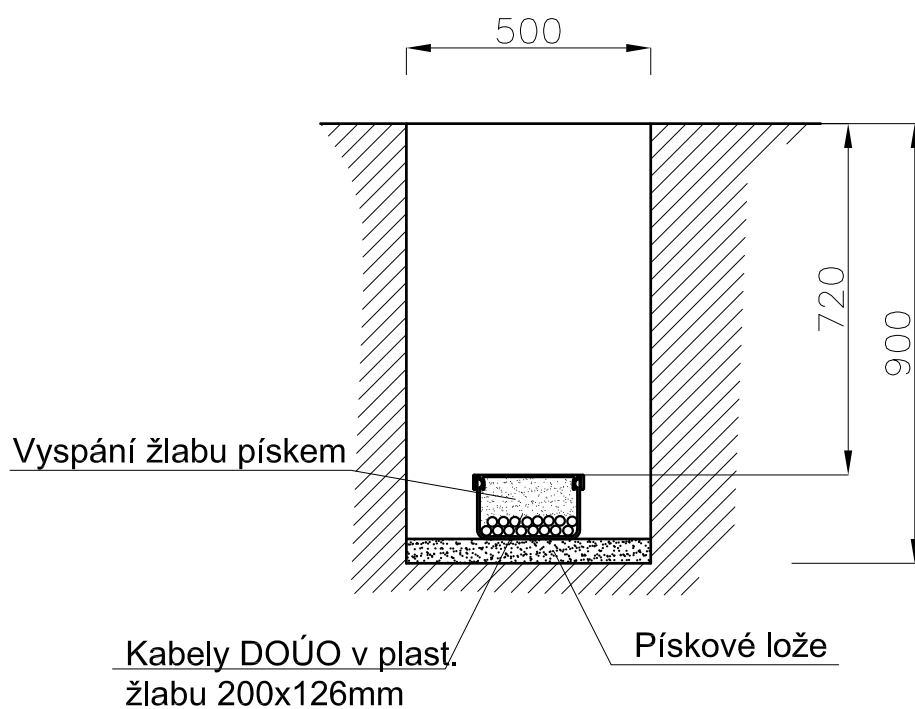

5

## ŘEZ ŘÍZENÝM PROTLAKEM TENTO SO

Kolej

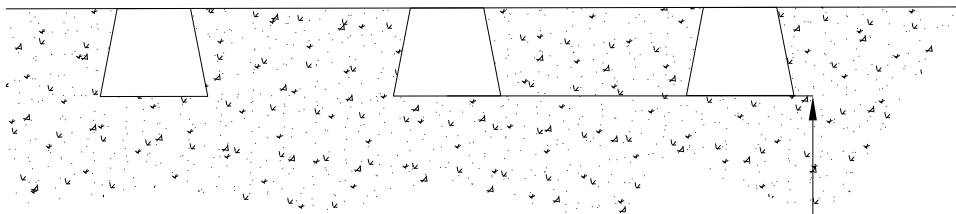

min 2300

1x chránička Ø 110mm




Kabely DOÚO

Protlak DN 135

# ŘEZ ŘÍZENÝM PROTLAKEM POD KOLEJÍ ŘEŠÍ TENTO SO

Kolej

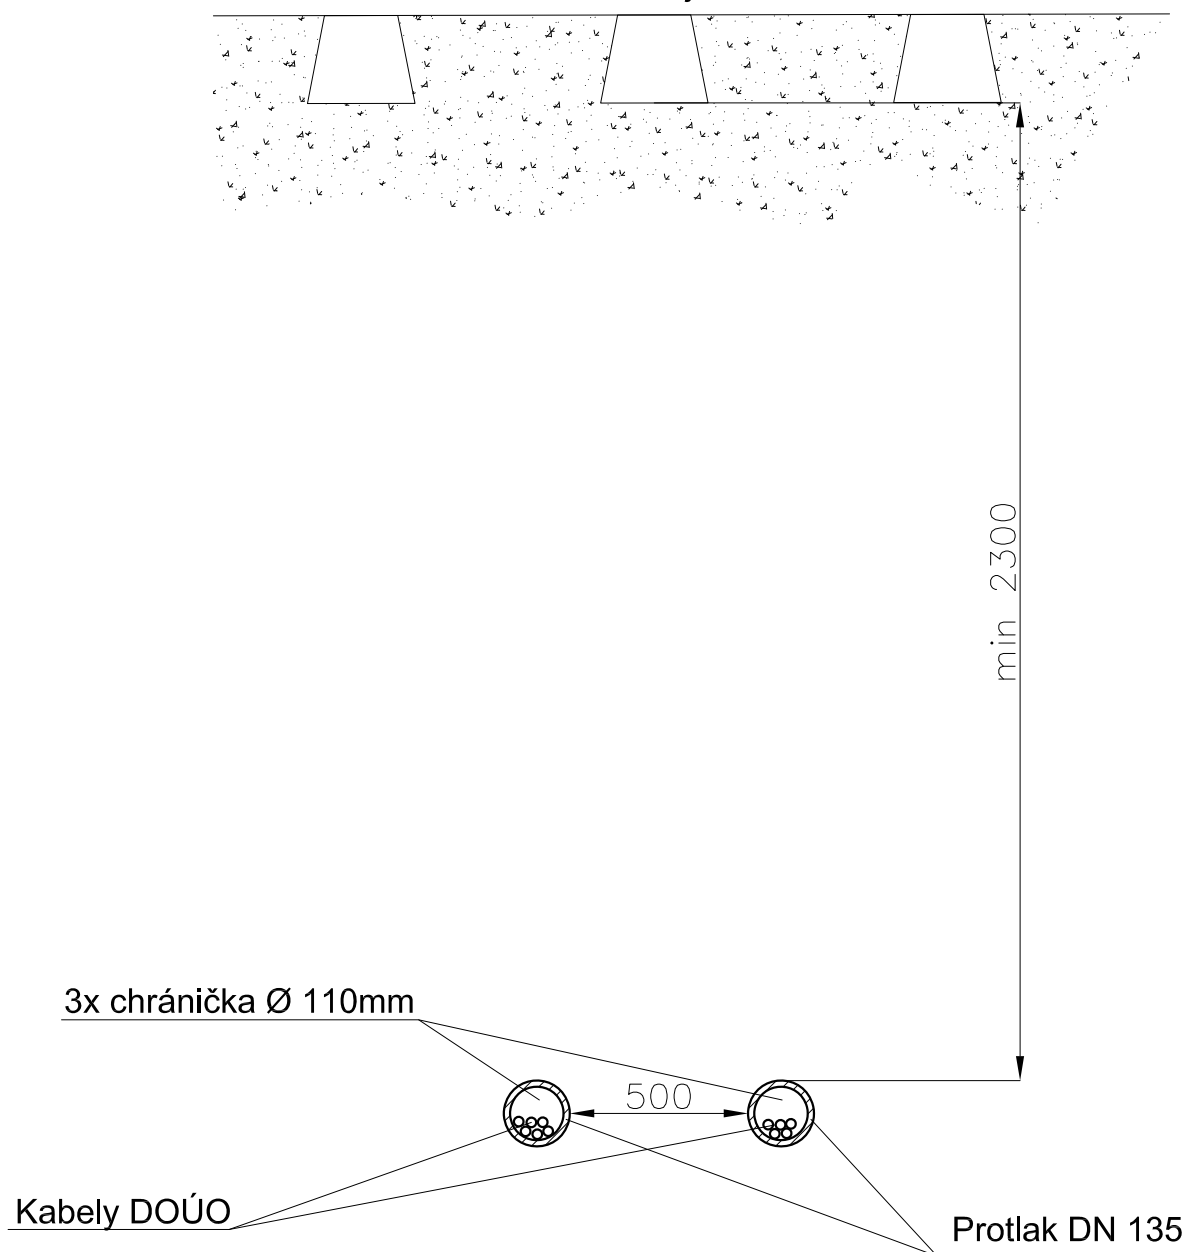


## POZNÁMKA:

Mezi jednotlivými protlaky bude 50 cm odstup jak horizontálně tak vertikálně.

# ŘEZ ŘÍZENÝM PROTLAKEM POD KOLEJÍ ŘEŠÍ TENTO SO

Kolej

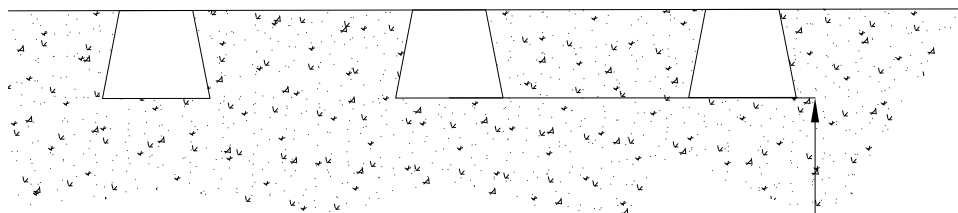


min 2300

3x chránička Ø 110mm

Kabely DOÚO

500

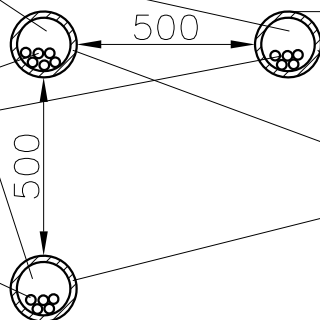


Protlak DN 135

## POZNÁMKA:

Mezi jednotlivými protlaky bude 50 cm odstup jak horizontálně tak vertikálně.

# ŘEZ ŘÍZENÝM PROTLAKEM POD KOLEJÍ ŘEŠÍ TENTO SO

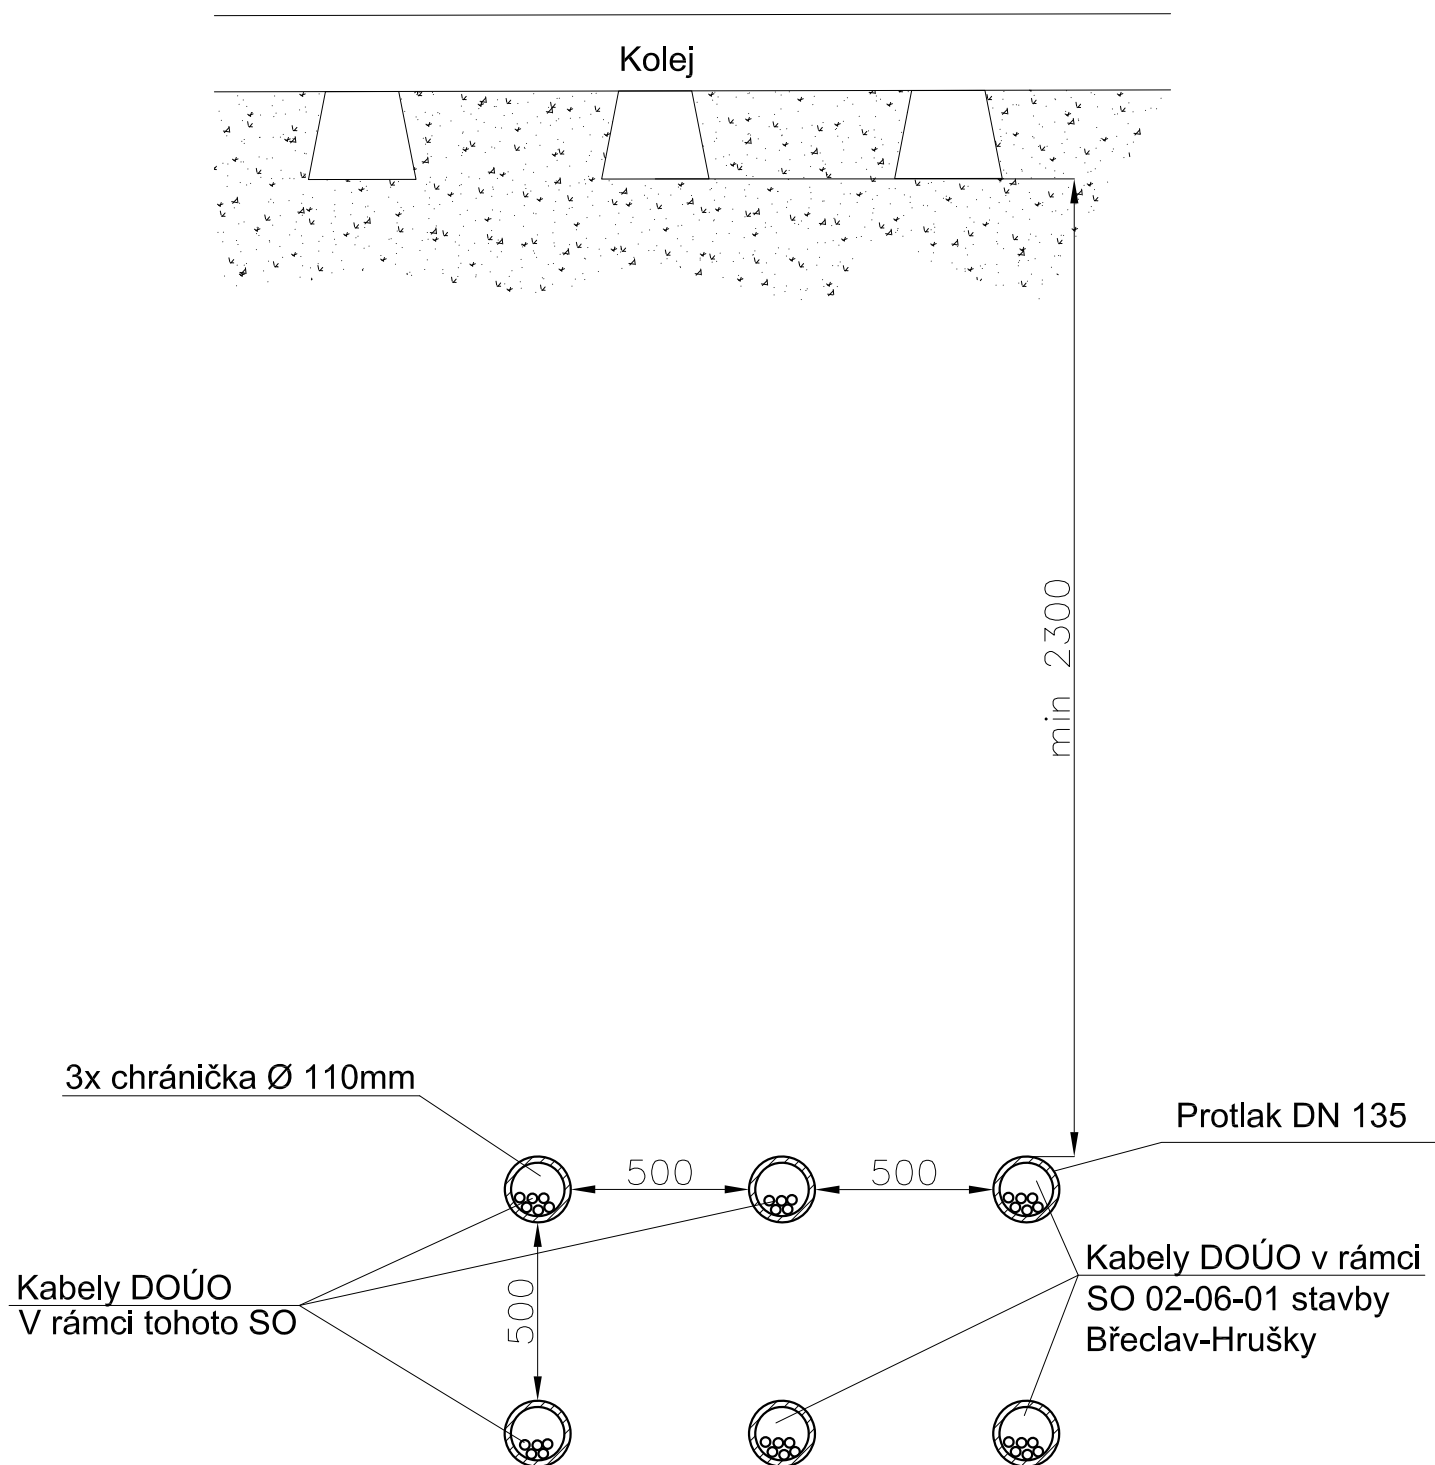

## POZNÁMKA:

Mezi jednotlivými protlaky bude 50 cm odstup jak horizontálně tak vertikálně.

# ŘEZ KABELOVOU TRASOU VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE ŘEŠÍ SO 02-06-01 STAVBY BŘECLAV - HRUŠKY

5cm asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+


10cm obalované kamenivo ACP22+

20cm kamenivo KSC

15cm štěrkodrti

Zásyp štěrkodrti 0-63mm hutněný na hodnotu  $E_{def2}=45\text{MPa}$


Pískový zásyp hutněný po vrstvách 30cm

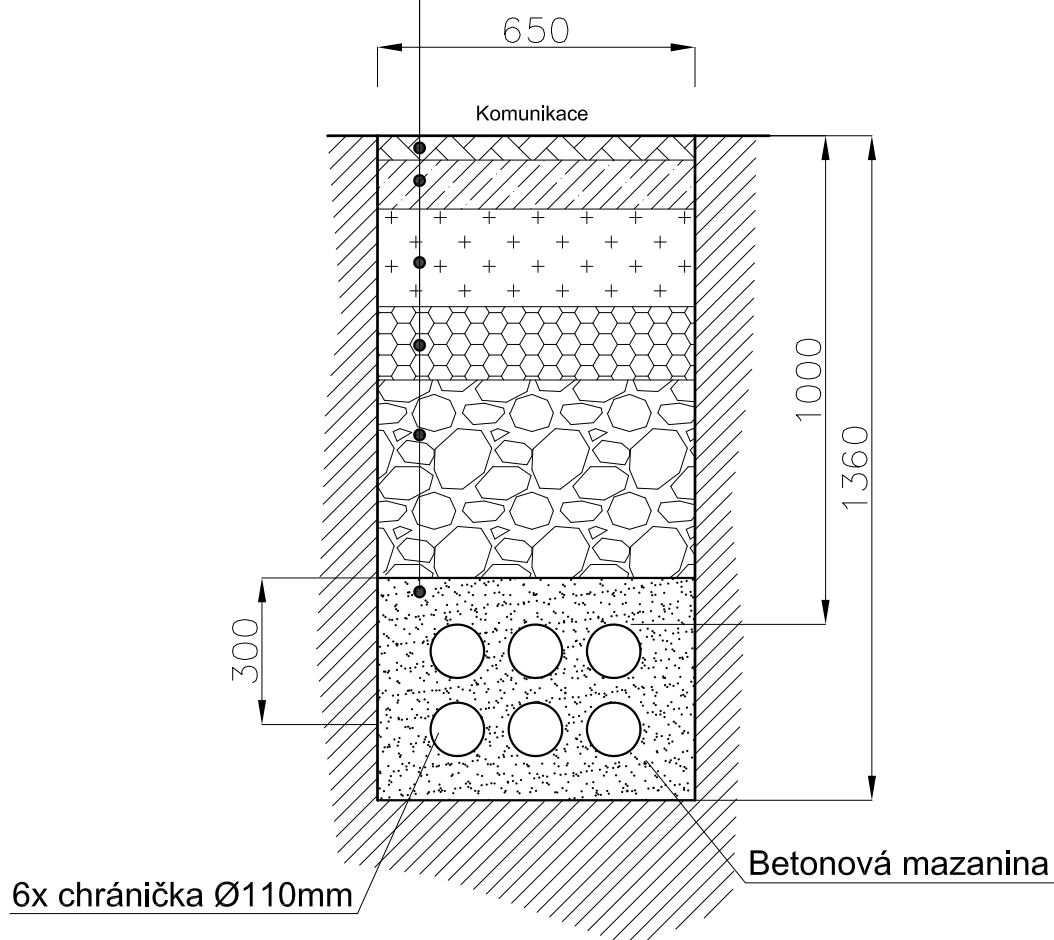



10

# ŘEZ SPOLEČNOU KABELOVOU TRASOU V BLÍZKOSTI KOLEJE A PŘES PROPUSTKY ZEMNÍ PRÁCE V RÁMCI SO 02-06-01 STAVBY BŘECLAV - HRUŠKY

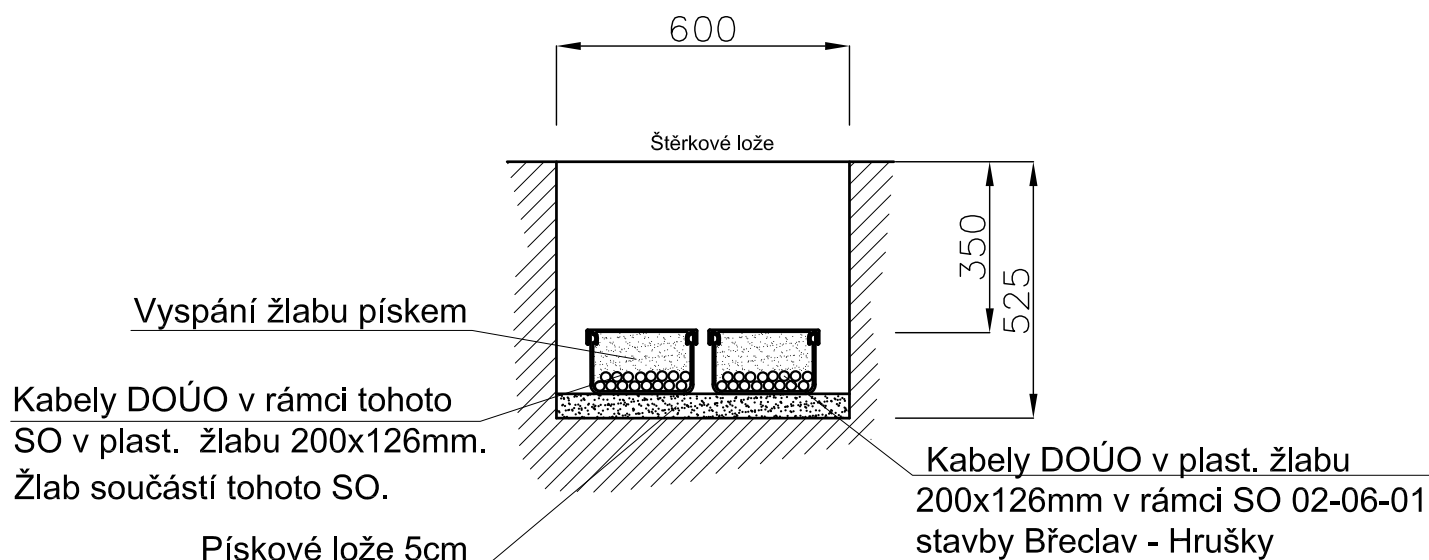

11

# ŘEZ SPOLEČNOU KABELOVOU TRASOU VNĚ KOLEJE ZEMNÍ PRÁCE V RÁMCI SO 02-06-01 STAVBY BŘECLAV - HRUŠKY

