




SKLOPNÝ OSV. STOŽÁR v.12m – Jedno svítidlo

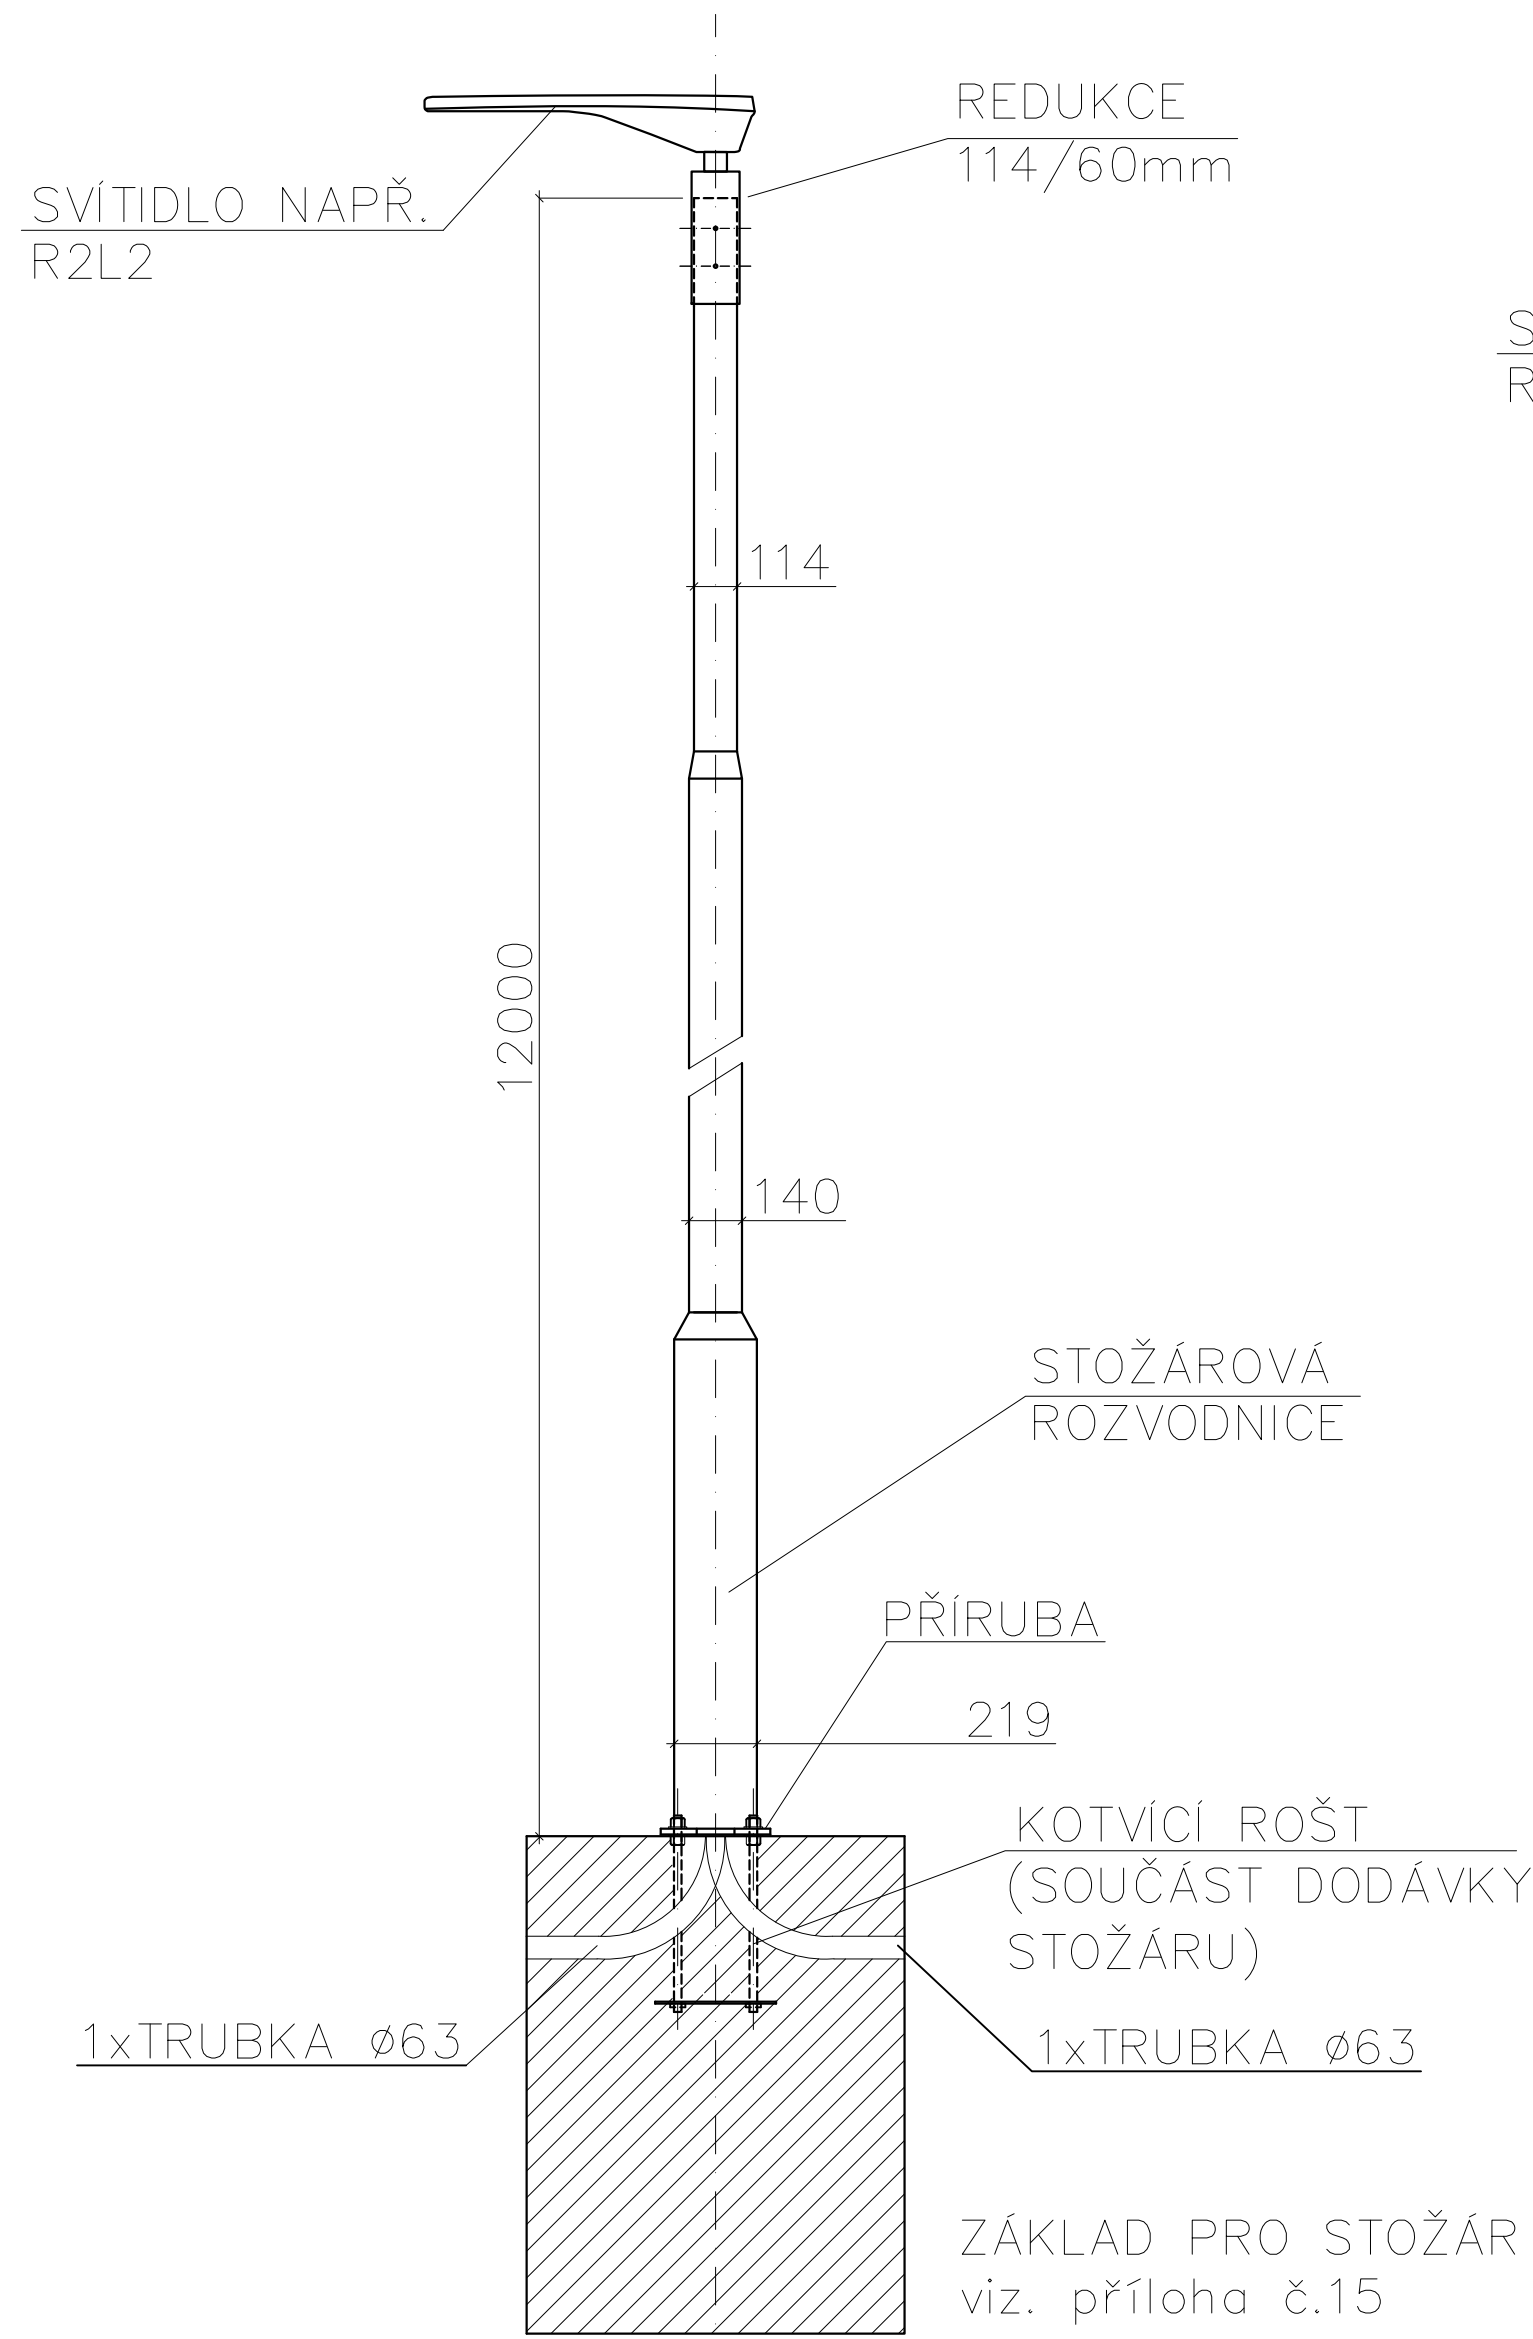

SKLOPNÝ OSV. STOŽÁR v.12m – Dvě svítidla

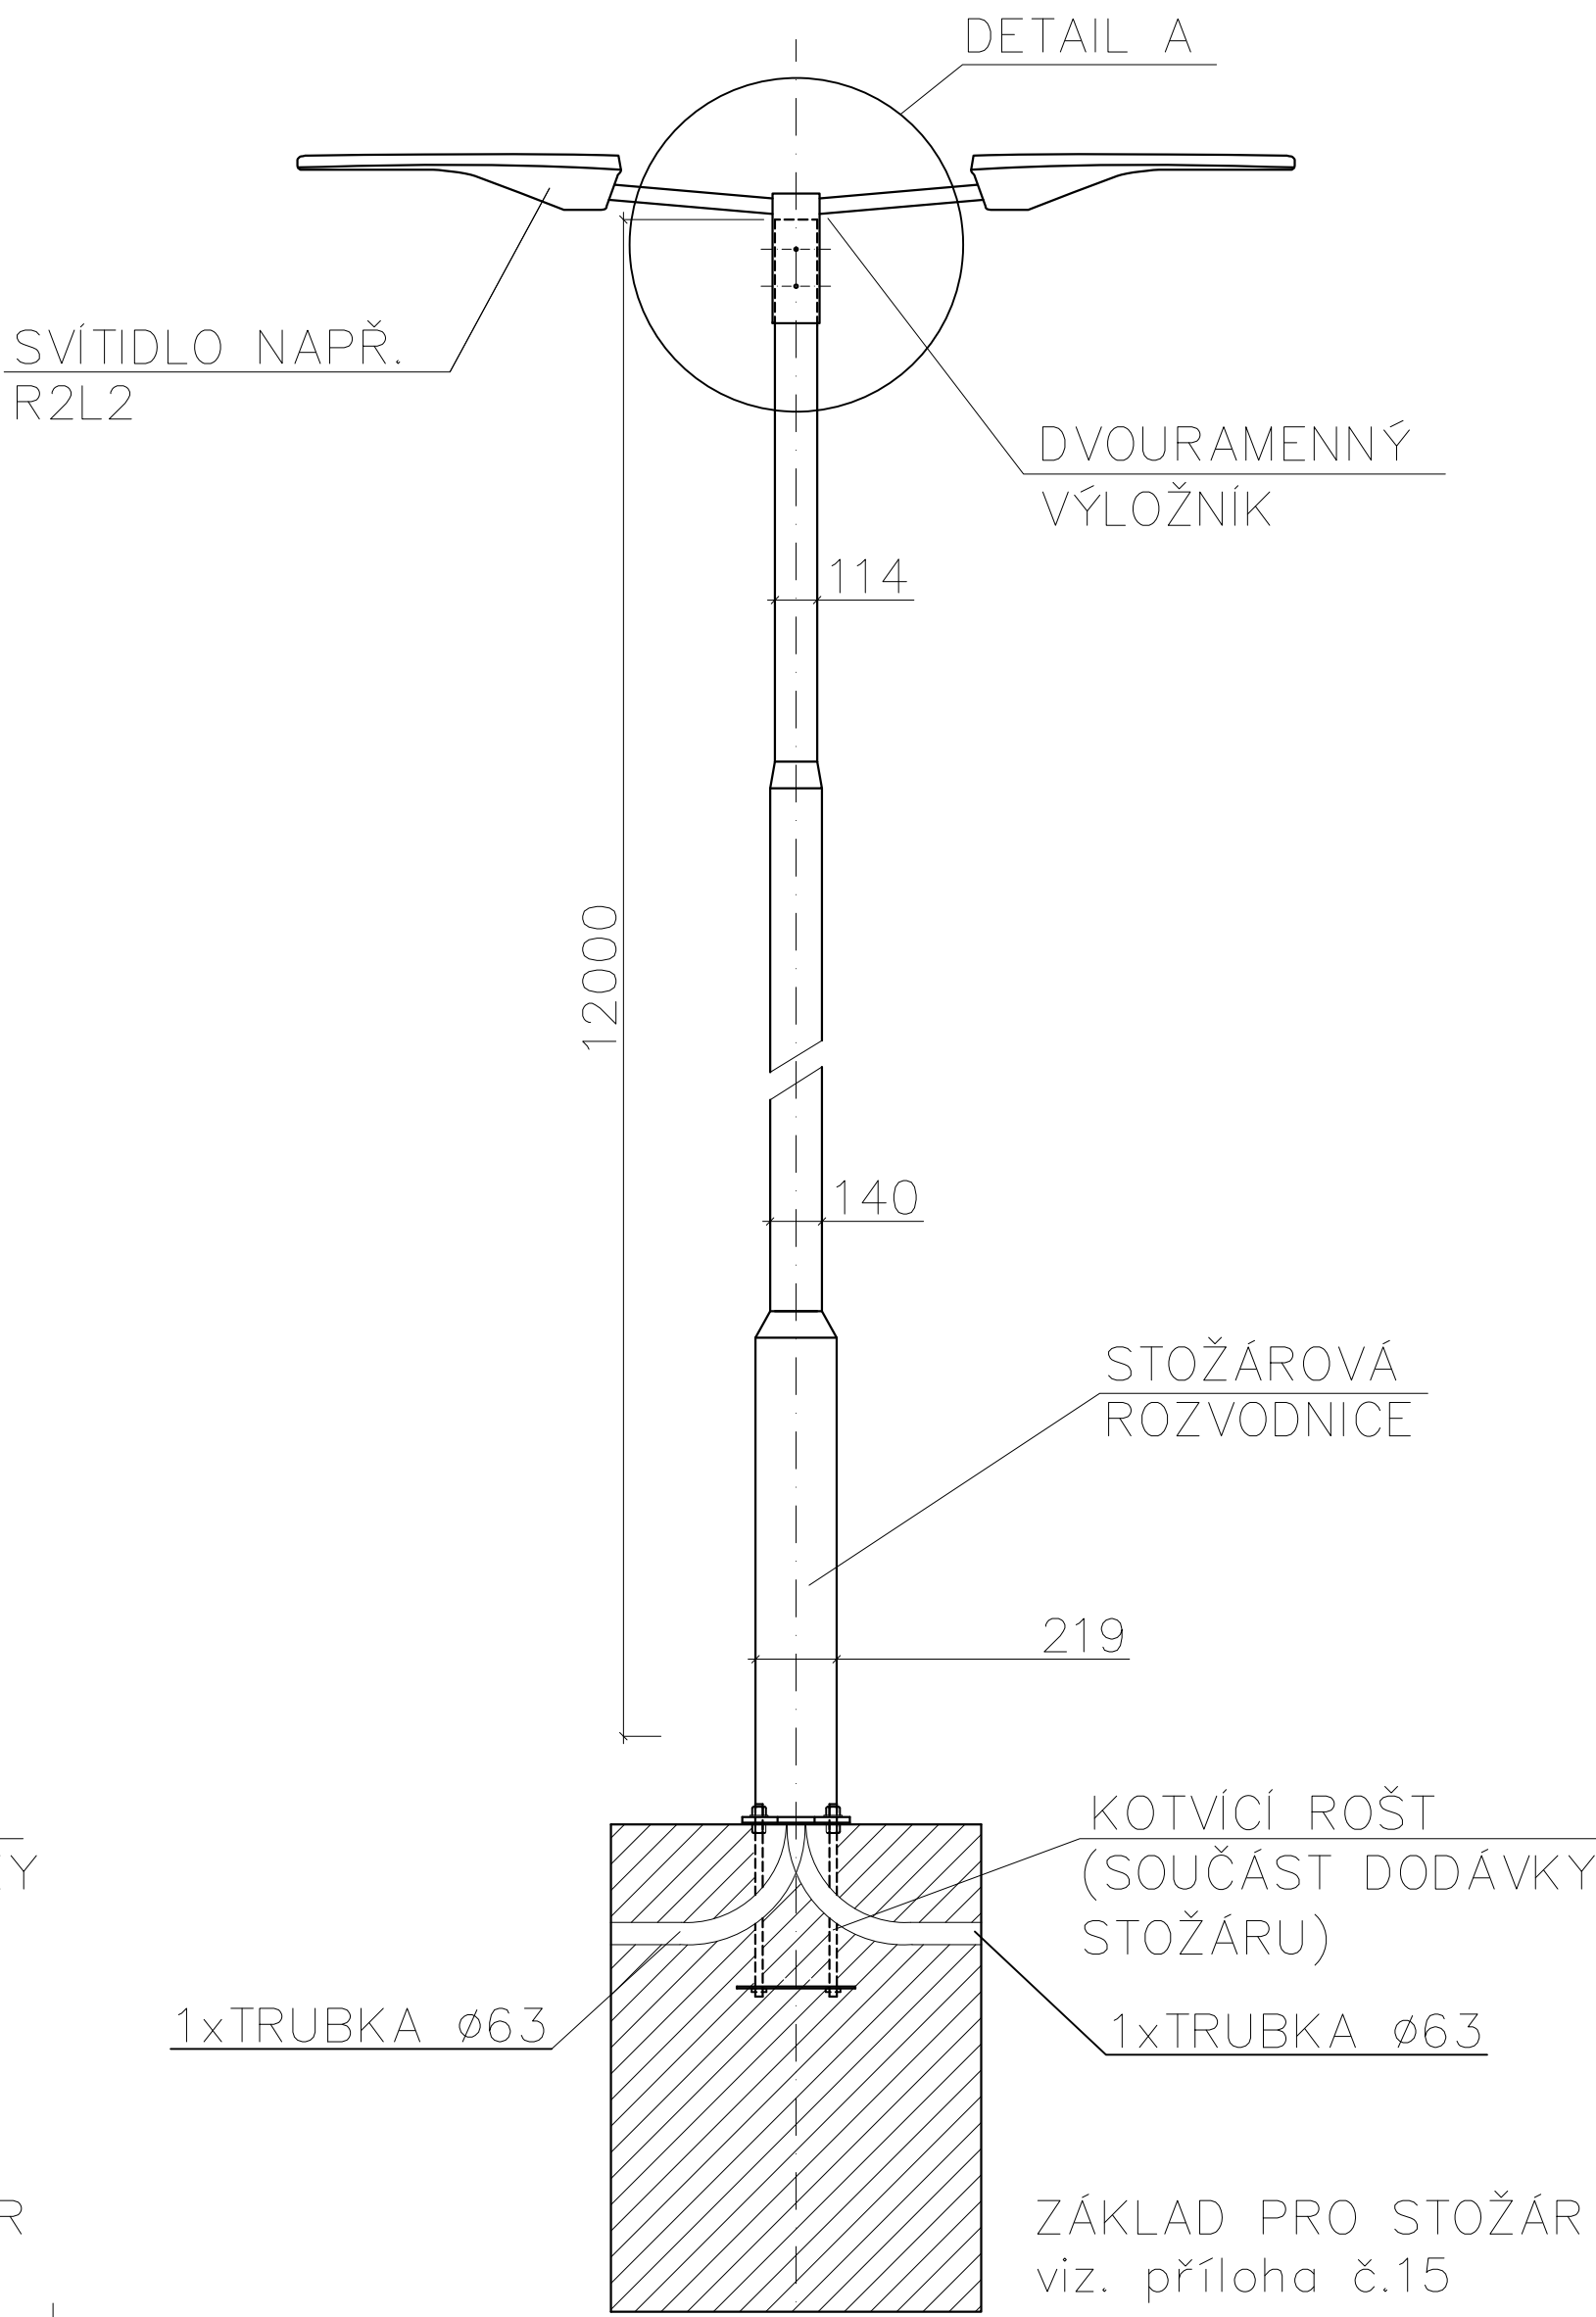

DETAIL A – DVOURAMENNÝ VÝLOŽNÍK –
– NAPŘ. PR6–05/D

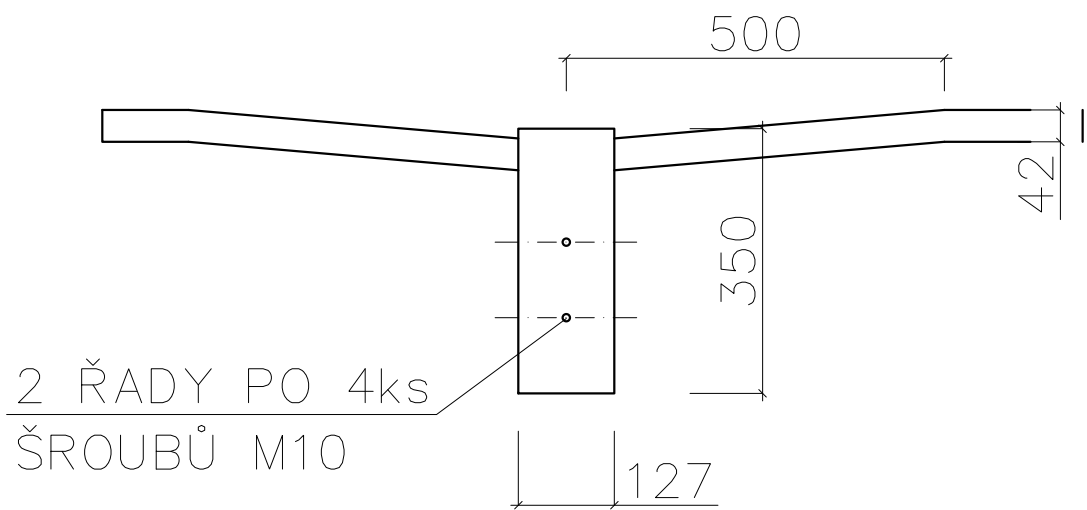

POZNÁMKA:

Stožár je žárově zinkován s montáží na přírubu
Vrcholové zatížení stožáru max. 36kg, kterému odpovídá sklápěcí zařízení
RLH2M/AB. Doporučený typ stožáru - T127RLH/FP.

Součástí dodávky stožáru je i rozvodnice třídy II s jednou nebo dvěma pojistkami
a možností smyčkování tří kabelů do 35mm2 - EKM 2035-1(2)D2.

Stožáry s jedním svítidlem budou osazeny kabeláží:
1ks NYY-O 2x2,5mm2 ke svítidlu

Stožáry se dvěma svítidly budou osazeny kabeláží:
2ks NYY-O 2x2,5mm2 ke svítidlu

Kabely od rozvodnice vzhůru budou kolem ohybového kloubu uloženy v
ochranné trubce !

Jedno svítidlo bude osazeno pomocí redukce 114/60mm přímo do vrcholu
stožáru.

Dvě svítidla osazena na dvojitý výložník PR6-05/D.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

 SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno			
OBJEDNAVATEL: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA: 24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. ONDŘEJ ŠEBESTA	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ : BRNO – MALOMĚŘICE A OBŘANY	
OPRAVA OSVĚTLENÍ SPÁDOVIŠTĚ MALOMĚŘICE SO 02 Oprava osvětlení kolejí č.101 - 123		ZAK. ČÍSLO 19044–01–0620	ARCH. ČÍSLO 2019240017
		MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
Sestava osvětlovacího stožáru o výšce 12m		DATUM: 06/2020	
		ČÁST DOKUM. D.2	PŘÍLOHA 13