




SKLOPNÝ OSV. STOŽÁR v.12m – Jedno svítidlo

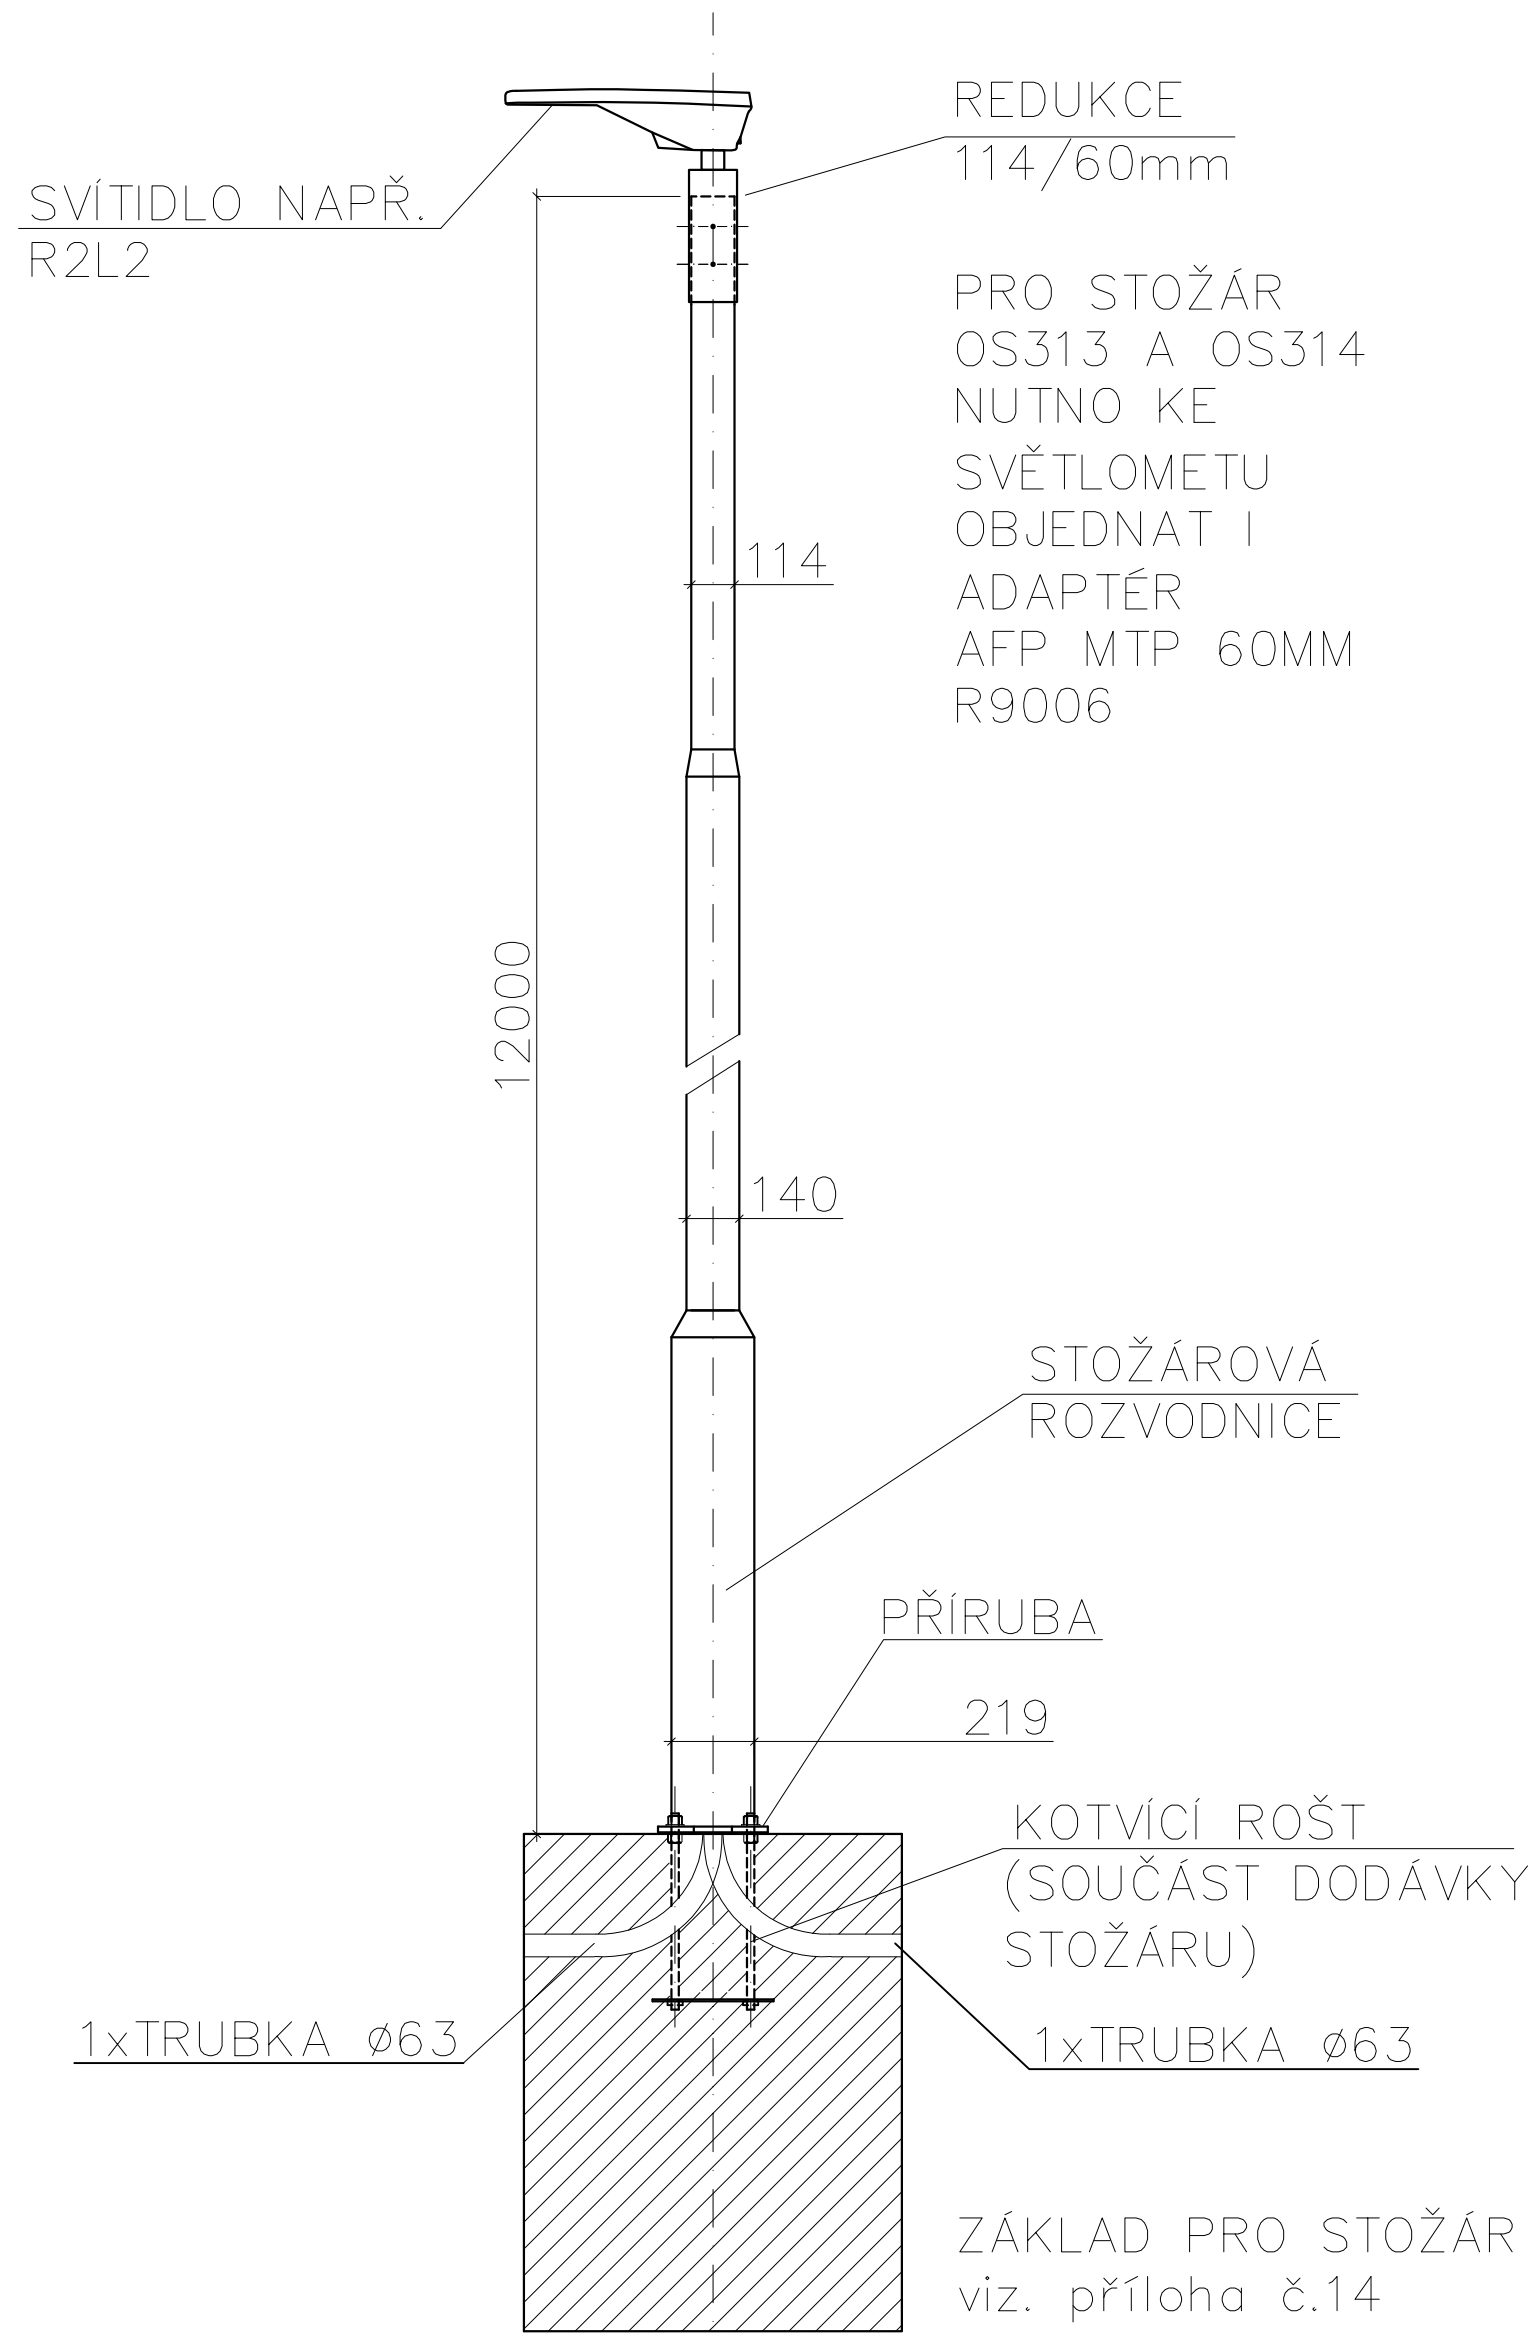

SKLOPNÝ OSV. STOŽÁR v.12m – Dvě svítidla

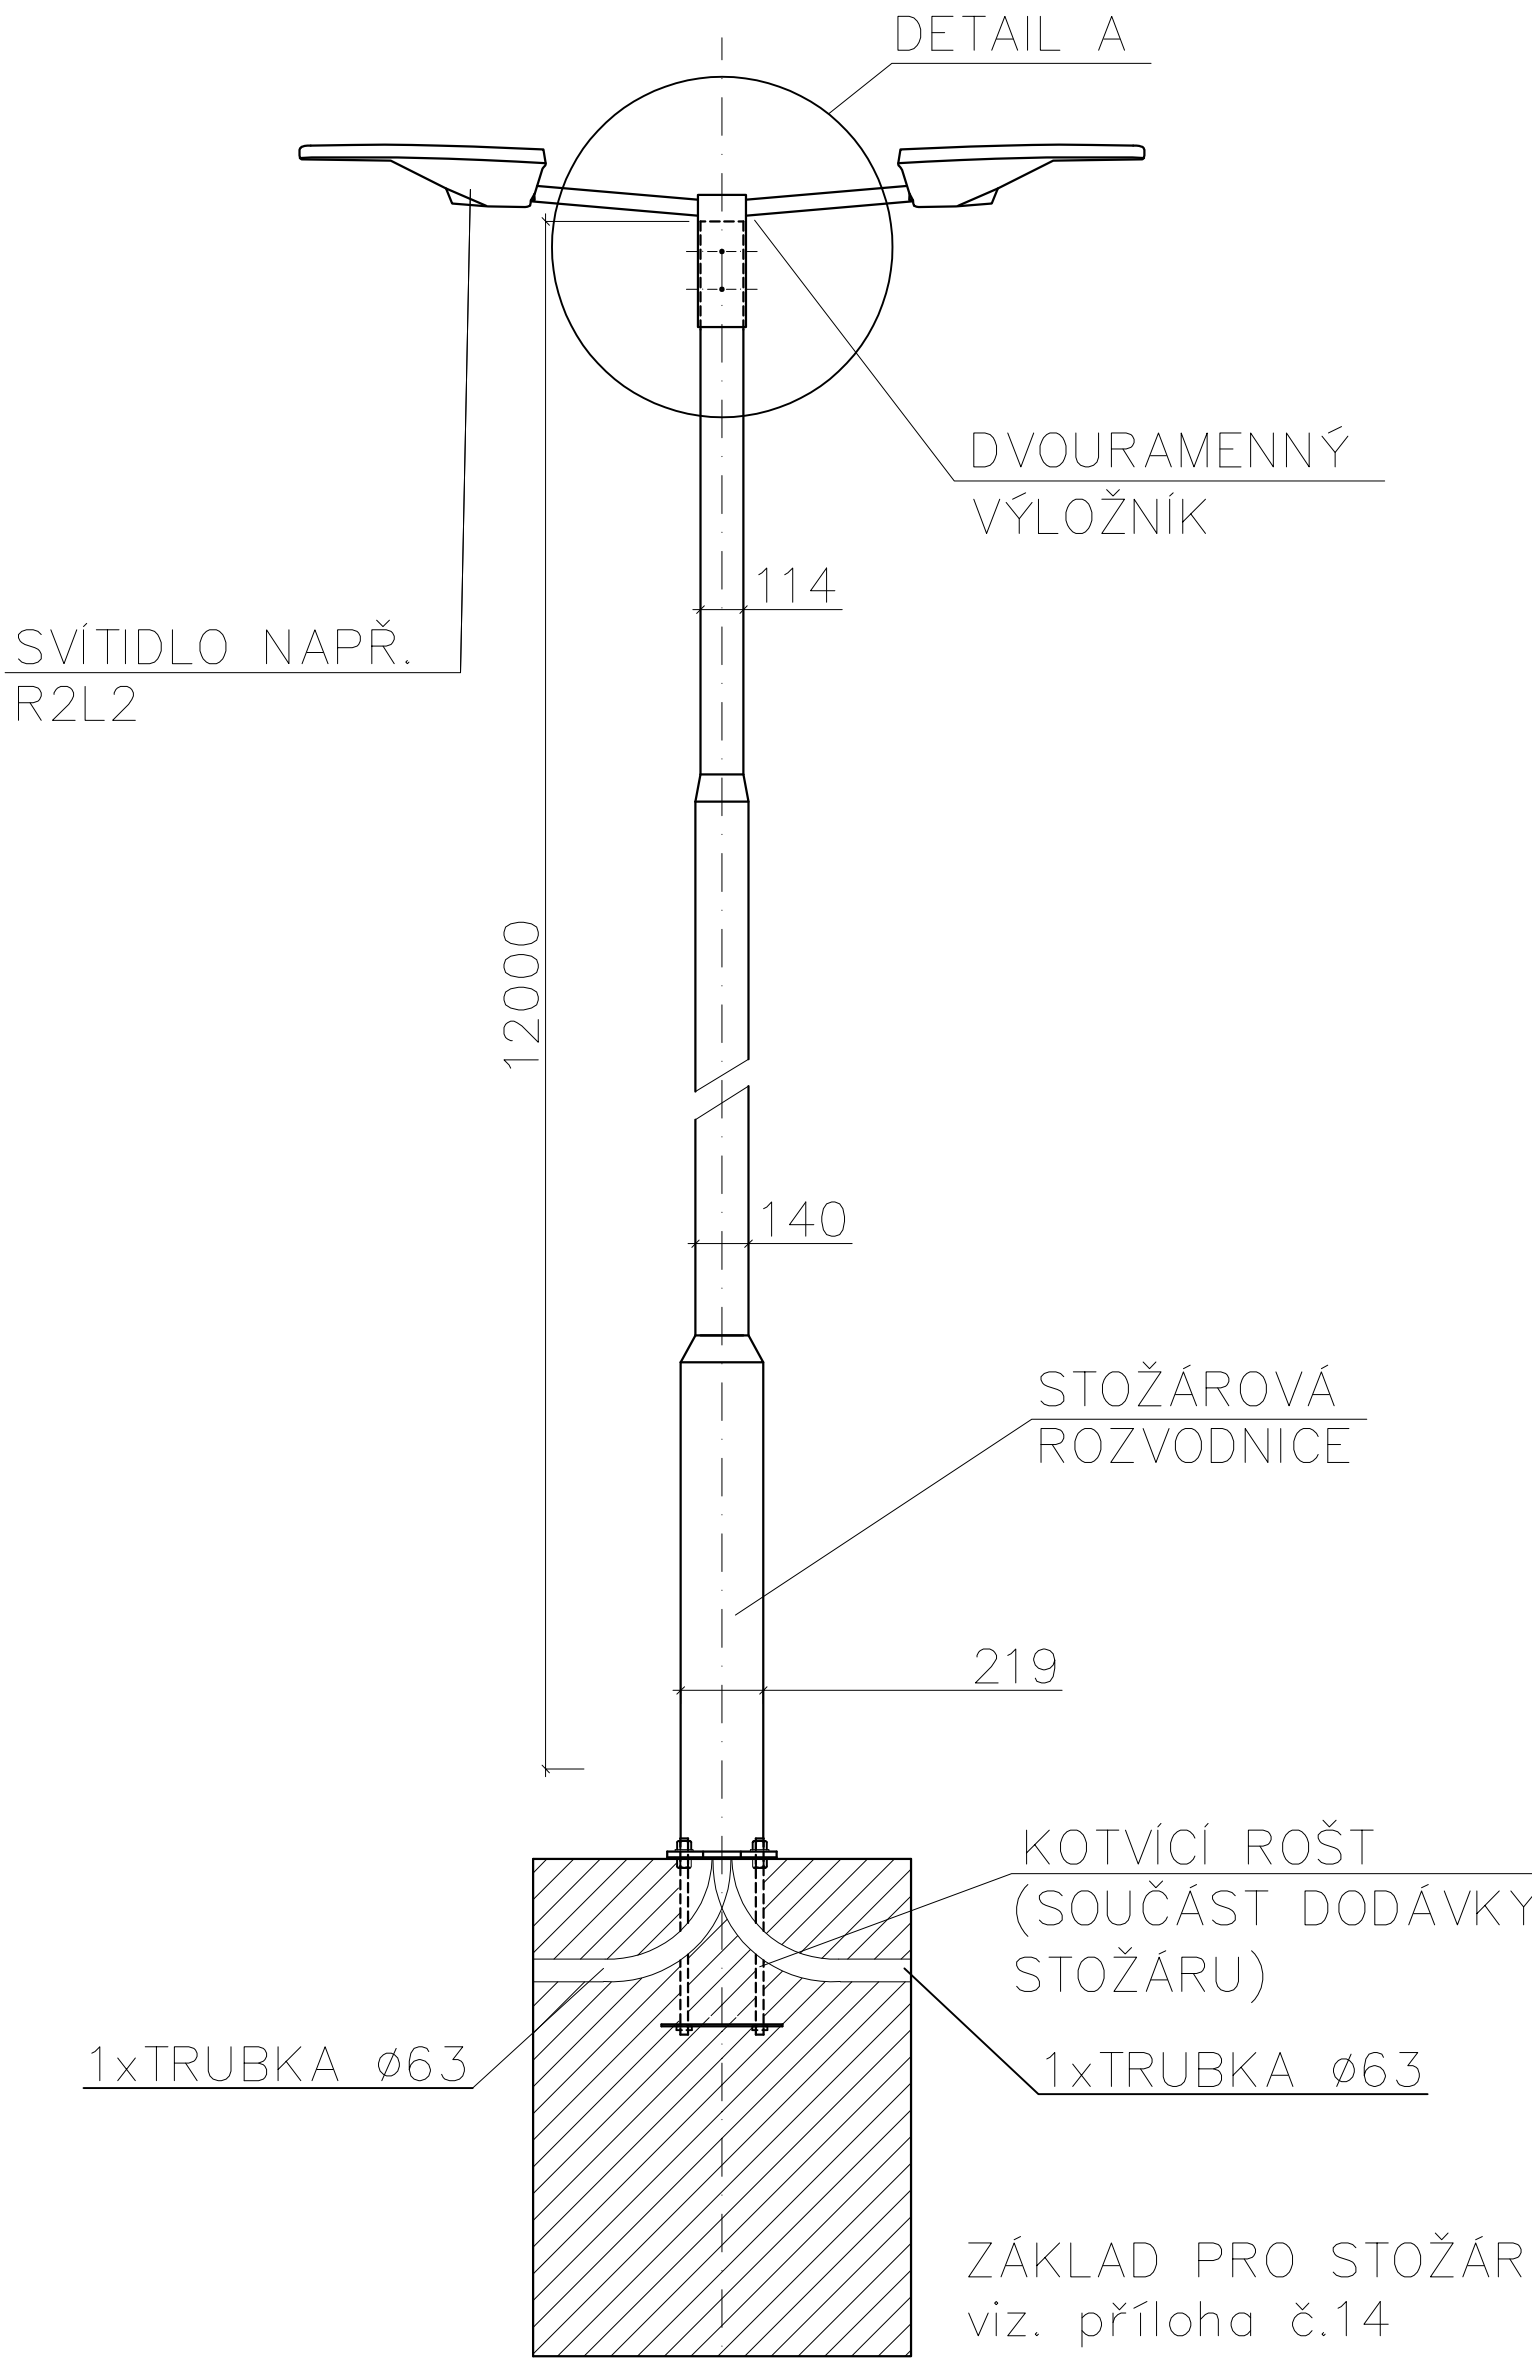

DETAIL A – DVOURAMENNÝ VÝLOŽNÍK –
– NAPŘ. PR6–05/D

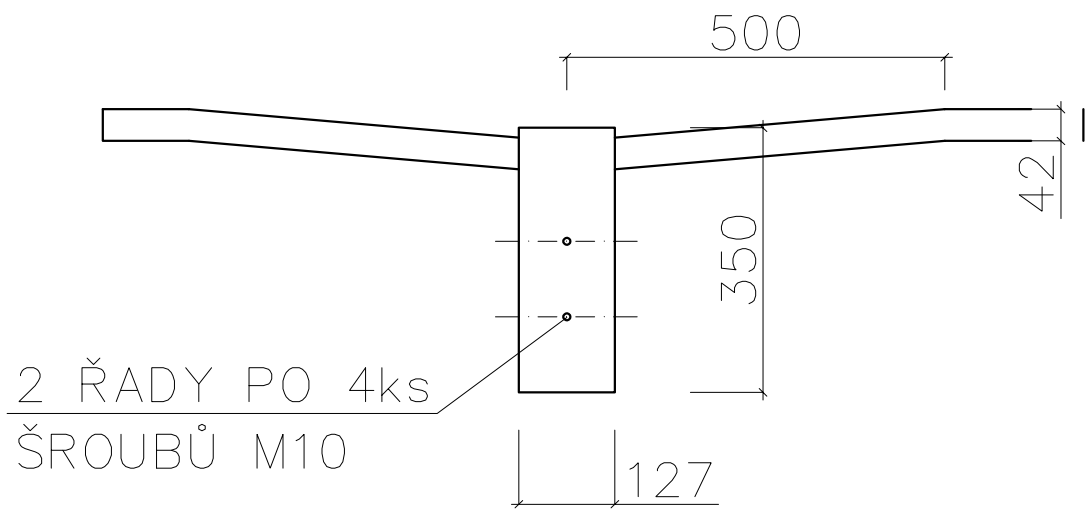

POZNÁMKA:

Stožár je žárově zinkován s montáží na přírubu
Vrcholové zatížení stožáru max. 36kg, kterému odpovídá sklápěcí zařízení RLH2M/AB. Doporučený typ stožáru - T127RLH/FP.

Součástí dodávky stožáru je i rozvodnice třídy II s jednou nebo dvěma pojistkami a možností smyčkování tří kabelů do 35mm² - EKM 2035-1(2)D2.

Stožáry s jedním svítidlem budou osazeny kabeláží:
1ks NYY-O 2x2,5mm² ke svítidlu

Stožáry se dvěma svítidly budou osazeny kabeláží:
2ks NYY-O 2x2,5mm² ke svítidlu

Kabely od rozvodnice vzhůru budou kolem ohybového kloubu uloženy v ochranné trubce !

Jedno svítidlo bude osazeno pomocí redukce 114/60mm přímo do vrcholu stožáru.

Dvě svítidla osazena na dvojité výložník PR6-05/D.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

 SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno			
OBJEDNAVATEL: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA: 24 SILNOPROUD	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY: ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL: ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY: ING. JAN ZÁŘECKÝ	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO: ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL: ING. ONDŘEJ ŠEBESTA	KONTROLOVAL: ING. JAN ZÁŘECKÝ
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ : BRNO – MALOMĚŘICE A OBŘANY	
OPRAVA OSVĚTLENÍ SPÁDOVIŠTĚ MALOMĚŘICE SO 03 Oprava osvětlení kolejí č.125 - 129 a 602 - 604		STUPEŇ : DUSP+PDPS	
		ZAK. ČÍSLO: 19044-01-0620	ARCH. ČÍSLO: 2019240017
		MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
		DATUM: 06/2020	
Sestava osvětlovacího stožáru o výšce 12m		ČÁST DOKUM. D.2	PŘÍLOHA 12