

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO


SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. ONDŘEJ ŠEBESTA	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ	
KRAJ : JIHMORAVSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ : BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY		STUPEŇ : DUSP+PDPS	
OPRAVA OSVĚTLENÍ SPÁDOVIŠTĚ MALOMĚŘICE SO 03 Oprava osvětlení kolejí č.125 - 129 a 602 - 604			ZAK. ČÍSLO 19044-01-0620	ARCH. ČÍSLO 2019240017
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 06/2020	
Řezy kabelovou kynetou			ČÁST DOKUM. D.2	PŘÍLOHA 20

1


ŘEZ KABELOVOU TRASOU MEZI KOLEJEMI

žádná část kabelové trasy nesmí být blíže jak 2,2 od osy koleje !!

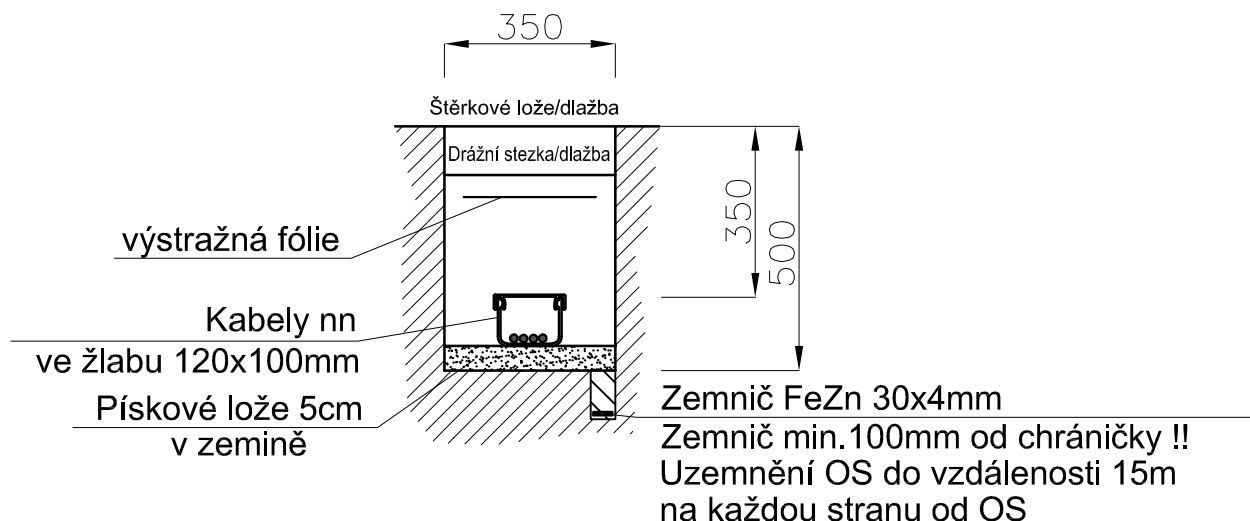

2

ŘEZ KABELOVOU TRASOU VNĚ KOLEJÍ

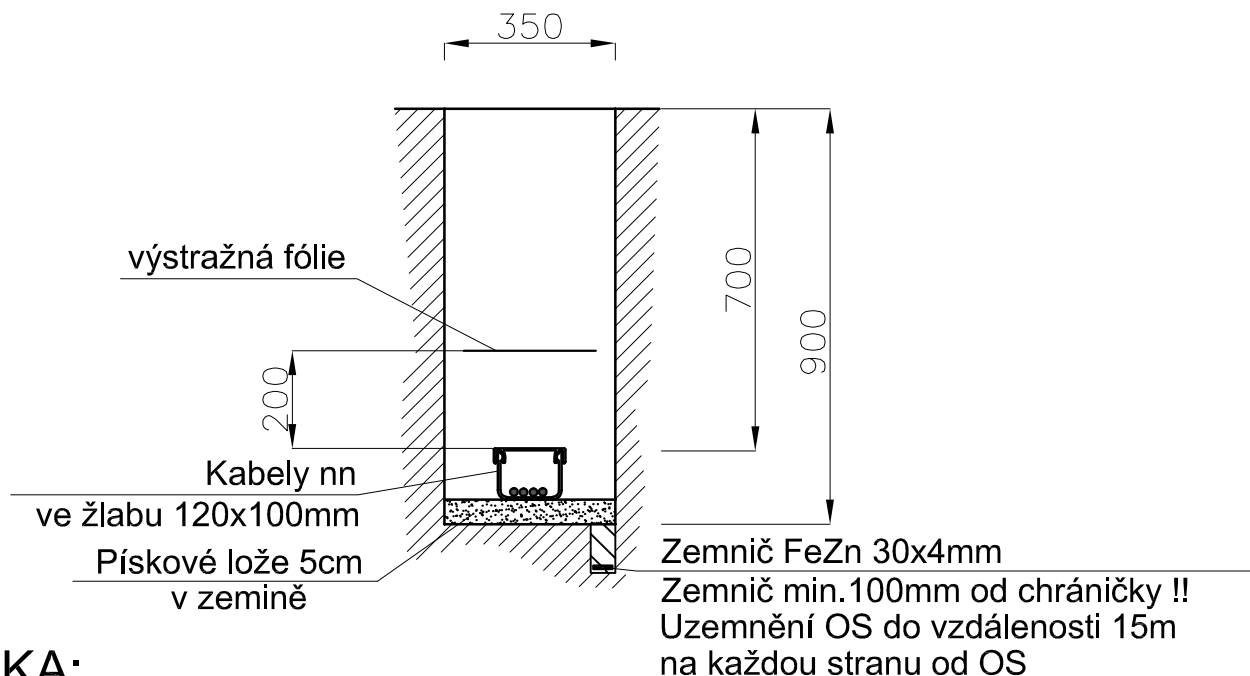

POZNÁMKA:


Žádná část kabelové trasy nesmí být blíže jak 2,2m od osy koleje.

V případě potřeby lze trasu uložit blíže, ale krytí musí být zvýšeno na 0,75m od TK.

Na povrchu bude obnovena drážní stezka o tloušťce 10cm - drť 4-16mm !!

Okolní štěrkové lože nutno chránit proti znečištění geotextilií !!

ŘEZ PŘEKOPEM POD KOLEJÍ

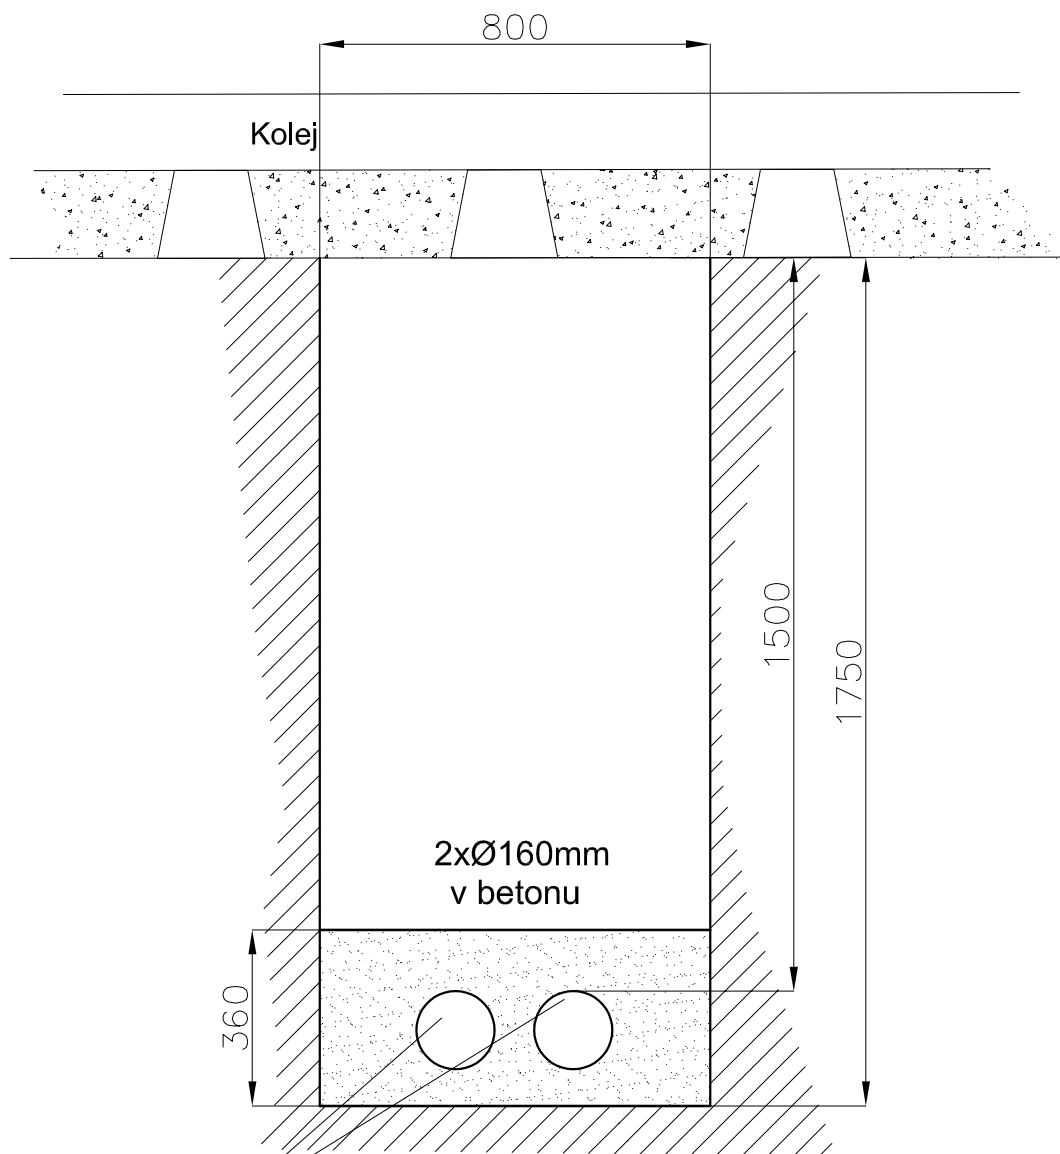

Kabely nn pod kolejí

v chráničkách 2xØ160mm

POZNÁMKA:

Krytí chráničky 1500mm pod spodní hranou pražce.


Při překopu stávající koleje bude jeden pražec posunut tak, aby byl umožněn překop. Povoleno je uvolnit pouze jeden pražec !!

Na jeden překop stávající koleje je uvažováno 30ks podbití pražců.

Zásyp výkopu bude proveden z materiálu propustného nenamrzavého, míra hutnění dle TKP $I_d=0,8$.

Na povrchu bude obnovena drážní stezka o tloušťce 10cm - drť 4-16mm !!
Okolní štěrkové lože nutno chránit proti znečištění geotextilií !!

ŘEZ ŘÍZENÝM PROTLAKEM POD KOLEJÍ

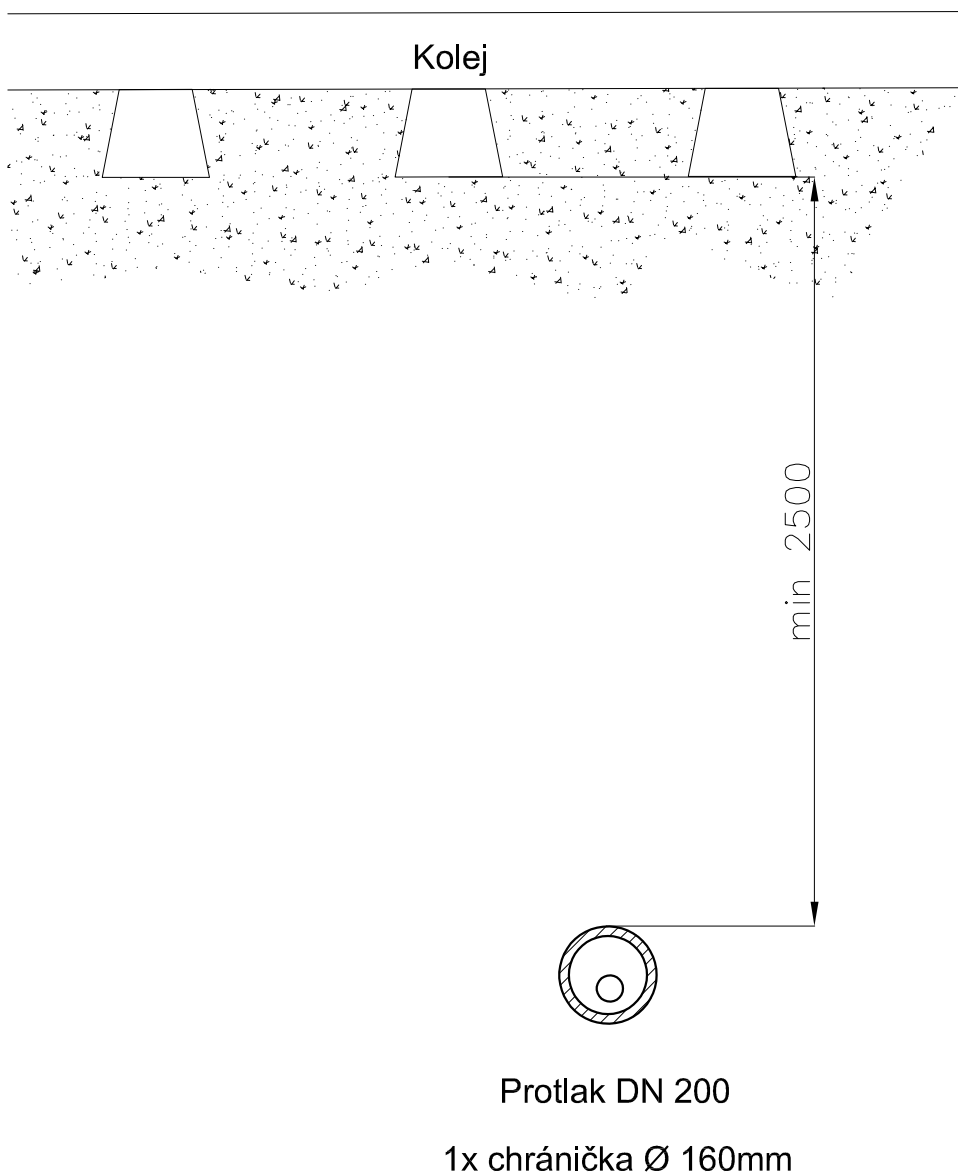

ŘEZ KABELOVOU TRASOU POD KOMUNIKACÍ 1x CHRÁNIČKA 160mm

