



## Vzor křížení zabezpečovacích a sdělovacích kabelů se silovým kabelem do 1 kV

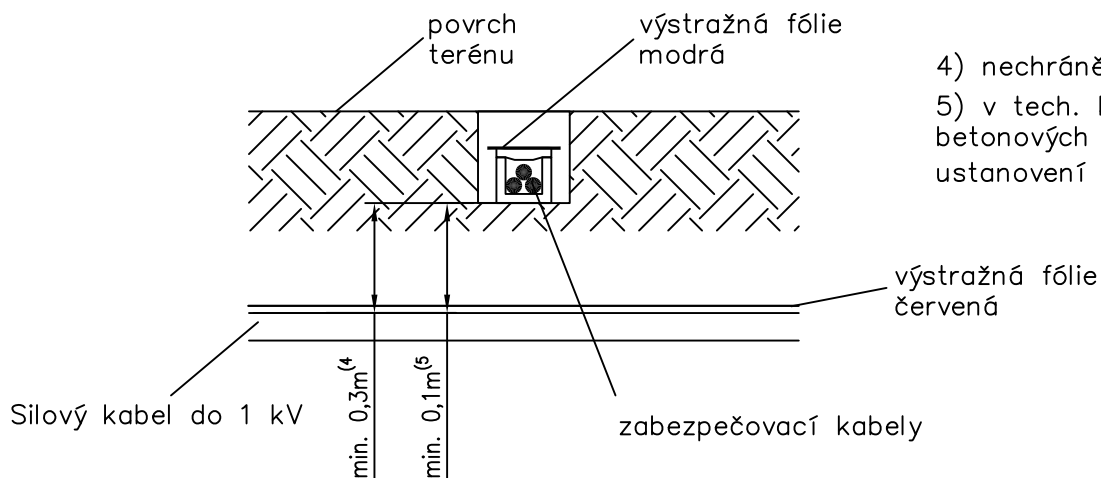


- 4) nechráněné
- 5) v tech. kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300

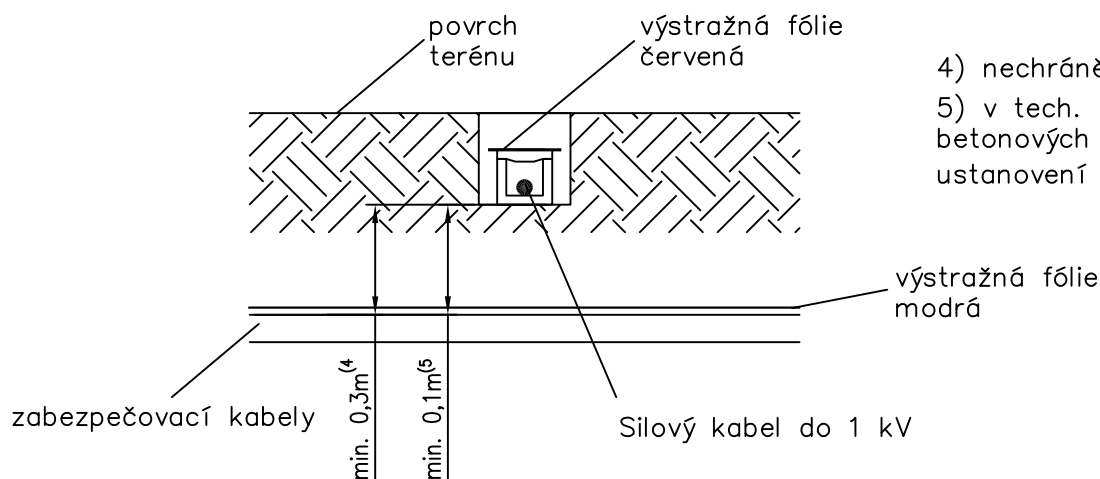

- 4) nechráněné
- 5) v tech. kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300

## Vzor souběhu zabezpečovacích a sdělovacích kabelů se silovým kabelem do 1 kV

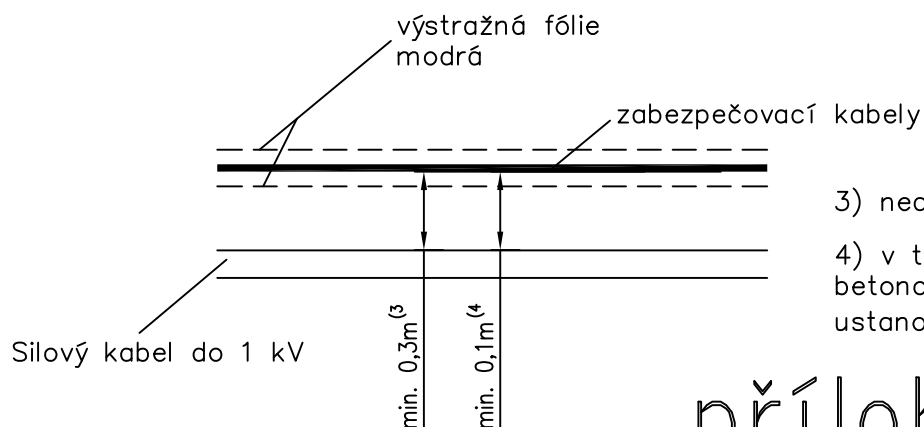

- 3) nechráněné
- 4) v tech. kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300

příloha 3

dle ČSN 73 6005 tab.A.1 a tab.A.2