



Vzor křížení zabezpečovacích a sdělovacích kabelů se silovým kabelem do 1 kV

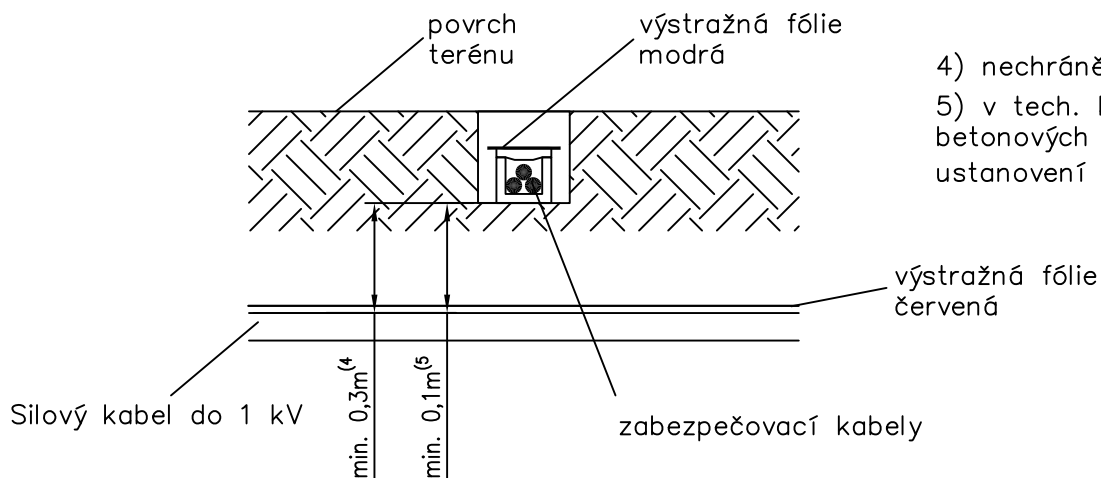

4) nechráněné


5) v tech. kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300

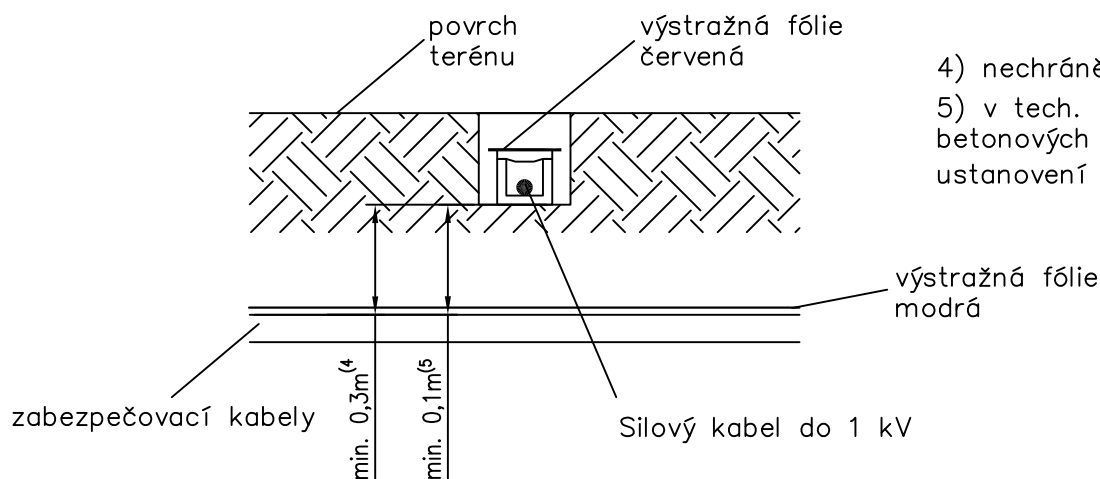

4) nechráněné

5) v tech. kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300

Vzor souběhu zabezpečovacích a sdělovacích kabelů se silovým kabelem do 1 kV

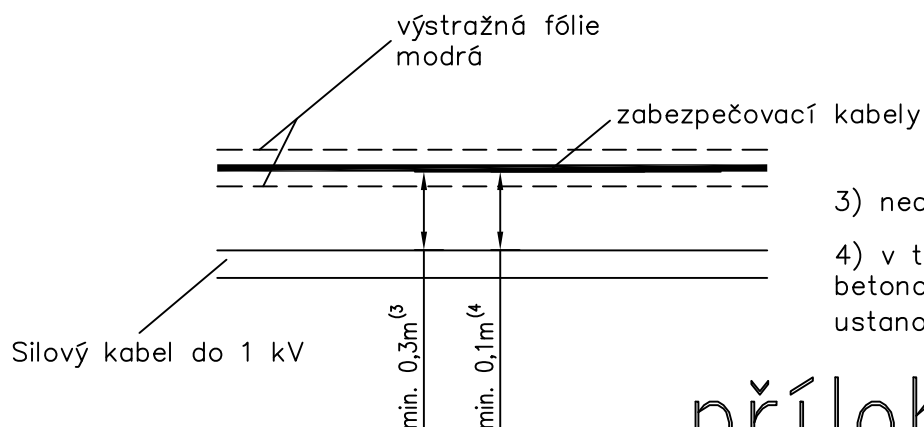

3) nechráněné

4) v tech. kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300

příloha 4

dle ČSN 73 6005 tab.A.1 a tab.A.2