


## vzorový řez kabelové trasy ve volném terénu

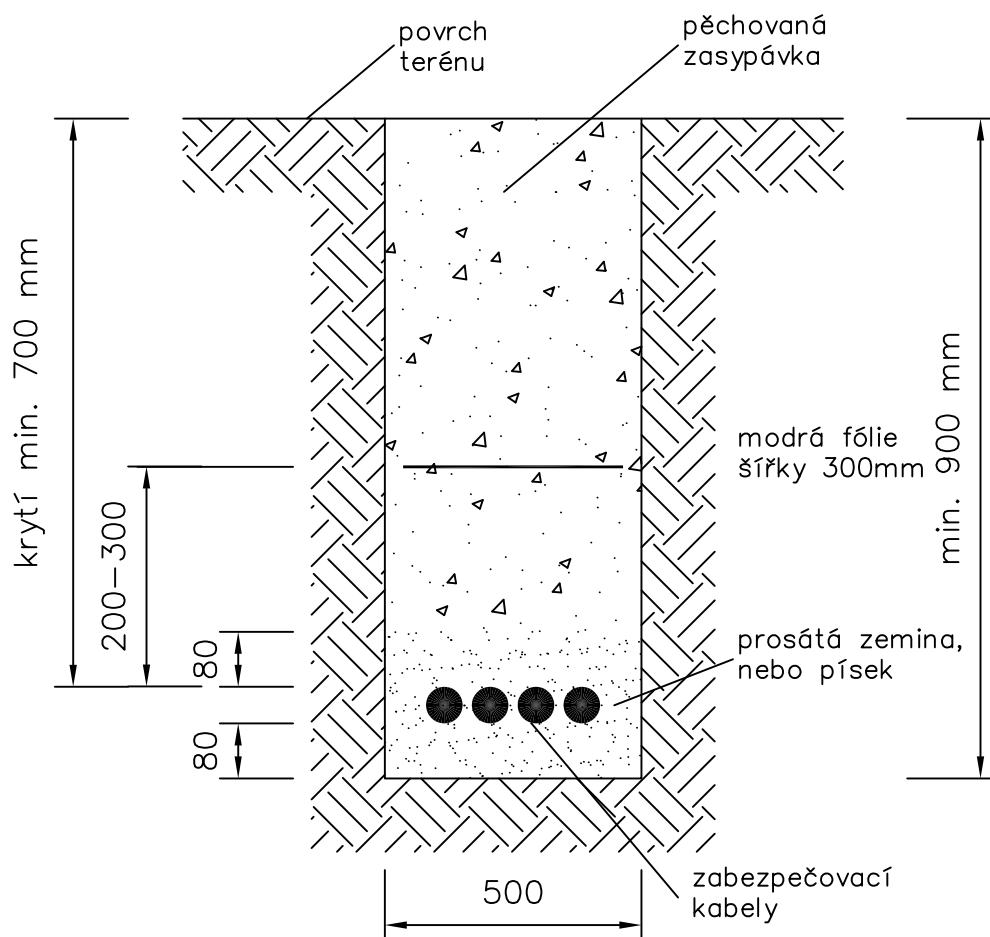

dle TNŽ 34 2609  
čl. 87. b)

\* krycí nebo označovací vrstva musí  
překrývat kabel, popř. více vedle sebe  
položených kabelů, nejméně o 40mm po  
obou stranách dle TNŽ 34 2609 čl. 90.

příloha 1