


vzorový řez kabelové trasy ve volném terénu

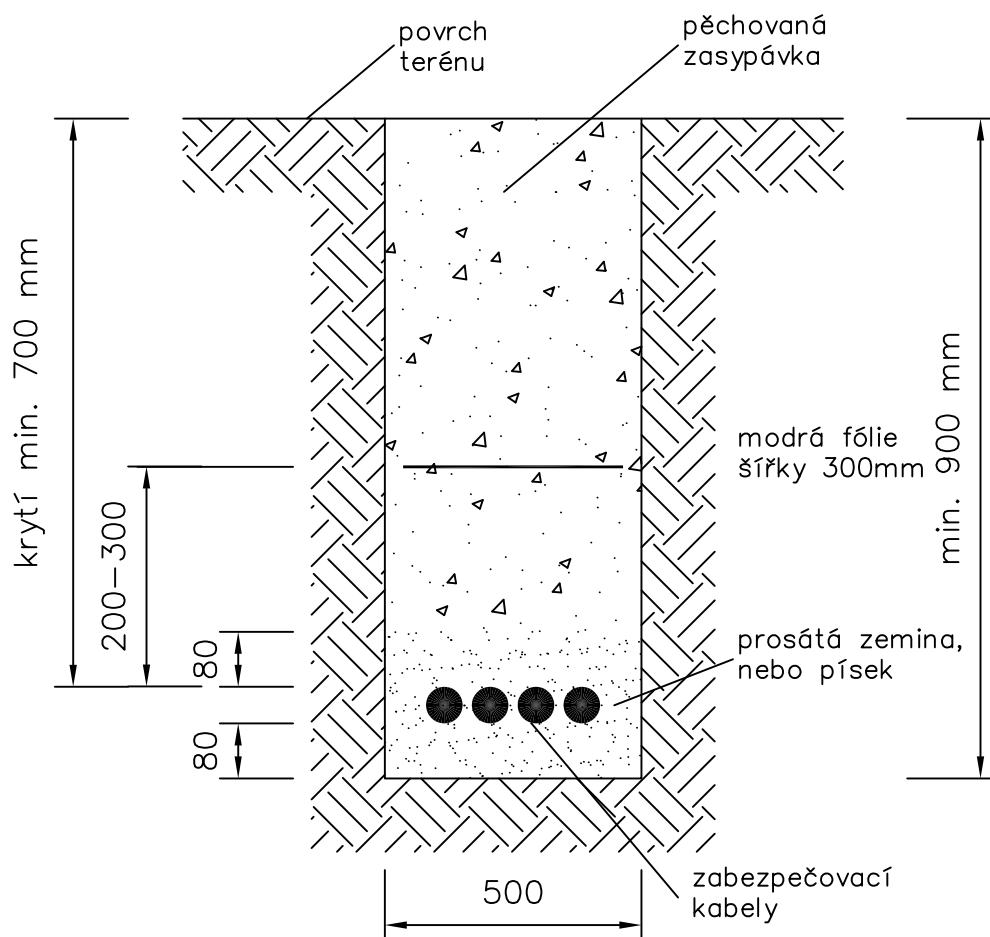

dle TNŽ 34 2609
čl. 87. b)

* krycí nebo označovací vrstva musí
překrývat kabel, popř. více vedle sebe
položených kabelů, nejméně o 40mm po
obou stranách dle TNŽ 34 2609 čl. 90.

příloha 1