



SCHÉMA KANALIZACE

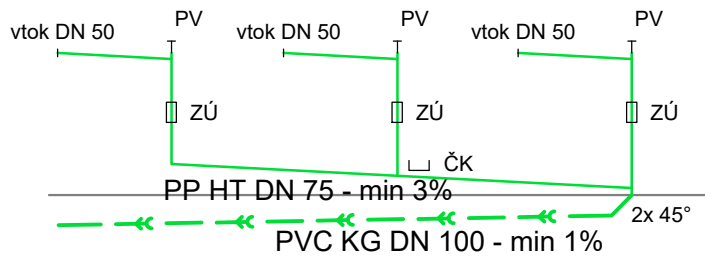

ŘEZ ANGL.DVORKEM

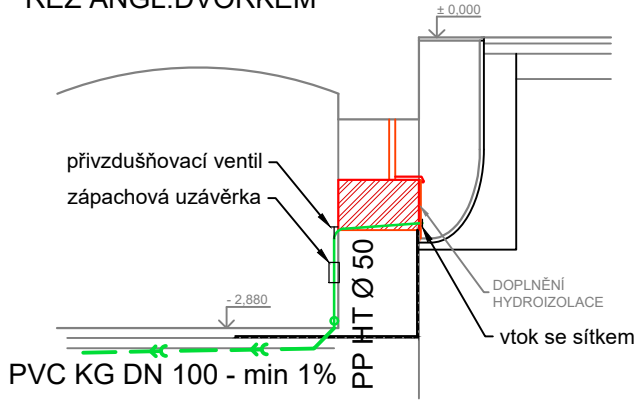

LEGENDA POTRUBÍ KANALIZACE

- vnitřní kanalizační potrubí šikmé
PP HT
- svodné kanalizační potrubí uložené v zemi
PVC KG

LEGENDA POTRUBÍ PLYNU

- NTL domovní plynovod, p=2,1 kPa
v objektu ocel
- NTL plynovodní přípojka/venkovní domovní plynovod, p=2,1 kPa
PE 100 s ochr. pláštěm dn 90x8,2 (SDR 11)

DOMOVNÍ PLYNOVOD JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S EN 1775 A TPG 704 01.

PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VYTÝČENÍ STAVAJÍCÍCH SÍTÍ A OVĚŘIT HLOUBKY ULOŽENÍ POTRUBÍ.

PŘI PROVÁDĚNÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY JE NUTNO DODRŽET VZDÁLEDNOSTI DLE ČSN 736005.

VENKOVNÍ VEDENÍ PLYNU MUSÍ RESPEKTOVAT TPG 702 01, TPG 702 04 A ČSN EN 12007.

PŘI KŘÍŽENÍ POTRUBÍ PLYNU VEDENÉHO V ZEMI S KANALIZACÍ VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽ 0,5 M

SE POTRUBÍ OPATŘÍ NAVÍC CHRÁNIČKOU PŘESAHUJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ 1 M NA KAŽDOU STRANU.

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 205,50 m.n.m. = PODLAHA 1.NP

Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená považují jako autorské dílo ochrany díla zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: Ing. Pavel Krátký. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT DAGMAR STIBOROVÁ
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL DAGMAR STIBOROVÁ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL KRÁTKÝ	KONTROLOVAL ING. PAVEL KRÁTKÝ	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO®

Ing. PAVEL KRÁTKÝ
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: kratky@projektstudio.cz
IČ: 47684577

www.PROJEKTSTUDIO.cz

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)
Správa Železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
MÍSTO STAVBY
Janská 691/1, Opava-Předměstí, 74601, Parc.č.769, k.ú.Opava-Předměstí (711578)
NÁZEV STAVBY (DÍLO)

OPAVA VÝCHOD ON - OPRAVA - PD

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA A PLYNOINSTALACE

DOKUMENT
PŮDORYS 1.PP

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
Dagmar Stiborová
Náměstí Antonie Bejdové 1792/6
Ostrava - Poruba 708 00

DATUM 08. - 10.2022

ZAKÁZKA č. PK 22 07

FORMÁT 3 x A4

STUPEŇ PD
DSP+DPS

PARÉ

MĚŘITKO
1 : 75

ČÍSLO DOKUMENTU
D.1.4-102

PE 100 s ochr. pláštěm dn 90x8,2 (SDR 11)

spád

Nákladní výtah
vstup NTL plynovodu do 1.PP
HUP+P

Š DN 80

PE 100 dn 90x8,2 (SDR 11)
Š DN 80
PE DN 80

F1

