


KS 13

Ve výklenku
budovy

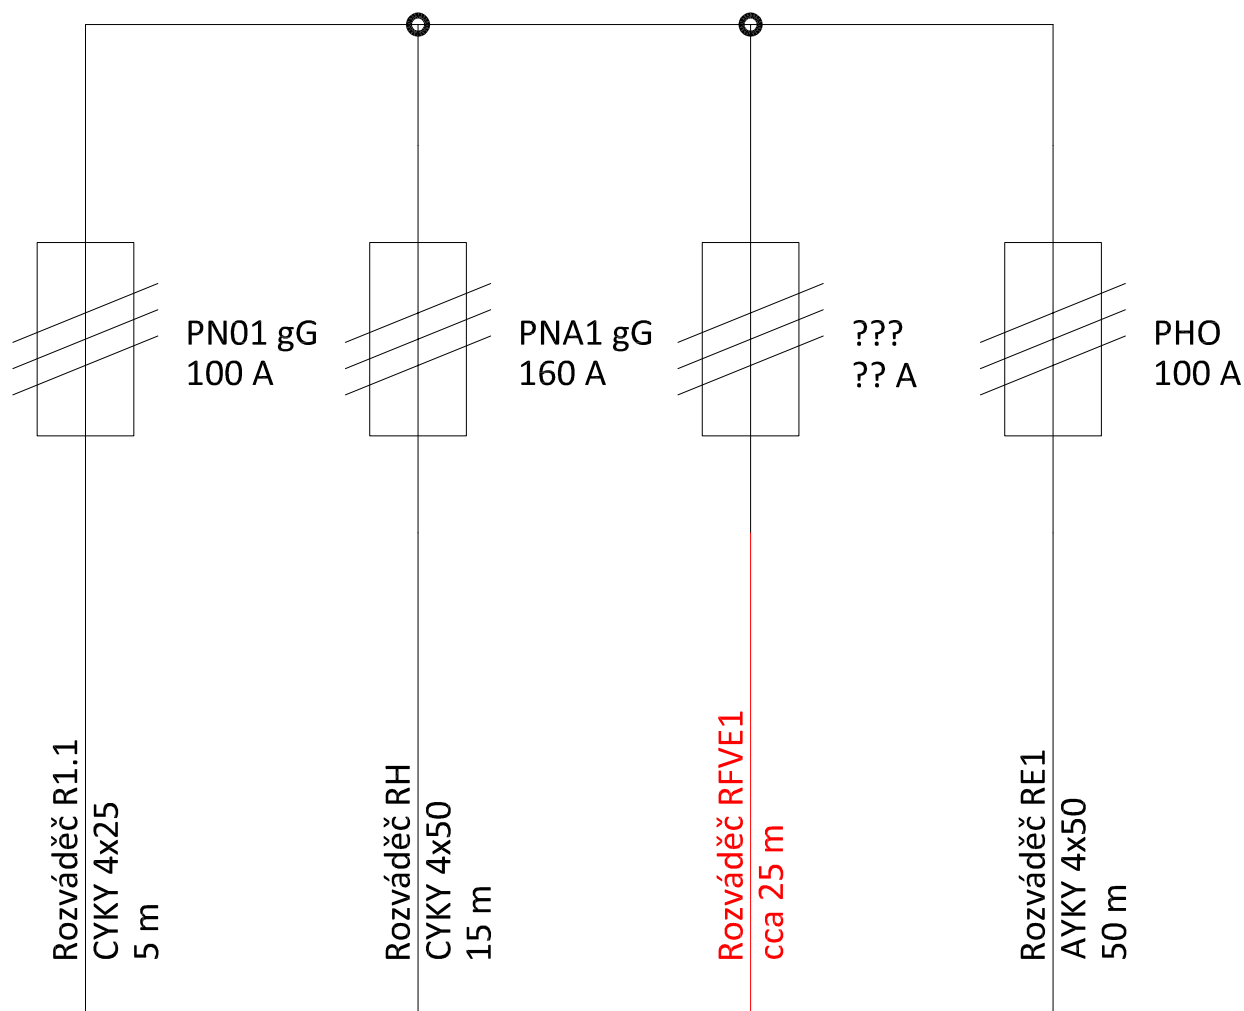

Na volný vývod č. 3 bude přiveden kabel z FVE měniče a výkon FVE do LDSŽ. Bude též vyměněna jistící část vedení - dle potřeby FVE.