PŘÍLOHA: 6 LISTŮ A4

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

Objednatel: **SPRÁVA ŽELEZNIC**

Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

HIP	Ing. Miroslav Vejskal	
Odpovědný projektant	Ing. Karel Roubal	
Vypracoval	Ing. Karel Roubal	
Datum	07/2022	
Místo stavby	Pocinovice	
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	

Sileticz s.r.o
Sileti cz s.r.o.
Novovysočanská 2746/1
130 00 Praha

Číslo zakázky: 21Zak00007

Kopie číslo:

Stupeň PD: DSP+DPS

Měřítko: (1 : 10)

STAVBA: **Pocinovice ON - Oprava VB - projektová dokumentace**
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.SO 01.7

ČÁST DOKUM.: **SO 01 Stavební úpravy v objektu VB**
ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD

OBSAH VÝKRESU: **ROZVADĚČ R1- TECHNOLOGIE SŽ - CHODBA 1.NP**

Č. VÝKRESU: **14**

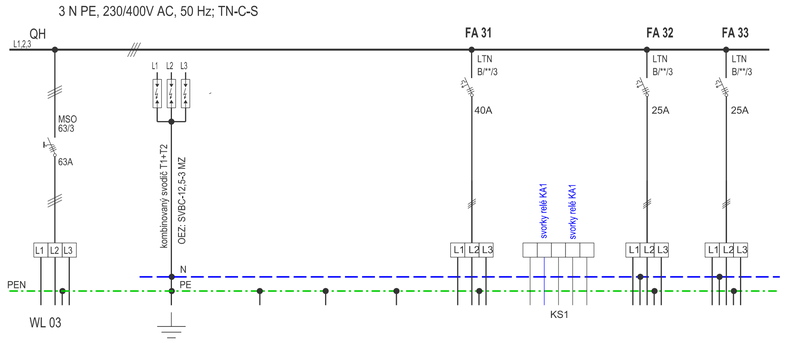

Stavba:	Název výkresu:	Projektant:	Datum:	Výkres č.:	List č.:
POCINOVICE - ON	HLAVNÍ ROZVADĚČ R1-SŽ	Ing. Karel Roubal	05 / 2022	14	1/6

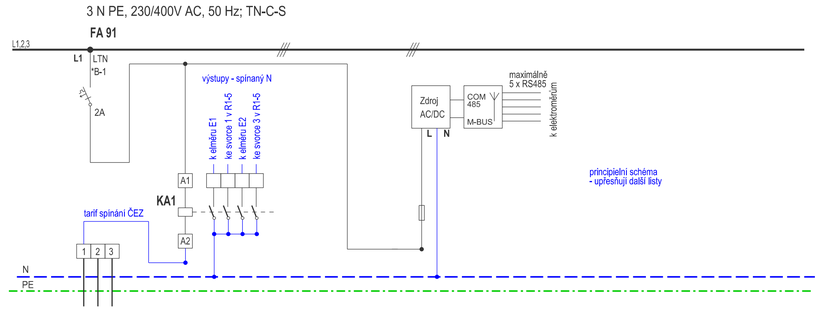

Doporučené digitální elektroměry:

ED310.DR přímý, dvojtarifní objednací číslo V1 31078.101

Minimální průřez vodiče: 4 mm2
typ před objednáním elmeru nechat typ schválit na SŽE
Ing. Roman Skala - tel. 972 522 574,M: 607 093 461
SkalaR@spravazeleznic.cz nebo SkalaR@szdc.cz

CYKY-J 3x1,5
Přívod - sazba z měření ČEZ z RE1 - na desku

Stavba:	Název výkresu:	Projektant:	Datum:	Výkres č.:	List č.:
POCINOVICE - ON	HLAVNÍ ROZVADĚČ R1-SŽ	Ing. Karel Roubal	05 / 2022	14	2/6

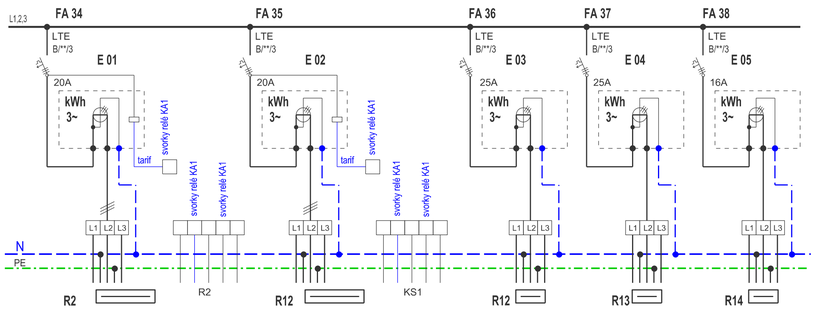

nadstavba R11- společná spotřeba

Stavba:	Název výkresu:	Projektant:	Datum:	Výkres č.:	List č.:
POCINOVICE - ON	HLAVNÍ ROZVADĚČ R1-SŽ	Ing. Karel Roubal	05 / 2022	14	3/6

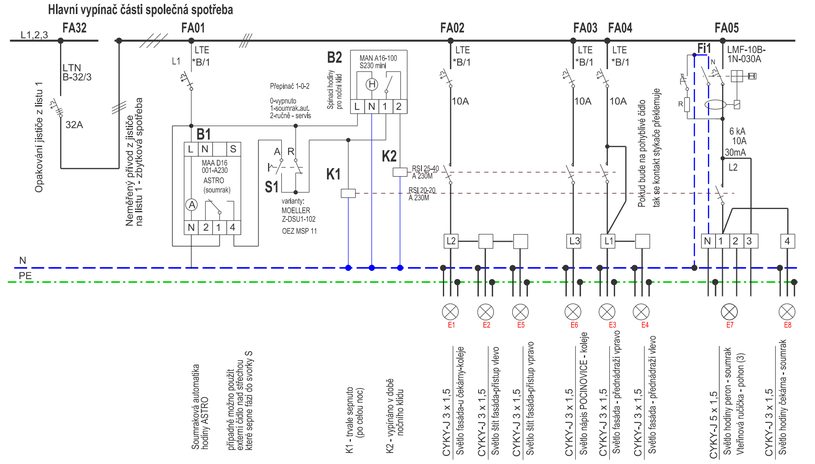

nadstavba R11- společná spotřeba

Stavba:	Název výkresu:	Projektant:	Datum:	Výkres č.:	List č.:
POCINOVICE - ON	HLAVNÍ ROZVADĚČ R1-SŽ	Ing. Karel Roubal	05 / 2022	14	4/6

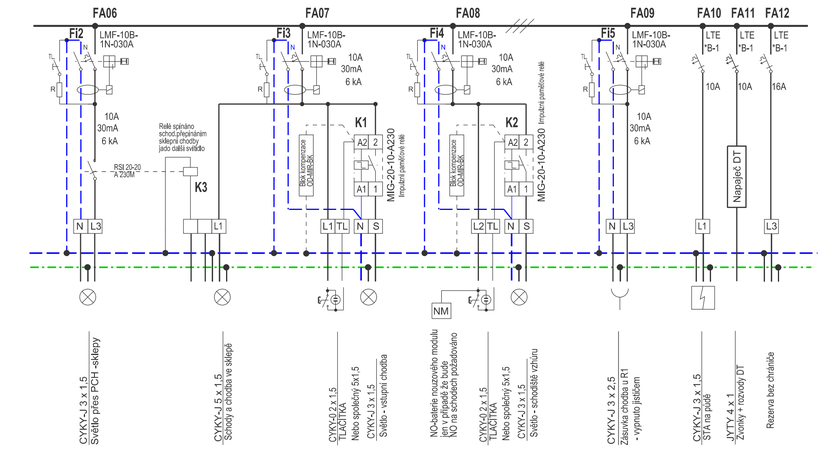

nadstavba R11- společná spotřeba

Stavba:	Název výkresu:	Projektant:	Datum:	Výkres č.:	List č.:
POCINOVICE - ON	HLAVNÍ ROZVADĚČ R1-SŽ	Ing. Karel Roubal	05 / 2022	14	5/6

POHLED M 1: 10

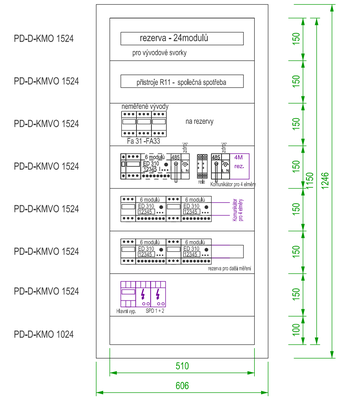

DZ43 2407

P O P I S

Domovní rozvodnice zapuštěná.
Ocelolechové provedení
Krytí IP 40 (43) / 20
Podle ČSN EN 60 439 - 3
7 x 24 modulů

Např. OEZ LETOHRAD
typ DZ - 2407

Náhrada za podobný rozvaděč přibližných rozměrů je možná

Umístění - na chodbě v přízemí místo původních elmerovýc desek pro měření ČEZ bytu č. 1

Stavba:	Název výkresu:	Projektant:	Datum:	Výkres č.:	List č.:
POCINOVICE - ON	HLAVNÍ ROZVADĚČ R1-SŽ	Ing. Karel Roubal	05 / 2022	14	6/6