

ZAPOJENÍ ÚO č. 206 NA TP č. 402C


J74-121/R	1	ODPOJOVAČ QAD 35 NA STOŽÁRU T
J90-64	1	PŘÍPEVNĚNÍ MONTÁŽNÍ LÁVKY NA STOŽÁR T
J74-78/K	1	PODPĚRNÉ IZOLÁTORY NA STOŽÁRU T
podsest. 072/I	2	PŘIPOJENÍ LANA 120mm ² Cu NA TV
L25		LANO 120mm ² Cu
POZICE	KS	NÁZEV

POZNÁMKY


- 1) Použity odpojovače QAD35 pro 3kV
- 2) Pohon ÚO – ruční

TYPY POUŽITÝCH TRAKČNÍCH STOŽÁRŮ

TP č. 402C – T245, 10m

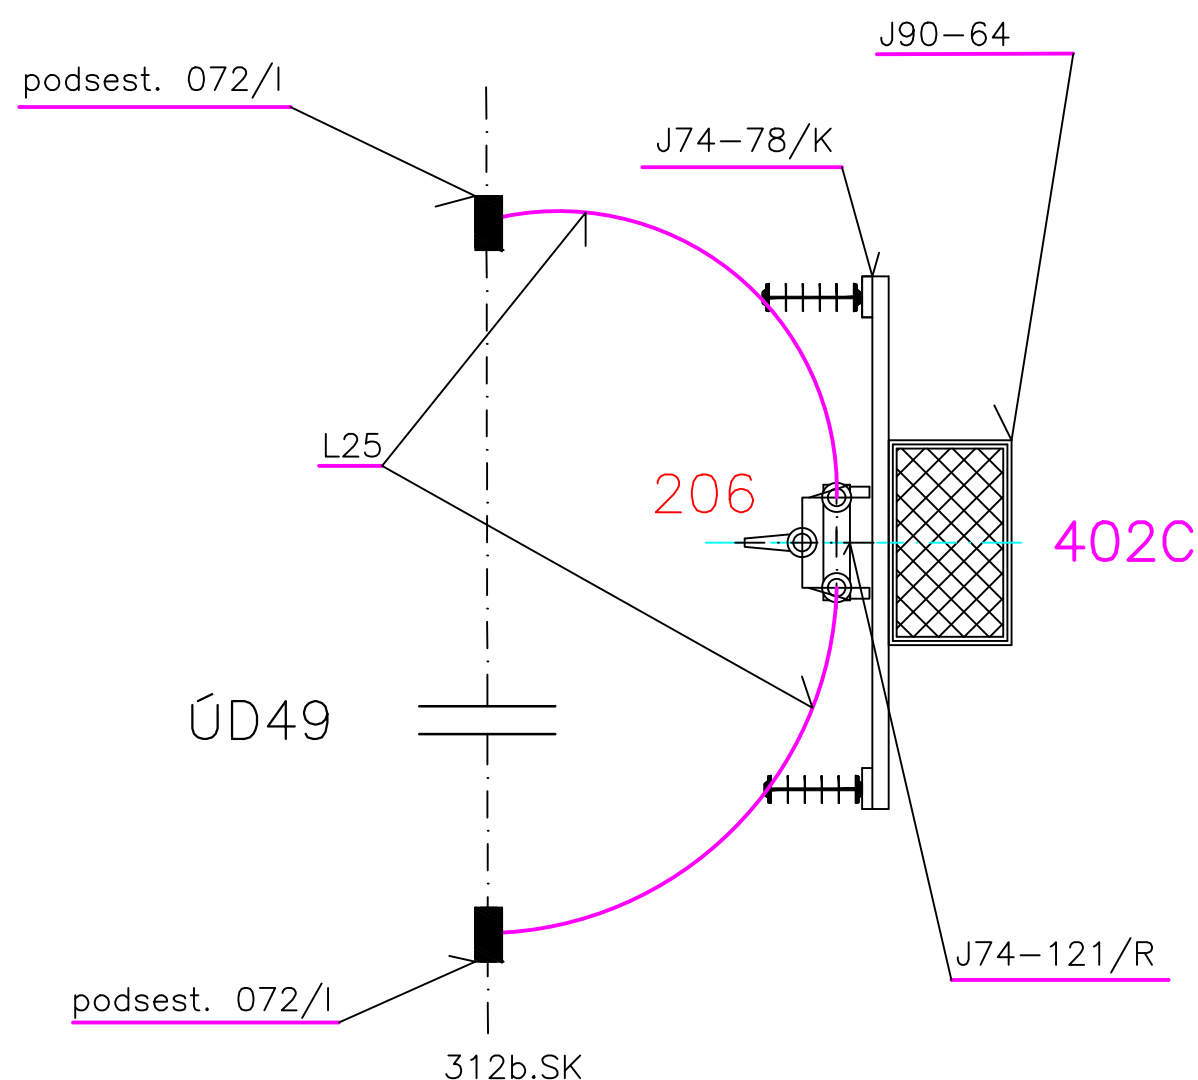

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

		EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno		tel. : +420 533 312 000 e-mail: info@exprojekt.cz datová schránka: dh84e85	
OBJEDNATEL:		Správa železnic, státní organizace - OŘ Ostrava SEE Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL ODEHNAL <i>Odehnal</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. PAVEL ODEHNAL <i>Odehnal</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. JAROSLAV KYPÚS <i>Kypús J.</i>	Kontroloval ING. DAVID ROSE <i>Rose</i>		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		OBEC: OSTRAVA		STUPEŇ: Projekt	
PD - Oprava TV v ŽST Ostrava hl.n. SO 01 ŽST Ostrava hl.n., pravé nádraží				ZAK. ČÍSLO:	
				MĚŘÍTKO ----	POČET FORMÁTŮ 2xA4
				DATUM: 10/2020	
Zapojení ÚO č. 206				ČÁST DOKUM. E.3.1	PŘÍLOHA 5