


ZAPOJENÍ ÚO č. 204 NA TP č. 116B

J74-124/M	1	ODPOJOVAČ QAD 35 NA STOŽÁRU BP
J90-65/1	1	PŘÍPEVNĚNÍ MONTÁŽNÍ LÁVKY NA STOŽÁR BP
J74-76/2/K	1	PODPĚRNÉ IZOLÁTORY NA STOŽÁRU BP
podsest. 072/I	2	PŘÍPOJENÍ LANA 120mm ² Cu NA TV
L25		LANO 120mm ² Cu
POZICE	KS	NÁZEV

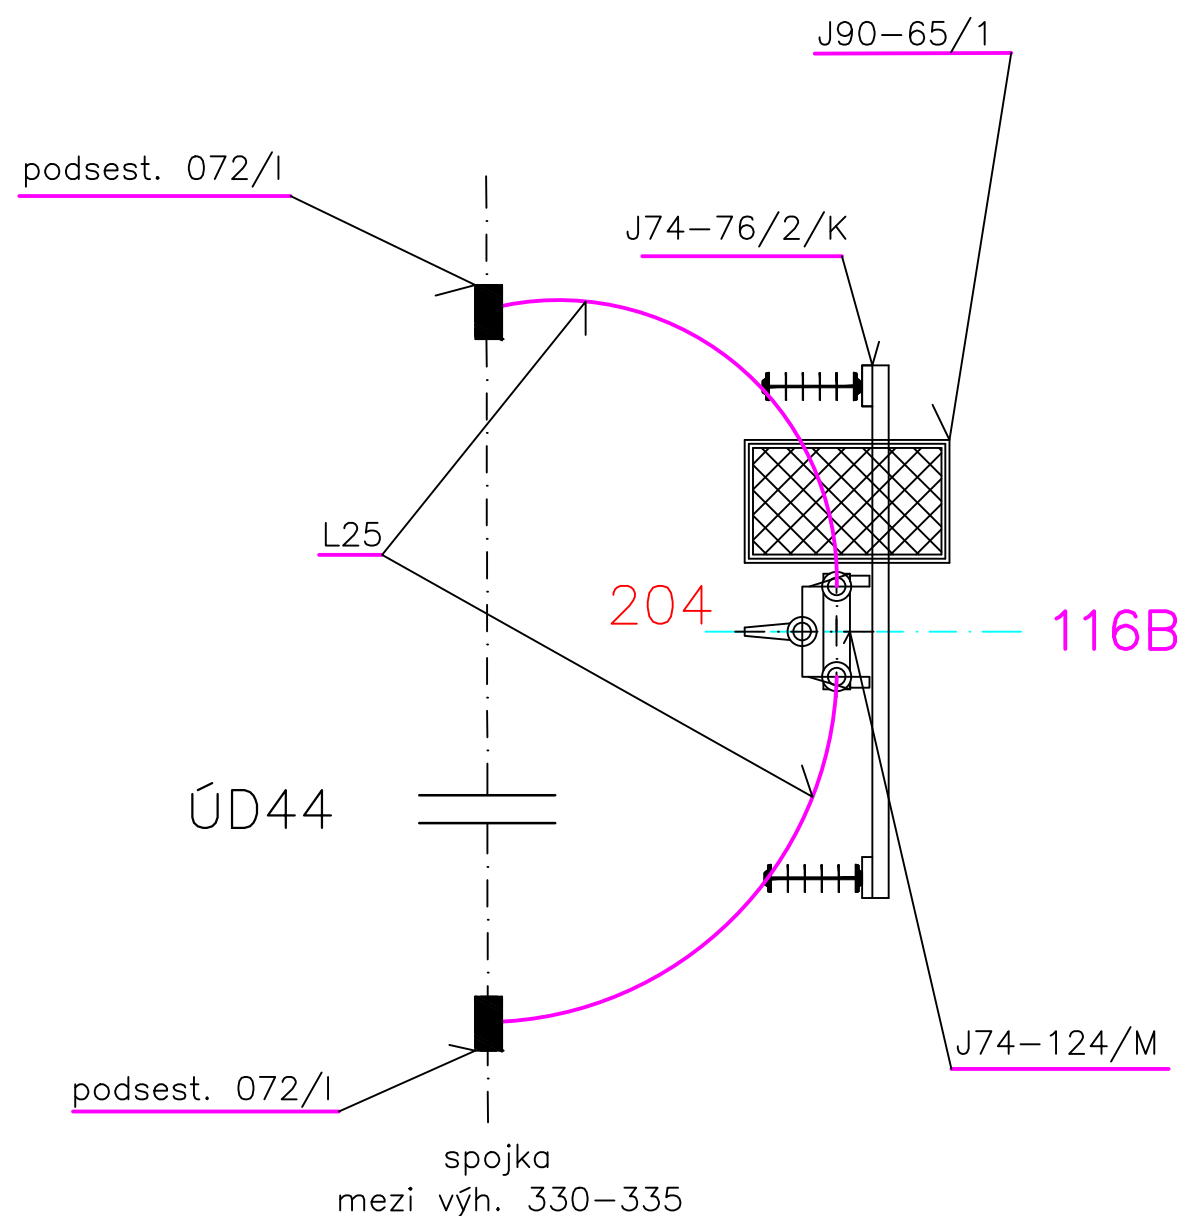


POZNÁMKY

- 1) Použity odpojovače QAD35 pro 3kV
- 2) Pohon ÚO – motorový, třívodičový

TYPY POUŽITÝCH TRAKČNÍCH STOŽÁRŮ

TP č. 116B – BP26, 800/1000, 90x10, 11m

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

		EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno		tel. : +420 533 312 000 e-mail: info@exprojekt.cz datová schránka: dh84e85
OBJEDNATEL:		Správa železnic, státní organizace - OŘ Ostrava SEE Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL ODEHNAL <i>Odehnal</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. PAVEL ODEHNAL <i>Odehnal</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. JAROSLAV KYPÚS <i>Kypús J.</i>	Kontroloval ING. DAVID ROSE <i>Rose</i>	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		OBEC: OSTRAVA		STUPEŇ: Projekt
PD - Oprava TV v ŽST Ostrava hl.n. SO 02 ŽST Ostrava hl.n., OMH				ZAK. ČÍSLO:
				MĚŘÍTKO -----
Zapojení ÚO č. 204				POČET FORMÁTŮ 2xA4
				DATUM: 10/2020
ČÁST DOKUM. E.3.1				PŘÍLOHA 8