


KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577


E-03 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 72</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 737 502 724</i> <i>krizan@centrum.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Martin Křižan			
Investor: SŽ s.p., Dlážděná 1003/7, Praha 1				
Název akce: OPRAVA OBJEKTU – ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV ON U STANICE 827/9, ÚSTÍ NAD LABEM ELEKTROINSTALACE			Místo:	Střekov
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	C05/2023
			Datum :	Březen 2023

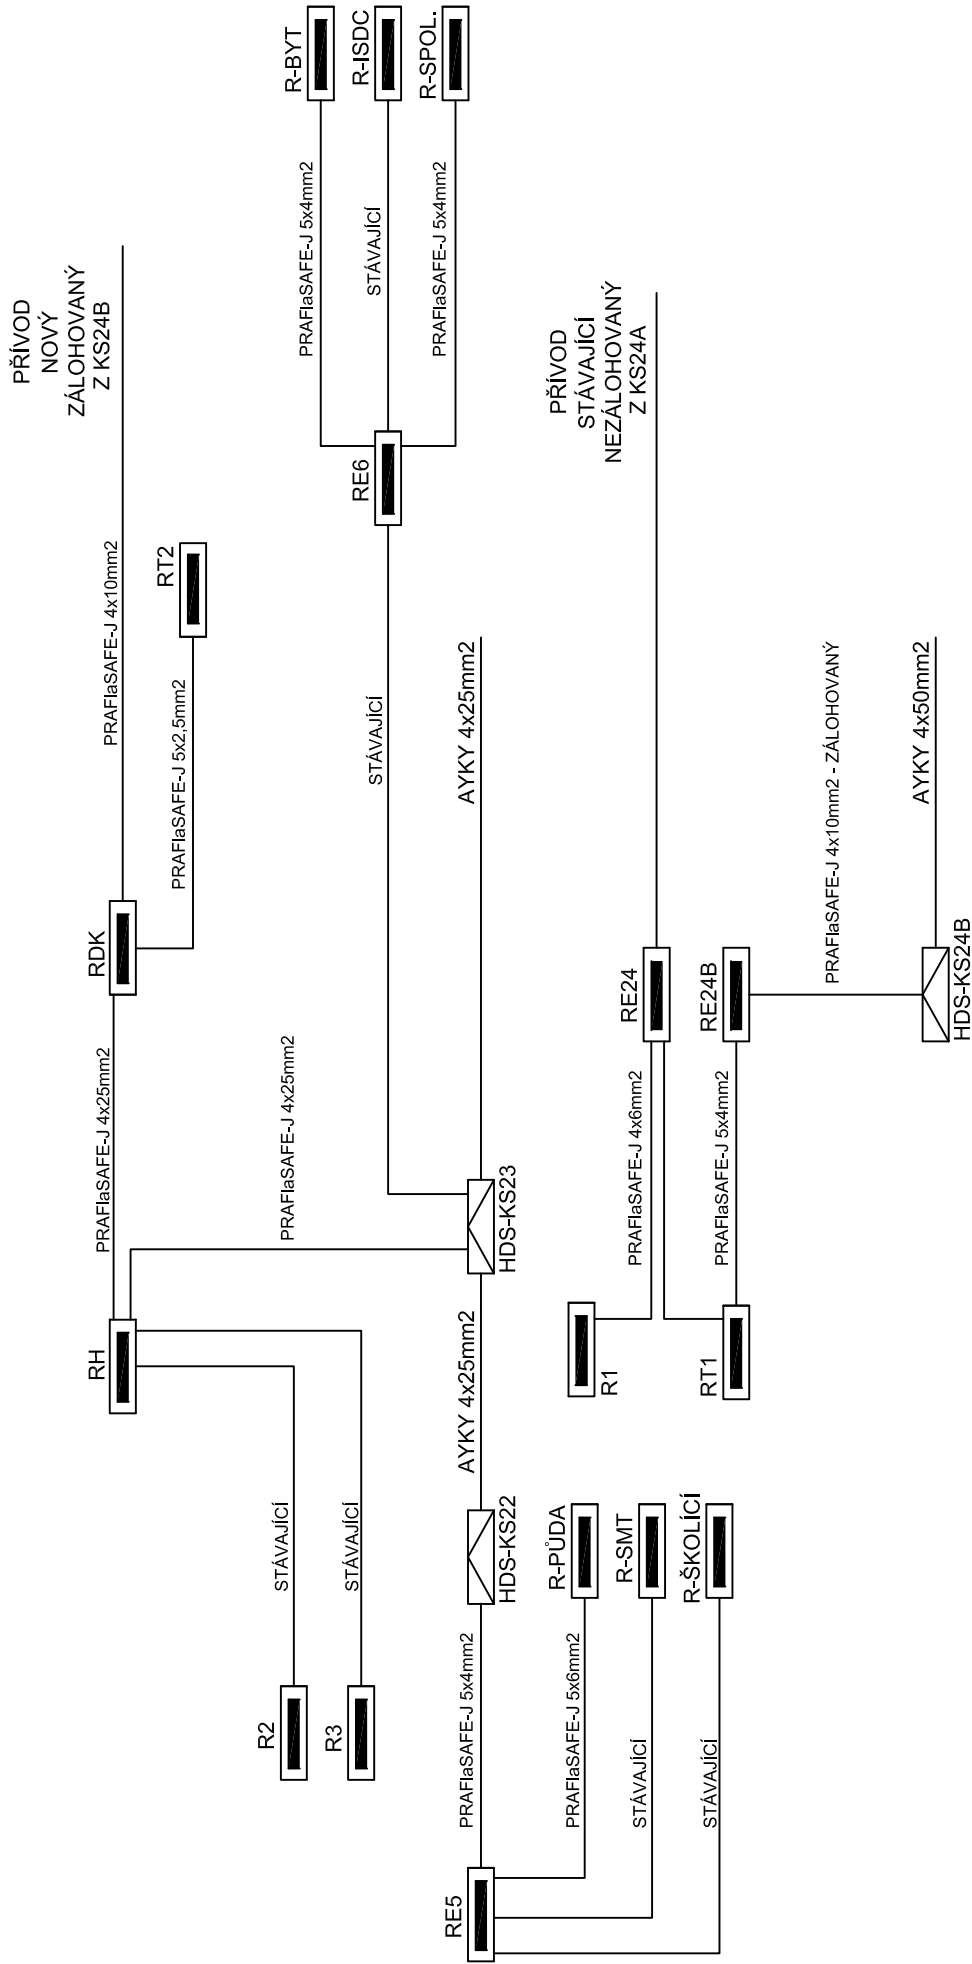

PROJEKTY KŘÍŽAN STRAŽKY 72.ÚSTÍ N.L. TEL. 737 502 724	11/2021		STŘEKOVO N OPRAVA OBJEKTU elektronistalace	SCHEMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 79/2021
	DATUM	NAVŘHL			
			M.KŘÍŽAN		E-03.1

ROZVADĚČ R-DK
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S




NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

PROJEKTY KŘÍŽAN STRAŽKY 72 ÚSTÍ N.L. TEL: 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektrinstalace	SCHEMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 79/2021
	NAVRHL	M.KRÍŽAN			

E-03.2

ROZVADEČ R-DK
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

3NPE ~50HZ, 230/400V TN-C-S

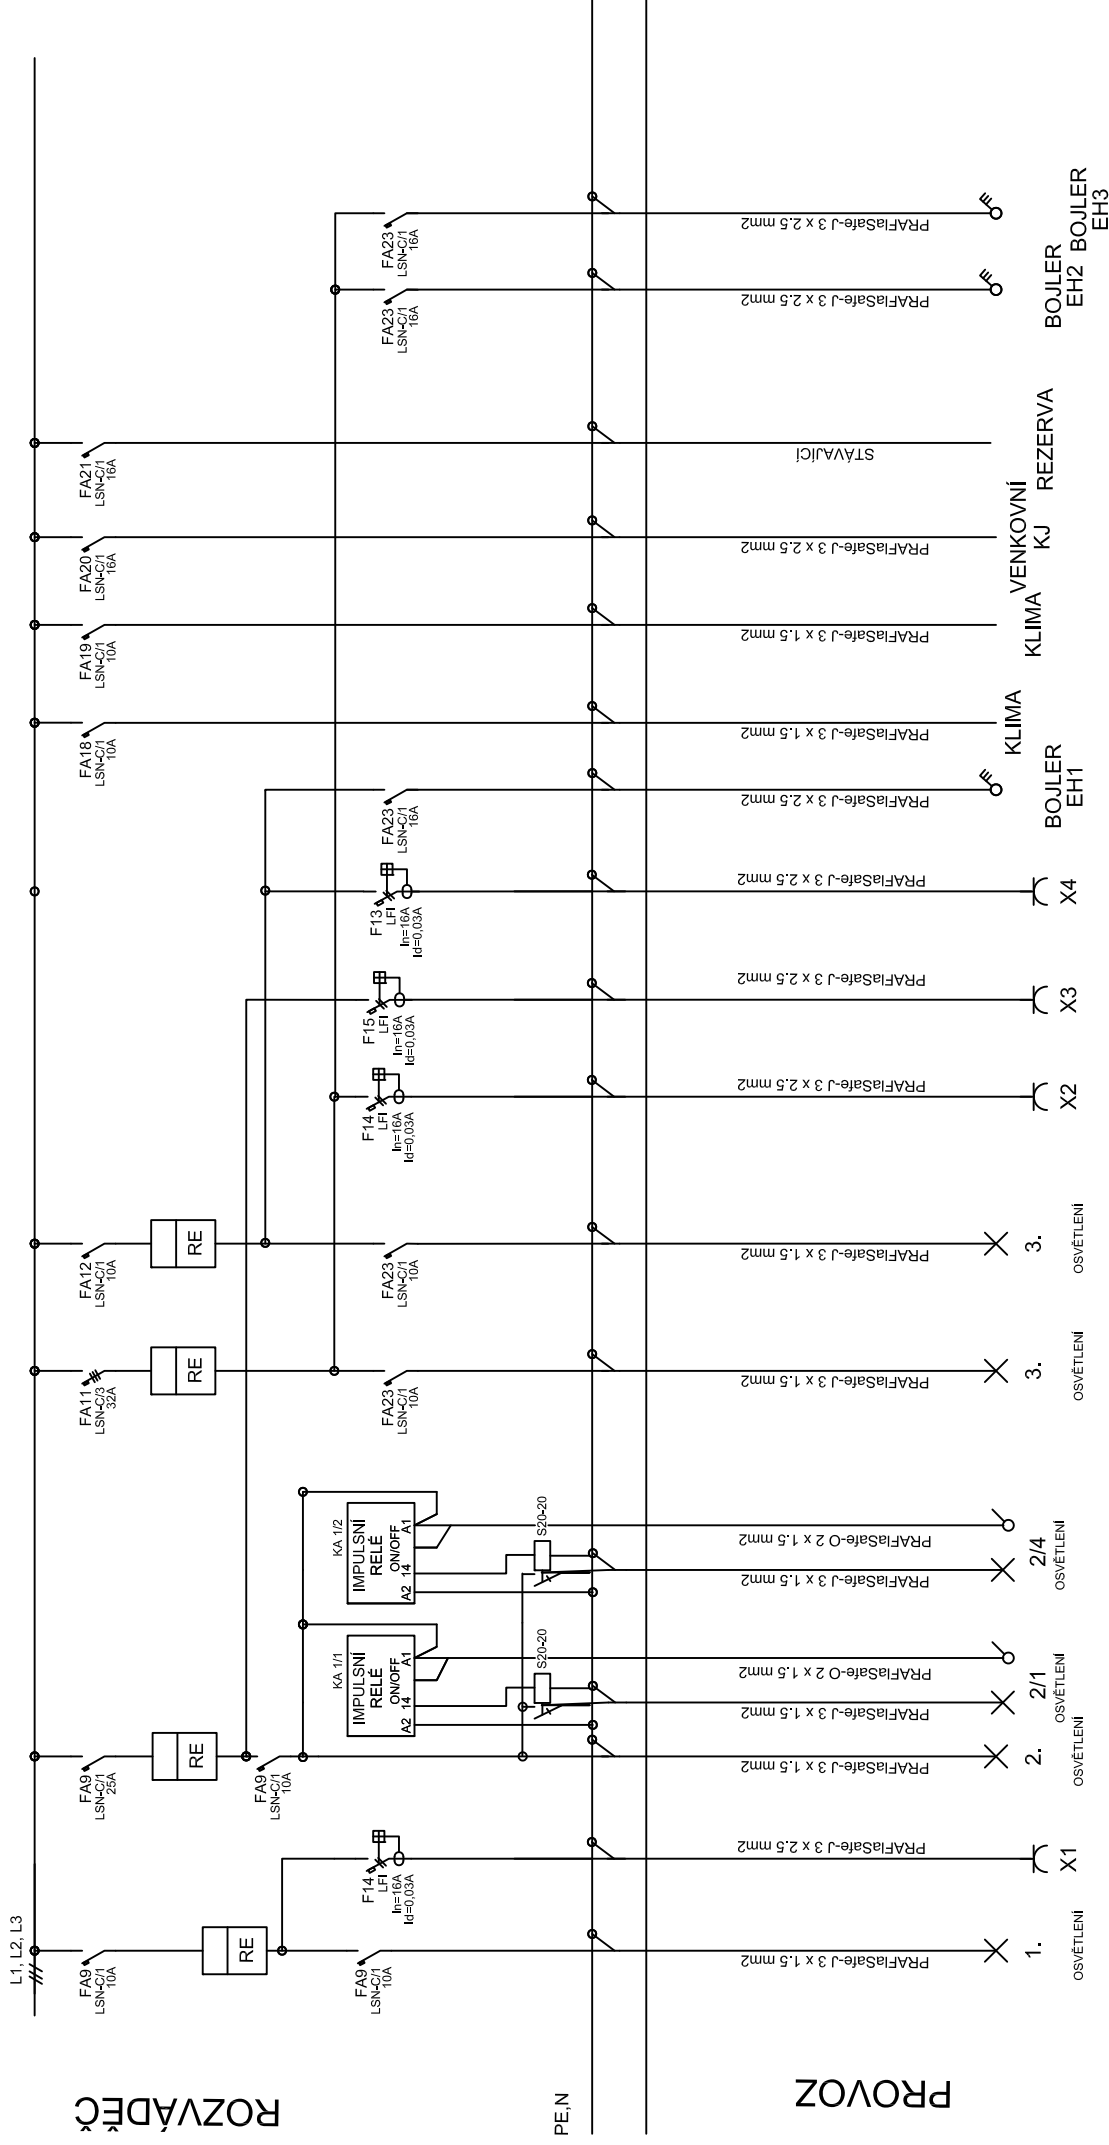


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

PROJEKTY KRIŽAN STRÁŽKY 72 ÚSTÍ N.L. TEL. 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektronizace	SCHÉMA ROZVADEČŮ	Zak. č.: 79/2021 E-03.3
	NAVRHL	M.KRÍŽAN			

ROZVADĚČ RDK
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

3NPE ~50HZ, 230/400V TN-C-S

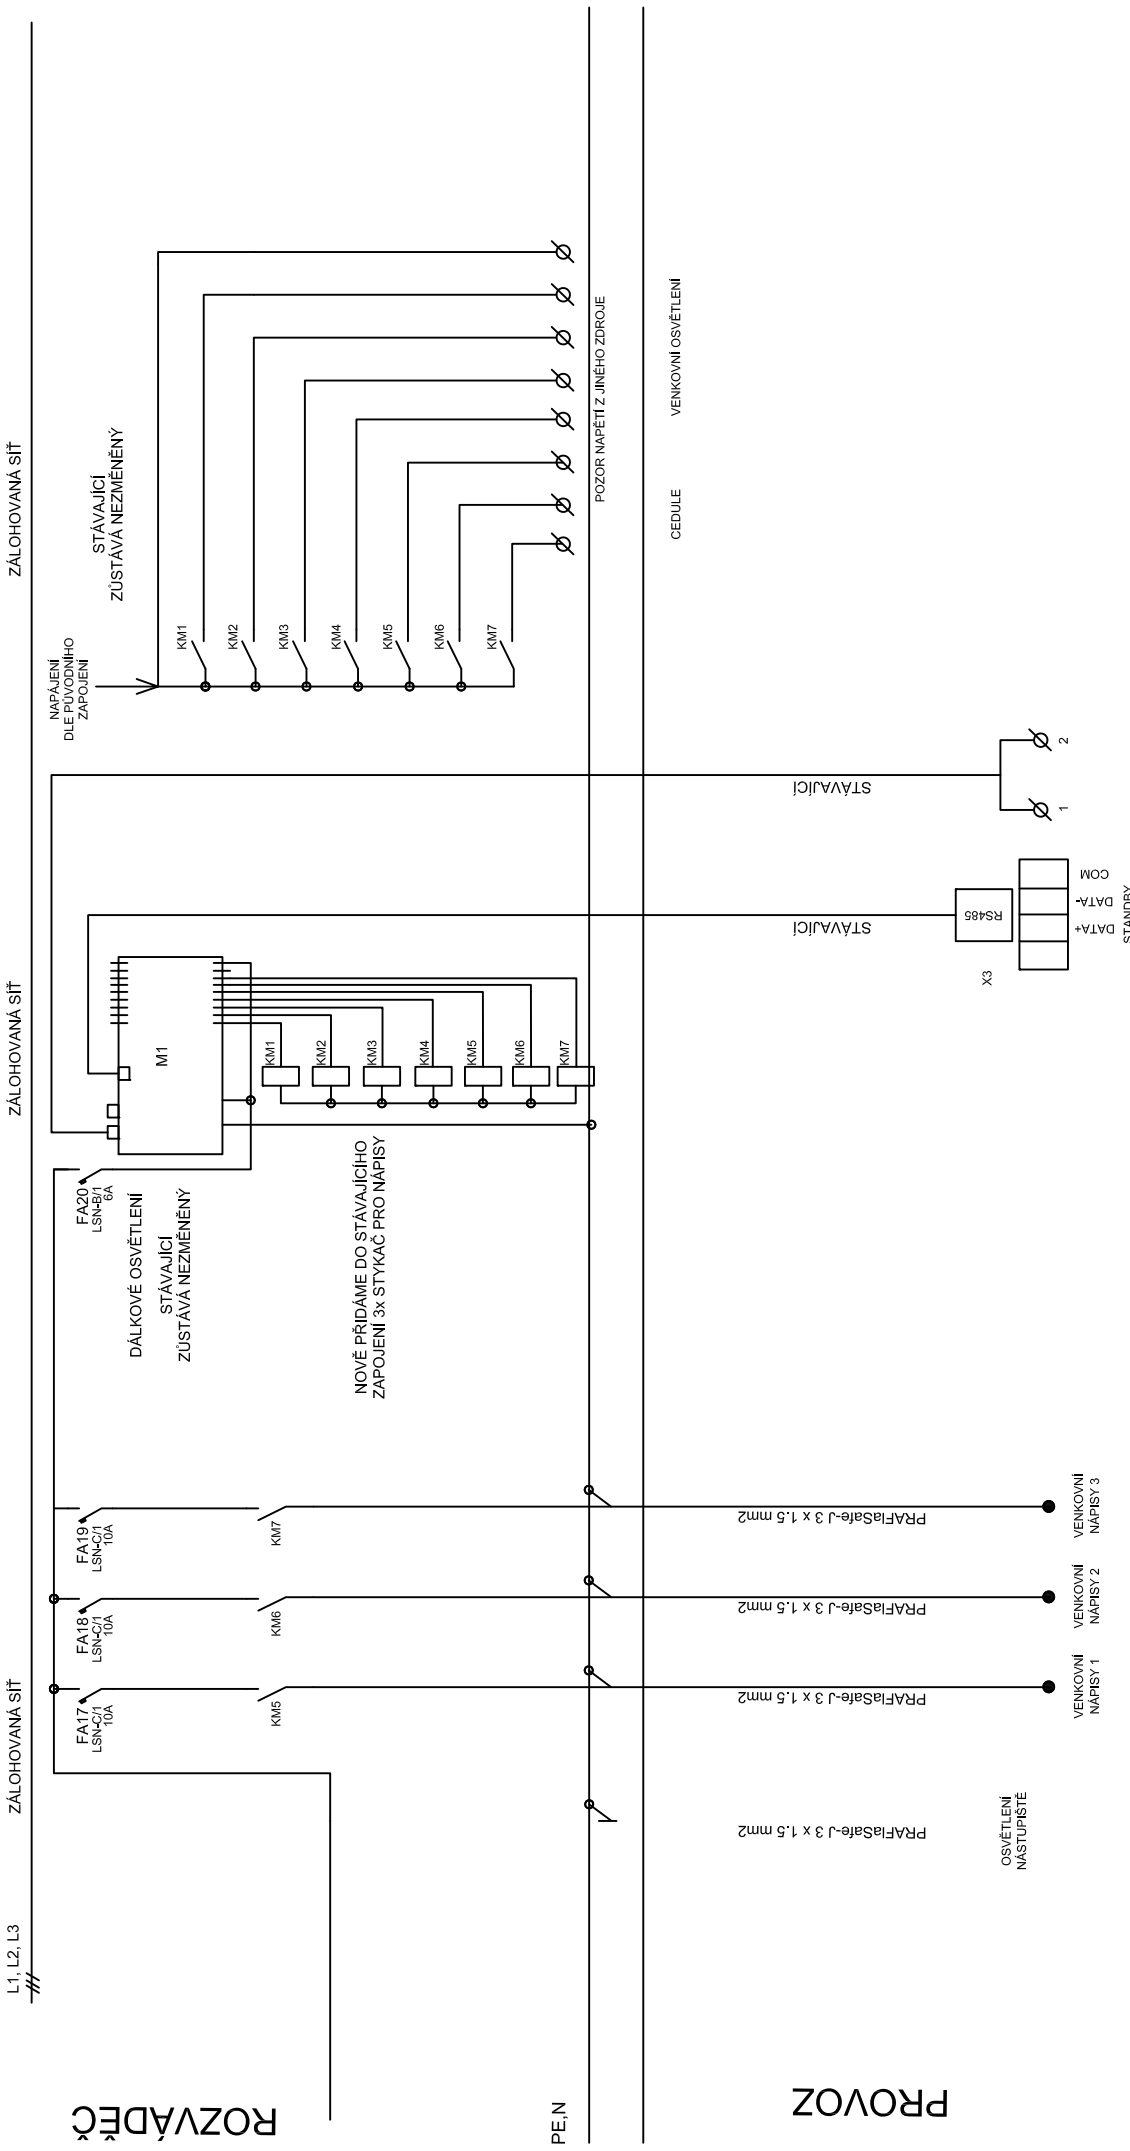


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 :
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKTY KRIŽAN STRAŽKY 72 USTIN L. TEL. 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU <small>elektroinstalace</small>	SCHEMA ROZVADEČŮ	Zak č.: 79/2021 E-03.5
	NAVRHL	M. KRIŽAN			

ROZVADĚČ R-T2
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S




NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 :
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKTY KŘÍŽAN STRAŽKY 72 ÚSTÍ N.L. TEL: 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektroinstalace	SCHÉMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 79/2021
	NAVRHL	M.KRÍŽAN			

E-03.6

ROZVADĚČ R-T1
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S




NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTĚ TN
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKTY KŘÍŽAN STRAŽKY 72,ÚSTÍ N.L. TEL. 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektrinstalace	SCHÉMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 79/2021
	NAVRHL	M.KŘÍŽAN			

ROZVADĚČ R-SPOL

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S




NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 :
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKTY KŘÍŽAN STRAŽKY 72 ÚSTÍ N.L. TEL: 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektrinstalace	SCHÉMA ROZVADĚČŮ	Zak. č.: 79/2021
	NAVRHL	M.KRÍŽAN			E-03.10

ROZVADĚČ RH
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

3NPE ~50HZ, 230/400V TN-C-S

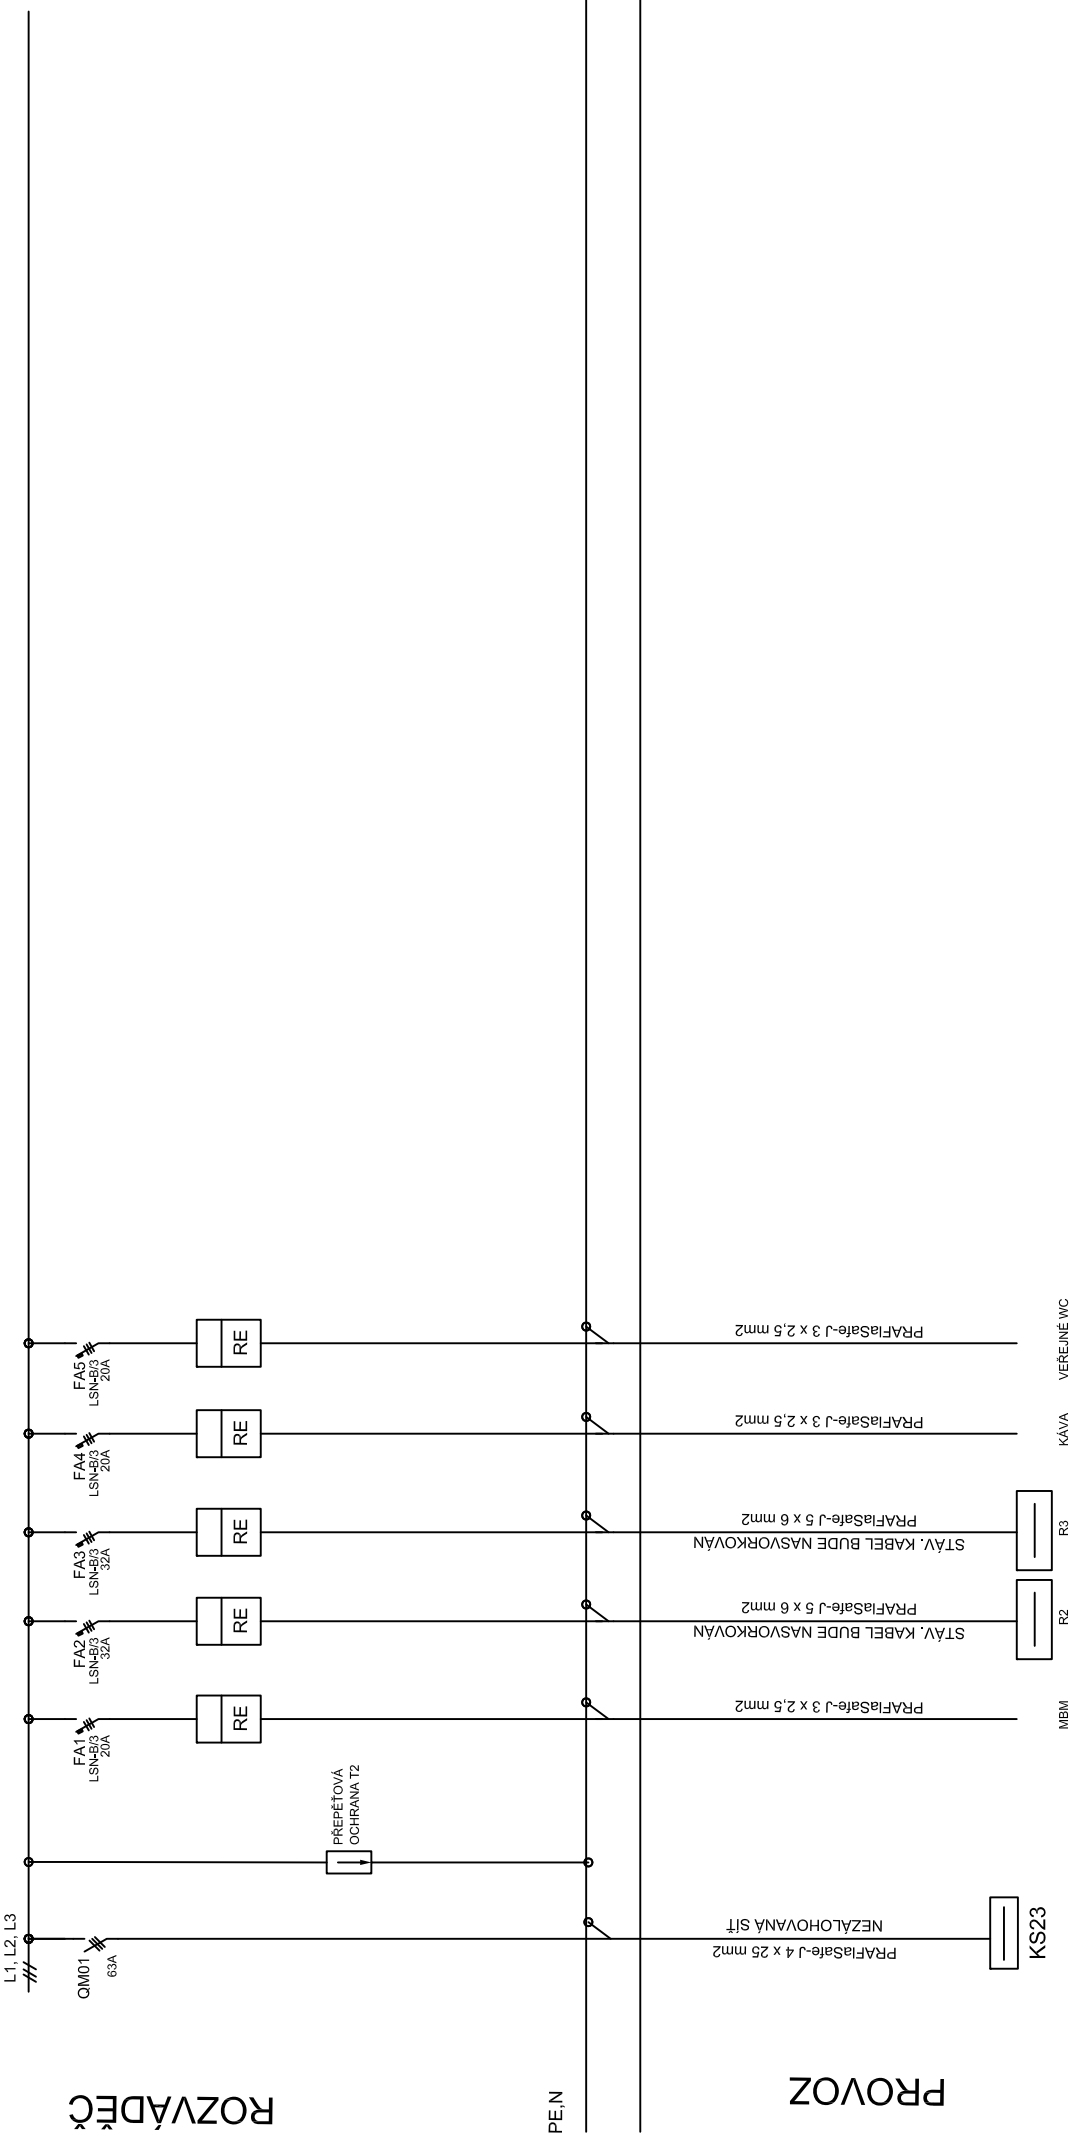

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM. HOP

PROJEKTY KRIŽAN STRAŽKY 72 USTI N. L. TEL. 737 502 724	DATUM	11/2021	STŘEKOV ON OPRAVA OBJEKTU elektroinstalace	SCHEMA ROZVADECŮ	Zak. č.: 79/2021 E-03.11
	NAVRHL	M. KRIŽAN			

