



RH - pole 1

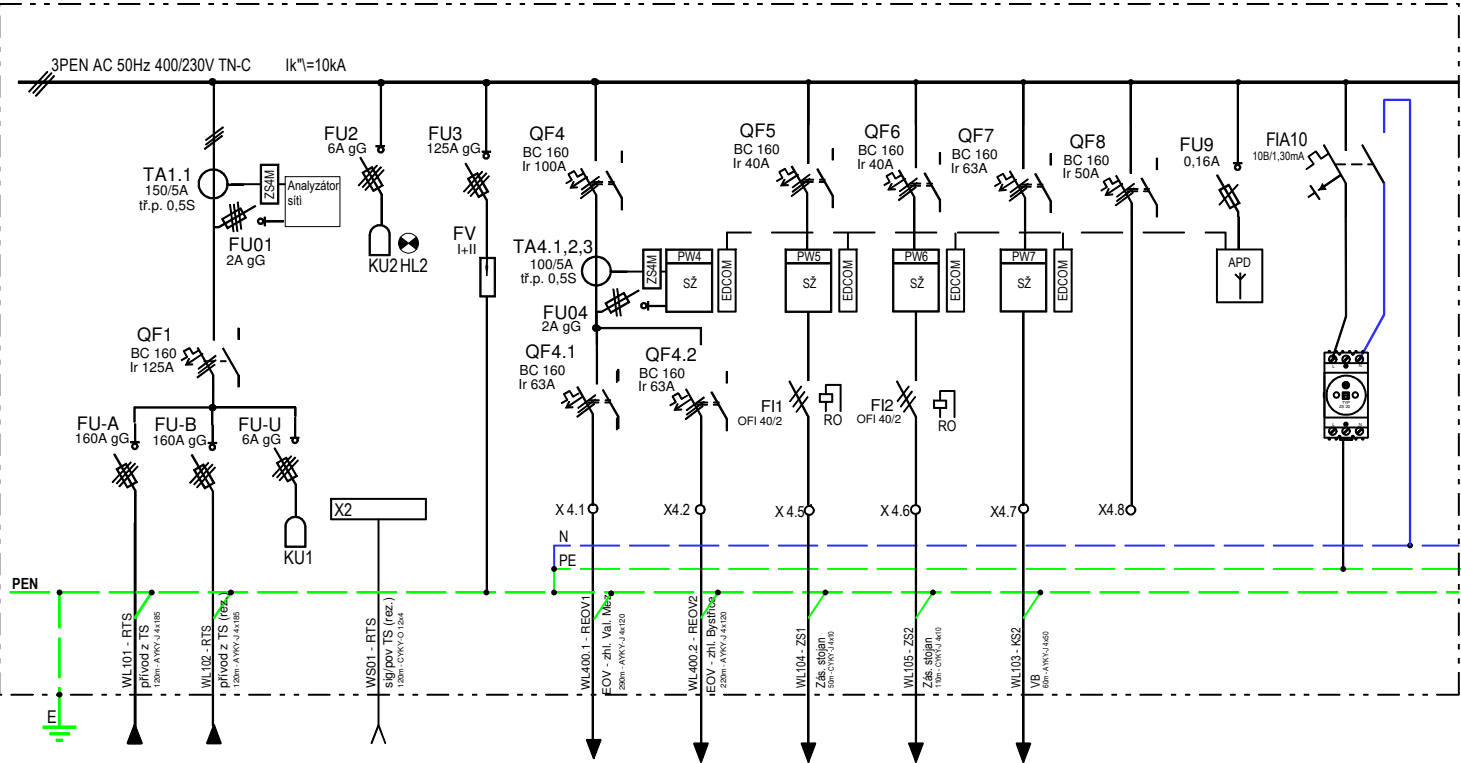

SBĚRNÝ POLE Č. 1 A 2. PROPOJENY

RH - pole 2

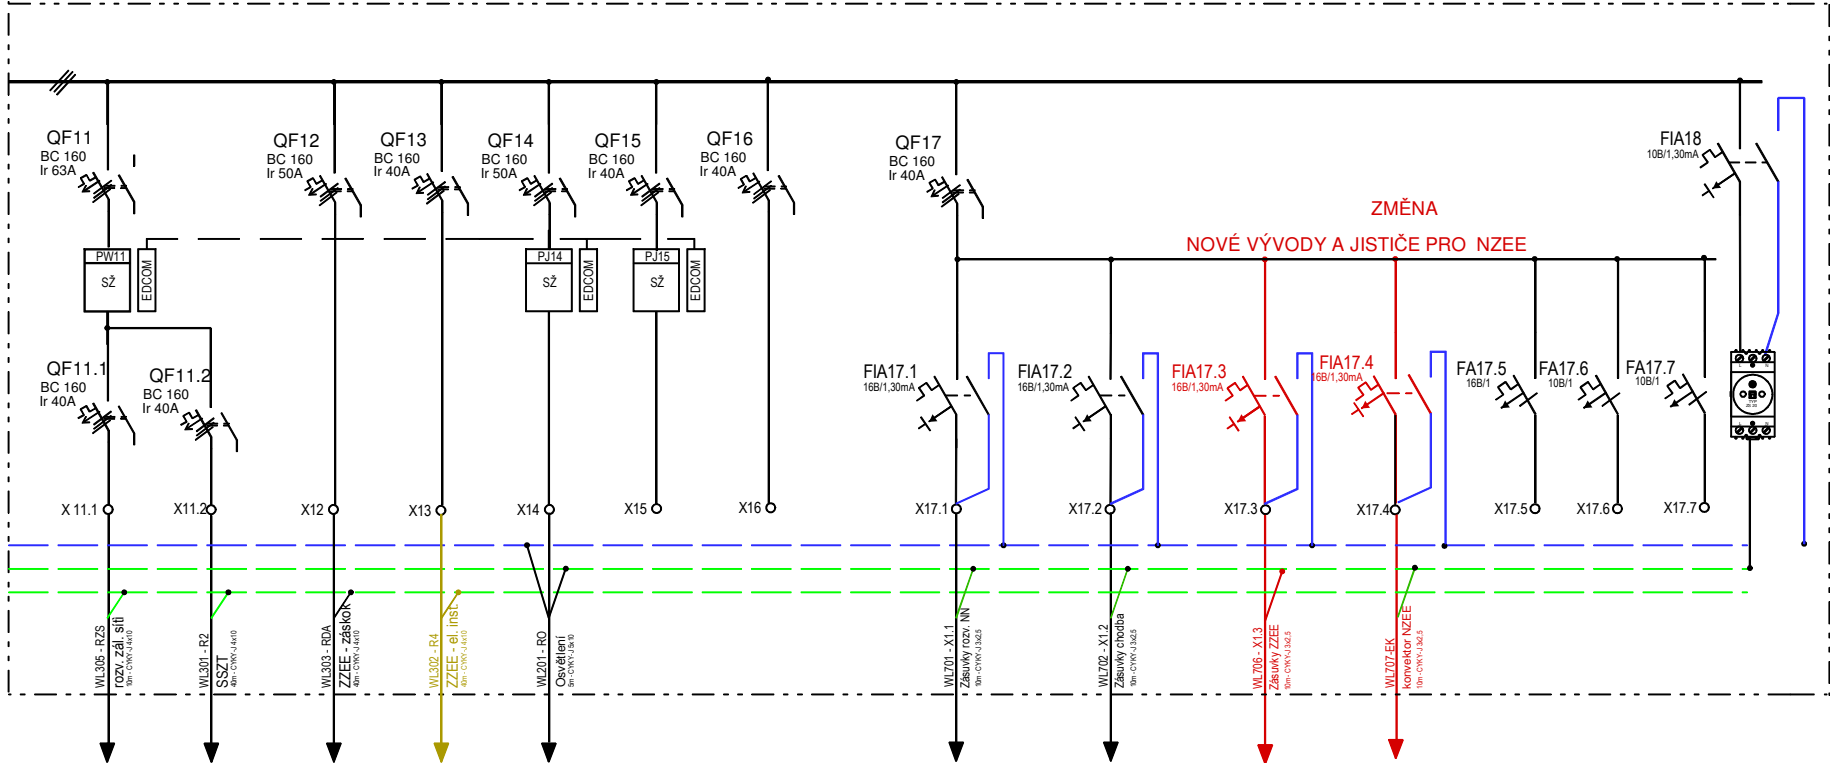

-Rozváděč RH - viz PS 01-37 - Žst Osíčko, oprava rozvodny NN
stavby: Oprava trafostanice 22/0,4kV, KR, VO

úprava pro nové vývody NZEE (WL706, 707)
vývod pro R4 (X13) zrušit

Objednatel projektu:		 SŽ, státní organizace, Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	Výtisk číslo::	
Zodp. projektant	Kamarád Vladimír			
Vypracoval	Kamarád Vladimír			
Investor, stavebník	Správa železnic, s.o., OŘ Olomouc, Nerudova 1, Olomouc		KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 ELEKTROPROJEKTY IČO: 466 17 906 R.č. ČKAIT: 1201526	
Místo stavby	k.ú. Příkazy u Osíčka, st. parc.č. 291 Výpravní budova Osíčko č.p. 129			
Název stavby:			Datum	03.2021
OPRAVA NÁHRADNÍHO ZDROJE ELEKTŘINY 0,4 kV - ŽST. OSÍČKO			Stupeň PD	PDS
			Č.zakázky	01/03/2021
			Část	D.3.7
			Měřítko	Příloha 06
Název výkresu:				
SCHÉMA ROZVÁDĚČE RH				