



Rozvodna NN

Rozváděč RH

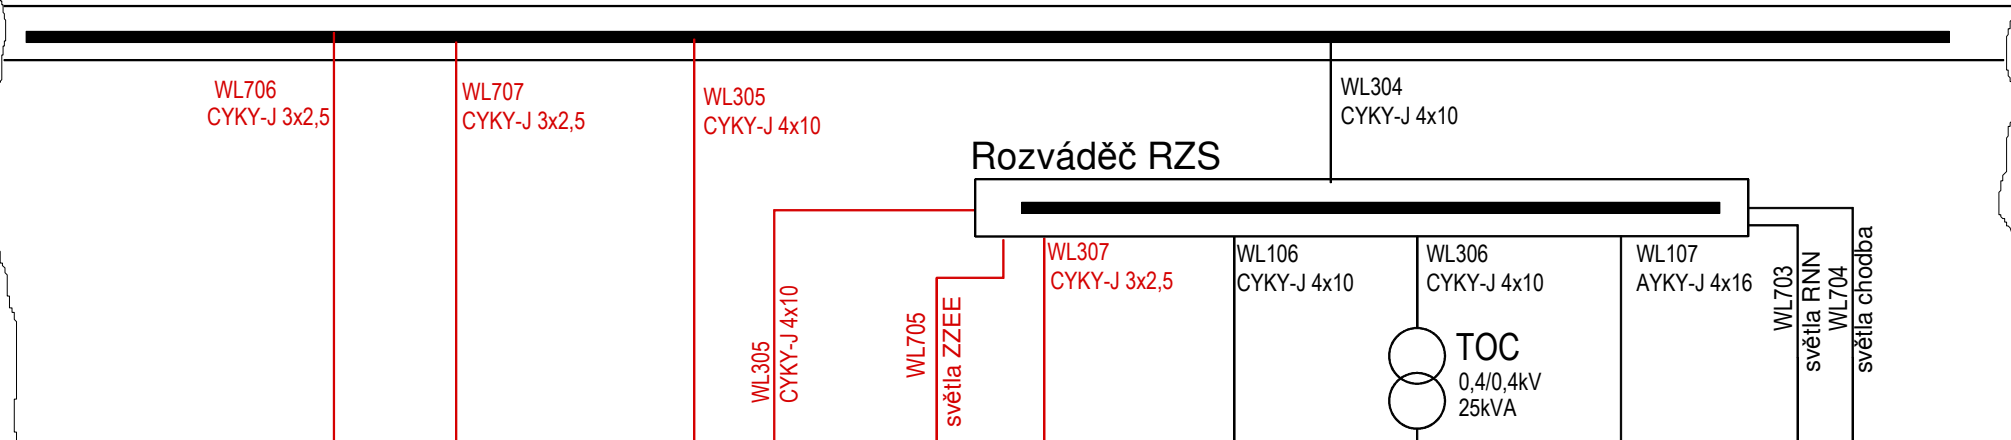

Strojovna ZZEE

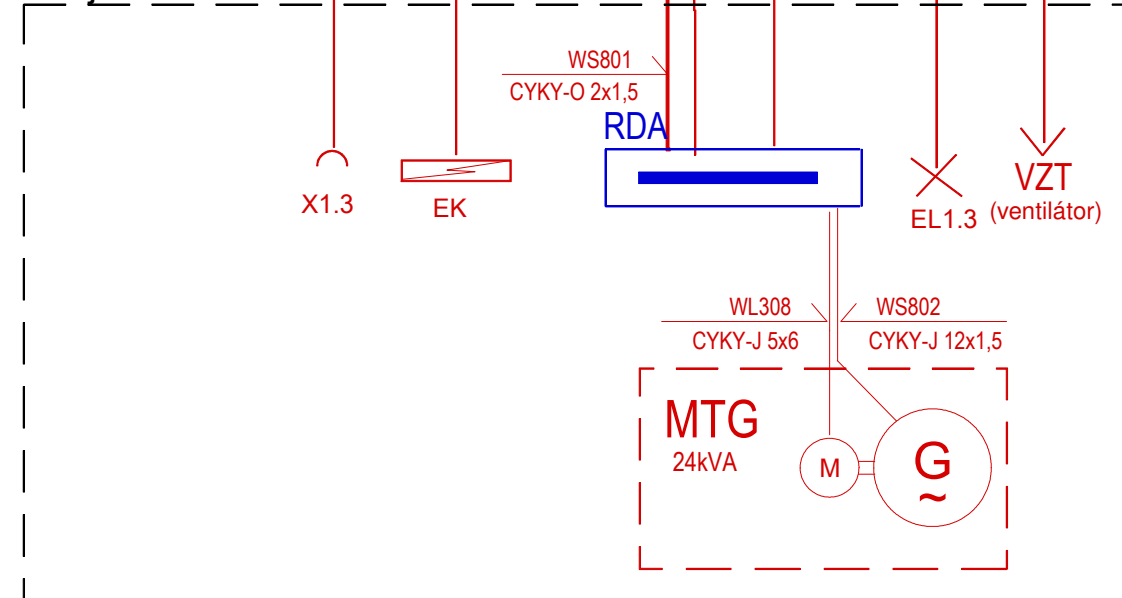

POZNÁMKA

- Rozvody stavby: "Oprava trafostanice 22/0,4kV, KR, VO"
PS 01-37 - Žst Osíčko, oprava rozvodny NN
- Rozvody souboru: "Oprava náhradního zdroje elektřiny 0,4kV - žst. Osíčko"

HT - u vstupních dveří do NZEE (na chodbě)

RDA Upravit na dané soustrojí

Objednatel projektu:	 SŽ, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	Výtisk číslo::	
Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		
Vypracoval	Kamarád Vladimír		
Investor, stavebník	Správa železnic, s.o., OŘ Olomouc, Nerudova 1, Olomouc	KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 ELEKTROPROJEKTY IČO: 466 17 906 R.č. ČKAIT: 1201526	
Místo stavby	k.ú. Příkazy u Osíčka, st. parc.č. 291 Výpravní budova Osíčko č.p. 129		
Název stavby:		Datum	06.2021
OPRAVA NÁHRADNÍHO ZDROJE ELEKTŘINY 0,4 kV - ŽST. OSÍČKO		Stupeň PD	DPS
		Č.zakázky	01/03/2021
		Část	D.3.7
Název výkresu:		Měřítko	Příloha 02
SILOVÉ ROZVODY			