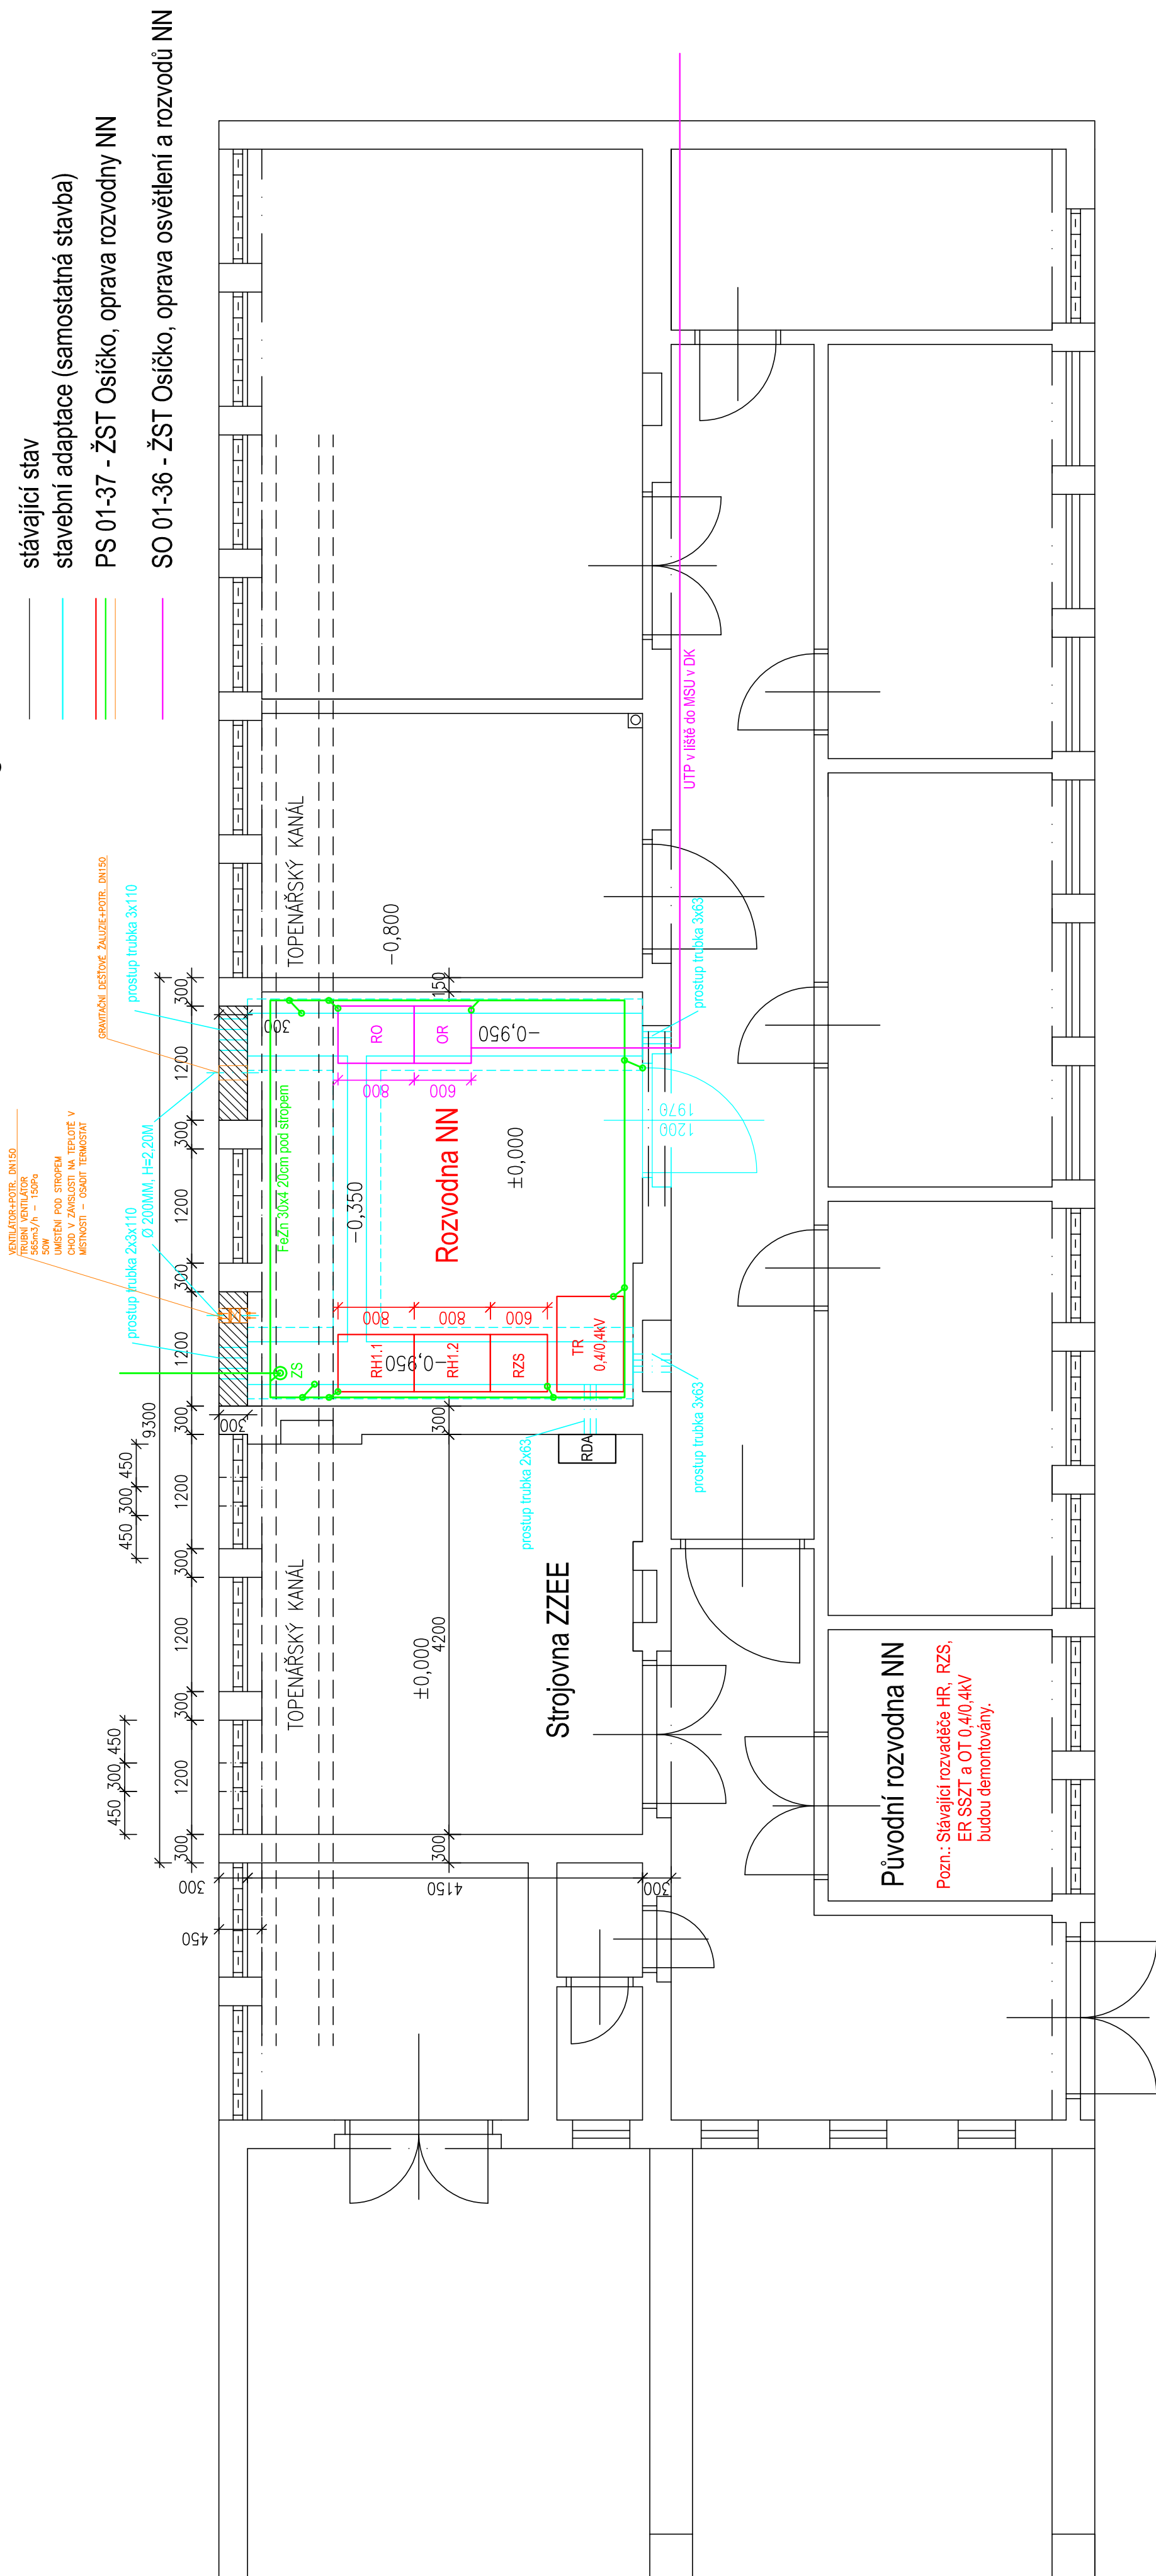


PŘÍZEMÍ NOVÝ STAV








PÜDÖRYS M1:50



Legenda:

- | | |
|-------|--|
| _____ | stávající stav |
| _____ | stavební adaptace (samostatná stavba) |
| _____ | PS 01-37 - ŽST Osičko, oprava rozvodny NIN |
| _____ | SO 01-36 - ŽST Osičko, oprava osvětlení a rozvodů NN |

01	07/2021	Přemístění rozvodny NN
Revize č.:	Datum:	Popis:

Investor, objednatel : <div> Stav a projektová část ve režii</div>					
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc					
Společenost pro Opravu Silnoproudých zařízení oPř Olomouc:					
<div></div>	Signal Projekt s.r.o. Viedeňská 55 639 00 Brno		<div></div> SB projekt s.r.o. Kasárská 4063/4 695 01 Hodonín		
Zpracovatel dokumentace:					
<div></div>	Signal Projekt s.r.o. Viedeňská 55 639 00 Brno				
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Marek Vývoda		Odpovědný projektant části:	Ing. Marek Vývoda	
SOUBOR STAVEB:			Opravy trafostanice 22/0,4kV, KR, VO		
STAVBA:			Oprava trafostanice 22/0,4kV, KR a VO žst Osíčko		
ČÁST:			PS 01-21 - ŽST Osíčko, oprava EO.V - MOK		
Příloha:			Půdorys provozní budovy		
Kontroloval:		Bc. Rudolf Morawitz			
Suplení dok.:		DSP		Zak. číslo: 18-122-30-341	
Datum:		04/2019		Císlo časti: D.1.2.1	
Příloha č.:		06		Měřítok: 1:50	