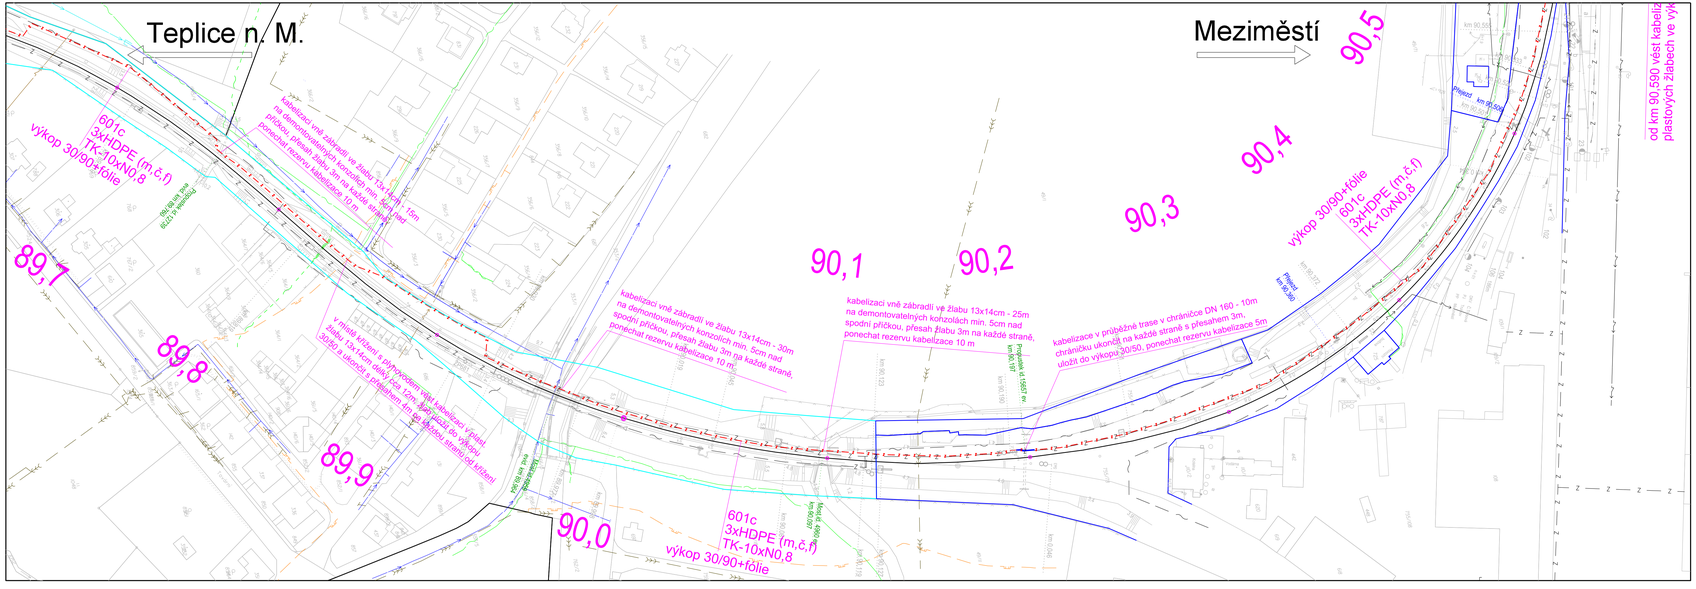
Teplice n. M.
Meziměstí
89,7
89,8
89,9
90,0
90,1
90,2
90,3
90,4
90,5
601c 3xHDPE (m,č,r) TK-10xN0,8
výkop 30/90+fólie
kabelizaci vně zábradlí ve žlabu 13x14cm - 30m na demontovatelných konzolách min. 5cm nad spodní příčkou, přesah žlabu 3m na každé straně, ponechat rezervu kabelizace 10 nt.
kabelizaci vně zábradlí ve žlabu 13x14cm - 25m na demontovatelných konzolách min. 5cm nad spodní příčkou, přesah žlabu 3m na každé straně, ponechat rezervu kabelizace 10 m
kabelizace v průběžné trase v chráničce DN 160 - 10m chráničku ukončit na každé straně s přesahem 3m, uložit do výkopu 30/50, ponechat rezervu kabelizace 5m
v přejezdu křížení a přivaděcím vlak kabelizaci vložit do žlabu 13x14cm dálkový kabel 12xN, 16xM, 2xZ, 1xH, 4xS, 1xT, 1xU, 1xV, 1xW, 1xX, 1xY, 1xZ, 1xA, 1xB, 1xC, 1xD, 1xE, 1xF, 1xG, 1xH, 1xI, 1xJ, 1xK, 1xL, 1xM, 1xN, 1xO, 1xP, 1xQ, 1xR, 1