

Váš dopis zn. Elektronické podání  
Ze dne 20. 7. 2021  
Naše zn. 34249/2022-SŽ-OŘ OVA-OPS  
Listů/příloh 2/4

Vyřizuje Ing. Michaela Hanová  
Telefon +420 972 766 723  
Mobil +420 602 586 915  
E-mail HanovaM@spravazeleznic.cz

Datum 30. září 2022

Signal Projekt s.r.o.  
Vídeňská 55, 639 00 Brno  
pracoviště Olomouc, Sladkovského 2  
772 00 Olomouc

E-mail: mikulova@signalprojekt.cz

## Souhrnné stanovisko k existenci sítí

Na základě předložené žádosti o existenci sítí vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, toto:

**s o u h r n n é s t a n o v i s k o** k existenci sítí pro akci:

**„Implementace ETCS Regional Studénka – Bílovec“**

**Trať:** 279 Studénka – Bílovec

**TUDU:** 189102

### Rozsah stavby:

Od km 0,3 do km 1,0

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí v předmětné lokalitě Vám sdělujeme:

Nutno respektovat vyjádření SŽ, OŘ Ostrava:

- **SEE – Správa elektrotechniky a energetiky**  
(I. Čabala; tel.: 972 762 202; e-mail: Cabala@spravazeleznic.cz)  
- Vyjádření ev. č.: INT-22-SEE-590 (viz *příloha 1*) + situace (viz *příloha 2*).
- **SMT – Správa mostů a tunelů**  
(Ing. H. Hrubá; tel.: 972 766 603; e-mail: Hrubah@spravazeleznic.cz)  
- V zájmové oblasti se nachází železniční propustek v evid. km 0,366.
- **Správa tratí 1**  
(Ing. P. Kopečný; tel.: 972 766 321; e-mail: KopecnyP@spravazeleznic.cz)  
- V zájmové oblasti se nenacházejí inženýrské sítě v naší správě.
- **SPS – Správa pozemních staveb**  
(p. Z. Doubravská; tel.: 972 766 234; e-mail: Doubravska@spravazeleznic.cz)  
- V zájmovém území se nenachází podzemní vedení ani zařízení ve správě SPS.
- **SSZT – Správa sdělovací a zabezpečovací techniky**  
(Bc. D. Wajda; T: 972 766 434; E: Wajda@spravazeleznic.cz)  
- Vyjádření ev. č.: INT 204/2022-SSZT (viz *příloha 3* + situace (viz *příloha 4*).

Nutno respektovat další vyjádření:

- **ČD Telematika Ostrava – SKS**

/T. Lariš; T: 972 765 530; E: Tomas.Laris@cdt.cz/

- Vyjádření č.j. 1202218533, ze dne 20.9.2022 (*viz příloha 5*)
- V zájmové oblasti se nachází podzemní sdělovací síť v naší údržbě (*viz příloha 6, situační výkres*). Souběžně s tratí Studénka – Bílovec se nachází nová kabelová trasa, kabelová kniha, ani zaměření trasy dosud nebyly předány, proto je nutno vytyčit v terénu. Vytyčení sítě zajišťuje p. Filipský, tel.: 602 760 661 e-mail: Pavel.Filipsky@cdt.cz.

- **CTD – Centrum telematiky a diagnostiky**

/J. Sládek, dipl. technik; T: 972 322 566; E: SladekJ@spravazeleznic.cz/

- Při realizaci akce Implementace ETCS Regional Studénka – Bílovec, IS, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK + TK, 2x DOK + TK) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202218533 ze dne 20. 9. 2022.
- Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.
- Lze poskytnout dokumentaci v el. podobě (ČD Telematika).
- Trasy kabelů včetně případných ochranných opatření požadujeme zpracovat do dokumentace v dalším stupni a tu předložit na Správu železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky a ČD-Telematika k odsouhlasení.

Vyjádření se týká akce pouze v rozsahu dle předložené žádosti s platností 2 roky od data vydání.

**Toto vyjádření k sítím nelze použít pro ohlášení stavby, územní řízení ani stavební povolení. Další stupeň PD nám předložte k vyjádření.**

**Ing. Jiří MACHO**

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

**Přílohy**

Příloha 1 – Vyjádření SEE

Příloha 2 – Situace SEE

Příloha 3 – Vyjádření SSZT

Příloha 4 – Situace SSZT

Příloha 5 – Vyjádření ČD Telematika

Příloha 6 – Situace ČD Telematika

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3027143

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3e7f9ebf-eb04-4999-a37a-fab1a0153204

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela HANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.09.2022 07:46:02



14b621b0-231e-4bcd-9f55-7b908be86d43

**Vyjádření k drážním energetickým zařízením a jejich součástím ve Správě železnic, Oblastního ředitelství Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky (SEE)  
Ev. č. INT/22-SEE/590**

„Implementace ETCS Regional Studénka – Bílovec“ (existence inženýrských sítí).  
Trať Správy železnic Studénka – Bílovec 0,193 – 7,299

<b>Komu</b>	Ing. Michaela Hanová	<b>Od koho</b>	Vladimíra Celárková Vlastimil Štrumfa
úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	OPS	odbor:	SEE
		telefon:	+420 972 762 062 +420 972 762 081
		e-mail:	celarkova@spravazeleznic.cz strumfa@spravazeleznic.cz
<b>Datum</b>	22. 9. 2022	Počet stran	2
		Počet příloh	1

ke dni: **září 2022**

Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních prací **nedojde** ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Jedná se o:

- podzemní vedení: **nn**☐, **nn DOÚO**, **ON**☐, **vn 3kV DC**☐, **vn 6kV**☐, **vn 22kV**☐, **vvn 110kV**☐, **uzemnění**☐
- nadzemní vedení kabelové: **nn**☐, **vn 6kV**☐, **vn 22kV**☐
- nadzemní vedení (bez izolace): **vn 3kV DC**☐, **vn 22kV**☐
- nadzemní vedení (se zákl. izolací): **vn 22kV**☐
- elektrické stanice: **venkovní**☐, **stožárové**☐, **kompaktní a zděné**☐

**Všeobecné podmínky:**

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení elektrizační soustavy a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel:

- bude respektovat ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
- zajistí před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení) a upozorní je na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů Správy železnic, státní organizace a ostatních právních předpisů

- zajistí zachování snadného přístupu ke kabelovým trasám a zařízením ve správě SEE OŘ Ostrava z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení na elektrodispečink Správy železnic, státní organizace v Ostravě:

elektrodispečer I. tel.: 972 762 581

elektrodispečer II. tel.: 972 762 683

Nedodržení výše uvedeného je hrubým porušením právních povinností dle zákonů č. 458/2000 Sb. energetický zákon a č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách v jejich platných zněních.

**Doplňující připomínky:**

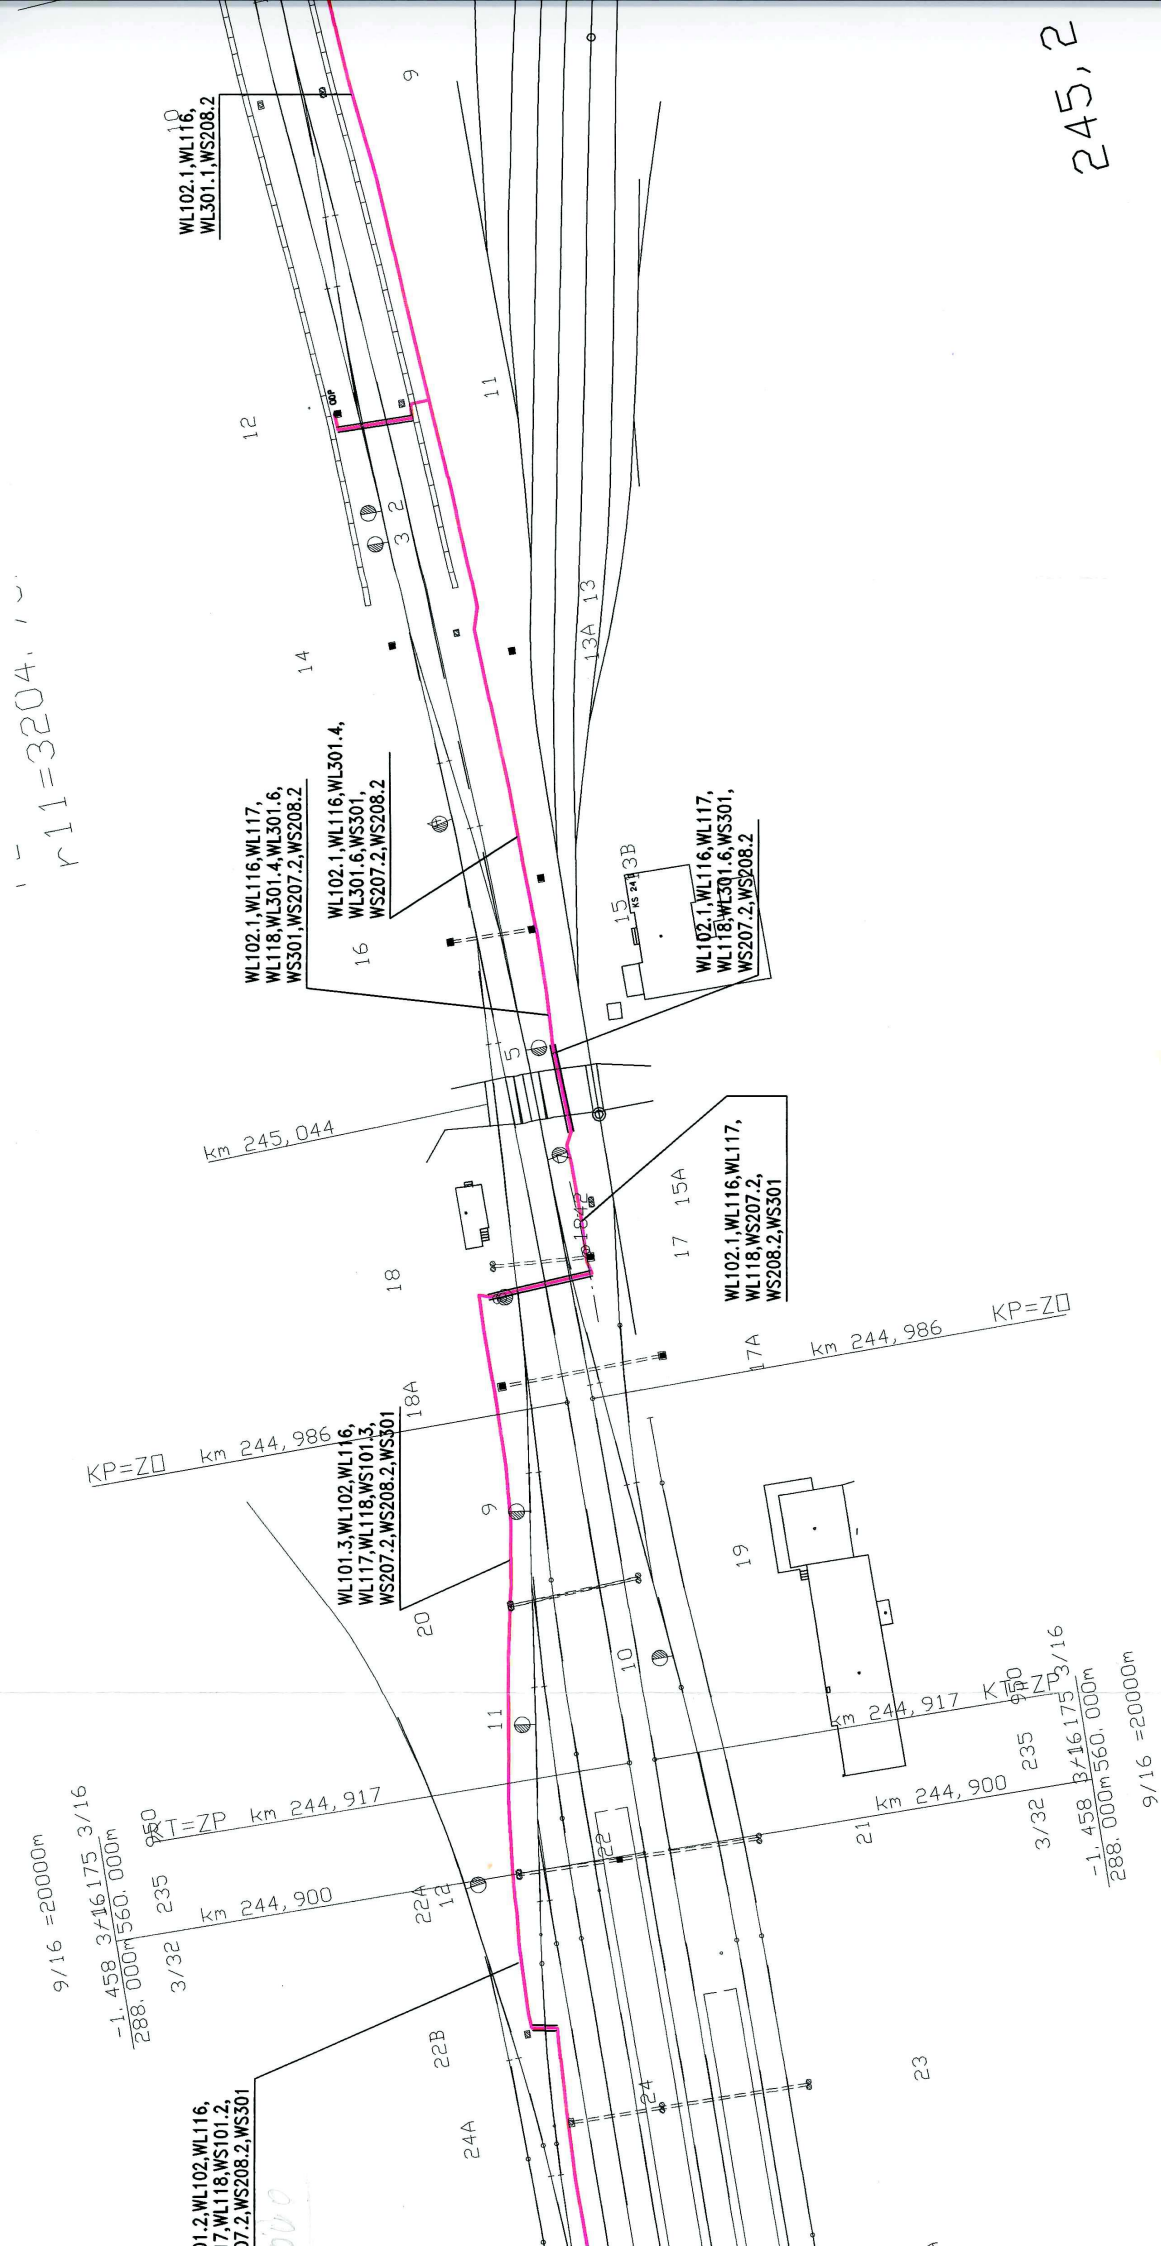
- **Upozorňujeme, že v blízkosti stavby se nachází zařízení v naší správě, které je nutno respektovat, viz. příloha –kabelové vedení nn, nn DOÚO + nn tzv. ON50 (1m).**
  - **Stavba se nachází v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC s připravovaným přechodem na jednotnou napájecí soustavu vn 25 kV AC. V ochranném pásmu (7m) i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit, omezit nebo ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz uvedeného zařízení nebo narušit stabilitu podpěr trakčního vedení.**
  - **V místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC je nutno zajistit a dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Bp1 a Bp3. Požadujeme také, do vzdálenosti 30 m od živých částí elektrických zařízení pod napětím, nepracovat se souvislým proudem vody.**
- Toto ustanovení požadujeme uvádět ve zprávách dokumentace.**
- **Nutno koordinovat s připravovanou stavbou SŽ „Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín“, a to včetně provizorii navržených v rámci stavebních postupů a projednat se SŽ Stavební správou východ v Olomouci.**

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **září 2024**

**Ing. Jaromír Hubač**

Přednosta

Správy elektrotechniky a energetiky  
Oblastní ředitelství Ostrava

$$11 = 3204$$


245, 2

245, 1

245,0

244, 9

4, 8

**Stanovisko Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)  
Ev. č. 204/2022-SSZT**

<b>Komu</b>	Ing. Michaela Hanová	<b>Od koho</b>	Bc. Dalibor Wajda
úsek, org. jednotka:	TN, OŘ Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	OPS	odbor:	SSZT OŘ Ostrava
		telefon:	+420 972 766 434
		e-mail:	Wajda@spravazeleznic.cz
<b>Datum</b>	26. 9. 2022	Počet stran	2
		Počet příloh	1

**Vyjádření k drážním podzemním kabelovým vedením a součástím zabezpečovacího a sdělovacího zařízení ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)**

Vyjádření o prostorovém umístění (existenci) podzemních, nadzemních zabezpečovacích kabelových vedení a zařízení ve staveništi (trase).

Přesné vyznačení staveniště, trasy:

**Studénka – Bílovec km 0 – 7,5  
žst. Studénka km 244,6 – 245,0**

Název, účel stavby:

**Implementace ETCS Regional Studénka – Bílovec**

Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** k dotčení (souběhu, křížování) kabelových tras (zařízení) ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, která jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Na základě tohoto vyjádření **je** nutné požádat o jejich vytyčení.

Vyjádření pozbývá platnosti dne: 26. 9. 2024

**Všeobecné podmínky**

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení a jejich součástí je nutno:

- zajistit před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámit prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)

- upozornit na možnou odchylku  $\pm 30\text{cm}$  uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
- upozornit své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti **1 metru** po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uložit svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- **ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení organizaci, která vydala toto vyjádření**
- při práci dodržet vyhlášku 48/1982 „Zemní práce“, v platném znění
- respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění

### Vytyčení trasy

Je-li nutné vytyčení kabelových tras ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, je vytyčení provedeno pracovníky SSZT. Vytyčení se děje na základě písemné objednávky a telefonické domluvy nejméně 2 týdny před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce uveďte číslo tohoto vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace, dále přiložte kopii výpisu z obchodního rejstříku a také situační schéma.

Objednávku zasílejte na adresu:

**Správa železnic, s. o.**  
**Oblastní ředitelství Ostrava**  
**Správa sdělovací a zabezpečovací techniky**  
**Muglinovská 1038/5**  
**702 00 OSTRAVA**

Kontakt: **Vaškůj Radim**  
Tel.: **972 762 324**  
Mobil: **725 797 098**  
E-mail: **Vaskuj@spravazeleznic.cz**

**Upozornění:** V případě, že žadatel poškodí kabel (y), zařízení ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava:

- je povinen uhradit náklady na opravu a provozuschopnost,
- uhrazené náklady nenahrazují možné postihy ve smyslu zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalších zákonů, zejména pak zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

#### Doplňující údaje:

- Ochranné pásmo kabelové trasy (1 m od osy krajního kabelu na každou stranu) ve správě SSZT požadujeme respektovat včetně nepojíždění těžkými mechanismy mimo zpevněnou plochu.
- Ke kabelovým trasám a zařízení požadujeme zachovat snadný přístup z provozních důvodů (údržba, oprava a výměna).
- V příloze posíláme polohopisné situace kabelových tras ve správě SSZT.

**Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění.**



Signal Projekt s.r.o.  
Stanislava Sedláčková  
Vídeňská 55/546  
639 00 Brno

Váš dopis zn.

ze dne

Číslo jednací 1202218533

Datum 20.9.2022

Vyřizuje Tomáš Lariš

telefon +420 602 224 077

e-mail Tomas.Laris@cdt.cz

Věc: **Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s. k zjištění informace bez úmyslu stavby.**

Název stavby: **Implementace ETCS Regional Studénka-Bílovec**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem:

- **se nachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě CTD) nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 20.9.2023**

#### **Všeobecné podmínky ochrany:**

Vyjádření je platné pouze pro získání **informací o výskytu sítí elektronických komunikací** v majetku a/nebo správě společnosti ČD - Telematika a.s. v zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem včetně stanoveného důvodu vyjádření.

Žadatel **není oprávněn** užít toto vyjádření k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí mající obdobný charakter podle zákona 183/2006 Stavební zákon. Pro již zmíněné účely je žadatel povinen **zažádat** ČD - Telematika a.s. o udělení **souhlasu se stavebními činnostmi prováděnými v blízkosti sítí elektronických komunikací** dle § 102 odst. 3 dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, **s přesným zaznačením umístění stavby, stručným popisem rozsahu a způsobu provedení činností** a číslem jednacího tohoto vyjádření na příslušnou pobočku (kontakty naleznete na [www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky](http://www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky)). Nedodržení této podmínky je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

#### **Specifické podmínky Správy železnic, státní organizace:**

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.  
Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

#### **Další upřesňující podmínky:**

kontaktní osoby:

- vytyčení sítí v terénu popř. projednání technického řešení úprav (přeložek) kabelů:

p.Filipský, tel.: 602 760 661, Pavel.Filipsky@cdt.cz a v případě nedostupnosti pak: p.Hlavatý, tel.: 724 329 911  
Martin.Hlavaty@cdt.cz

Vytyčení je provedeno na základě objednávky zaslané na e-mail p.Filipského (popř. p.Hlavatého) a telefonického dohodnutí termínu provedení.

Možno bezplatně poskytnout orientační geodetické zaměření dotčených kabelových tras:

požadavek včetně našeho vyjádření nebo čísla jednacího zaslat na e-mail: Petra.Janikova@cdt.cz tel.: 724 044 287

**Počet příloh: 1**

ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3

*Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na [vyjadreni.cdt.cz](mailto:vyjadreni.cdt.cz).*

**[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)**

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938

