








	04/2022	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:		 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava			
HIP:	Tomáš Voldán		Zhotovitel projektové dokumentace:  SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín		
ODP. PROJ:	Tomáš Voldán				
VYPRACOVAL:	Tomáš Voldán				
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Slivka				
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021-2022; Oprava osvětlení a EOv v obvodu OŘ - PD			Archivní číslo: 2106121-01		
Část: Oprava osvětlení v ŽST Dětrichov nad Bystřicí			Formát: A4	Datum: 03/2022	Měřítko: -
Název přílohy: Zásuvkový stojan			Stupeň PD: PDPS	Část: E.3.6	Příloha: 12

Zásuvkový stojan

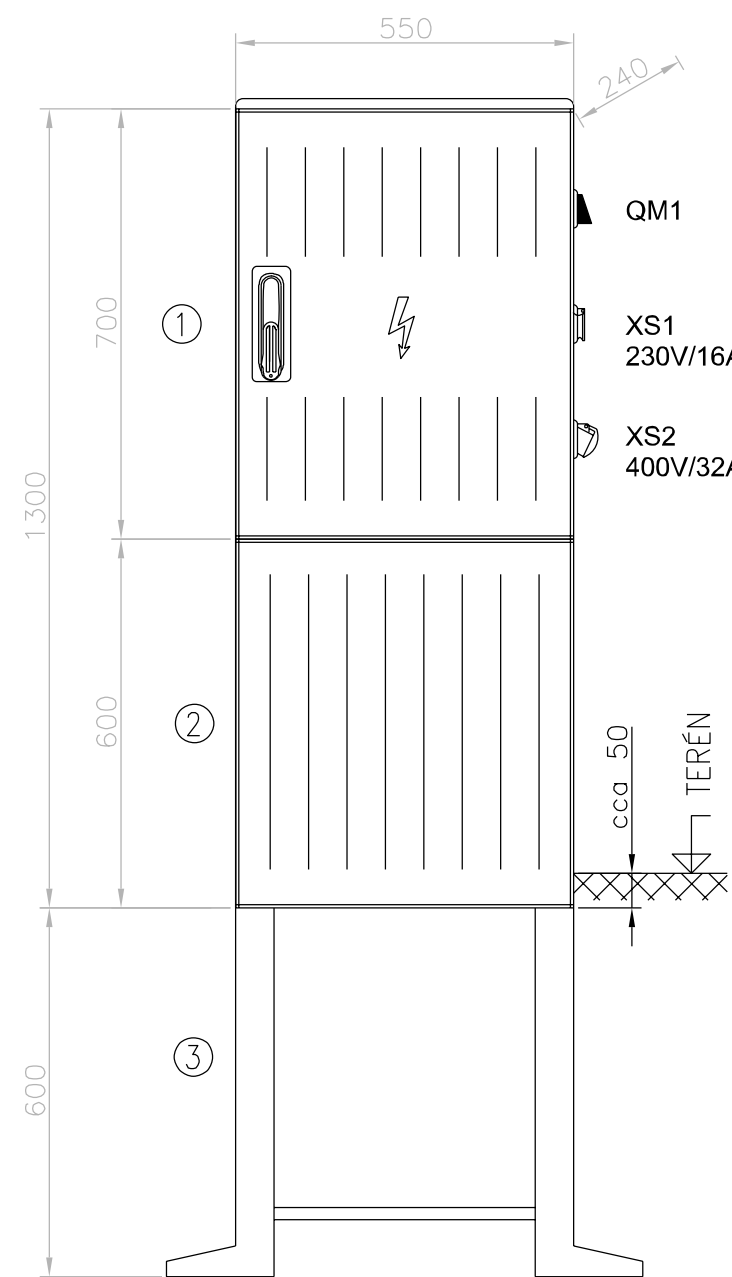

ZS

3 PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Rozvaděč 550 x 700 x 240mm (š.v.h.)
(IP54, na pilíři, plastový)

Výška dveří nad terénem 600mm

Přívody, vývody – spodem

Stupeň mechanické ochrany IK10

RAL 7035

Třibodové zavírání, zámek FAB – jednotný klíč SEE OŘ OSTRAVA


Mezi kabelovým prostorem a přístrojovou částí
přepážka s průchodkami proti vnikání vlhkosti.

- ① Prázdná skříň PR 4.1.3 na sokl LAK (1000V, 50Hz, IP54)
 - 1x čelní dveře
 - zamykání: trojbodový závěr s vložkou FAB
 - náplň: dle schéma
- ② Sokl SO 3.1.3 (v. 600mm)
- ③ Základový díl ZK 0.1.3

Hloubka sestavy: 240mm

Zásuvkový stojan - čelní pohled

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021-2022 Oprava osvětlení a EOv v obvodu OŘ - PD Oprava osvětlení v ŽST Děčichov nad Bystřicí		
Název výkresu	Výkres :	List : 1
Zásuvkový stojan - čelní pohled	12	Listů : 2

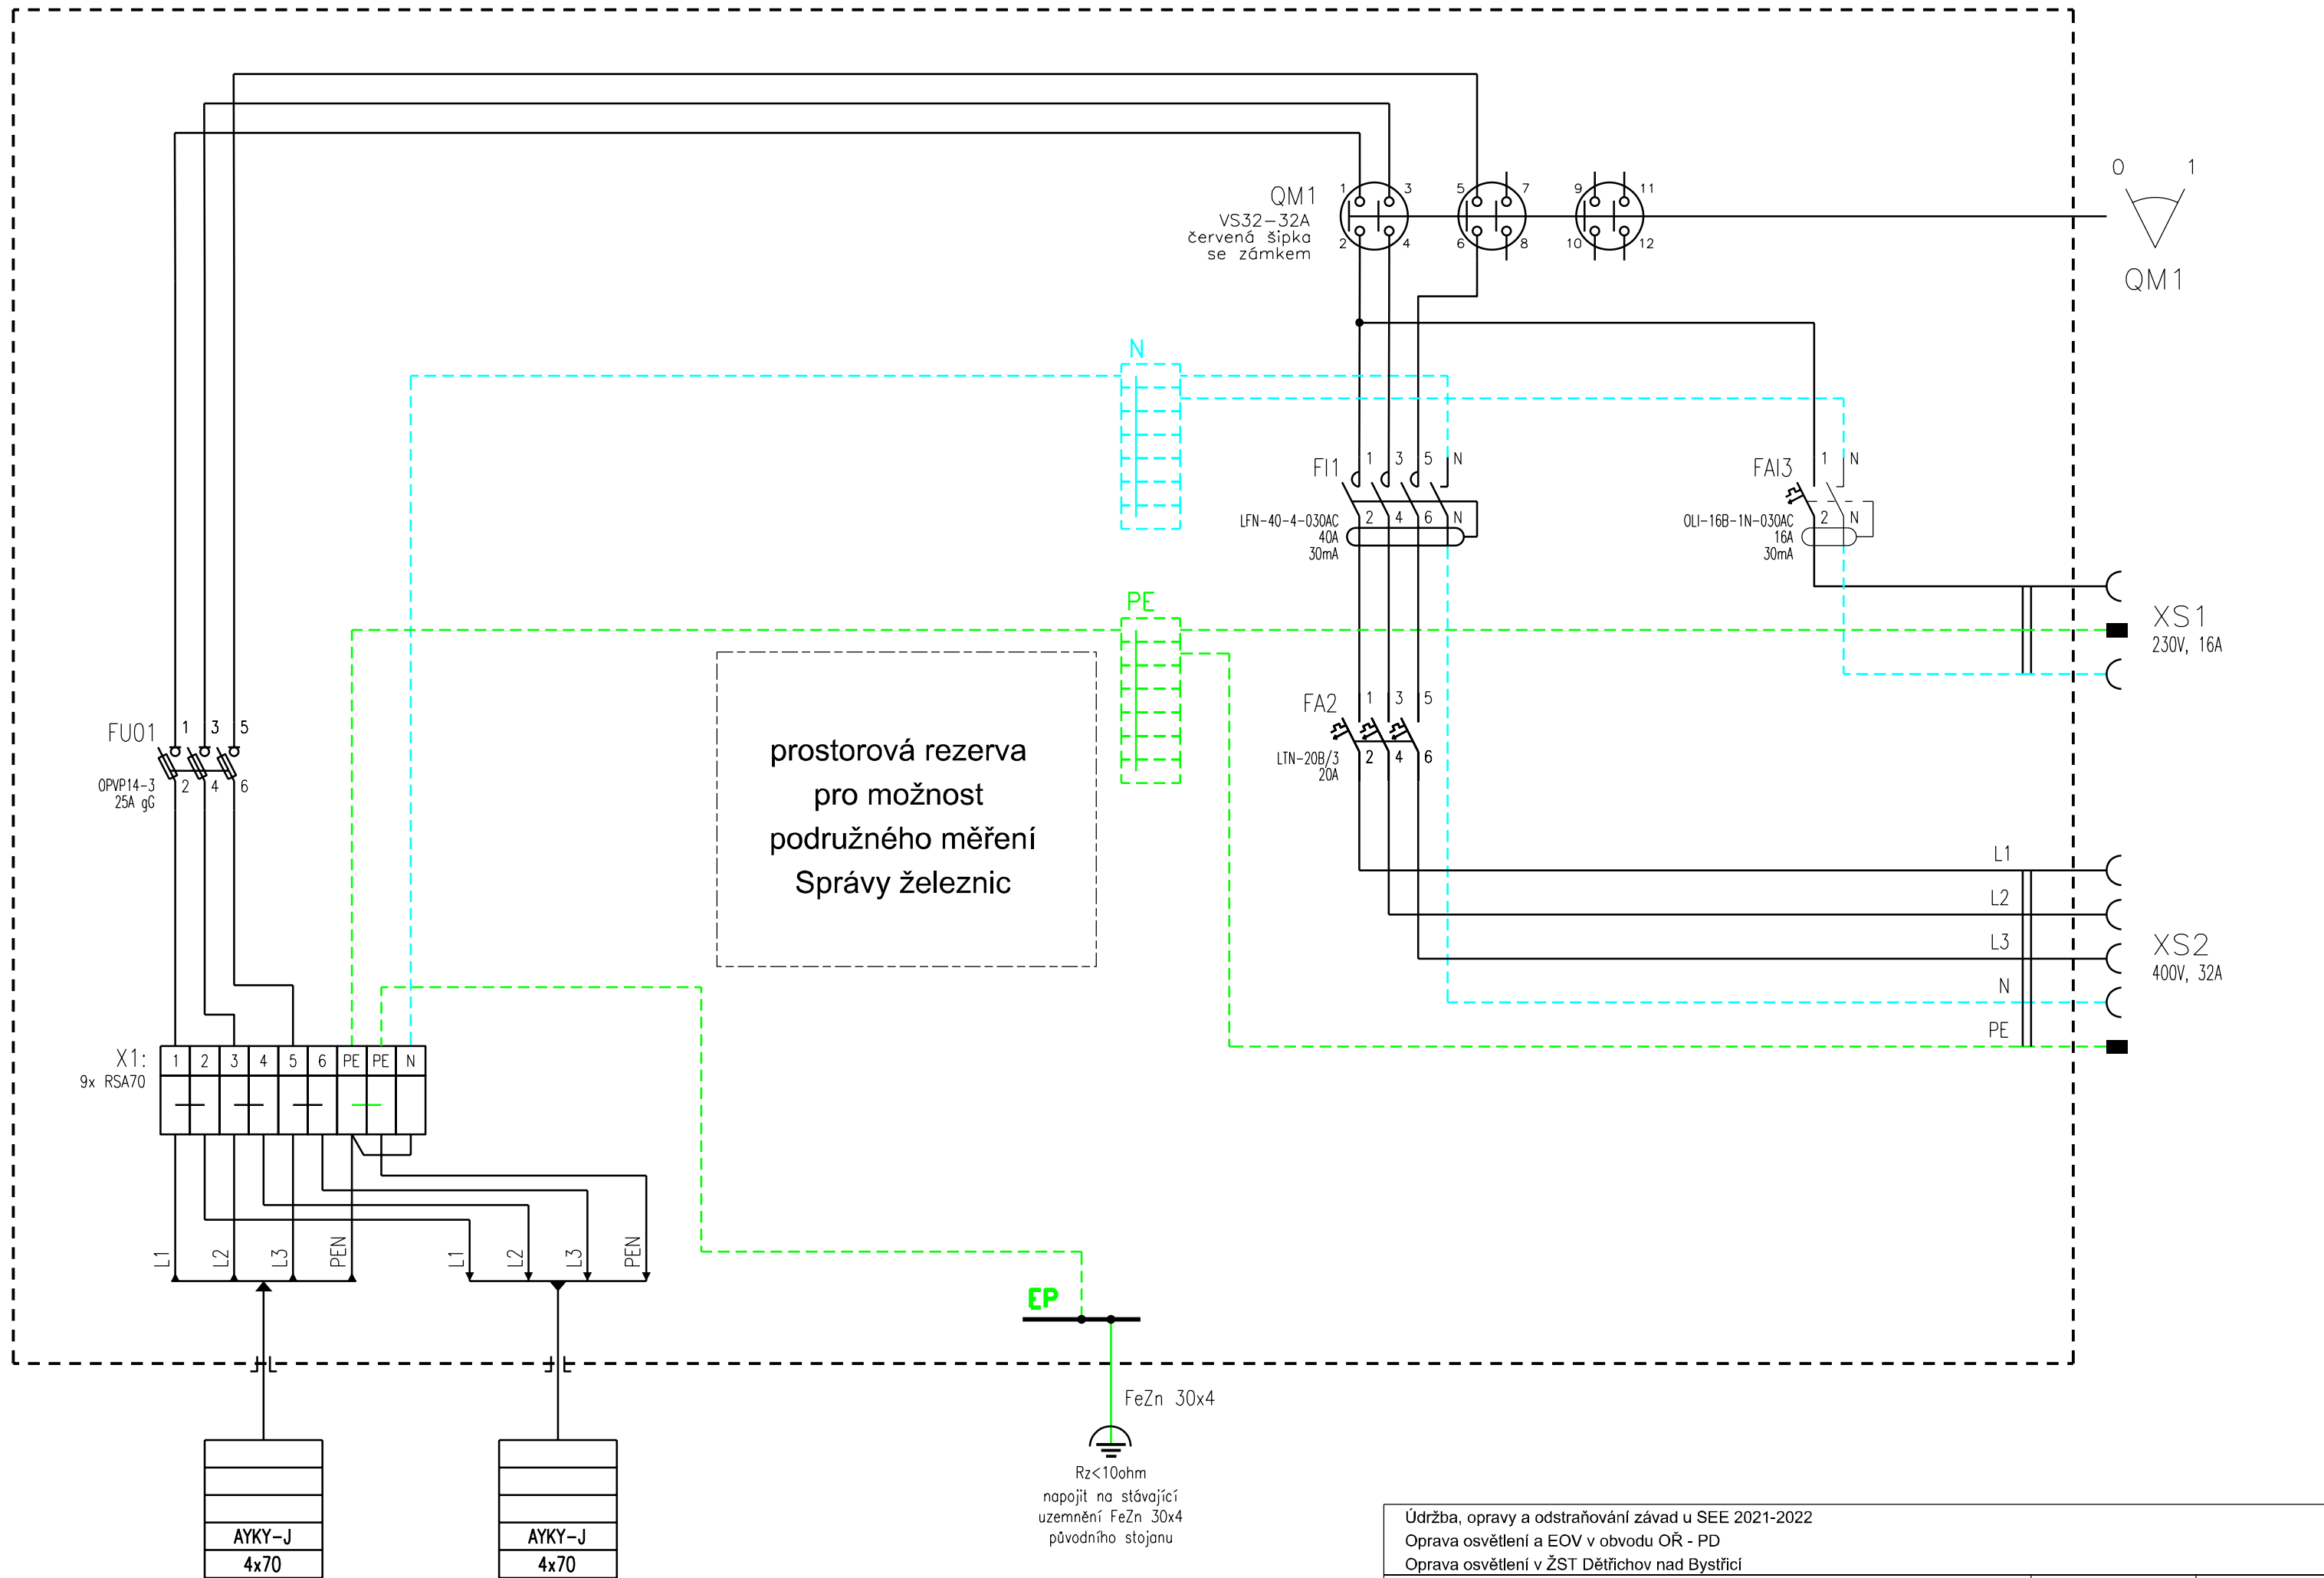

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021-2022 Oprava osvětlení a EOv v obvodu OR - PD Oprava osvětlení v ŽST Dětrichov nad Bystřicí		
Název výkresu Zásuvkový stojan - schéma zapojení	Výkres : 12	List : 2
		Listů : 2