


POZNÁMKA:

- 1) ODPOJOVAČ QADZI 35 s.č. A74/VI/4
- 2) POJISTKOVÝ SPODEK PRO 3 kV s.č. D43/I/1
- 3) POJISTKA D65/I/9 - 1x63A
- 4) TYP KABELU 22-AXEKVCEY 1x70mm² , Koncovka venkovní POLT-12/1X0-ML1-13, Koncovka vnitřní POLT-12C/1XI-ML-1-13



S74-125R ¹⁾	1	ODPOJOVAČ QADZI 35
J73-21/IV/F	1	KOTVENÍ SVODU (1LANO 120 Cu) S PŘIPOJENÍM NA TV BP
J73-222/A ^{2),3),4)}	1	PŘIPOJENÍ KABELU PŘES POJISTKU S OMEZOVACEM PŘEPĚTÍ NA ODPOJOVAČ - BP
J70-232/1	3	PŘÍPEVNĚNÍ 1 KABELU NA STOŽAR BP
J70-237/1	1	PŘÍPEVNĚNÍ OCHRANNÉHO KRYTU NA STOŽAR BP
J90-65/1	1	PŘÍPEVNĚNÍ MONTÁŽNÍ LÁVKY NA STOŽAR BP
J90-66/1	1	PŘÍPEVNĚNÍ OVLÁDAČÍ LÁVKY NA STOŽAR BP
J90-67/720	1	ŽEBŘÍK PRO OVLÁDAČÍ LÁVKU
POZICE	KUSU	NAZEV SESTAVENÍ

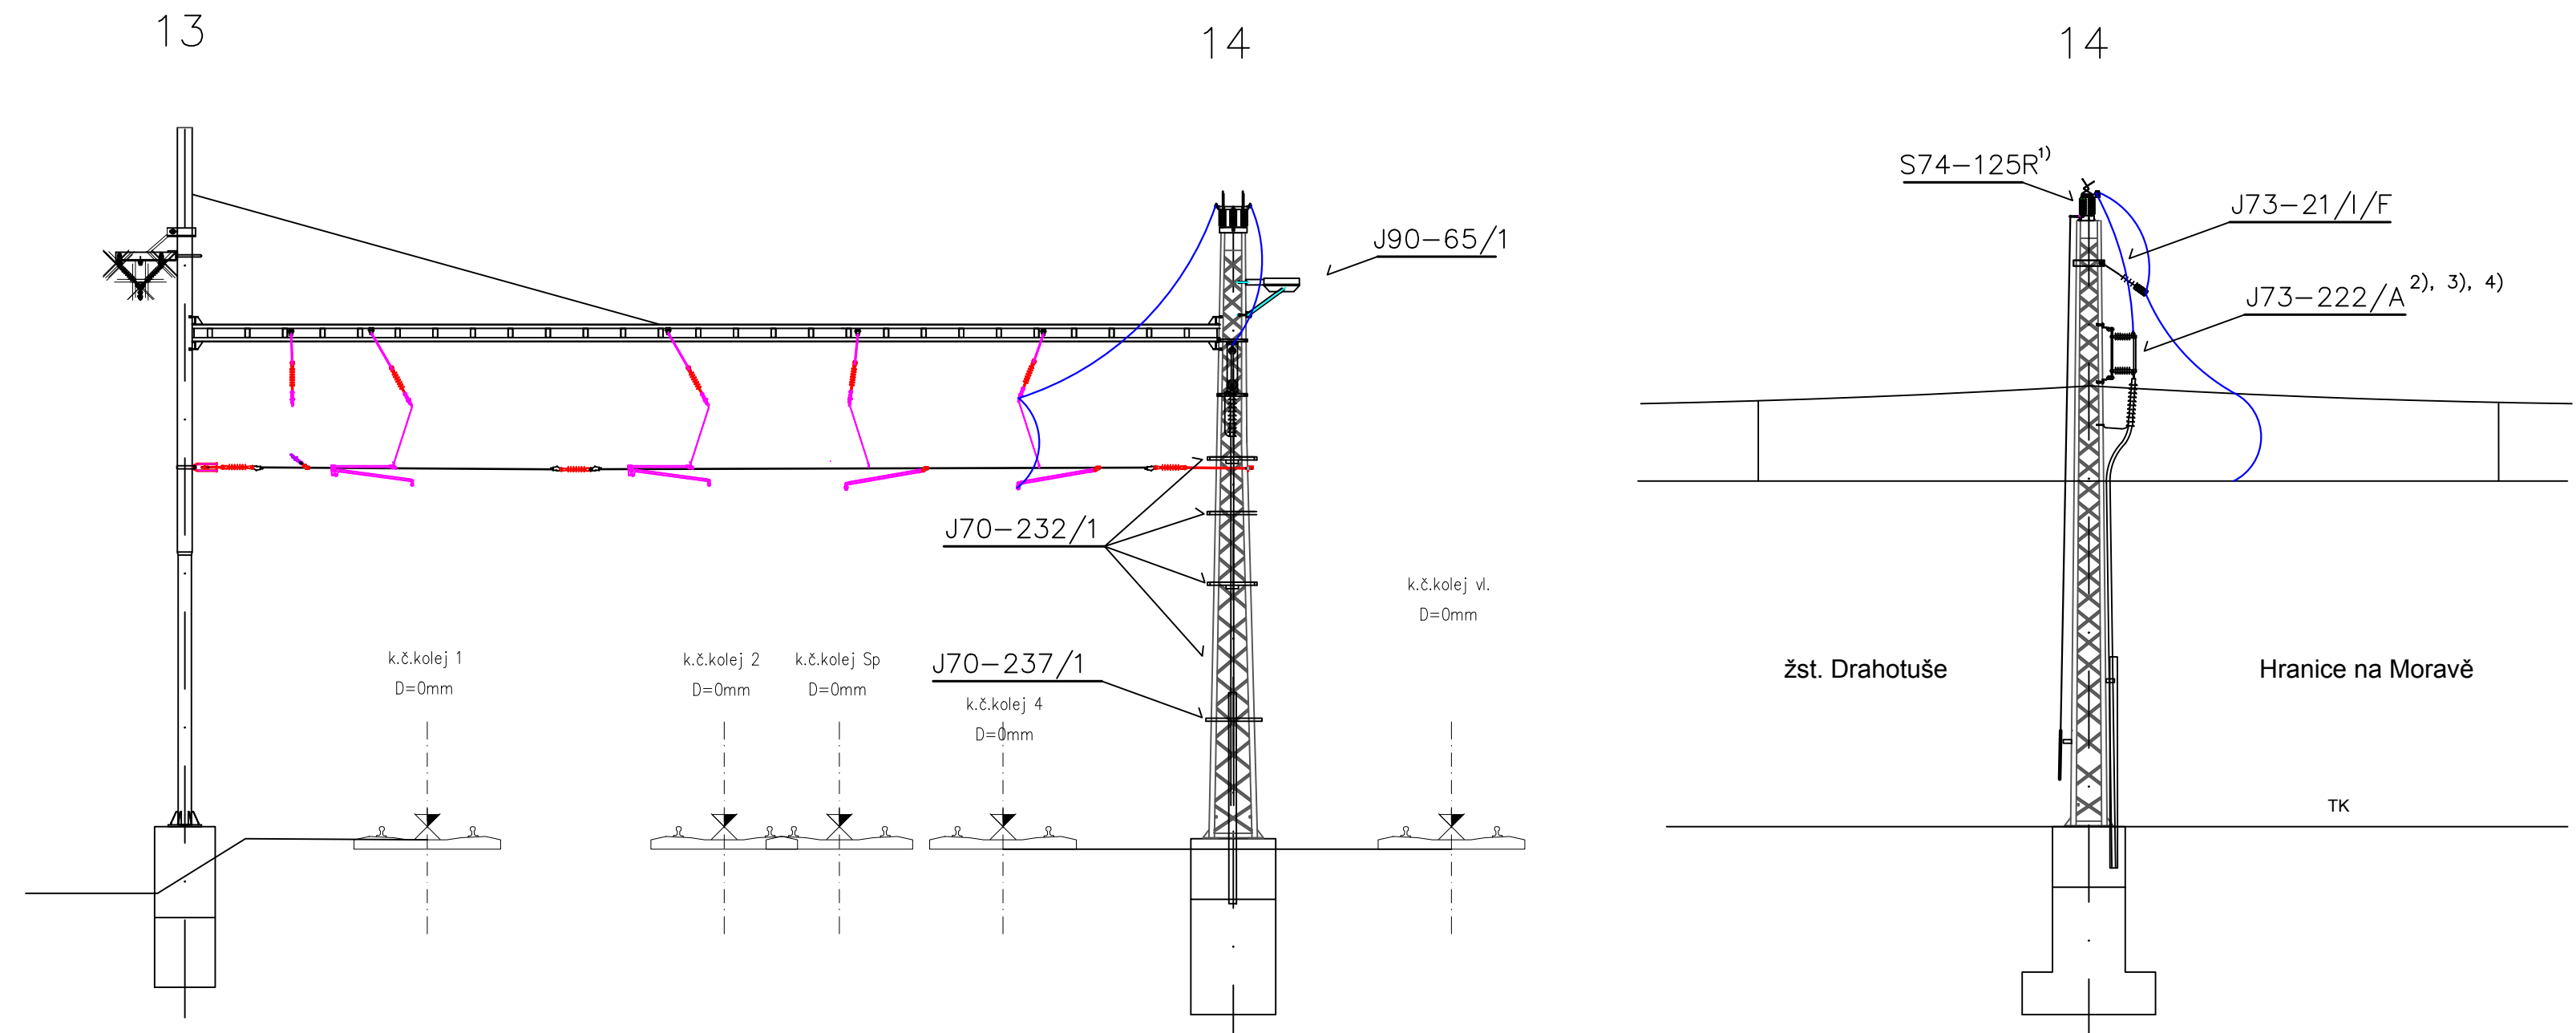

POZNÁMKA:

- 1) ODPOJOVAČ QADZI 35 s.č. A74/VI/4
- 2) POJISTKOVÝ SPODEK PRO 3 kV s.č. D43/I/1
- 3) POJISTKA D65/I/9 - 1x63A
- 4) TYP KABELU 22-AXEKVCEY 1x70mm² , Koncovka venkovní POLT-12/1X0-ML1-13, Koncovka vnitřní POLT-12C/1XI-ML-1-13

S74-125R ¹⁾	1	ODPOJOVAČ QADZI 35
J73-21/IV/F	1	KOTVENÍ SVODU (1LANO 120 Cu) S PŘIPOJENÍM NA TV BP
J73-222/A ^{2),3),4)}	1	PŘIPOJENÍ KABELU PŘES POJISTKU S OMEZOVACEM PŘEPĚTÍ NA ODPOJOVAČ - BP
J70-232/1	3	PŘÍPEVNĚNÍ 1 KABELU NA STOŽAR BP
J70-237/1	1	PŘÍPEVNĚNÍ OCHRANNÉHO KRYTU NA STOŽAR BP
J90-65/1	1	PŘÍPEVNĚNÍ MONTÁŽNÍ LÁVKY NA STOŽAR BP
POZICE	KUSU	NAZEV SESTAVENÍ

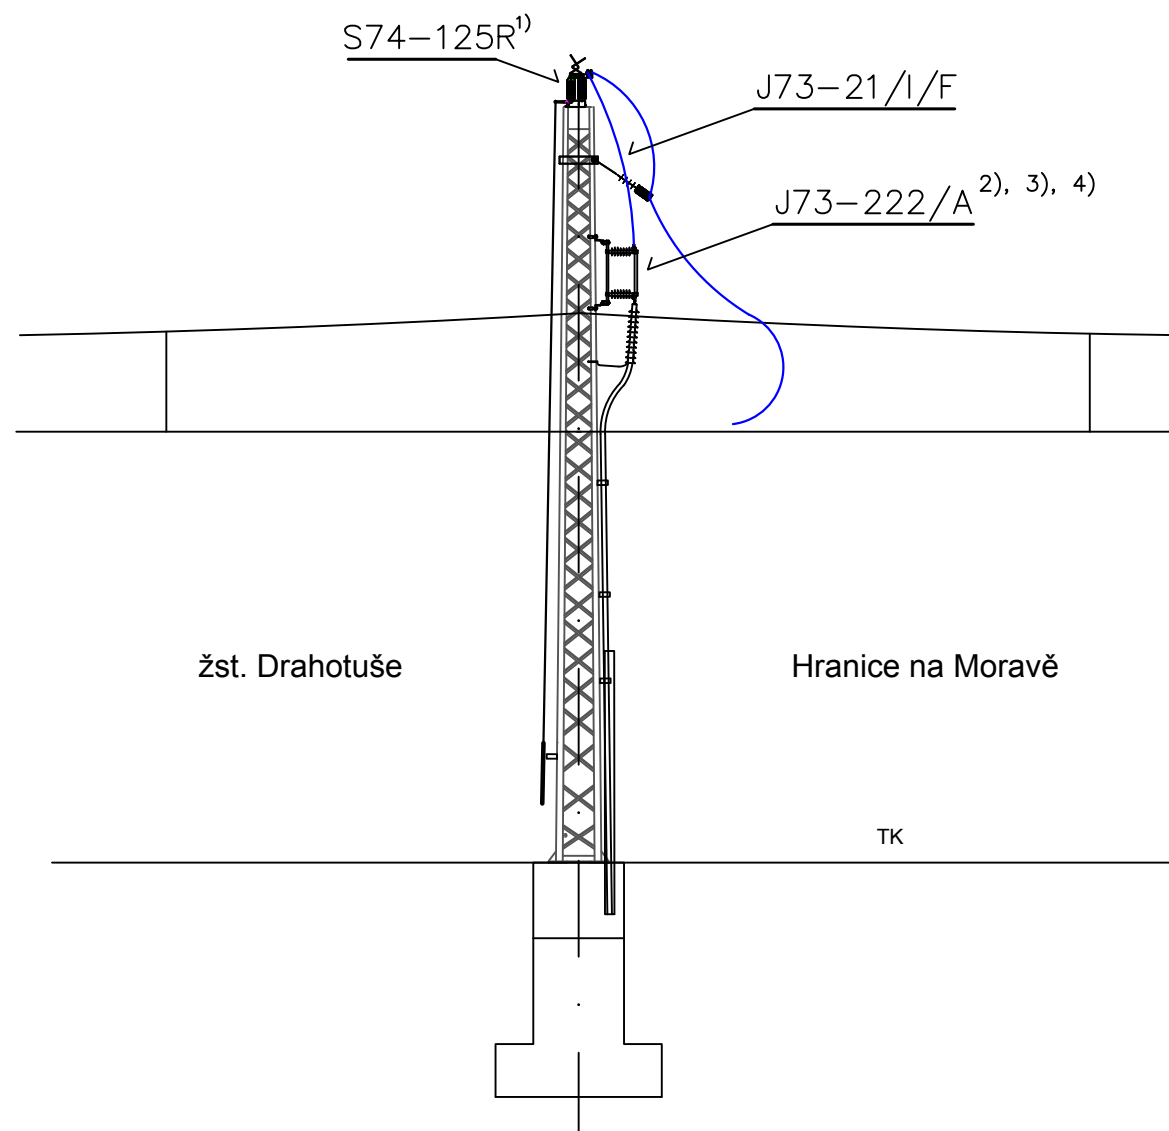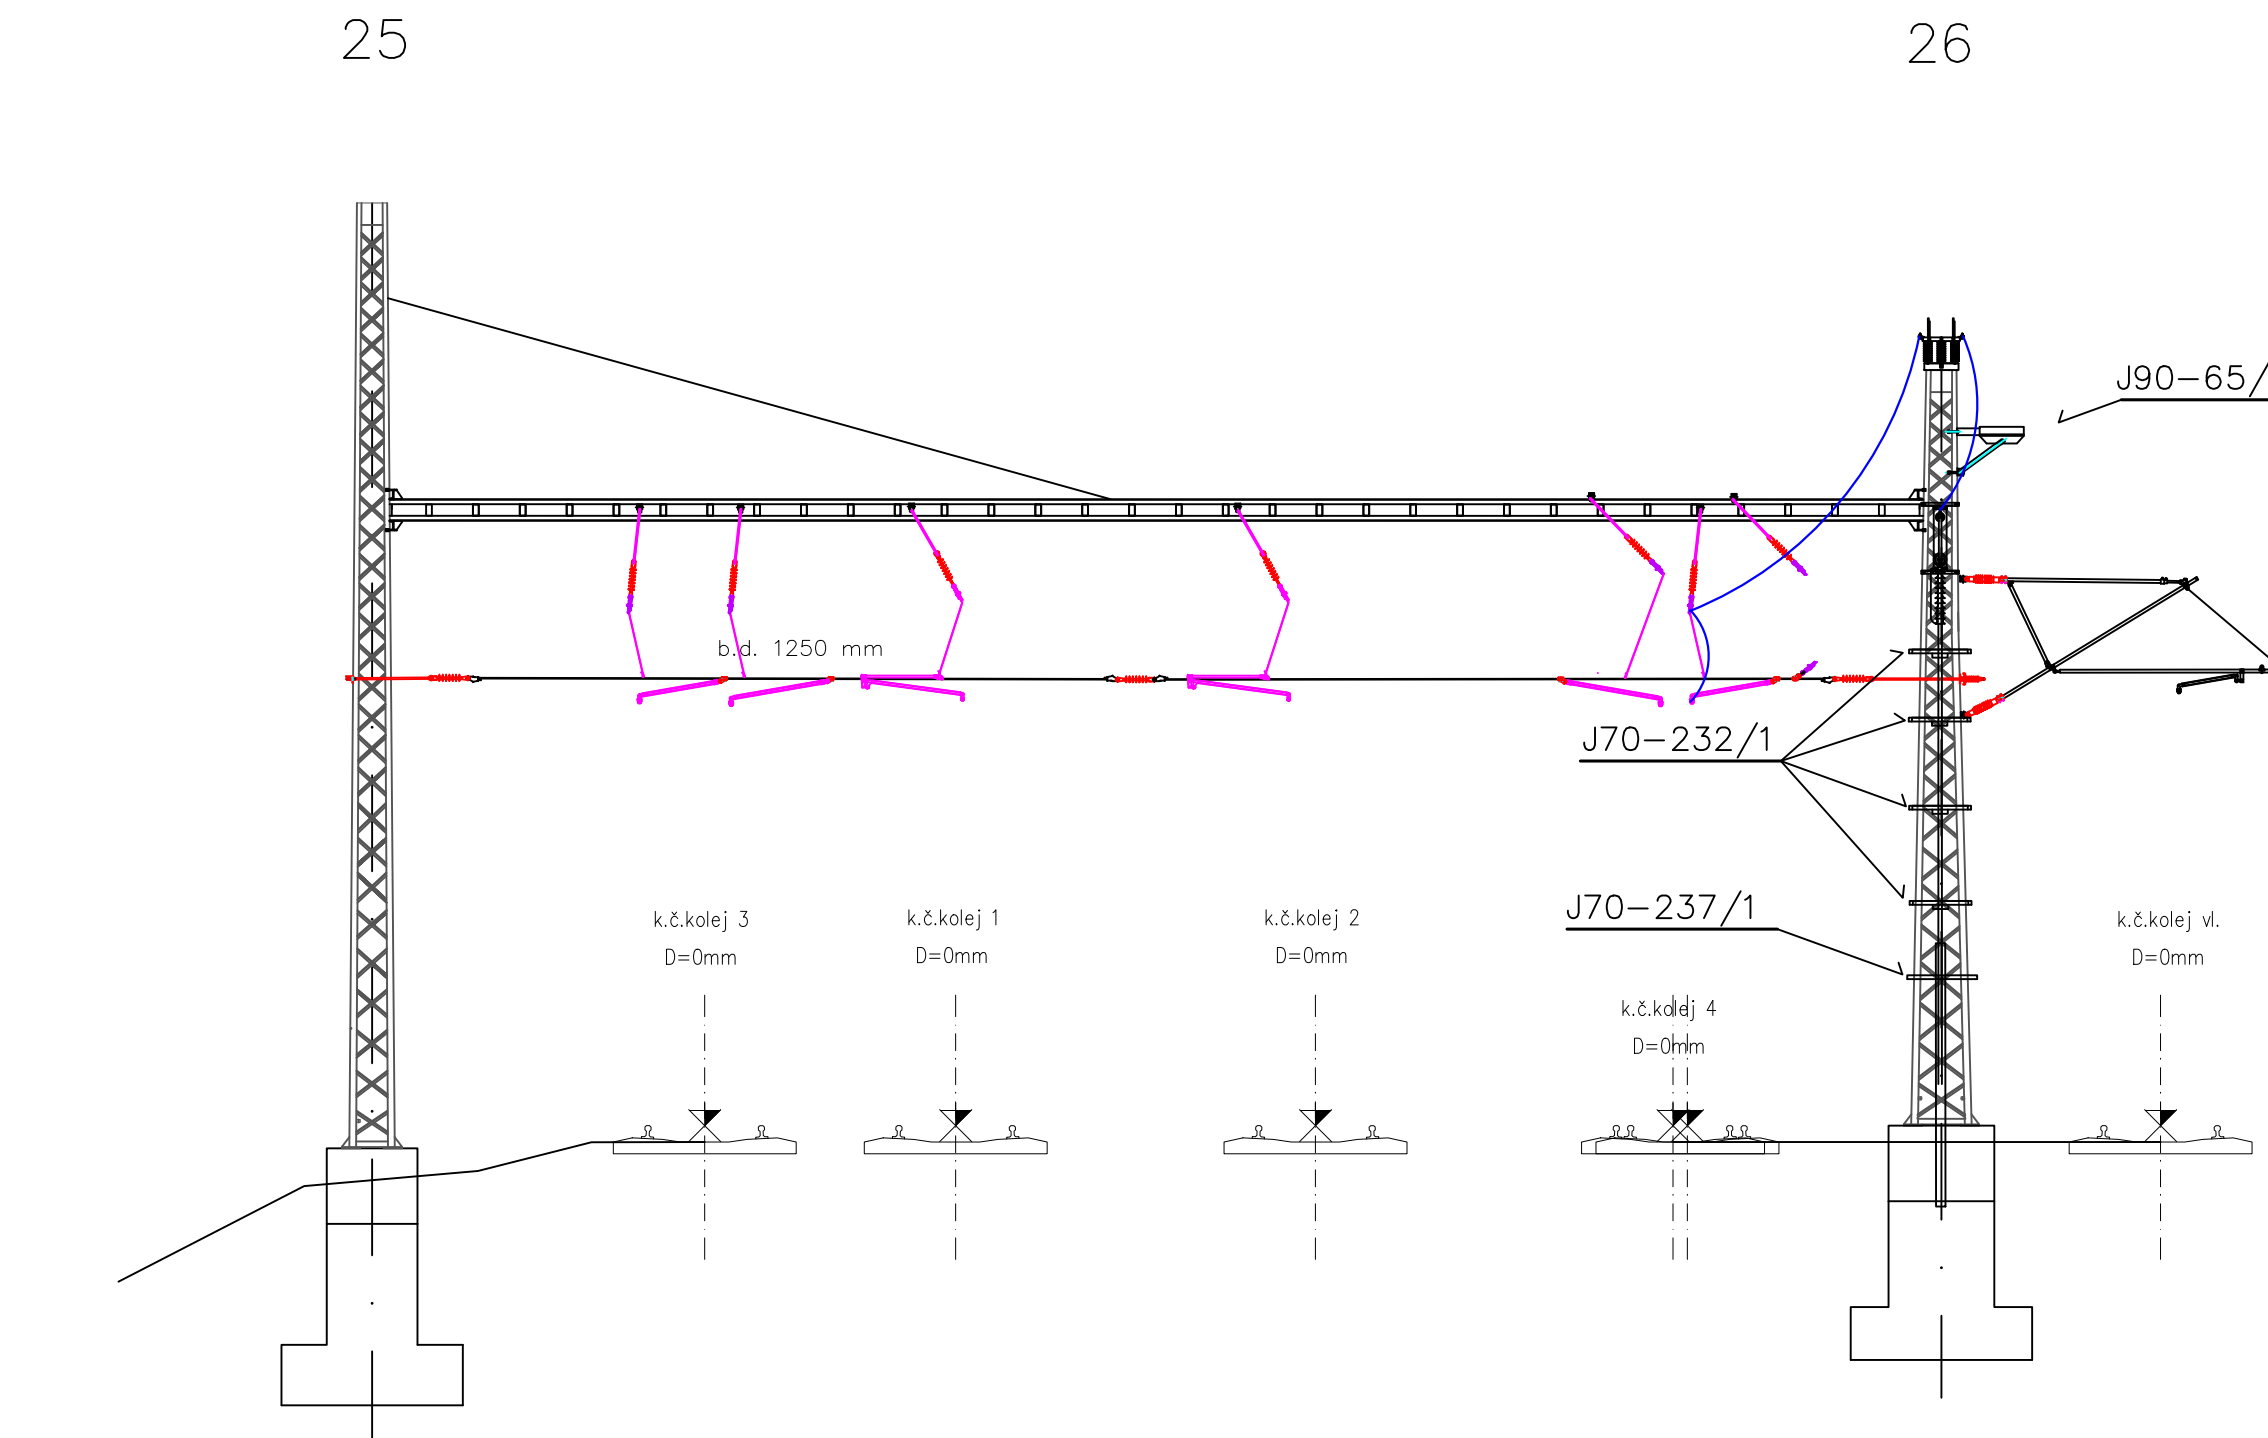

POZNÁMKA:

- 1) ODPOJOVAČ QADZI 35 s.č. A74/VI/4
- 2) POJISTKOVÝ SPODEK PRO 3 kV s.č. D43/I/1
- 3) POJISTKA D65/I/9 - 1x63A
- 4) Koncovka venkovní POLT-12/1X0-ML1-13,

S74-125R ¹⁾	1	ODPOJOVAČ QADZI 35
J73-21/IV/F	1	KOTVENÍ SVODU (1LANO 120 Cu) S PŘIPOJENÍM NA TV BP
J73-222/A ^{2),3),4)}	1	PŘIPOJENÍ KABELU PŘES POJISTKU S OMEZOVACEM PŘEPĚTÍ NA ODPOJOVAČ - BP
J70-232/1	3	PŘÍPEVNĚNÍ 1 KABELU NA STOŽAR BP
J70-237/1	1	PŘÍPEVNĚNÍ OCHRANNÉHO KRYTU NA STOŽAR BP
J90-65/1	1	PŘÍPEVNĚNÍ MONTÁŽNÍ LÁVKY NA STOŽAR BP
POZICE	KUSU	NAZEV SESTAVENÍ

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

		SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno	
OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Diázděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jiří Pelc	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Martin Konečný	NAVRHL. VYPRACOVAL Martin Konečný	KONTROLOVAL Ing. Jiří Pelc
KRAJ: Olomoucký	POVĚŘENÝ OD: Přerov, Hranice	STUPEŇ: PDPS	
Údržba, opravy a odstraňování závad - Drobné opravy a závady - obvod SEE Olomouc SO 02 Oprava TV žst.Lipník nad Bečvou, žst.Drahotuše		ZAK. ČÍSLO 22082-01-1222	ARCH. ČÍSLO 7x4
MĚŘKO 1:100		POČET FORMÁTŮ 2x4	
DATUM: 12/2022		ČÁST DOKUM. E.3.1	PŘÍLOHA 9
Napájecí vedení na st.59 žst. Lipník n.B., st.26, 14 žst.Drahotuše			