

SŽ R14

Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic

Účinnost ode dne zveřejnění.

Nahrazení předchozích vnitřních předpisů

Tímto řádem se nahrazuje předpis SŽDC Ob14 pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, č. j. S 51082/11-BEZ ve znění změn č. 1 a 2, Směrnice SŽDC č. 49 o školení a odborné přípravě zaměstnanců v oblasti požární ochrany ve znění změn č. 1 a 2, a Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty ve znění změny č. 1.

Schváleno pod čj. 76833/2020-SŽ-GŘ-O30

Dne 3. prosince 2020

Bc. Jiří Svoboda, MBA v.r.
generální ředitel

SŽ R14**Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic**

Gestorský útvar: Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Praha
spravazeleznic.cz
Rok vydání: 2020
Náklad: vydáno pouze v elektronické podobě (A4)

© Správa železnic, státní organizace, rok 2020

Tento dokument je duševním vlastnictvím státní organizace Správa železnic, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železnic je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv. Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě je bez svolení státní organizace Správa železnic zakázáno.

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH

Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav a změn a za provedení příslušného záznamu.

Oprava/změna a její pořadové číslo	Číslo jednací	Účinnost od	Opravu/změnu zapracoval

OBSAH

	Strana
ROZSAH ZNALOSTI	6
ZKRATKY A ZNAČKY	7
ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	13
Kapitola I Základní ustanovení a cíl Řádu zabezpečení požární ochrany	13
Kapitola II Rozsah působnosti	14
ČÁST DRUHÁ ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ ÚKOLŮ V POŽÁRNÍ OCHRANĚ	14
Kapitola I Plnění úkolů v požární ochraně	14
Kapitola II Plnění specifických úkolů v požární ochraně	17
Generální ředitel	17
Náměstci generálního ředitele	17
Ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení	17
Ředitel odboru vnitřní správy	17
Ředitelé odboru provozuschopnosti, odboru traťového hospodářství, odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky a odboru elektrotechniky a energetiky	18
Ředitel odboru personálního	18
Ředitelé odboru přípravy staveb a odboru projektování staveb	18
Ředitel odboru traťového hospodářství	18
Ředitelé OJ	18
Ředitel centra telematiky a diagnostiky	19
ČÁST TŘETÍ PŘÍKAZY, ZÁKAZY A POKYNY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY	24
ČÁST ČTVRTÁ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI OPRAVÁCH, ÚDRŽBĚ A STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH	26
ČÁST PÁTÁ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY	40
ČÁST ŠESTÁ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA	43
Kapitola I Základní ustanovení	43
Kapitola II Školení zaměstnanců o požární ochraně	44
Kapitola III Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany	48
Kapitola IV Jednotky požární ochrany	49
ČÁST SEDMÁ KONTROLNÍ ČINNOST	50
ČÁST OSMÁ DALŠÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ POŽADAVKŮ PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY	51
ČÁST DEVÁTÁ OZNÁMENÍ A OHLÁŠENÍ POŽÁRU	54
ČÁST DESÁTÁ POŽADAVKY NA ZAJIŠŤOVÁNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY VE SMLUVNÍCH VZTAZÍCH ..	58
ČÁST JEDENÁCTÁ JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY	63
ČÁST DVANÁCTÁ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ	64
CITOVANÉ DOKUMENTY	65
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY	65
Příloha A (normativní)	68
Podmínky požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železnic	68

Příloha B (informativní)	98
Vzory tiskopisů pro školení o požární ochraně a odbornou přípravu.....	98
Příloha C (informativní)	115
Příloha D (informativní).....	117
Příloha E (informativní)	118

ROZSAH ZNALOSTI

Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost, přičemž:

- informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je v příslušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do příslušného ustanovení samostatně reprodukovat.

Není-li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

Pracovní činnost nebo zařazení (funkce)	Znalost ustanovení
Generální ředitel, náměstek generálního ředitele, ředitel odboru GŘ	úplná: Čl. 5, 6, dle příslušnosti a 7, 25, 36, 38 informativní: celý Řád
Vedoucí oddělení, vedoucí skupin GŘ	úplná: Čl. 5, 7, 25, 36 a 38 informativní: celý Řád
Ředitel, náměstek ředitele OS	úplná: Čl. 5, 6, dle příslušnosti a 7, 25, 36, 38 informativní: celý Řád
Vedoucí zaměstnanci OS	úplná: Čl. 4, 5, 7, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 a A.12.8 informativní: celý Řád
Určení zaměstnanci O30	úplná: celý Řád
Určení zaměstnanci O10	úplná: Čl. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 informativní: celý Řád
OZO PO, TPO, Preventista PO, PPH	úplná: celý Řád
Ostatní zaměstnanci SŽ	úplná: Čl. 7, 36, 38 informativní: celý Řád
Zaměstnanci či osoby CPS na základě uzavřené příslušné smlouvy se SŽ	úplná: Články v rozsahu předmětu uzavíraných smluv informativní: celý Řád
Organizátor akcí, kterých se zúčastní větší počet osob (více než 200)	úplná: Čl. 21 informativní: celý Řád

ZKRATKY A ZNAČKY

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

ASHS	Autonomní samočinný hasicí systém
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CTD	Centrum telematiky a diagnostiky
CPS	Cizí právní subjekt, přičemž pro potřeby tohoto Řádu se jedná o fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které nejsou vůči SŽ v pracovněprávním vztahu, a které na základě smluvního vztahu dodávají práce či služby pro SŽ, přičemž tyto osoby musí být k dodržování tohoto Řádu jakožto i souvisejících vnitřních předpisů SŽ smluvně zavázány
DLM	Dlouhodobý hmotný majetek
EPS	Elektrická požární signalizace ve smyslu Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
GŘ	Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace
HP	Hasicí přístroj (přenosný, pojízdný, přívěsný)
HZS ČR	Hasičský záchranný sbor České republiky
HZS	Hasičská záchranný sbor Správy železnic, státní organizace
IZS	Integrovaný záchranný systém
JPO	Jednotka požární ochrany
KOPIS	Krajské operační a informační středisko
LPG	Liquified Petroleum Gas neboli zkapalněný ropný plyn
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky
O4	Odbor vnitřní správy
O10	Odbor personální
O30	Odbor bezpečnosti a krizového řízení
OJ	Organizační jednotka
OS	Organizační složka
OŘ	Oblastní ředitelství
OZO PO	Odborně způsobilá osoba v požární ochraně
PO	Požární ochrana
PPH	Preventivní požární hlídka
Preventista PO	Preventista požární ochrany
PV, PVK	Přívěsný vozík s nástavbou určenou pro svařování (typ přívěsného vozíku)
SHV	Speciální hnací vozidlo
SPD	Státní požární dozor
SSHZ	Samočinné stabilní hasicí zařízení
SŽ	Správa železnic, státní organizace – od 1.ledna 2020 nový název SŽDC

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace –
(do 31. prosince 2019 předchozí název Správy železnic, státní organizace)

TPO Technik požární ochrany

REJSTŘÍK

Dlouhodobý hmotný majetek

souhrnný název pro majetek účetní jednotky, který bude v běžné hospodářské činnosti využíván dlouhodobě, bude sloužit k dosahování výnosů (příjmů) po dobu delší než jeden rok s oceněním v souladu s § 24 a 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s § 47 vyhl. č. 500/2002 Sb. a se zákonem o dani z příjmů § 29 ve znění pozdějších předpisů, jehož správa a provozování vyžaduje stanovení podmínek požární bezpečnosti 09

Hořlavá látka

látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, která je za předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet. 59

Objekty a zařízení železnice

objekty a zařízení v majetku či správě státní organizace Správa železnic 20

Odborně způsobilá osoba požární ochrany (dále jen "OZO PO")

znalec a znalecký ústav v základním oboru požární ochrany zapsaný v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými ústavy; fyzická osoba, která je absolventem škol požární ochrany nebo absolventem vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem vnitra nebo fyzická osoba, která složila zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustanovenou ministerstvem vnitra 13

Požární bezpečnost

souhrn organizačních, územně-technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření 12

Požární nebezpečí

pravděpodobnost vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem 15

Požární technika

zásahové požární automobily, požární přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla 94

Požár z hlediska požární ochrany

každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy 12

Požárně bezpečnostní zařízení

systém, technické zařízení a výrobek pro stavbu podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení 15

Požárně technická charakteristika

vlastnost látky vyjádřená měřitelnou hodnotou nebo stanovená na základě měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihující chování látky při procesu hoření nebo s ním související 36

Požární dohled

činnost zaměřená na požární bezpečnost v průběhu, při přerušení a po skončení svařování vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření (zpravidla činnost požárních preventivních hlídek) 72

Preventista požární ochrany (dále jen "Preventista PO")

zaměstnanec, který činnost vykonává na základě absolvování odborné přípravy¹ 14

Preventivní požární hlídka (dále také "PPH")

tvoří ji zaměstnanci, kteří dohlíží na dodržování předpisů o PO a v případě vzniku požáru provádí nutná opatření k záchraně ohrožených osob a zúčastní se likvidace požáru 14

Prostor s nebezpečím výbuchu

prostor stavebně oddělený i neoddělený, a to včetně zařízení nebo jeho části (např. zásobník, větrací potrubí, potrubní rozvody), ve kterém může vzniknout nebezpečná koncentrace nebo se nacházejí výbušniny či látky obsahující výbušniny nebo jiné látky a materiály a v kombinaci s danou svářečskou technologií mohou být příčinou výbuchu s následným požárem 77

Provozovatel

organizační složka Správy železnic nebo právnická, případně fyzická osoba, která příslušný majetek (dále jen "DLM") provozuje 12

Příslušný vedoucí zaměstnanec

zaměstnanec určený v dokumentaci požární ochrany, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn stanovit a ukládat v příslušné oblasti působnosti podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny 14

¹ § 16 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Průvodní dokumentace

montážní návod, technické podmínky pro projektování nebo provoz, návod k obsluze, požadavky na kontroly, údržbu nebo opravy, podmínky požární bezpečnosti pro používání výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy apod. 26

Specifické riziko

riziko svařecského pracoviště z hlediska vzniku nebo šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem, které není zcela zřetelné osobám, které jsou oprávněny ke svařování 72

Správce

organizační jednotka provozovatele dráhy, která je pověřena výkonem správy ke svěřenému DLM a jiného majetku a v rámci toho majetek eviduje, pečuje o jeho údržbu, řádně s ním hospodaří a chrání jej před zneužitím, poškozením, zničením, ztrátou nebo rozkrádáním 13

Svařecské práce (dále i "Svařování")

tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, stykově s odtavením, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp, a nahřívání živců v tavných nádobách. Do těchto prací se zahrnuje i práce s otevřeným plamenem při používání nahřívacího hořáku na propan-butan 25

Svařecské pracoviště

pracovní prostor vymezený pro svařování, tepelné dělení včetně technologických zařízení používaných pro svařování, za svařecská pracoviště se považují též přechodná pracoviště a manipulační plochy, na kterých se provádí operace související se svařováním 71

Svařování vyžadující zvláštní požární bezpečnostní opatření

svařování v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu s následným požárem, včetně přilehlých prostor, vyžadující zvláštní bezpečnostní opatření 34

Technicko-bezpečnostní parametr

požární technická charakteristika, která kvalitativně nebo kvantitativně vyjadřuje vlastnosti hořlavé látky, při jejímž dodržení za předvídatelných podmínek se činnost považuje z hlediska nebezpečí vzniku požáru SŽ nebo výbuchu s následným požárem za bezpečnou 36

Technik požární ochrany (dále i "TPO")

fyzická osoba, které složila zkoušku odborné způsobilosti v požární ochraně před komisí ustavenou ministerstvem vnitra 14

Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy v požární ochraně

je rámec obsahu a rozsahu školení o požární ochraně jakož i ustanovení k odborné přípravě preventisty PO a odborné přípravě PPH, který stanoví právní předpis². 46

Věcné prostředky PO

prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti požární hlídky 15

Vedoucí zaměstnanec

zaměstnanec, který je pověřen vedením na jednotlivých stupních řízení u zaměstnavatele, je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny³ 13

Veřejnost

cestující, návštěvníci objektů státní organizace Správa železnic, smluvní partneři státní organizace Správa železnic a zaměstnanci provozovatelů drážní dopravy odlišných od státní organizace Správa železnic 64

Volné prostranství

jedná se o jakýkoliv neuzavřený prostor, který je případně, ale ne nutně, zastřešen 31

Vyhrazené druhy požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

požární technika, pro kterou jsou stanoveny technické podmínky, zvláštním právním předpisem, popř. věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky 16

² § 23, 24, 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

³ § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zahájení svařování

první a každé další uvedení zařízení do provozuschopného stavu (např. zapálení hořáku, uvedení svářečského zařízení do činnosti) následující po předchozím opuštění svářečského pracoviště..... 71

Základní požárně bezpečnostní opatření

technické a organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu a po skončení svařování, zahrnující opatření vyplývající z použitého druhu svářečského zařízení..... 72

Základní riziko při svařování

riziko, které může vést ke vzniku nebo šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem v důsledku účinku tepla vedením, sáláním nebo prouděním a výskytu hořlavých a hoření podporujících plynů nebo proudových obvodů svařovacího proudu..... 70

Zaměstnanec státní organizace Správa železnic

osoba, která je se státní organizací Správa železnic v pracovněprávním vztahu podle Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů.. 13

Zvláštní požárně bezpečnostní opatření

technické a organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu a po ukončení svařování s ohledem na konkrétní druh nebezpečí, umístění svářečského pracoviště, požárně bezpečnostního zajištění stavby, systému zabezpečování požární ochrany nejen na svářečském pracovišti, ale i v přilehlých prostorech 34

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kapitola I Základní ustanovení a cíl Řádu zabezpečení požární ochrany

Článek 1 Úvodní ustanovení

- (1) Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic (dále jen „Řád“) je ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o PO“) a v souladu s § 30 vyhlášky č. 246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů (dále i „vyhláška o požární prevenci“) základním vnitřním organizačně-řídícím předpisem Správy železnic, státní organizace (dále i „SŽ“) v oblasti zabezpečení požární ochrany.
- (2) Tento Řád vychází z organizační struktury, zásad organizace a vnitřního řízení státní organizace Správa železnic, působnosti a předmětů činnosti organizačních jednotek jednotlivých stupňů řízení a jejich vzájemných vztahů jak jsou definovány v předpisu SŽ R1 - Organizační řád Správy železnic, státní organizace.
- (3) Tento Řád je v souladu a vychází z požadavků kladených na jednotlivé oblasti požární ochrany právními předpisy, technickými předpisy a normativními požadavky a je s nimi v souladu.
- (4) Gestorem koordinace, metodického řízení a kontroly opatření k zajištění úkolů požární ochrany je Odbor bezpečnosti a krizového řízení (dále i „O30“).

Článek 2 Cíl Řádu zabezpečení požární ochrany

Cílem Řádu je vytvořit systémové podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví zaměstnanců a majetku SŽ před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a mimořádných událostech, kterými může být dotčeno provozování dráhy a drážní dopravy.

Kapitola II Rozsah působnosti

Článek 3 Rozsah platnosti

- (1) Povinnosti obsažené v Řádu se vztahují na všechny zaměstnance SŽ včetně fyzických osob, které jsou v pracovněprávním vztahu i jen dočasně.
- (2) Povinnosti obsažené v Řádu se rovněž v přiměřeném rozsahu vztahují i na osoby, které nejsou v pracovněprávním vztahu k SŽ, ale zdržují se na pracovištích, v objektech a v prostorách SŽ.
- (3) S Řádem musí být dotčené osoby prokazatelně seznámeny v rámci školení o požární ochraně (dále i „PO“).
- (4) Vedoucí zaměstnanec cizího právního subjektu (dále jen „CPS“) na základě uzavřené příslušné smlouvy se SŽ:
 - a) rozhodne o rozsahu znalostí Řádu pro osoby CPS, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím na pracovištích SŽ, popř. jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovatelům těchto činností v objektech a na zařízeních železnice,
 - b) zabezpečí seznámení určených osob s příslušnými Čládky Řádu.

ČÁST DRUHÁ

ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ ÚKOLŮ V POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Kapitola I

Plnění úkolů v požární ochraně

Článek 4

Základní povinnosti

- (1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.
- (2) Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:
 - a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
 - b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
 - c) ohlásit neodkladně zjištěný požár dle pokynů uvedených v požárních poplachových směrnicích⁴ umístěných v prostoru, kde zaměstnanec vykonává činnosti nebo zabezpečit jeho ohlášení,
 - d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany (dále i „JPO“) na výzvu velitele zásahu, velitele JPO nebo obce.
- (3) Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele JPO nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolávání požáru.
- (4) Povinnost poskytovat pomoc uvedenou v Článku 4 odst. (2) a (3) se nevztahuje na zaměstnance SŽ, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažné omezení provozu (např. železniční nehodu apod.) nebo jiný závažný následek.
- (5) Za plnění povinností na úseku PO odpovídají vedoucí zaměstnanci SŽ na všech stupních řízení v rozsahu působnosti svých funkcí.
- (6) Zaměstnanci jsou povinni dodržovat pokyny a příkazy příslušného vedoucího zaměstnance a povinnosti, pokyny, zákazy a příkazy uvedené v dokumentaci požární ochrany.
- (7) Na všech organizačních úrovních řízení musí být plnění úkolů na úseku PO, které vyžaduje odbornou způsobilost v oblasti PO, zabezpečované především OZO PO.
- (8) Činnost OZO PO při plnění úkolů v oblasti PO na centrální úrovni SŽ zajišťují zaměstnanci O30, oddělení požární prevence. V prostorách, kde vykonávají činnosti zaměstnanci GR SŽ plnění úkolů zajišťuje v oblasti preventivní PO Odbor vnitřní správy (dále jen „O4“) ve spolupráci s odbornými zaměstnanci O30, pokud není smlouvou se správcem (provozovatelem) objektu upraveno jinak.
- (9) Zajišťování technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany na výkonné úrovni SŽ je zabezpečováno především prostřednictvím OZO PO, popř. TPO stanovujících organizaci zajišťování požární ochrany v jednotlivých objektech, které užívají k provozování činností dotčené organizační složky. Stanovením organizace zajišťování požární ochrany se rozumí zejména vypracování dokumentace požární ochrany v prostorách, které užívají k provozování činností organizační složky SŽ.
- (10) Některé méně náročné úkoly na úseku PO zabezpečují na výkonné úrovni i jiné osoby, na jejichž odbornost jsou kladeny menší nároky – preventisté PO, popř. zaměstnanci zařazení do preventivní požární hlídky.
- (11) K zabezpečení plnění úkolů na úseku PO jednotlivých OS jsou určeni:
 - a) Odborně způsobilá osoba požární ochrany GR SŽ – O30, oddělení požární prevence,

⁴ § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

- b) Odborně způsobilá osoba požární ochrany, technik PO OJ SŽ – příslušný vedoucí zaměstnanec OJ SŽ určí k plnění úkolů vyplývajících z právních a technických předpisů PO osobu s příslušnou kvalifikací podle zvláštního právního předpisu⁵,
 - c) Preventista PO – příslušný vedoucí zaměstnanec OS SŽ určí k plnění úkolů preventisty PO osobu s odpovídajícími předpoklady pro výkon činnosti,
 - d) Preventivní požární hlídka – příslušný vedoucí zaměstnanec zřizuje preventivní požární hlídku především:
 - 1. v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 - 2. před zahájením činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, pokud tak vyplývá ze stanovených podmínek požární bezpečnosti,
 - 3. v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce⁶.
- (12) Povinnosti preventisty PO dané tímto řádem či jinou dokumentací PO musí být v souladu s dokumenty vyplývajících z pracovně právního vztahu (pracovní smlouva a pracovní náplň apod.).
- (13) Odborná příprava preventisty PO se provádí podle Části 6 tohoto Řádu.
- (14) Zřízení preventivní požární hlídky provede samostatným písemným pokynem příslušný vedoucí zaměstnanec SŽ z osob, které mají k této činnosti potřebné předpoklady. Počet členů preventivní požární hlídky a její velitel musí být určení se zřetelem na úkoly, které má tato hlídka plnit.
- (15) Povinnosti člena preventivní požární hlídky dané touto směrnici či jinou dokumentací PO musí být v souladu s dokumenty vyplývajících z pracovně právního vztahu (pracovní smlouva a pracovní náplň apod.).
- (16) Odborná příprava preventivní požární hlídky se provádí podle Části 6 tohoto Řádu.
- (17) Vzájemné povinnosti na úseku požární ochrany plní OS SŽ a správce nemovitosti v rozsahu závazků vyplývajících z uzavřených smluv nebo jiných obdobných ujednání (zejména z nájemní smlouvy, dohody /smlouvy/ o společném zajišťování úkolů požární ochrany apod.).

Článek 5

Povinnosti vedoucích zaměstnanců

- (1) Pro potřebu tohoto Řádu se vedoucím zaměstnancem rozumí:
- a) generální ředitel,
 - b) ředitel kanceláře generálního ředitele,
 - c) náměstci generálního ředitele,
 - d) ředitelé odborů a jejich zástupci, ve funkcích obsazených jmenováním,
 - e) ředitelé OJ a jejich zástupci, ve funkcích obsazených jmenováním,
 - f) vedoucí oddělení,
 - g) vedoucí skupin.
- (2) Příslušný vedoucí zaměstnanec v rozsahu své působnosti plní zejména povinnosti uvedené v odst. 3 až 17 tohoto Článku.

⁵ § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

⁶ § 27 odst. 2 písm. b) a § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- (3) Zabezpečovat prostřednictvím příslušné OZO PO, TPO, popř. preventisty PO provádění pravidelné kontroly dodržování předpisů o PO. Pravidelné kontroly zabezpečuje formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o PO (dále i "preventivní požární prohlídky").
- (4) Řešit neprodleně odstraňování závad zjištěných při preventivních požárních prohlídkách, které jsou v jeho kompetenci podle organizačního a podpisového řádu SŽ; v případě zjištění závad, kdy hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku či šíření požáru neprodleně přijímat účinná opatření.
- (5) Na jim podřízených pracovištích sledovat umístění, stav a provozuschopnost hasicích přístrojů (dále i „HP“) a požárně bezpečnostních zařízení v období mezi preventivními požárními prohlídkami.
- (6) Zúčastňovat se školení vedoucích zaměstnanců.
- (7) Zajišťovat účast podřízených zaměstnanců na školení a odborné přípravě o PO; v případě potřeby zajišťovat i školení nových zaměstnanců na pracovišti, zaměstnanců přearanovaných na jinou funkci či při změně jejich pracoviště.
- (8) Osobám, které se s vědomím SŽ příležitostně zdržují v prostorách SŽ umožnit, popř. zajišťovat účast na školení o PO.
- (9) Zajišťovat vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům PO a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostního zařízení.
- (10) Zajišťovat dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
- (11) Sledovat umístění a označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení.
- (12) Umožnit přístup k HP a požárně bezpečnostním zařízením servisnímu technikovi, který zajišťuje jejich kontroly, údržbu a opravy, a jenž se prokáže průkazem opravňujícím k provádění kontroly hasicích přístrojů, popř. požárně bezpečnostních zařízení.
- (13) Umožnit orgánu státního požárního dozoru (dále i „SPD“) a určené OZO PO, popř. TPO SŽ provedení kontroly na úseku PO.
- (14) Zajišťovat ohlášení jakéhokoliv požáru vzniklého ve všech prostorách, kde vykonávají činnosti jemu podřízení zaměstnanci, příslušné ohlašovně požáru.
- (15) Vytvářet podmínky pro obstarávání a zabezpečování věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozovaných činností ve všech prostorách, kde provozují činnosti jemu podřízení zaměstnanci.
- (16) Po konzultaci s příslušnou OZO PO, popř. TPO určovat rozmístění věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení v potřebném množství a druzích a udržovat je v provozuschopném stavu.
- (17) Spolupracovat s příslušnou OZO PO, popř. TPO a preventistou PO při plnění dalších úkolů vyplývajících z předpisů o PO.

Kapitola II

Plnění specifických úkolů v požární ochraně

Článek 6

Specifické povinnosti vedoucích zaměstnanců

Generální ředitel

Vrcholově odpovídá za plnění povinností na úseku PO ve všech prostorách, které SŽ využívá k provozování své činnosti.

Náměstci generálního ředitele

Odpovídají za plnění povinností v oblasti PO ve vymezeném rozsahu působnosti stanoveném v organizačním řádu SŽ.

Ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení

- (1) Zabezpečuje v souladu s organizačním řádem SŽ v rozsahu své působnosti plnění povinností statutárního orgánu v oblasti preventivní PO.
- (2) Schvaluje dokumentaci PO organizačních složek SŽ po jejím posouzení OZO PO O30 a další písemnosti vyplývající z předpisů o PO.
- (3) Projednává s orgánem vykonávajícím SPD:
 - a) výsledky kontrol a opatření uložených v zápise o kontrole provedené SPD v OS SŽ podle zvláštního právního předpisu⁷ a podává SPD písemnou zprávu o odstranění závad ve stanovené lhůtě,
 - b) rozhodnutí o zastavení provozu v OS SŽ podle zvláštního právního předpisu⁸, pokud si projednání nevyhradil generální ředitel⁹.
- (4) Zabezpečuje komplexní zajišťování agendy PO a metodiky pro jednotlivé OS SŽ.
- (5) Zajišťuje výkon činnosti OZO PO v prostorách OJ SŽ, ve kterých provozují činnosti zaměstnanci úložišť pohotovostních zásob a majetku Správy státních hmotných rezerv, popř. v OS SŽ, které jsou vymezeny zvláštními akty řízení.
- (6) Zajišťuje vyjadřování se z pohledu požární prevence ke všem stavbám drah a na dráze, ke stavbám umístěným v ochranném pásmu dráhy, modernizaci technologií, technologických procesů apod., při územním řízení a ve všech druzích projektové dokumentace.
- (7) Zajišťuje posuzování nových technických prostředků a provozně náročných technologických procesů z hlediska požární bezpečnosti.

Ředitel odboru vnitřní správy

- (1) Po konzultaci s příslušnou OZO PO O30 prostřednictvím vedoucího oddělení vnitřní správy obstarává a zabezpečuje v potřebném množství a druzích věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení v objektech ve správě O4 se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a zajišťuje jejich udržování v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy.
- (2) Ve spolupráci s provozovatelem objektu vytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména zajišťuje v rozsahu své působnosti udržování volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům

⁷ § 31 odst. 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

⁸ § 37 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

⁹ Čl. 3.2 SŽ R3 - Podpisový řád Správy železnic, státní organizace.

vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům PO a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

- (3) V rozsahu své působnosti vytváří podmínky pro to, aby v prostorách, které užívají odbory GŘ SŽ k provozování činností, byly dodržovány technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
- (4) Zajišťuje v rozsahu své působnosti na základě pokynů příslušné OZO PO O30 ve spolupráci s provozovatelem objektu označování pracovišť a ostatních míst, které užívá k provozování činností GŘ SŽ, příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, není-li vnitropodnikovou dohodou (smlouvou) sjednáno jinak.
- (5) V rozsahu své působnosti neprodleně odstraňuje závady zjištěné při kontrolách provedených prostřednictvím OZO PO O30 v prostorách, které užívají odbory GŘ SŽ k provozování činností.
- (6) Umožňuje orgánu SPD provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany a poskytuje mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v prostorách, které užívá k provozování činností GŘ SŽ, a ve stanovených lhůtách plní jím uložená opatření.
- (7) Poskytuje bezúplatně orgánu SPD výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru, který vznikl v prostorách, které užívají odbory GŘ SŽ k provozování činností.
- (8) Zabezpečuje bezodkladné oznámení každého požáru vzniklého při činnostech, které provozují odbory GŘ SŽ, územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje (v Praze Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy), příslušné Jednotce požární ochrany Hasičského záchranného sboru Správy železnic a příslušné OZO PO.

Ředitelé odboru provozuschopnosti, odboru traťového hospodářství, odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky a odboru elektrotechniky a energetiky

Spolupracují při formulování technických podmínek požární bezpečnosti pro nová drážní vozidla (speciální hnací vozidla, hnací vozidla), přestavby a modernizace těchto vozidel s OZO PO O30.

Ředitel odboru personálního

Pro zajištění školení o požární ochraně zaměstnanců GŘ zabezpečuje k zajištění povinností uvedených v části šesté tohoto Řádu oznámení údajů OZO PO O30 zejména:

- a) jméno, příjmení a titul vedoucího zaměstnance,
- b) osobní číslo zaměstnance,
- c) datum nástupu do funkce, popř. stávající vykonávaná funkce u SŽ,
- d) název funkce (v plném znění).

Ředitelé odboru přípravy staveb a odboru projektování staveb

Při zabezpečování stanovisek ke studiím, předprojektové a projektové dokumentaci zajišťují jejich projednávání prostřednictvím určené osoby i za účasti OZO PO O30.

Ředitel odboru traťového hospodářství

Při ověřování nových konstrukcí a aplikací technického rozvoje zařízení železniční infrastruktury a při vydávání rozhodnutí o použitelnosti těchto konstrukcí a zařízení na infrastrukturu SŽ spolupracuje s OZO PO O30, pokud předmětem ověřování mohou být dotčeny principy požární bezpečnosti provozovaných činností.

Ředitelé OJ

- (1) V rámci své působnosti ve všech prostorách, které užívají OJ k provozování činností, zabezpečují prostřednictvím OZO PO, popř. TPO plnění úkolů v oblasti preventivní PO, a to zejména soustavné provádění analýzy požárního nebezpečí a prokazatelné stanovování podmínek požární bezpečnosti při provozovaných činnostech, vypracovávání,

popř. aktualizaci příslušné dokumentace PO a provádění pravidelné kontroly dodržování předpisů o PO.

- (2) Potvrzují věcnou správnost vypracované dokumentace PO vlastní OJ a předkládají ji ke schválení statutárnímu orgánu SŽ. Zajišťují v rozsahu své působnosti vedení a ukládání schválené dokumentace PO v souladu s předpisy o PO tak, aby byla dostupná osobám a zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům SPD a v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených předpisy o PO.
- (3) Po konzultaci s OZO PO, popř. TPO obstarávají a zabezpečují v potřebném množství a druzích věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti, a udržují je v provozuschopném stavu.
- (4) Ve spolupráci s provozovatelem objektu vytvářejí podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména zajišťují v rozsahu své působnosti udržování volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzavěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům PO a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.
- (5) V rozsahu své působnosti vytvářejí podmínky pro to, aby v prostorách, které užívají OJ k provozování činností, byly dodržovány technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
- (6) Po konzultaci s OZO PO, popř. TPO ve spolupráci s provozovatelem objektu zajišťují v rozsahu své působnosti označování pracoviště a ostatních míst, která užívají OJ k provozování činností, příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení.
- (7) Při provádění požární kontroly OZO PO, popř. TPO jsou povinni spolupracovat a v potřebném rozsahu poskytovat informace a doklady, které mají souvislost se zabezpečováním PO v prostorách, které užívají zaměstnanci OJ k provozování činností.
- (8) Zodpovídají za odstranění závad zjištěných při kontrolní činnosti v oblasti PO, uvedených v požární knize (tj. např. po konzultaci s OZO PO, popř. TPO zajišťují nákup a umístění nových HP, bezpečnostních tabulek a značek, provedení příslušných revizí a prohlídek).
- (9) Zabezpečují prostřednictvím OZO PO, popř. TPO vyhlášení cvičného požárního poplachu ve smyslu Článku 39 odstavce 1 až 4 tohoto Řádu.
- (10) Zajišťují bez zbytečného prodlení předání informace OZO PO, popř. TPO o případné kontrole ze strany SPD, jakož i dalších důležitých informací a dokumentů, které mají souvislost se zabezpečováním PO v prostorách, které užívají zaměstnanci OJ k provozování činností.
- (11) Umožňují orgánu SPD provedení kontroly plnění povinností na úseku PO a poskytují mu požadované doklady, dokumentaci a informace, vztahující se k zabezpečování PO, a ve stanovených lhůtách plní jím uložená opatření.
- (12) V rozsahu své působnosti projednávají s O30 pronájmy nebytových prostor a pozemků spravovaných SŽ.
- (13) V souvislosti s plněním úkolů v oblasti preventivní PO zabezpečují součinnost všech odborných útvarů aparátu OJ a provozních středisek v obvodu působnosti OJ, a to zejména při vyjadřování se ke stavbám drah a na dráze, jakož i sledování stavu protipožárních opatření v okolí celostátních drah, provádění pasportizace požárně bezpečnostních zařízení a zajišťování kontrol a vyhodnocení jejich provozuschopnosti, posuzování nových technologií, technologických postupů, zlepšovacích návrhů a pravidelném vyhodnocování důsledků evidovaných požárů na plnění úkolů OJ.

Ředitel centra telematiky a diagnostiky

- (1) Kromě povinností uvedených v Článku ŘEDITELÉ OJ dále zajišťuje v provozuschopném stavu telekomunikační zařízení železničních tunelů sloužící pro zásah hasičů a složek IZS. V případě zjištění jejich neprovozuschopného stavu uvedené oznámí neprodleně místně příslušné JPO HZS Správy železnic a rovněž správci tunelu. Prokazatelný způsob

oznámení o neprovozuschopnosti radiových zařízení následuje předchozí neprodlené oznámení.

- (2) Zabezpečuje předání dokladu o provozuschopnosti telekomunikačních zařízení do dokumentace požární ochrany správce železničního tunelu.
- (3) Schvaluje dokumenty související s technickým zadáním a technickými podmínkami pro nová drážní vozidla (speciální hnací vozidla – měřicí vozidla a měřicí jednotky; speciální tažená vozidla – měřicí vozy), přestavby a modernizace těchto vozidel po předchozím vyjádření ředitele O30.

Článek 7 Povinnosti zaměstnanců

- (1) Dodržovat zásady PO a plnit povinnosti vyplývající z platných právních a technických předpisů o PO a dokumentů SŽ v oblasti PO.
- (2) Udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům PO a požárně bezpečnostním zařízením.
- (3) V případě vzniku požáru, živelní pohromy nebo jiného stavu nouze postupovat podle požárních poplachových směrnic nebo požárních evakuačních plánů.
- (4) Při zpozorování požáru jej uhasit, popř. vyhlásit požární poplach a dále postupovat podle požárních poplachových směrnic nebo požárních evakuačních plánů.
- (5) Neodkladně informovat nadřízeného zaměstnance a příslušnou OZO PO, TPO, či preventistu PO o vzniklém požáru.
- (6) Nebránit v přístupu k HP a požárně bezpečnostním zařízením servisnímu technikovi, který zajišťuje jejich kontroly, údržbu a opravy, a jenž se prokáže průkazem opravňujícím k provádění kontroly hasicích přístrojů, popř. požárně bezpečnostních zařízení a v případě potřeby mu poskytnout nezbytnou součinnost.
- (7) Příslušnému nadřízenému zaměstnanci a OZO PO, TPO, či preventistovi PO průběžně a neodkladně nahlášovat veškeré zjištěné nedostatky mající vliv na požární bezpečnost.
- (8) Zúčastňovat se pravidelných školení o PO pro zaměstnance.
- (9) Nebránit orgánu SPD, OZO PO, TPO, popř. preventistovi PO v provedení kontroly na úseku PO.

Článek 8 Povinnosti preventistů požární ochrany

- (1) Provádět pravidelně preventivní požární prohlídky na úseku PO v obvodu své působnosti, včetně zápisů do požárních knih, pokud schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti v OS není stanoveno jinak.
- (2) Zjištěné závady z preventivní požární prohlídky nahlásit příslušnému nadřízenému zaměstnanci a předložit mu požární knihu k podpisu. Zároveň zjištěnou závadu nahlásit OZO PO, popř. TPO.
- (3) Ve spolupráci s OZO PO, popř. TPO zajistit včasné vypracování podkladů ke zprávě o požáru ve smyslu Článku 41 odstavce 1 až 4 tohoto Řádu.
- (4) V obvodu své působnosti zajišťovat rozmístění schválených požárních poplachových směrnic, požárních řádů a požárních evakuačních plánů.
- (5) V obvodu své působnosti zajišťovat označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení.
- (6) Účastnit se pravidelné odborné přípravy preventistů PO.

- (7) Podílet se na školení o PO u osob, které se s vědomím SŽ příležitostně zdržují na pracovištích SŽ, pokud není smluvně stanoveno jinak.

Článek 9
Povinnosti odborně způsobilé osoby požární ochrany
a technika požární ochrany organizační jednotky

- (1) Vypracovávat, popřípadě vést příslušnou dokumentaci PO v souvislosti s provozovanými činnostmi se zvýšeným, popř. vysokým požárním nebezpečím¹⁰.
- (2) Projednávat a provádět namátkové kontroly provádění cvičných požárních poplachů, jejichž formou se prověřuje účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích, provádět kontroly požárních evakuačních plánů a provádět hodnocení způsobu zveřejnění požárních poplachových směrnic a požárních evakuačních plánů (viditelné, přístupné...) na pracovištích.
- (3) Spolupracovat s právníkem či fyzickou osobou, která na příslušném pracovišti zajišťuje kontroly, údržbu a opravy HP, popř. požárně bezpečnostních zařízení.
- (4) Vyjadřovat se k vhodnosti druhu, počtu a rozmístění HP na příslušném pracovišti.
- (5) Podílet se v určeném rozsahu na provádění školení vedoucích zaměstnanců a odborné přípravy preventistů PO a preventivních požárních hlídek OS v souladu s čl. 27 a 30 tohoto Řádu.
- (6) Průběžně provádět analýzu stavu provozovaných činností z hlediska PO a poskytovat odborné konzultace vedoucím zaměstnancům.
- (7) Podílet se na provádění kontrol zajištění PO v mimopracovní době a době sníženého provozu.
- (8) V rámci preventivní požární prohlídky v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, pravidelně prověřovat:
 - a) provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců a vedení související dokumentace PO,
 - b) aktuálnost dokumentace PO a její vedení,
 - c) stavebně technický stav objektů,
 - d) dodržování povinností stanovených předpisy o PO na pracovištích, zejména v oblasti:
 1. vybavení věcnými prostředky PO a zařízeními PO (zejména zda jejich provoz, údržba a kontroly odpovídají požadavkům předpisů PO), manipulace s hořlavými kapalinami a jejich ukládání,
 2. rozmístění a čitelnosti bezpečnostních značek,
 3. dokladů prokazujících dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
- (9) Podílet se na školení zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti související s provozováním železničních tunelů (zejména delších než 350 m).
- (10) Účastnit se kontrol prováděných SPD, jakož i souvisejících šetření příčin vzniku požáru.
- (11) Metodicky a odborně řídit preventisty PO a členy preventivních požárních hlídek v určeném obvodu působnosti.
- (12) Zabezpečovat podklady pro rozborů požárů.
- (13) Na základě požadavku příslušného vedoucího zaměstnance zpracovávat případné opravy a úpravy všech jím vydávaných technicko-organizačních opatření z hlediska PO.
- (14) V souvislosti s výše uvedeným jsou příslušné OZO PO, popř. TPO oprávněni při výkonu své činnosti:

¹⁰ § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- a) vstupovat nebo vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky nebo vstupovat do objektů užívaných pro provozovanou činnost, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních předpisů¹¹,
- b) pořizovat obrazovou dokumentaci související s vykonávanou činností,
- c) požadovat potřebné doklady a další písemnosti týkající se předmětu kontroly nebo související s vykonávanou činností a zhotovovat si kopie těchto písemností,
- d) požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
- e) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů,
- f) požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků.

Článek 10

Povinnosti odborně způsobilé osoby požární ochrany O30

- (1) Soustavně hodnotit prováděné analýzy požárního nebezpečí a prokazatelně stanovovat podmínky požární bezpečnosti při provozovaných činnostech SŽ.
- (2) Zpracovávat metodické pokyny pro vypracování, popř. aktualizaci příslušné dokumentace PO.
- (3) Zpracovávat metodické pokyny pro provádění školení a příslušné odborné přípravy zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.
- (4) Zpracovávat metodické pokyny pro vedení dokumentace PO ve vztahu k zajištění požární bezpečnosti při provozu technických a technologických zařízení, tj. dokladů o jejich kontrolách, údržbě a opravách provedených podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců.
- (5) Koordinovat zajišťování kontrol provozuschopnosti, provádění pasportizace a zpracovávání informace o pravidelném vyhodnocení stavu a účinnosti požárně bezpečnostních zařízení.
- (6) Provádět pravidelné kontroly dodržování předpisů o PO.
- (7) Podílet se v určeném rozsahu na provádění školení vedoucích zaměstnanců a odborné přípravy preventistů PO a preventivních požárních hlídek OS v souladu s Čl. 27 a 30 tohoto Řádu.
- (8) Koordinovat vedení dokumentace PO obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávané a schvalované, popřípadě vedené podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace (havarijní plány apod.), bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.
- (9) Koordinovat činnosti všech odborných útvarů GR i OJ při plnění úkolů PO, zejména při odstraňování závad zjištěných při preventivních požárních kontrolách.
- (10) Koordinovat činnosti při plnění povinností na úseku PO na místech, která užívají OS SŽ společně s dalšími podnikajícími subjekty, zejména v prostorách, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.
- (11) Posuzovat nové technologie, technologické postupy, zlepšovací návrhy z hlediska preventivní PO.

¹¹ Např. předpis SŽDC Ob1 díl I Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz zaměstnance

- (12) Zpracovávat informace o pravidelném vyhodnocení důsledků evidovaných požárů na plnění úkolů s ohledem na přerušení provozu a navrhování opatření k zamezení opakování vzniku, popř. rozšíření požáru ze stejných příčin.
- (13) Prověřovat dokumentaci PO předkládanou ke schválení statutárnímu orgánu.
- (14) Zpracovávat a evidovat statistické údaje o schválené dokumentaci PO.
- (15) Zpracovávat informace o pravidelném ročním vyhodnocení stavu preventivní PO v OS.
- (16) Sledovat a provádět aktualizace dokumentace požární ochrany na „portálu provozování dráhy“ ve vztahu k železničním tunelům.

ČÁST TŘETÍ

PŘÍKAZY, ZÁKAZY A POKYNY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Článek 11

Zákazy a příkazy

Zaměstnanci SŽ a osoby, které se s vědomím SŽ zdržují na dopravní cestě, resp. v prostorách SŽ jsou povinni se řídit zejména těmito zákazy a příkazy:

- a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových spotřebičů, při skladování a používání hořlavých a požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm,
- b) neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá zaměstnanec odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací (např. neodborné zásahy do elektroinstalace, svařování apod.),
- c) neprovádět neodborné zásahy či manipulaci s elektrickou instalací,
- d) neodkládat hořlavé látky na topná tělesa,
- e) v určených prostorách dodržovat zákaz kouření, zákaz používání otevřeného ohně,
- f) nevypalovat porosty, spalovat hořlavý materiál na volném prostranství pouze v případě pokud nejsou příslušnou OZO PO, popř. TPO stanovena opatření proti vzniku a šíření požáru a není postupováno v souladu s Článkem 17 odstavce 1 až 14 tohoto Řádu,
- g) nevstupovat bez příkazu do prostor označených zákazem vstupu a zdržovat se v nich,
- h) účastnit se opakovaných školení o PO a odborné přípravě,
- i) dodržovat pokyny a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, PO a ochrany životního prostředí, zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy, s nimiž byl seznámen,
- j) při používání elektrických a plynových spotřebičů dbát návodu na obsluhu od výrobce a u zařízení, která nejsou odzkoušena, aby mohla být provozována "bez dozoru", musí být mechanicky vypnuta od zdroje elektrického napájení, popř. plynu,
- k) udržovat trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,
- l) pevná paliva skladovat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek,
- m) hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny skladovat pouze v prostorách k tomuto účelu určených,
- n) nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy) umísťovat na snadno přístupném a dostatečně větraném a proti nežádoucím vlivům chráněném místě. Tyto nádoby neukládat v prostorách pod úrovní terénu, ve světlících, garážích a kotelnách.

Článek 12

Pokyny k zabezpečení požární ochrany

Zaměstnanci SŽ a osoby, které se s vědomím SŽ zdržují na dopravní cestě, respektive v prostorách SŽ, jsou povinni se řídit zejména těmito pokyny:

- a) pracoviště musí být označena bezpečnostními tabulkami upozorňujícími na dané nebezpečí a stanovené zákazy,

- b) přístupy k rozvaděčům elektrické energie, uzávěrům vody, páry, plynu musí být vždy přístupné,
- c) rozvaděče elektrické energie, uzávěry vody, páry, plynu musí být zřetelně označeny příslušnou bezpečnostní tabulkou (nálepkou),
- d) ke skladování hořlavých kapalin se používají přepravní obaly k tomuto účelu určené,
- e) u staveb (i dočasných) nebo jejich částí užívaných jako dílny, laboratoře, opravy nebo obdobná pracoviště lze ukládat hořlavé kapaliny pouze v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem¹²,
- f) obaly a nádrže, v nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, musí být opatřeny bezpečnostním značením upozorňujícím na jejich obsah a nebezpečí z hlediska PO,
- g) na pracovištích tvořících jeden požární úsek spolu s prostorem pro nanášení hořlavých kapalných nátěrových hmot je dovoleno ukládat nejvýše 50 litrů hořlavých kapalných nátěrových hmot všech tříd nebezpečnosti v uzavíratelných obalech,
- h) přepravní obaly křehké lze používat pouze do objemu 5 litrů a musí být uloženy v uzavíratelných nehořlavých skříních,
- i) v jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání.

¹² Příloha č. 7 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI OPRAVÁCH, ÚDRŽBĚ A STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH

Článek 13

Podmínky požární bezpečnosti při svařování

Svářečské práce se provádí podle přílohy A tohoto Řádu v souladu s právními předpisy¹³, normativními požadavky¹⁴, se schválenými technologickými postupy pro daný způsob svařování a podle dříve vydaných předpisů v oblasti PO platných na všech pracovištích, v objektech a v prostorách SŽ, pokud z textu tohoto předpisu nevyplývá jinak.

Článek 14

Podmínky požární bezpečnosti při provádění brousicích prací na železničním svršku a při reprofilaci kolejnic

Brousicí práce na železničním svršku a reprofily kolejnic prováděná soupravami pro hoblování kolejnic, frézování kolejnic, broušení kolejnic a dalšími technologiemi využívající menší kolejové prostředky a ruční brusky se provádí po vyhodnocení podmínek v místě prováděných prací a stanovení podmínek požární bezpečnosti v souladu s právními předpisy¹³, normativními požadavky¹⁴, se schválenými technologickými postupy pro daný způsob broušení a podle dříve vydaných předpisů v oblasti PO platných na všech pracovištích, v objektech a v prostorách SŽ, pokud z textu tohoto předpisu nevyplývá jinak.

Článek 15

Podmínky požární bezpečnosti při paličských pracích

Paličské práce při dělení materiálu a likvidaci kovových konstrukcí prováděných plamenem (soupravy acetylen a kyslík, propan a kyslík, benzín a kyslík apod.) se provádí po vyhodnocení podmínek v místě prováděných prací a stanovení podmínek požární bezpečnosti s využitím přílohy A tohoto Řádu v souladu s právními předpisy¹³, normativními požadavky¹⁴, se schválenými technologickými postupy pro daný způsob paličských prací a podle dříve vydaných předpisů v oblasti PO platných na všech pracovištích, v objektech a v prostorách SŽ, pokud z textu tohoto předpisu nevyplývá jinak.

Článek 16

Podmínky požární bezpečnosti při provozu tepelných zařízení

- (1) Instalovat a provozovat se smí pouze tepelné zařízení, které bylo schváleno k užívání z hlediska požární bezpečnosti.
- (2) Při instalaci a provozování tepelného zařízení je nutné se řídit návodem výrobce, popř. normativními požadavky¹⁵.
- (3) Pro zajištění přiměřené míry požární bezpečnosti je nutné zabezpečit, aby skutečná vzdálenost instalovaného tepelného zařízení, tj. zdroje tepla od hořlavé hmoty (stavební konstrukce, podlahové krytiny, zařizovacího předmětu, skladovaného materiálu apod.),

¹³ Např. vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahlížení živců v tavných nádobách; vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

¹⁴ Např. ČSN 05 0600 Zváření. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk, ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka. ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov, ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov, ČSN EN 13231-3 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 3: Přejímka reprofily kolejnic v koleji, ČSN 018014 Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny.

¹⁵ Např. ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.

nebyla menší než stanovená bezpečná vzdálenost, která je uvedena v dokumentaci (návodu), dodávané výrobcem tepelného zařízení, popř. která se stanoví podle zvláštního předpisu¹⁶.

- (4) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu, apod.), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.
- (5) Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu¹⁷, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených spotřebičů.
- (6) Čištění spotřebičů paliv a čištění, kontrola a revize spalinových cest komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním předpisem¹⁸.
- (7) Je zakázáno odkládat předměty, popřípadě materiál z hořlavých hmot na akumulární kamna a ostatní tepelné spotřebiče.
- (8) Pro zajištění přiměřené míry požární bezpečnosti je nutné zabezpečit, aby při provádění oprav či údržby kotlů byly zajištěny následující základní požární bezpečnostní zásady:
 - a) před prováděním práce uvnitř kotle musí být uzavřena a zajištěna potrubí ústící do kotle,
 - b) při prohlídce a při práci v kotli musí být zajištěn dozor alespoň jedním pracovníkem vně kotle,
 - c) před uzavřením vík, drážek apod., před uvedením do provozu je nutno se přesvědčit, zda v kotli nikdo není,
 - d) před vstupem do tlakového celku kotle se musí prověřit, zda je tento prostor dobře provětrán,
 - e) na částech kotelního zařízení, na kterých se pracuje, se musí umístit bezpečnostní pokyny a příkazy na předepsaných tabulkách¹⁹.
- (9) V případě, kdy jsou rozbořem požárů zjišťovány opakující se příčiny vzniku požárů při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných zařízení, popř. při provozování komínů a kouřovodů přijme příslušný vedoucí zaměstnanec adresná preventivní opatření (např. ve spolupráci s OZO PO vydá vlastní organizační opatření pro stanovení zvláštních povinností zaměstnanců v „topném období“).

Článek 17 **Podmínky požární bezpečnosti při spalování na volném prostranství** **a podél traťových kolejí**

- (1) Při spalování hořlavých látek²⁰ na volném prostranství je nutné dodržovat opatření proti vzniku a šíření požáru. Za stanovení opatření je odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec OJ, která tuto činnost bude vykonávat.
- (2) Vykonává-li práce v odstavci 1 tohoto Článku dodavatelským způsobem CPS na pracovištích SŽ, musí být předem smluvně dohodnuto, která strana a jakou formou provede zajištění požární bezpečnostních opatření, a to včetně způsobu předání a převzetí pracoviště k provedení prací, při jejich přerušení a po jejich ukončení, jakož i stanovení písemných opatření proti vzniku požáru.

¹⁶ Příloha č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

¹⁷ § 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, § 24 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

¹⁸ Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

¹⁹ Např. ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení, ČSN EN ISO 7010 Grafické značky Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky, ČSN 018013 Požární tabulky.

²⁰ § 1 písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

- (3) Při provádění prací uvedených v odstavci 1 tohoto Článku dodavatelským způsobem je příslušný vedoucí pracoviště (správce trati), na kterém se práce budou provádět povinen:
- a) poskytnout účinnou pomoc a spolupráci CPS jakožto zhotoviteli (dále také „zhotovitel“) tak, aby určená osoba zhotovitele mohla odpovědně stanovit možná rizika prováděného spalování,
 - b) vyžádat si od zhotovitele sdělení, jakým způsobem, resp. technologií budou práce prováděny, jaká organizační a technická opatření k zajištění požární bezpečnosti byla stanovena,
 - c) v dostatečném předstihu si vyžádat stanovisko Hasičského záchranného sboru kraje a místně příslušné obce v souladu s postupem stanoveným příslušným předpisem²¹ a současně si ověřit, zdali jiné orgány a instituce v místě předpokládaného provádění prací nevydaly obdobný předpis²² upravující režim tohoto typu likvidace odpadu,
 - d) seznámit zhotovitele s místy, kde práce mohou být prováděny jen na základě povolení, či se souhlasem dotčených orgánů²¹,
 - e) seznámit zhotovitele s místy, kde hrozí nebezpečí vzniku, popř. rozšíření požáru,
 - f) stanovit požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob (zaměstnanců), včetně zákazu pohybu v místech, kde se bude provádět spalování,
 - g) v dohodě se zhotovitelem písemně stanovit podmínky provádění prací a osobu odpovědnou za jejich dodržení,
 - h) v dohodě se zhotovitelem případně stanovit požární hlídky s odpovídajícím počtem členů a vybavením vzhledem k požárnímu nebezpečí,
 - i) v dohodě se zhotovitelem případně zajistit v potřebném množství vhodné věcné a technické prostředky PO, včetně hasicích přístrojů,
 - j) v dohodě se zhotovitelem po skončení prací případně zajistit následný dozor pracoviště podle stanoveného časového rozvrhu (pokud není stanoveno smluvně a v písemných podmínkách zabezpečení požární bezpečnosti předmětné činnosti jinak)
- (4) Stanovení opatření proti vzniku a šíření požáru musí být provedeno písemnou formou pro každou takovouto práci prováděnou CPS a musí obsahovat zejména:
- a) žadatele, adresu název odborné správy a pracoviště,
 - b) přesné místo, adresu pálení včetně kilometrické polohy,
 - c) kontaktní osobu, která pálení nebo spalování nařídila, včetně nepřetržitého telefonního spojení,
 - d) osobu provádějící fyzické pálení, resp. identifikační číslo CPS,
 - e) osoby tvořící preventivní požární hlídku a její vybavenost hasicími prostředky pro likvidaci ohniště (např. lopaty, hasicí přístroje, nádoby s vodou),
 - f) specifikaci opatření k zajištění PO s přihlédnutím k místu prováděných prací a klimatickým podmínkám např.:
 1. vytvoření pruhu zeminy o šířce 1 m okolo ohniště,
 2. pálení prováděné na stráni, louce nebo pasece nesmí ohrozit souvislé porosty a křoviska, případně budovy,

²¹ Např. Obecně závazná vyhláška obce vydaná na základě § 29 zákona o PO a obecně závazná vyhláška obce vydaná na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

²² Např. dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

3. spalování a pálení je povoleno do síly větru max. 5 m/s - mírný vítr, (tuto sílu lze charakterizovat jako vítr, při kterém se listí a větvičky trvale pohybují, který pohybuje vlajkou, na vodě se dělají vlnky, listí šumí),
- g) při zvýšení síly větru (čerstvý vítr a větší) pálení nebo spalování ihned přerušit a ohniště zlikvidovat, stanovit způsob zajištění následného střežení – jméno a příjmení, č. telefonu, pálení a spalování povolil (příslušník Hasičského záchranného sboru kraje), dne, čas, zahájení prací - den, čas,
 - h) ukončení prací - den, čas,
 - i) doba střežení - určeno zpravidla Hasičským záchranným sborem kraje,
 - j) jméno, příjmení a podpis zaměstnance určeného k provedení prací (popř. vedoucího pracovní skupiny),
 - k) jméno, příjmení a podpis velitele preventivní požární hlídky,
 - l) jméno, příjmení, funkce a podpis vedoucího zaměstnance, oprávněného k vydání včetně data vydání.
- (5) Stanovení opatření a provádění činností bude proveden zápis do požární knihy příslušného pracoviště a stanovená opatření se založí do dokumentace PO.
- (6) Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření se musí předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tyto činnosti, popřípadě může takovou činnost zakázat.
- (7) Při spalování hořlavých látek na území chráněných krajinných oblastí lze rozdělovat ohně a zneškodňovat odpady mimo vyhrazená místa jen se souhlasem orgánu ochrany přírody²³.
- (8) Při spalování hořlavých látek v blízkosti lesa může vlastník lesa povolit výjimku ze zákazu rozdělovat nebo udržovat otevřené ohně mimo vyhrazená místa. Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů²⁴.
- (9) Místo určené k pálení klestu v lesních porostech musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 m, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu. Je-li sněhová pokrývka, nemusí být místo pro pálení zvlášť upraveno. O sněhovou pokrývku se jedná, pokud je vrstva sněhu souvislá.
- (10) Podmínky spalování na volném prostranství a podél železničních tratí:
- a) každé spalování hořlavých látek, popř. rostlinného materiálu, je třeba oznámit na místně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje způsobem obvyklým v místě,
 - b) při provádění prací je nutno dbát pokynů operačního důstojníka Hasičského záchranného sboru kraje,
 - c) je nutno zajistit, aby spalování prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby,
 - d) dvoučlenná skupina může provádět pálení maximálně na třech ohništích současně,
 - e) za výběr místa pro spalování je odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec OJ, která tuto činnost bude vykonávat; při výběru místa a času pro spalování je nutno dodržet povinnosti vyplývající z příslušných předpisů,
 - f) spalováním může být pověřena pouze osoba starší 18 let,
 - g) osoby provádějící spalování se prokazatelně musí seznámit s pracovním, popř. technologickým postupem spalování, se způsobem přivolání pomoci a zvláštěstmi pracoviště z hlediska PO,

²³ § 26 Zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

²⁴ § 20 Zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon).

- h) oheň nesmí být rozdělán za pomoci hořlavých kapalin,
 - i) při spalování vytěženého dřeva je povoleno zřizovat ohniště zásadně mimo trasy kabelů.
O vytyčení kabelových tras je nutno předem požádat příslušného správce,
 - j) při spalování dbát na to, aby plameny ohně a dým neohrožovaly průjezdný profil tratě, včetně projíždějících vlakových souprav,
 - k) místo pro ohniště nesmí být v těsné blízkosti železniční trati, v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezích a jiných požárně nebezpečných místech, nesmí být blíže, než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů a musí být v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 - l) místo spalování zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek, případně mít k dispozici jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.),
 - m) opustit místo spalování pálení až po úplném uhašení a řádném ochlazení ohniště, zuhelnatělé zbytky shrnout minimálně půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu,
 - n) příjezdové cesty vedoucí k místům spalování udržovat sjízdné a volné,
 - o) spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,
 - p) množství spalovaného materiálu je nutno volit tak, aby shořelo během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 - q) místo spalování se po ukončení prací pravidelně kontroluje po dobu stanovenou příslušnou oprávněnou osobou,
 - r) každé zahájení a ukončení spalování musí být nahlášeno i příslušné JPO HZS.
- (11) V otevřených ohništích lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály.
- (12) Pálení, spalování plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
- (13) Oznámení o spalování předkládané ve smyslu odstavce 6, popř. odstavce 10 tohoto Článku, musí obsahovat zejména:
- a) datum a čas spalování,
 - b) druh spalovaného materiálu,
 - c) přesnou lokalitu místa pálení (lesní úsek, pole, katastrální území, místní název, km a číslo železniční trati),
 - d) požárně bezpečnostní zajištění na místě spalování,
 - e) jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební prostředky a hasební látky,
 - f) jakým způsobem je zajištěno přivolání JPO,
 - g) uvedení příjezdových cest, orientační body při cestě,
 - h) nejbližší vodní zdroj,
 - i) jméno, příjmení a číslo telefonického spojení na ohlašující osobu,
 - j) jméno, příjmení a číslo telefonického spojení na osobu odpovědnou za spalování,
 - k) případně další doplňující údaje v souvislosti s místními podmínkami.
- (14) Po vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností příslušnou OS a stanovení rozsahu opatření preventivní PO rozpracuje ustanovení Článku 17 odstavce 1 až 13 tohoto Řádu do místních podmínek OS v souladu s předpisy o PO příslušná OZO PO, popř. TPO.

Článek 18

Podmínky požární bezpečnosti při jízdě na dopravní cestě

- (1) Pro stanovení požární bezpečnosti při jízdě parních lokomotiv na dopravní cestě platí zvláštní předpisy²⁵.
- (2) V období dlouhodobého sucha musí být respektována stanovená opatření v tomto předpisu a opatření²⁶, která stanoví příslušná Rada kraje.

Článek 19

Podmínky požární bezpečnosti v době, ve které hrozí nebezpečí vzniku požáru

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro potřeby tohoto dokumentu rozumí zejména:

- a) topné období,
- b) období dlouhodobého sucha,
- c) doba sníženého provozu:
 1. mimopracovní doba,
 2. období výluky tratí,
 3. údržba a opravy objektu,
 4. jiné přerušení pravidelného provozování pracovních činností v objektu.

Topné období

- (1) Topným obdobím se rozumí období, kdy je spotřebič paliv určený k vytápění, popř. tepelné zařízení používáno.
- (2) Správce objektu a uživatel spotřebičů paliv je povinen:
 - a) umožnit osobě, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví dle zvláštního předpisu²⁷ (dále jen „oprávněná osoba“), řádné čištění a kontrolu spalínové cesty, zejména bezpečný přístup ke komínům, kouřovodům k jejich čistícím zařízením a spotřebičům paliv,
 - b) připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí, usazenin a nečistot ze spalínové cesty a pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalínové cesty,
 - c) odstranit závady spalínové cesty a spotřebičů paliv, které byly zjištěny oprávněnou osobou při čištění, kontrole nebo revizi spalínové cesty, a to ve lhůtě dohodnuté s oprávněnou osobou,
 - d) zajistit, aby se nepoužívaly spalínové cesty a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání, a to až do jejího odstranění,
 - e) zajistit, aby ve spolupráci s oprávněnou osobou byly nepoužívané komínové průduchy uzavřeny a komíny označeny v souladu s normativními požadavky²⁸,
 - f) požádat oprávněnou osobu o kontrolu spalínové cesty před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv do spalínové cesty, před změnou otopného zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před změnou druhu paliva,

²⁵ Např. Směrnice SŽ č.71 Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv na železniční dopravní cestě státní organizace Správa železniční dopravní cesty, v aktuálním znění.

²⁶ § 44 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

²⁷ ČSN 73 4201 ed.2 – Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, ČSN EN 1443:2019 - Komíny - Všeobecné požadavky.

²⁸ Např. nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů; nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

- g) zabezpečit prostřednictvím oprávněné osoby, která je současně revizním technikem spalinových cest, provedení revize spalinové cesty z důvodů stanovených zvláštním předpisem²⁹,
 - h) povinností uživatele je bez zbytečného prodlení ohlásit správci objektu nové připojení spotřebiče paliv do spalinové cesty, popřípadě trvalé odstranění spotřebiče paliv.
- (3) Je zakázáno:
- a) vysypávat nevychladlý popel na volné prostranství (jakýkoliv neuzavřený prostor, který je případně, ale ne nutně, zastřešen) kolem užívaných objektů a do hořlavých nádob,
 - b) používat poškozená topidla nebo topidla bez schválené technické způsobilosti
- (4) Před topnou sezónou a v celém jejím průběhu je proto zapotřebí:
- a) zabezpečit a sledovat provádění pravidelného čištění a kontrol spalinové cesty, popř. zda nejsou naplněny důvody pro provedení revize spalinové cesty a tepelných spotřebičů,
 - b) dbát, aby se v blízkosti tepelných zařízení nenacházely snadno zápalné látky a palivo,
 - c) trvale udržovat pořádek a čistotu v prostoru kotelny či v místnosti určené pro umístění kotle, odstraňovat ze všech prostorů kotelny a uhelny hořlavé materiály nesouvisející s jejich požárně bezpečným provozem,
 - d) dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebiče nebo podle technických podmínek požární ochrany staveb³⁰ od stavební konstrukce (stěn, podlahy) a od výrobků třídy reakce na oheň B až F³¹,
 - e) při skladování paliv brát v úvahu, že jednotlivá tuhá paliva se skladují odděleně z důvodu samovznícení,
 - f) provádět kontrolu připojení plyných spotřebičů, funkčnosti hlavních a dílčích uzávěrů a pravidelnou kontrolu těsnosti rozvodu plynu pěnivými látkami popř. další úkony podle návodu nebo technických podmínek výrobce spotřebičů.

Období dlouhodobého sucha

- (1) Počátek vyhlášené doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanoví na den vyvěšení vyhlášení na úřední desce krajského úřadu. Konec doby stanoví krajský úřad a oznámí jej na úřední desce krajského úřadu.
- (2) Podle nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí:
- a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek a s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu, a kdy vane suchý vítr (dále jen „období sucha“),
 - b) období sklizně píce, obilovin, slámy a úsušků včetně jejich posklizňové úpravy a skladování, které začíná dnem 1. 6. a končí dnem 30. 9. kalendářního roku a kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci.
- (3) V období sucha je na místech uvedených v odst. 2 tohoto Článku zejména zakázáno:
- a) plošné vypalování porostů, včetně staré a suché trávy,
 - b) na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

²⁹ §3 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

³⁰ § 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

³¹ ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- c) používání pyrotechnických výrobků,
 - d) používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
 - e) jízda lokomotivy s parní trakcí, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.
- (4) Vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby, hospodařící v lese, v ochranném pásmu dráhy jsou v období sucha povinni:
- a) dodržovat zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování ohně v lese, odhazování hořících a doutnajících předmětů,
 - b) stanovit a dodržovat při činnostech souvisejících s hospodařením v lese (např. při spalování klestí a těžebního odpadu či při použití otevřeného ohně) podmínky požární bezpečnosti v souladu s § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Při sklizni obilovin a píce v ochranném pásmu dráhy musí být učiněna nezbytná preventivní opatření k zamezení šíření požáru na sousední pozemky zejména s lesními porosty nebo jinými vegetačními porosty, které jsou schopné přispívat k rozšíření požáru, zvyšovat jeho intenzitu a plochu v souladu s příslušným nařízením kraje³².
- (6) V období dlouhodobého sucha je nutné podél traťových kolejí přednostně odstraňovat suché traviny křoviny a klestí.
- (7) Preventivní požární hlídka v době zvýšeného nebezpečí požáru v rámci stanovených úkolů zejména:
- a) provádí pochůzky v určeném úseku nebo prostoru,
 - b) zvýšenou pozornost věnuje místům s vyšším požárním rizikem (soustředěné požární zatížení – ponechání snadno zápalných látek podél železničních tratí, např. po vyřezání křovin a posečené trávy),
 - c) sleduje stav a dodržení nařízených technicko-organizačních požárně bezpečnostních opatření pro uvedenou dobu zaměstnanci SŽ i CPS,
 - d) se zvýšenou pozorností kontroluje dodržování předpisů, zákazů a pokynů týkajících se PO,
 - e) kontroluje stav požárního zajištění a vybavení používaných strojů, technologických zařízení, dopravních zařízení a prostředků apod.,
 - f) provádí prvotní protipožární zásah, není-li to možné vzhledem k rozsahu požáru, nedostatku prostředků PO, hasiva apod., neprodleně vyhlásí požární poplach a přivolá JPO, popřípadě další pomoc,
 - g) provádí opatření k zamezení šíření požáru,
 - h) spolupracuje po příjezdu JPO s velitelem JPO,
 - i) sleduje stav věcných a technických prostředků určených k zajištění požární bezpečnosti.

Doba sníženého provozu

- (1) Na pracovištích, kde není nepřetržitý provoz, musí příslušný vedoucí zaměstnanec vytvářet podmínky pro zajišťování úkolů PO v mimopracovní době zejména:
- a) vydává v rozsahu své působnosti vlastní opatření k zajištění preventivní PO na pracovišti v době po ukončení obvyklé pracovní doby v objektu s přihlédnutím k charakteru provozovaných činností (kancelářské prostory,

³² Např. Nařízení Kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

- dílny, sklady, popř. měnirny či prostory určené k umístění sdělovací a zabezpečovací technologie, prohlídky EPS apod.),
- b) ověřuje, zda jsou na pracovištích vybavených elektrickou požární signalizací prováděny kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to:
 - 1. jednou za měsíc u ústřední a doplňujících zařízení,
 - 2. jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá;
 - 3. pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v podrobnější dokumentaci, popřípadě v průvodní dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.
 - c) ověřuje, zda jsou na pracovištích vybavených elektrickou požární signalizací prováděny vizuální prohlídky kompletnosti všech komponentů elektrické požární signalizace v jím určených lhůtách.
- (2) Na pracovištích, kde je provoz přerušen či omezen po předem stanovené období (např. výluky trati, neobsazené dopravní), musí příslušný vedoucí zaměstnanec vytvářet podmínky pro zajišťování úkolů PO s přihlédnutím k charakteru provozovaných činností. Opatření se nestanovují pro práce na železničním svršku, pokud se nejedná o svářečské práce, nebo jiné práce vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření (např. broušení kolejnic za vzniku mechanických jisker s dostatečnou iniciační energií ve vztahu k vyskytujícímu se hořlavému souboru apod.).
 - (3) Pro neobsazené dopravní musí být vydáno technicko-organizační opatření v návaznosti na vyhodnocení místních podmínek a stanovena odpovědnost za konkrétní navržená opatření. Je nutno stanovit zejména jak bude zajištěn přístup k potřebným HP (např. na lokomotivě, ve služebním automobilu), kdo zajišťuje prohlídky HP, systém školení zaměstnanců apod.
 - (4) Vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti v době sníženého provozu provede na vyžádání příslušného vedoucího zaměstnance odpovědného za zajištění podmínek PO na pracovišti, kde budou práce probíhat:
 - a) v prostorách GŘ SŽ – příslušná OZO PO vykonávající činnosti pro GŘ SŽ,
 - b) v prostorách OJ SŽ – příslušná OZO PO OJ SŽ, popř. O30.
 - (5) Při vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích či v souvislosti s pracovními postupy, jakož i na pracovišti přechodně ukládané nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny či hořlavými kapalinami (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže).
 - (6) Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu provozování činností, lze v nich pokračovat až po jejich novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících požárně bezpečnostních opatření.
 - (7) Zajištění PO v době po ukončení obvyklé pracovní doby a v době sníženého provozu zabezpečují zaměstnanci:
 - a) v budově GŘ SŽ - určení příslušným vedoucím zaměstnancem,
 - b) v OJ SŽ - určení příslušným vedoucím zaměstnancem OJ, příp. zaměstnanci bezpečnostní agentury.
 - (8) Určení zaměstnanci OS SŽ, příp. zaměstnanci bezpečnostní agentury vykonávají zejména:
 - a) pravidelné kontroly v době sníženého provozu ve svém obvodu působnosti,
 - b) bez zbytečného odkladu odstraňují zjištěné nedostatky, které mohou vést ke vzniku a rozšíření případně vzniklého požáru. Nedostatky, které sami nemohou odstranit, oznámí ihned určenému vedoucímu zaměstnanci,

- c) v případě požáru jej lokalizují a likvidují, vyhlásí požární poplach, přivolají příslušnou JPO HZS a zajišťují bezpečnou evakuaci osob a materiálu.
- (9) Je-li plnění úkolů preventivní požární ochrany v mimopracovní době a v době sníženého provozu zabezpečováno CPS, pak při provozování činnosti CPS zajišťující ostrahu (dále jen „AGENTURA“) v objektech a prostorách, kde jsou provozovány činnosti SŽ, zabezpečuje požární ochranu minimálně v rozsahu odstavce 9 až 16 tohoto Článku.
- (10) AGENTURA je povinna, kromě povinností, které má uloženy obecně závaznými právními předpisy, pravidelně seznamovat s principy zajišťování preventivní PO ve střeženém prostoru své zaměstnance v rozsahu, v jakém s ní byla sama seznámena (součástí seznámení bude tematický a časový plán včetně metodického materiálu provedení školení), zejména:
- a) s požárně nebezpečnými místy,
 - b) se způsobem vyhlášení požárního poplachu,
 - c) s umístěním ohlašovy požáru a způsobem ohlášení případně vzniklého požáru,
 - d) s rozmístěním a použitím HP.
- (11) Příslušný vedoucí zaměstnanec OS SŽ zajistí provedení školení o PO (AGENTURA o školení požádá příslušného vedoucího zaměstnance OS před zahájením plnění předmětu smlouvy) pro jí určenou osobu. Určená osoba je tímto považována za osobu AGENTUROU pověřenou řízením a kontrolou řádného výkonu služby ve smyslu smlouvy a zajišťováním úkolů PO včetně kontroly a školení svěřených zaměstnanců.
- (12) AGENTURA oznamuje bez odkladu vznik požárů příslušné JPO HZS a příslušnému vedoucímu zaměstnanci OS a je povinna informovat o opatřeních, která provedla.
- (13) AGENTURA bude respektovat režim preventivních požárních prohlídek v prostorách, kde jsou provozovány činnosti SŽ, a bez zbytečného prodlení odstraní závadu v oblasti PO, které způsobili zaměstnanci AGENTURY v souvislosti s realizováním předmětu smlouvy nebo v souvislosti s ním.
- (14) AGENTURA je povinna při výkonu ostrahy počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo jiné škodní události, zejména dodržuje přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně v celém prostoru, kde jsou provozovány činnosti SŽ.
- (15) AGENTURA stanoví místo vyhrazené pro kouření svých zaměstnanců po předchozím souhlasu příslušného vedoucího zaměstnance OS SŽ.
- (16) AGENTURA musí s příslušným vedoucím zaměstnancem OS stanovit plán kontrol, kontrolní místa, kontrolní úkony na těchto místech, včetně pracovišť, kterým je nutno dočasně věnovat zvýšenou pozornost, jakož i nejdelší interval mezi dvěma obchůzkami.
- (17) Při vzniku havarijní situace se zaměstnanec AGENTURY řídí dokumentací PO, se kterou byl prokazatelně seznámen, zejména při ohlášení požáru postupuje podle požárních poplachových směrnic.
- (18) V případě, že nelze zajistit přiměřenou míru požární bezpečnosti v době sníženého provozu vlastními zaměstnanci na pracovištích, která nejsou nepřetržitě obsazena, jsou zaměstnanci povinni před odchodem z pracoviště provést veškerá možná preventivní protipožární opatření proti vzniku a rozšíření požáru, zejména:
- a) uhasit oheň v lokálních topidlech a zkontrolovat jejich stav i stav kouřovodů,
 - b) vypnout a zkontrolovat stav všech elektrospotřebičů (mimo chladniček a některých zařízení, u kterých je trvalé zapnutí provozně nutné),
 - c) uzavřít okna, zejména v přízemních a suterénních prostorech uzavřít všechny větrací otvory, které nejsou protipožárně zabezpečeny, z povrchu a blízkosti ústředního topení odstranit hořlavé předměty,
 - d) uzavřít a uzamknout vstupy do místností a objektů, není-li z provozních důvodů nařízeno jinak,

- e) na místě vyhrazeném pro kouření uhasit v popelnících všechny zbytky cigaret.

Článek 20

Podmínky požární bezpečnosti v objektech a prostorách s více uživateli

- (1) OS SŽ plní povinnosti na úseku PO ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.
- (2) Provozuje-li činnost v prostorách více subjektů (subjektem se pro potřeby tohoto předpisu rozumí i organizační součást příslušné OS včetně detašovaných pracovišť apod.), plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor (správce této nemovitosti – zpravidla příslušné OŘ), není-li dohodou (smlouvou) mezi nimi sjednáno jinak.
- (3) Provozuje-li činnost v prostorách více subjektů je i nutný soulad ve vedení společné a jednotné dokumentace požární ochrany, a to včetně zajištění takového uložení této dokumentace, které vyhoví požadavkům stanoveným právními předpisy³³. V odůvodněných případech a po dohodě zúčastněných subjektů je možné jak společné, tak i oddělené vedení příslušných druhů dokumentace požární ochrany.
- (4) Příslušný vedoucí zaměstnanec OS SŽ zajistí u uzavíraných nájemních vztahů či v návaznosti na dislokační rozhodnutí písemnou formou vymezení povinností na úseku PO se všemi uživateli objektu či prostoru i v těch případech, jestliže je budou užívat jen krátkodobě.
- (5) Příslušný vedoucí zaměstnanec OS SŽ zajistí ve smlouvách týkajících se zejména údržby, opravy objektů a technických zařízení stanovení zvláštních požadavků na zajišťování PO.
- (6) Součástí smlouvy, popř. dohody uzavřené ve smyslu odstavce 4 a 5 tohoto Článku musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku PO.
- (7) Příslušný vedoucí zaměstnanec OS SŽ zabezpečí, aby na elektrickém zařízení nebyly prováděny neodborné zásahy ani jakákoliv provizoria.
- (8) Při provádění staveb, přístaveb, stavebních úprav či změn užívání stavby nebo její části musí být podmínky požární bezpečnosti, včetně podmínek pro zařízení staveniště, uvedeny v příslušné projektové dokumentaci a posouzeny příslušnou OZO PO, popř. TPO s ohledem na požární bezpečnost činností provozovaných nad, pod či vedle stavby.
- (9) V případě, že v objektu, prostoru či jeho části se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo se organizují akce, kterých se zúčastní větší počet osob³⁴, popř. v budovách zvláštního významu, stanovuje provozovatel objektu a uživatel těchto prostor podmínky požární bezpečnosti i s přihlédnutím k Článku 21 odstavce 1 až 7 tohoto Řádu.

Článek 21

Podmínky požární bezpečnosti v provozovnách, skladech, kancelářích a v jiných objektech a prostorách

- (1) Při stanovení podmínek požární bezpečnosti se k prostorám, objektům a pracovištím, kde se provozují činnosti, přiřadí charakteristiky podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím.
- (2) V místech, ke kterým byly přiřazeny charakteristiky podle odstavce 1 tohoto Článku, se ve vztahu k provozovaným činnostem se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím prokazatelně vyhodnotí:
 - a) vyskytující se možné zdroje zapálení,

³³ Zejména vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

³⁴ Nařízení krajů, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

- b) požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko-bezpečnostní parametry vyskytujících se látek potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku,
 - c) základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií (výška stavby, konstrukční systém, odstupové, popřípadě bezpečnostní vzdálenosti, dělení do požárních úseků, technická zařízení, druh provozu a technologií) z hlediska jejich vlivu na vznik a šíření případného požáru a zplodin hoření.
- (3) Konkrétní obsah a rozsah opatření požární bezpečnosti určuje příslušná OZO PO, popř. TPO v souladu se schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO, zpracovanou na základě vyhodnocení stanovených podmínek požární bezpečnosti v OS.
- (4) Členové preventivních požárních hlídek na pracovištích, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, plní zejména tyto úkoly:
- a) ve stanoveném rozsahu dohlíží na dodržování předpisů o PO a plnění příkazů, pokynů a rozkazů týkajících se PO pracoviště, např. před zahájením prací zkontroluje, zda byla splněna nařízená požárně bezpečnostní opatření; po určenou dobu nepřetržitě věnuje pozornost provádění požárně nebezpečných činností a dodržování stanoveného technologického postupu,
 - b) dohlíží při ukončení pracovní doby na to, aby před odchodem bylo pracoviště ponecháno v požárně nezávadném stavu tj. prověří zejména vypnutí el. spotřebičů, uzavření požárních dveří a ostatních požárních uzávěrů apod.,
 - c) dohlíží spolu s odpovědnými zaměstnanci na udržování pořádku a pravidelného úklidu,
 - d) oznamují zjištěné nedostatky na úseku PO vedoucímu zaměstnanci,
 - e) nařídí zastavení takové práce, při níž nastalo bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a oznámí tuto skutečnost příslušnému vedoucímu zaměstnanci, který práci nařídil,
 - f) zúčastňují se odborné přípravy,
 - g) používají věcné a technické prostředky PO, které byly určeny k zajištění požární bezpečnosti při provádění prací s nebezpečím vzniku požáru a sledují provozuschopnost všech věcných a technických prostředků PO, včetně požárně bezpečnostních systémů na pracovištích,
 - h) ovládají technicko-bezpečnostní systémy pro přivolání pomoci a pravidelně se s nimi seznamují,
 - i) při vzniku požáru provádí nutná opatření, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru,
 - j) při vzniku požáru provádí opatření směřující k omezení jeho šíření, provádí likvidaci vzniklého požáru, není-li to možné, vyhlásí neprodleně požární poplach a přivolají JPO podle požárních poplachových směrnic a spolupracují po příjezdu JPO s velitelem zásahu.
- (5) Organizátor akcí, kterých se zúčastní větší počet osob (více než 200), zejména:
- a) zřizuje preventivní požární hlídku a písemně určí její povinnosti podle specifických podmínek akce,
 - b) určí velitele preventivní požární hlídky, který bude odpovídat za plnění jejích úkolů,
 - c) zajistí provedení odborné přípravy preventivní požární hlídky a vedení prokazatelné dokumentace o této odborné přípravě,
 - d) zajistí dodržení, resp. nepřekročení povoleného počtu osob - účastníků akce,

- e) zajistí podmínky pro rychlé přivolání pomoci i tam, kde není možnost využití spojovacích prostředků,
 - f) zajistí, aby se pro výzdobu používaly jen bezpečné předměty (zakazuje se používat předměty obsahující hořlavé plyny a páry, výbušniny, apod.). Při umísťování výzdoby musí být dodržovány bezpečné vzdálenosti od topidel a svítidel a jiných zařízení, které mohou být zápalným zdrojem a iniciátorem požáru,
 - g) zajistí volnost únikových cest a únikových východů (zakazuje se na těchto komunikacích umísťovat propagační stojanové panely, vývěsky, apod.),
 - h) zajistí volnost příjezdových komunikací a nástupních ploch (obslužných komunikací a nástupních ploch), zakazuje se na nich zejména parkování motorových a jiných vozidel, skladování materiálu, apod.
- (6) Organizátor akcí jakožto zřizovatel preventivní požární hlídky je povinen:
- a) prostřednictvím OZO PO, popř. TPO zpracovat směrnice pro činnost preventivní požární hlídky,
 - b) vybavit preventivní požární hlídku potřebnými věcnými prostředky PO,
 - c) konkretizovat náplň práce a prostřednictvím OZO PO, popř. TPO stanovit úkoly preventivní požární hlídky podle specifiky činnosti nebo akce, pro kterou je preventivní požární hlídka zřízena,
 - d) vystavit písemné pověření k plnění úkolů na úseku PO odpovědným vedoucím zaměstnancem,
 - e) před započítáním činnosti preventivní požární hlídky prostřednictvím OZO PO, popř. TPO provést její odbornou přípravu, u opakovaných činností též preventivní požární hlídky stanovit lhůtu pro opakovanou odbornou přípravu a provést opakovanou odbornou přípravu,
 - f) prostřednictvím OZO PO, popř. TPO konkretizovat tematický a časový plán odborné přípravy s přihlédnutím k akci nebo činnosti, pro kterou je preventivní požární hlídka zřízena,
 - g) vést předepsanou dokumentaci o odborné přípravě.
- (7) Preventivní požární hlídka při akcích, kterých se účastní větší počet osob v rámci stanovených úkolů je povinna zejména:
- a) dostavit se nejpozději jednu hodinu před zahájením akce na pořadatelem určené místo (prostor, objekt), které může opustit nejdříve jednu hodinu po ukončení akce,
 - b) znát objekt (prostor) akce, jeho charakter, určené prostory únikové cesty, únikové východy, nouzové východy, požárně bezpečnostní zařízení a jejich obsluhu (ovládání), umístění věcných a technických prostředků PO, prostředků k vyhlášení poplachu a přivolání pomoci JPO, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, popřípadě další dokumentace PO apod.,
 - c) provést před zahájením akce a po jejím ukončení prohlídku určené části objektu, popřípadě celého objektu a ověřit, zda nehrozí nebezpečí vzniku požáru,
 - d) po dobu výkonu služby viditelně nosit předepsané označení,
 - e) nezaměstnávat se činnostmi nesouvisející s výkonem požární hlídky,
 - f) provést likvidaci vzniklého požáru, není-li to možné vzhledem k rozsahu požáru, popřípadě nedostatku sil a prostředků PO, neprodleně přivolat pomoc JPO,
 - g) sledovat stanovená preventivní opatření a zjistí-li při výkonu služby požární hlídky požární závady, musí vyžadovat jejich okamžité odstranění pořadatelem akce. Nedojde-li k odstranění požárních závad a hrozí-li bezprostřední nebezpečí vzniku požáru, další pokračování akce po projednání s příslušným

vedoucím OS zakáže a vyrozumí o tom pořadatele akce a orgán vykonávající SPD,

- h) vyhlásit požární poplach, při jeho vyhlášení v objektu postupovat tak, aby se zabránilo panice účastníků akce a organizovat jejich evakuaci stanoveným způsobem, tj. např. podle požárního evakuačního plánu,
- i) řídit se dalšími opatřeními, které vyplývají ze směrnice pro činnost preventivní požární hlídky vydaných pořadatelem akce,
- j) zakázat, oddálit akci, popřípadě nařídít přerušení akce na nezbytně nutnou dobu, nebo nařídít její ukončení v případě bezprostředního nebezpečí ohrožení osob a majetku požárem.

ČÁST PÁTÁ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Článek 22

Dokumentace požární ochrany Správy železnic

- (1) Dokumentaci požární ochrany v OS SŽ zpravidla tvoří:
- a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 - b) posouzení požárního nebezpečí,
 - c) stanovení organizace zabezpečení PO,
 - d) požární řád,
 - e) požární poplachové směrnice,
 - f) požární evakuační plán,
 - g) dokumentace zdolávání požáru,
 - h) řád ohlašovny požárů,
 - i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO,
 - j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů PO,
 - k) požární kniha,
 - l) dokumentace o činnosti a akceschopnosti JPO.
- (2) Konkrétní obsah a rozsah dokumentace PO určuje příslušná OZO PO, popř. TPO v souladu se schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě vyhodnocení stanovených podmínek požární bezpečnosti v OS.
- (3) Dokumentaci PO uvedenou pod písm. a) až j) zpracovává a vede příslušná OZO PO, popř. TPO.
- (4) Dokumentaci PO uvedenou pod písm. k) vede příslušná OZO PO, TPO nebo preventista PO OS.
- (5) Dokumentace PO uvedená pod písm. l) je vedena JPO HZS v souladu s Článkem 44 odstavce 1 a 2 tohoto Řádu.
- (6) Schvalování dokumentace PO SŽ je řešeno samostatnou směrnicí³⁵.
- (7) Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení³⁶, bezpečnostní dokumentace³⁷, bezpečnostní listy³⁸, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

³⁵ SM SŽ48 o zpracování, kontrole, vedení a předkládání dokumentace požární ochrany ke schválení.

³⁶ § 41 vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

³⁷ § 9-20 zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,.

³⁸ Článek 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

- (8) Další dokumentaci PO vedenou v OS tvoří zejména:
- a) průvodní dokumentace výrobců požárně bezpečnostních zařízení a doklady o jejich kontrole provozuschopnosti,
 - b) návody výrobců k obsluze a údržbě vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
 - c) zápisy o požárních kontrolách a dohlídkách provedených SPD,
 - d) údaje o požárech a příčinách jejich vzniku,
 - e) doklady o údržbě, provedených kontrolách, opravách a revizích provedených podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců:
 - f) doklad o revizi elektrického zařízení,
 - g) doklad o kontrole a revizi elektrického spotřebiče,
 - h) doklad o revizi a kontrole plynových spotřebičů, popř. doklady o revizi a kontrole dalších určených technických zařízení (tlakové, zdvihací) pokud mají vliv na stanovení technických podmínek požární ochrany a bezpečné užívání staveb,
 - i) stanovení podmínek požární bezpečnosti u činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím,
 - j) ostatní dokumenty, které obsahují požadavky na zajištění požární bezpečnosti (např. průvodní dokumentace výrobce tepelného zařízení, místní provozní řád skladu, provozní řád tunelu, provozní řady plynového zařízení, provozní řady nízkotlakých plynových kotlen a kotlen na tuhá paliva).
- (9) Za včasné nárokování provedení revizí, provádění kontrol, za vedení, kompletnost a aktualizování příslušné agendy na jednotlivých OS SŽ odpovídá určená osoba dané OS.

Článek 23

Uložení dokumentace požární ochrany

- (1) Dokumentace PO je uložena na místě určeném příslušným vedoucím zaměstnancem OS, zpravidla u OZO PO, popř. TPO a je přehledně udržována, pravidelně aktualizována a přístupná zaměstnancům a orgánům vykonávajícím kontrolní činnost.
- (2) Požární poplachové směrnice se zveřejňují na pracovištích SŽ tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.
- (3) Dokumentace o stavebně technickém stavu a souvisejících dokladech je uložena na místě určeném příslušným vedoucím zaměstnancem OS, zpravidla u místních správců OJ, která opravy, údržbu, kontroly či revize provádí (viz článek 21).
- (4) Dokumentace uvedená v Článku 22 odstavci 7 je uložena na místě určené příslušným vedoucím zaměstnancem OS.
- (5) Požární evakuační plán je uložen u JPO HZS a na příslušné OS. Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení.
- (6) Vyjímatelná příloha operativního plánu nebo operativní karta je uložena u JPO Hasičského záchranného sboru kraje (v Praze Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy) a příslušné JPO HZS.
- (7) Požární řady, požární poplachové směrnice a požární evakuační plány železničních tunelů jsou uloženy u OZO PO, popř. TPO, v těchto objektech se nezveřejňují a slouží především ke školení zaměstnanců. Dokumentace PO železničních tunelů je zveřejněna také na „portálu provozování dráhy“.

Článek 24

Požární kniha

- (1) Do požární knihy jsou zapisovány veškeré skutečnosti týkající se PO, a to zejména:
- a) záznamy o každém vzniklém požáru,
 - b) preventivní prohlídky a jejich výsledek,
 - c) provádění kontrol provozuschopnosti HP, zařízení pro zásobování požární vodou – hydrantů a zařízení požárního vodovodu, jakož i nezavodněného požárního potrubí,
 - d) záznamy o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení,
 - e) záznamy o provedení revize spalinové cesty záznamy o provedené kontrole a čištění komínů, kontroly lokálních topidel před zahájením a po skončení topné sezóny,
 - f) kontrola provedení opatření v době sucha a zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,
 - g) provedení pravidelného cvičného požárního poplachu,
 - h) kontrola dokumentace PO,
 - i) pravidelná i mimořádná školení zaměstnanců,
 - j) provedení odborné přípravy preventistů PO a preventivních požárních hlídek,
 - k) zřízení dočasných preventivních požárních hlídek,
 - l) zřízení nebo zrušení ohlašovny požárů, včetně proškolení obsluhy,
 - m) záznamy o provedené kontrole přístupu ke spojovacím prostředkům, kontrole jejich provozuschopnosti a použitelnosti pro potřeby tísňového volání, apod.,
 - n) další důležité skutečnosti týkající se PO.
- (2) O počtu požárních knih rozhoduje příslušný vedoucí zaměstnanec OS.
- (3) Požární kniha musí být minimálně 1x ročně předložena k podpisu příslušnému vedoucímu zaměstnanci OS, v případě zjištění závad, kdy hrozí nebezpečí vzniku či šíření požáru, neprodleně.

ČÁST ŠESTÁ

ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Kapitola I

Základní ustanovení

Článek 25

Všeobecná ustanovení

- (1) Školení o PO se vztahuje na zaměstnance SŽ, v přiměřeném rozsahu i na osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích SŽ nebo osoby, které s činnostmi se zvýšeným či s vysokým požárním nebezpečím na pracovištích SŽ přicházejí do styku.
- (2) Školení zaměstnanců o PO se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance³⁹ způsobem a formou určenou tímto Řádem. Metodickým útvarem pro oblast školení a odborné přípravy v oblasti PO je odbor bezpečnosti a krizového řízení.
- (3) Školení se provádí diferencovaně s přihlédnutím k pracovnímu zařazení zaměstnanců, k jejich činnosti, k technologii výroby a k požárnímu nebezpečí v útvarech GR nebo organizačních jednotkách SŽ.
- (4) Zvláštní požadavky na provádění školení zaměstnanců, odbornou přípravu preventista PO a odbornou přípravu PPH na pracovištích a v prostorách, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, může stanovit schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti⁴⁰.
- (5) Znalost předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů o požární ochraně je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů každého zaměstnance.
- (6) Za provedení školení o požární ochraně ve stanovené lhůtě odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec OS SŽ, u CPS - právnických osob odpovídá vrcholově statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.
- (7) Vedoucí zaměstnanci OS SŽ jsou povinni:
 - a) zajistit účast na školení zaměstnanců o PO jako součást preventivních opatření na úseku PO,
 - b) zajistit seznamování všech zaměstnanců s předpisy o požární ochraně, pravidelné ověřování znalostí těchto předpisů, soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,
 - c) umožnit zaměstnancům účast na předepsaném školení a výcviku v PO,
 - d) zabezpečit základní proškolení na pracovišti nově přijatých případně přeřazených zaměstnanců na jinou funkci, pokud se mění i podmínky související se zajišťováním požární ochrany, zejména pokud se tím mění obsah skutečností uvedených v Článku 26 odstavci 1,
 - e) zabezpečit školení o PO pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích SŽ, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím nebo přicházejí s těmito činnostmi do styku.
- (8) Zaměstnanci SŽ jsou povinni:
 - a) účastnit se předepsaných školení o PO jako součásti preventivních opatření na příslušném pracovišti SŽ,
 - b) seznamovat se s předpisy o požární ochraně, podrobit se ověřování znalostí z těchto předpisů.

³⁹ § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

⁴⁰ Např. § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

- (9) Statutární orgán CPS a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce jsou povinni zabezpečit školení o PO pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích SŽ, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím nebo přicházejí s těmito činnostmi do styku, v rozsahu, v jakém byl sám seznámen s předpisy souvisejícími s PO a dle požadavků tohoto Řádu a souvisejících právních předpisů.
- (10) Zaměstnanci CPS a podnikající fyzické osoby jsou povinni:
- účastnit se předepsaných školení o PO jako součásti preventivních opatření na příslušném pracovišti GR a OJ SŽ organizované CPS dle požadavků tohoto Řádu a souvisejících právních předpisů,
 - seznamovat se s předpisy o PO, podrobit se ověřování znalostí z těchto předpisů v rozsahu stanoveném CPS dle požadavků tohoto Řádu a souvisejících právních předpisů.
- (11) S přihlédnutím k místním podmínkám a pracovnímu zařazení zaměstnanců může v souladu s předpisy o PO⁴¹ generální ředitel, ředitel OJ SŽ, popř. ředitel O30 vlastním opatřením stanovit podrobnosti ke způsobu zabezpečování pravidelného školení zaměstnanců GR a OJ o požární ochraně, odborné přípravy preventistů PO GR a OJ a zaměstnanců GR a OJ zařazených do preventivních požárních hlídek.

Kapitola II

Školení zaměstnanců o požární ochraně

Článek 26

Obsah a rozsah školení o požární ochraně

Školení zaměstnanců o PO obsahuje zejména seznámení:

- s organizací a zajištěním PO a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o PO,
- s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných SŽ v místě výkonu práce zaměstnance,
- s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
- se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
- se zajištěním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
- s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků PO na pracovišti,
- s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti,
- s umístěním hlavních uzávěrů plynu, vody, páry, hlavními vypínači elektrického napětí a dalším vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce na pracovišti.

Článek 27

Organizace školení o požární ochraně

- Každý nově přijatý zaměstnanec, před zařazením na pracoviště, musí být v potřebném rozsahu seznámen s předpisy o požární ochraně. Při určení rozsahu školení musí být přihlédnuto k místu a charakteru vykonávané činnosti /železniční tunely apod./.
- Školení zaměstnanců GR o PO při nástupu do zaměstnání zabezpečuje O10 ve spolupráci s OZO PO O30. Seznámení s místními podmínkami požární bezpečnosti na pracovištích zabezpečí příslušný vedoucí zaměstnanec v rozsahu Článku 26 odst. 1 s přihlédnutím zejména k písm. b), c), f), g) h).

⁴¹ § 26 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- (3) Školení zaměstnanců OS o PO při nástupu do zaměstnání je řešeno v příslušné dokumentaci PO OS. Před zařazením na konkrétní pracoviště provádí zpravidla příslušný vedoucí zaměstnanec nebo preventista PO seznámení s místními podmínkami požární bezpečnosti na pracovištích v rozsahu Článku 26 odst. 1 s přihlédnutím zejména k písm. b), c), f), g), h).
- (4) Školení zaměstnanců se opakuje jednou za dva roky, nevyplyvá-li ze schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace PO zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti⁴² častější potřeba školení. Opakované školení prováděné vedoucím zaměstnancem nebo PPO musí být provedeno s rámcovým obsahem uvedeným v Článku 26 odst. 1.
- (5) Školení zaměstnanců se organizuje formou přednášky, popř. samostudia podle schváleného tematického plánu v délce nejméně 50 minut. Školení musí být zakončené kontrolním pohovorem, z jehož výsledku bude zřejmé, že zaměstnanec porozuměl předmětné problematice a byly mu zodpovězeny jeho dotazy.
- (6) Nevyplyvá-li ze schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace PO zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti⁴³ jinak, dokumentaci o školení zaměstnanců zpracovává a vede příslušná OZO PO, popř. TPO.
- (7) Školení vedoucích zaměstnanců GŘ o PO se provádí při nástupu do funkce a obsahuje skutečnosti obsažené ve školení zaměstnanců (v rozsahu Článku 25 odst. 1). Je zaměřeno zejména na podrobné seznámení s organizací a řízením požární ochrany v GŘ SŽ, se základními znalostmi procesu hoření a hašení hořlavých látek a s příslušnými předpisy o požární ochraně. Pokud vedoucí zaměstnanec zároveň nastupuje do zaměstnání toto školení nahrazuje v plném rozsahu i školení zaměstnanců GŘ. Školení zabezpečuje O10 a provádí OZO PO O30 a opakuje se jednou za tři roky, nevyplyvá-li ze schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace PO zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti⁴⁰ častější potřeba školení.
- (8) Školení vedoucích zaměstnanců OS SŽ o PO se provádí při nástupu do funkce a obsahuje skutečnosti obsažené ve školení zaměstnanců (v rozsahu Článku 26 odst. 1). Je zaměřeno zejména na podrobné seznámení s organizací a řízením požární ochrany v OS SŽ, se základními znalostmi procesu hoření a hašení hořlavých látek a s příslušnými předpisy o požární ochraně. Školení zabezpečuje určený zaměstnanec příslušného personálního pracoviště OS a provádí příslušná OZO PO, popř. TPO a opakuje se jednou za tři roky, nevyplyvá-li ze schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace PO zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti⁴⁰ častější potřeba školení.
- (9) Školení vedoucích zaměstnanců SŽ o PO se zúčastňují zaměstnanci ve funkci:
- a) generální ředitel,
 - b) ředitel kanceláře generálního ředitele,
 - c) náměstek generálního ředitele,
 - d) ředitel odboru a jeho zástupce, ve funkcích obsazených jmenováním,
 - e) vedoucí oddělení a vedoucí skupiny,
 - f) ředitel OS SŽ a jeho zástupce, ve funkcích obsazených jmenováním,
 - g) ostatní vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci, kteří provádějí školení o PO.
- (10) Odbor personální oznámí O30 u nově nastupujících zaměstnanců či vedoucích zaměstnanců na GŘ, při jejich nástupu do funkce, tyto údaje:
- a) jméno, příjmení a titul zaměstnance,
 - b) osobní číslo,
 - c) datum nástupu do funkce a stávající vykonávaná funkce na SŽ,

⁴² § 23 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

⁴³ § 36 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

- d) název funkce (v plném znění).
- (11) U nově nastupujících vedoucích zaměstnanců OS určený zaměstnanec příslušného personálního pracoviště oznámí OZO PO, popř. TPO OS při jejich nástupu do funkce, tyto údaje:
- a) jméno, příjmení a titul vedoucího zaměstnance,
 - b) osobní číslo,
 - c) datum nástupu do funkce a stávající vykonávaná funkce na SŽ,
 - d) název funkce (v plném znění).
- (12) Na základě poskytnutých údajů zpracuje příslušná OZO PO, popř. TPO dokumentaci o školení vedoucích zaměstnanců.
- (13) Školení vedoucích zaměstnanců se organizuje formou samostudia a závěrečnou přednáškou, v délce nejméně 90 minut, zakončenou písemnou zkouškou (testem).
- (14) Opakované školení vedoucích zaměstnanců nejméně jednou za tři roky se zabezpečuje obdobně jako v odst. 7 a 10 tohoto Článku. Personální odbor, resp. určený zaměstnanec příslušného personálního pracoviště OS připraví seznam osob, které jsou školením dotčeny. Na základě poskytnutých údajů OZO PO O30, resp. OZO PO, popř. TPO OS zabezpečí zpracování dokumentace o školení a provedení odborné přednášky.
- (15) úspěšném absolvování školení vedoucích zaměstnanců lze vydat „Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně“ ve 2 výtiscích (rozdělovník: 1x odbor personální, resp. určený zaměstnanec příslušného personálního pracoviště OS k založení do spisu a 1x absolvent školení). O jeho vydání rozhodne příslušný vedoucí zaměstnanec na návrh OZO PO, popř. TPO.
- (16) GŘ a OJ SŽ zajišťují pravidelně, nejméně jednou za rok, školení o PO u zaměstnanců SŽ, kteří jsou pověřeni zabezpečováním PO v době po ukončení obvyklé pracovní doby na pracovištích v provozovaných objektech popř. prostorách a v době sníženého provozu, v rozsahu nejméně 50 minut s rámcovým obsahem školení vycházejícím z Článku 26 odst. 1.
- (17) Školení o PO pro osoby, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím na pracovištích SŽ a nejsou k SŽ v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, zabezpečuje v rozsahu Článku 26 odst. 1 CPS - vykonavatel těchto činností, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
- (18) GŘ a OJ SŽ zajišťují školení o PO pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích SŽ, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, v přiměřeném rozsahu stanoveném podle Článku 26 odst. 1, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
- (19) V rozsahu Článku 26 odst.1 se provede školení zaměstnanců, popř. vedoucích zaměstnanců i při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v Článku 25 odst. 1.
- (20) Opakovaná školení o PO ve smyslu odst. 4 a 14 tohoto Článku lze provádět i formou e-learningu za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
- a) učební text bude vypracován OZO PO, popř. TPO podle schváleného tematického plánu,
 - b) učební text zpracovaný pro zaměstnance zabezpečí seznámení školeného s problematikou požární bezpečnosti v rozsahu Článku 26 odst. 1 a bude obsahovat nejméně jednu kontrolní otázku ke každému z témat,
 - c) učební text zpracovaný pro vedoucí zaměstnance zabezpečí seznámení školeného s problematikou požární bezpečnosti v rozsahu Článku 26 odst. 1 a bude obsahovat nejméně 30 kontrolních otázek,
 - d) použitý software umožní vytištění:
 1. „Záznamu o provedeném školení zaměstnanců o požární ochraně“, popř. „Záznamu o provedeném školení zaměstnanců o požární ochraně“

při provozovaných činnostech v objektu železničního tunelu" nebo „Záznamu o provedeném školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně", a to s obsahem ve smyslu Článku 28 odstavce 1 tohoto Řádu,

2. dokladu o ověření získaných znalostí,
 - e) školitelem a školeným vyplněný záznam o provedeném školení bude spolu s dokladem o ověření získaných znalostí uložen na místě uvedeném v Článku 28 odstavce 6 tohoto Řádu.
- (21) Zda je elektronická forma školení vhodná pro konkrétní skupiny zaměstnanců posuzuje OZO PO, popř. TPO.
- (22) K ověření znalostí získaných při školení či odborné přípravě lze využít i software schválený O30.

Článek 28

Dokumentace o školení zaměstnanců o požární ochraně

- (1) Dokumentaci o školení zaměstnanců o PO tvoří tematický plán školení, časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název organizační složky, datum, náplň a dobu trvání školení, způsob ověření získaných znalostí popřípadě doklad o tomto ověření, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob; jména, příjmení a podpisy osob, které školení provedly. Vzory tiskopisů jsou uvedeny v příloze B tohoto Řádu a zároveň jsou umístěny na intranetové adrese Požární prevence.
- (2) Tematický plán a časový rozvrh školení o PO musí obsahově odpovídat konkrétnímu postavení a vykonávané činnosti zaměstnanců.
- (3) Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy PPO a zaměstnanců zařazených do PPH vychází z jejich úkolů⁴⁴ a stanoví obsah odborné přípravy ve dvou základních částech, a to v části teoretické a části praktické.
- (4) Dokumentaci o školení zaměstnanců o PO v podmínkách SŽ zpracovává vždy OZO PO nebo TPO. Tuto dokumentaci vede OZO PO nebo TPO, popř. vedoucí zaměstnanec, který školení provádí.
- (5) Součástí dokumentace o školení zaměstnanců o PO v podmínkách SŽ je i učební text, pokud byl OZO PO vypracován.
- (6) Dokumentace o školení zaměstnanců OJ je uložena na místě určeném příslušným vedoucím zaměstnancem SŽ, zpravidla u příslušné OZO PO nebo TPO popř. na místě určeném příslušným vedoucím zaměstnancem, který školení provádí.
- (7) Dokumentace o školení zaměstnanců GŘ je v originále uložena na O30, kopie jsou uloženy na místě určeném příslušným vedoucím zaměstnancem, který školení provádí.

⁴⁴ § 5, 13, 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Kapitola III

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

Článek 29

Rozsah a obsah odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

- (1) Obsah a rozsah odborné přípravy PPH je určen předpisy o PO⁴⁵ a vyplývá ze stanovení konkrétních podmínek požárního nebezpečí na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace PO zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti⁴⁰ a musí odpovídat vykonávaným činnostem.
- (2) Odborná příprava PPH se skládá z teoretické části a praktické části.
- (3) Teoretická část odborné přípravy PPH obsahuje seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivoláním JPO a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.
- (4) Praktická část odborné přípravy PPH obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat a materiálu.
- (5) Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do PPH a nejsou zaměstnanci SŽ, se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do PPH.
- (6) Obsah a rozsah odborné přípravy preventisty PO je určen předpisy o PO⁴⁶ a vyplývá ze stanovení konkrétních podmínek požárního nebezpečí na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace PO zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti⁴⁰.
- (7) Odborná příprava preventisty PO obsahuje seznámení se skutečnostmi uvedenými v Článku 25 odst. 1 na všech místech a pracovištích, kde vykonávají preventivní požární prohlídky, rozšířené o seznámení se způsobem a lhůtami jejich provádění a způsobem vedení požární knihy.
- (8) Obsah a rozsah odborné přípravy k ověření odborné způsobilosti OZO PO a TPO je určen předpisy o PO⁴⁷.

Článek 30

Organizace odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

- (1) Odborná příprava PPH se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím a u opakujících se činností se odborná příprava provádí jednou za rok v rozsahu nejméně 60 minut. Odborná příprava musí být zakončená písemnou zkouškou (testem) nebo kontrolním pohovorem, z jehož výsledku bude zřejmé, že zaměstnanec porozuměl předmětné problematice a byly mu zodpovězeny jeho dotazy. Způsob ověření znalostí určí místně příslušná OZO PO, popř. TPO na základě stanovení konkrétních podmínek požárního nebezpečí.
- (2) Odbornou přípravu PPH zabezpečuje:
 - a) na pracovištích, kde vykonávají činnost zaměstnanci GŘ, ředitel odboru personálního, popř. ředitel odboru vnitřní správy ve spolupráci s příslušnou OZO PO O30,
 - b) na pracovištích a v prostorách, kde vykonávají činnost zaměstnanci OJ, určený zaměstnanec OJ, zpravidla vedoucí zaměstnanec, v jehož působnosti je prostor, pro který je PPH zřízena ve spolupráci s příslušnou OZO PO.
- (3) Odborná příprava PPO se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok v rozsahu nejméně 90 minut. Odborná příprava musí být zakončená písemnou zkouškou (testem) nebo kontrolním pohovorem, z jehož výsledku bude zřejmé,

⁴⁵ § 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

⁴⁶ § 23, 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

⁴⁷ § 22 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

že zaměstnanec porozuměl předmětné problematice a byly mu zodpovězeny jeho dotazy. Způsob ověření znalostí určí místně příslušná OZO PO, popř. TPO na základě stanovení konkrétních podmínek požárního nebezpečí.

- (4) Odbornou přípravu preventistů PO zabezpečuje:
 - a) na pracovištích, kde vykonávají činnost zaměstnanci GR, ředitel odboru personálního, popř. ředitel odboru vnitřní správy, ve spolupráci s příslušnou OZO PO O30,
 - b) na pracovištích, kde vykonávají činnost zaměstnanci OJ, určený zaměstnanec OJ ve spolupráci s příslušnou OZO PO.
- (5) Dokumentaci o odborné přípravě PPH a PPO tvoří tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň odborné přípravy, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání odborné přípravy, seznam zaměstnanců zařazených do PPH a seznam PPO s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména, příjmení a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy podle § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Dokumentaci o odborné přípravě PPO a PPH zpracovává a vede OZO PO, popř. TPO.
- (7) Odbornou přípravu PPH a PPO je oprávněna provádět OZO PO a TPO.
- (8) O úspěšném absolvování odborné přípravy PPO se může vydávat „Osvědčení o absolvování odborné přípravy preventistů PO“, ve 2 výtiscích (rozdělovník: 1x odbor personální resp. určený zaměstnanec OS k založení do spisu a 1x absolvent odborné přípravy). O jeho vydání rozhodne příslušný vedoucí zaměstnanec na návrh OZO PO, popř. TPO.

Kapitola IV Jednotky požární ochrany

Článek 31 Odborná příprava jednotek požární ochrany

- (1) Odborná příprava zaměstnanců JPO HZS Správy železnic se provádí dle samostatného pokynu, kterou vydává a schvaluje ředitel HZS Správy železnic.
- (2) Pokyn řeší odbornou přípravu zaměstnanců jednotek PO dle platných právních předpisů v oblasti PO⁴⁸, hlavního zaměření odborné přípravy Ministerstva vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a dalších předpisů, pokynů a nařízení v oblasti odborných služeb, výkonu služby a taktických postupů⁴⁹.

⁴⁸ § 72 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§ 32 – 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

⁴⁹ Bojový řád jednotek PO, Cvičební řád jednotek PO, Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8. 6. 2009, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků, Konspekty odborné přípravy, apod.

ČÁST SEDMÁ KONTROLNÍ ČINNOST

Článek 32

Kontrolní činnost po linii řízení

- (1) Odborně způsobilá osoba požární ochrany O30 provádí komplexní požární kontroly, tematické kontroly a kontrolní dohlídky v OJ a na pracovištích GR SŽ v rozsahu a obsahu stanoveném ředitelem O30 a schváleného Plánu kontrolní činnosti oddělení požární prevence O30.
- (2) Odborně způsobilá osoba požární ochrany OS nebo určený preventista PO provádí pravidelné preventivní požární prohlídky v rozsahu a obsahu a způsobem stanoveném v Článku 33 odstavce 1 až 7 tohoto Řádu.
- (3) Vedoucí zaměstnanec zaměřuje vlastní kontrolní činnost v oblasti PO na odhalování jakékoliv odchylky v dodržování platných právních a technických předpisů na principu „kdo řídí, kontroluje“ s cílem neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

Článek 33

Preventivní požární prohlídky

- (1) Pravidelné preventivní požární prohlídky provádí na všech pracovištích SŽ OZO PO, popř. TPO nebo určený preventista PO:
 - a) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím nejméně jednou za tři měsíce,
 - b) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nejméně jednou za šest měsíců,
 - c) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nejméně jednou za rok.
- (2) Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (dále jen "požární závady").
- (3) Lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto Článku jsou určeny jako maximální a mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti v OS.
- (4) Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy sepsaným bezprostředně po jejím provedení.
- (5) Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich plnění, jméno, příjmení a podpis osoby, která záznam provedla, jméno, příjmení a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby a záznam o splnění navržených opatření. Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.
- (6) Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení PO v OS SŽ, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o PO. Předmětem preventivní požární prohlídky je minimálně jednou ročně i kontrola stavebně technického stavu objektu (rámcový obsah je uveden v příloze C tohoto Řádu.
- (7) Konkrétní obsah a rozsah preventivní požární prohlídky stanovuje příslušná OZO PO, popř. TPO v souladu se schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti v OS.

ČÁST OSMÁ

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ POŽADAVKŮ PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Článek 34

Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou a údržbou technických a technologických zařízení mimo požadavků stanovených zvláštním předpisem

- (1) Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami plynových zařízení a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru:
 - a) montáž a opravy, nebo jen opravy plynových zařízení (bez ohledu na médium, s nímž pracují) mohou podle zvláštního právního předpisu⁵⁰ provádět jen osoby, které mají příslušné osvědčení odborné způsobilost,
 - b) zaměstnanci pověřeni obsluhou mohou být jen:
 1. starší 18 let,
 2. osoby zdravotně způsobilé,
 3. seznámeni s předpisy pro obsluhu (místní provozní řád⁵¹, se souvisejícími bezpečnostními předpisy, požárním řádem a poplachovými směrnici),
 4. zaškoleni v obsluze těchto zařízení.
 - c) zaměstnanec určený k obsluze nízkotlakých kotlů ve smyslu právního předpisu⁵² musí být držitelem Osvědčení o způsobilosti topiče. Platnost osvědčení o způsobilosti topiče je pět let ode dne jeho vydání.
- 2) Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou zdvihacích zařízení a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru:
 - a) revizní zkoušky, zkoušky vyrobených, smontovaných, generální opravou renovovaných a rekonstruovaných zařízení smějí provádět jen revizní technici s příslušným oprávněním,
 - b) zaměstnanci pověřeni obsluhou určeného zdvihacího zařízení mohou být jen:
 1. starší 18 let,
 2. osoby zdravotně způsobilé, s platným dokladem o způsobilosti k obsluze příslušného zdvihacího zařízení
 3. seznámeni s předpisy pro obsluhu,
 4. prakticky zaučení v obsluze těchto zařízení.
- (3) Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou kotlů a tlakových zařízení a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru:
 - a) obsluhu parních a horkovodních kotlů mohou vykonávat osoby s platným topičským průkazem,
 - b) nádoby, na něž se vztahuje normativní požadavek⁵³, smí samostatně obsluhovat zaměstnanec, který splňuje tyto požadavky:
 1. je starší 18 let,

⁵⁰ Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

⁵¹ Např. ČSN 38 6405 Plynová zařízení – zásady provozu.

⁵² Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

⁵³ ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.

- 2. je svým duševním a fyzickým stavem způsobilý pro tuto práci,
- 3. byl s ustanoveními předpisů a příslušných pokynů k provozu nádob řádně obeznámen, prakticky zacvičen v obsluze nádob a prokazatelně přezkoušen;
- c) revizní technik musí mít pro provádění revizí a zkoušek kotlů a tlakových nádob platné osvědčení o odborné způsobilosti.
- (4) Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených prováděním svářečských prací je uvedeno v příloze A tohoto Řádu.

Článek 35

Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení

- (1) Obsluhu, revize, kontroly, údržbu a opravy elektrického zařízení, bleskosvodní soustavy provádí určená osoba s příslušným oprávněním⁵⁴. Zprávy o provedených revizích, kontrolách, údržbě a opravách jsou uloženy u místních správců objektu, pokud příslušný vedoucí zaměstnanec, v souladu s Článkem 22 odstavce 1 až 9 tohoto Řádu nestanovil jinak.
- (2) Kontrolu, revize a čištění spalinových cest zabezpečuje oprávněná osoba dle zvláštního právního předpisu⁵⁵. Doklady o provedeném čištění jsou uloženy u místních správců objektu, pokud příslušný vedoucí zaměstnanec, v souladu s Článkem 22 odstavce 1 až 9 tohoto Řádu, nestanovil jinak.
- (3) Kontroly a periodické prohlídky, popř. tlakové zkoušky HP provádí právnická či podnikající fyzická osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jejich výrobce. Doklady o provedené údržbě jsou uloženy v dokumentaci PO u OZO PO, popř. TPO pokud schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti v OS není stanoveno jinak.
- (4) Kontroly, provoz a údržbu požárně bezpečnostních zařízení zajišťuje příslušná OS SŽ, zpravidla prostřednictvím CPS, resp. oprávněné osoby externího dodavatele. Zprávy o provedených revizích a kontrolách provozuschopnosti jsou ukládány a evidovány u místních správců, pokud schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti v OS není stanoveno jinak.
- (5) Kontroly a revize elektrické požární signalizace zajišťuje příslušná OS SŽ zpravidla prostřednictvím oprávněné osoby externího dodavatele. Zprávy o provedených revizích a kontrolách provozuschopnosti jsou ukládány a evidovány u místních správců, pokud schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti v OS není stanoveno jinak.
- (6) Kontroly požárních vodovodů včetně nezavodněného požárního potrubí provádí příslušná OZO PO či TPO s příslušným oprávněním⁵⁶, pokud není dohodnuto smluvně jinak. Doklady o provedené kontrole jsou ukládány a evidovány u místních správců objektu, pokud schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti v OS není stanoveno jinak.
- (7) Revize plynového zařízení provádí zpravidla externí organizace na základě smlouvy. Doklady o provedené kontrole jsou ukládány a evidovány u místních správců objektu, pokud schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti v OS není stanoveno jinak.
- (8) Revize zdvihacího zařízení provádí zpravidla CPS na základě smlouvy. Doklady o provedené kontrole jsou ukládány a evidovány u místních správců objektů,

⁵⁴ Např. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁵ § 44 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁶ § 11 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

pokud schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti v OS není stanoveno jinak.

- (9) Revize tlakového zařízení provádí zpravidla CPS na základě smlouvy. Doklady o provedené kontrole jsou ukládány a evidovány u místních správců objektů, pokud schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti v OS není stanoveno jinak.

ČÁST DEVÁTÁ OZNÁMENÍ A OHLÁŠENÍ POŽÁRU

Článek 36

Postup při oznámení požáru

- (1) Vedoucí OS SŽ je povinen zabezpečit, aby každý požár vzniklý v OS byl neodkladně oznámen na příslušnou ohlašovnu požárů (v objektu, JPO HZS atd.). Ohlašovna požárů zabezpečí ohlášení požáru Hasičskému záchrannému sboru kraje (v Praze Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy) a příslušnému útvaru Policie ČR. V případě, kdy hrozí prodlení, je povinen zabezpečit, aby každý požár vzniklý v OS byl neodkladně oznámen Hasičskému záchrannému sboru kraje (v Praze Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy) a následně v příslušných zásahových obvodech JPO HZS a příslušnému útvaru Policie ČR.
- (2) Neodkladné oznámení vzniku požáru provádí osoba, která požár zpozoruje telefonicky, osobně apod.
- (3) Oznámení se týká i požárů, které byly uhašeny vlastními prostředky (HP, stabilní hasicí zařízení apod.) v rámci OS.
- (4) Oznámení o požáru musí obsahovat:
 - a) jméno a příjmení oznamovatele,
 - b) adresu vzniklého požáru,
 - c) místo, odkud je zpráva podávána a telefonní číslo volající stanice,
 - d) další informace k upřesnění situace, v případě uhašeného požáru neopomenout tuto skutečnost sdělit.
- (5) Vedoucí OS zabezpečí, aby požární poplachové směrnice vymezily zejména přesné pokyny pro oznámení požáru, včetně činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob po ukončení obvyklé pracovní doby.
- (6) Postup zaměstnance při oznámení požáru je schematicky znázorněn v příloze D tohoto Řádu.
- (7) Činnost zaměstnance při vzniku požáru je znázorněna v příloze E tohoto Řádu.

Článek 37

Určení ohlašoven požárů

- (1) Jako ohlašovna požárů je pro SŽ určeno místně příslušné operační středisko JPO HZS. Pro ohlášení požáru je vyhrazeno vnitropodnikové tel. číslo 150, 112, pokud schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti v OS není stanoveno jinak.
- (2) V případě potřeby, po vyhodnocení místních podmínek, může příslušný vedoucí zaměstnanec OS určit vlastním opatřením (např. stanovením organizace zabezpečení PO, schváleným posouzením požárního nebezpečí) další ohlašovny požáru pro zaměstnance OS, popř. další osoby.
- (3) Pro ohlašovnu požárů je vydán řád ohlašovny požáru⁵⁷, který upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích SŽ, oznámení požáru na operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje (v Praze Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy). Se zřetelem k místním podmínkám obsahuje:
 - a) povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládnutí požárně bezpečnostních zařízení, apod.),

⁵⁷ § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

- b) seznam důležitých telefonních čísel (operačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje /v Praze Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy/, pohotovostních služeb, vedoucích zaměstnanců, apod.),
 - c) způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru kraje (v Praze Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy),
 - d) způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích zaměstnanců a dalších osob,
 - e) náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních opatření.
- (4) Přehled zásahových obvodů JPO HZS je uveden v samostatném dokumentu⁵⁸.
 - (5) Zásahovým obvodem se rozumí území ČR, které zabezpečují JPO HZS při požárech, dopravních nehodách, ekologických haváriích, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
 - (6) OS jsou povinny oznamovat všechny mimořádné události operačnímu středisku příslušné JPO HZS.
 - (7) Řád ohlašovny požárů místně příslušného operačního střediska JPO HZS vydává a schvaluje ředitel HZS jako součást Statutu příslušného operačního střediska.
 - (8) Řád ohlašovny požárů určený podle odstavce 2 tohoto Článku vydává příslušný vedoucí zaměstnanec OS a schvaluje vedoucí zaměstnanec určený zvláštním předpisem⁵⁹.

Článek 38 **Způsob vyhlášení požárního poplachu**

- (1) Vyhlášení požárního poplachu v prostorách SŽ se provádí především:
 - a) voláním „HO – ŘÍ“ nebo
 - b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem lokomotivní houkačky nebo píšťaly nejméně po dobu jedné minuty (skupina dlouhého a dvou krátkých zvuků) nebo
 - c) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlášováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály), popřípadě pomocí sirény elektrické požární signalizace nebo ručně stisknutím tlačítkového hlásiče požáru a následným spuštěním sirény elektrické požární signalizace.
- (2) V případě poruchy či nedostupnosti technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach vyhláší rozhlasem nebo jiným způsobem stanoveným příslušnou OZO PO, popř. TPO v dokumentaci PO příslušné OS SŽ.

Článek 39 **Stanovení požadavku na provádění cvičného požárního poplachu**

- (1) Provedení cvičného požárního poplachu zajišťuje příslušný vedoucí zaměstnanec SŽ prostřednictvím OZO PO, TPO či preventisty PO jednou za rok, pokud není stanoveno jinak (např. stanovením organizace zabezpečení PO, schváleným posouzením požárního nebezpečí).
- (2) Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje a JPO HZS.
- (3) Cvičným požárním poplachem se rozumí zejména ověření platnosti telefonních čísel a dalších skutečností uvedených v požárních poplachových směrnících a jsou-li zpracovány, tak i v požárním evakuačním plánu a operativní kartě.

⁵⁸ Např. Pokyn ředitele HZS SŽDC č. 1/2016 - Zásahové obvody HZS SŽDC.

⁵⁹ Směrnice SŽ SM48 o zpracování, kontrole, vedení a předkládání dokumentace požární ochrany ke schválení.

- (4) O provedení cvičného požárního poplachu a jeho vyhodnocení musí být proveden zápis do příslušné požární knihy.

Článek 40 **Hlášení a zpráva o požáru**

- (1) O každém požáru zašle příslušný vedoucí zaměstnanec OS příslušné JPO HZS:
- a) hlášení o požáru nejpozději do 7 dnů v obsahu, v jakém ho příslušný velitel JPO HZS vyžaduje, popř. pokud požár nebyl oznámen při jeho zpozorování JPO HZS, v obsahu nezbytném pro statistické sledování události,
 - b) zprávu o požáru zpravidla do 30 dnů u požárů se škodou na provozovaném či spravovaném DLM SŽ nad 50.000,- Kč; u požárů železničních kolejových vozidel dopravců se škodou dle rozhodnutí ředitele HZS nebo požárů s nižší škodou, ale kde došlo ke zranění nebo úmrtí,
 - c) zápis z komisionální prohlídky u požárů železničních kolejových vozidel včetně traťových strojů,
 - d) kopii záznamu o úrazu u požárů, kde došlo ke zranění nebo úmrtí zaměstnance. Kopii záznamu o úrazu zasahujícího zaměstnance zasílá i jeho nadřízený velitel JPO.
- (2) Při zpracování hlášení o požáru a zprávy o požáru spolupracuje příslušná OZO PO, TPO, popř. preventista PO s příslušnou JPO HZS a využívá její metodickou a odbornou pomoc.

Článek 41 **Obsah zprávy o požáru**

- (1) Příslušný vedoucí zaměstnanec OS zajistí doručení písemné zprávy o požáru příslušné JPO HZS zpravidla v tomto rozsahu:
- a) adresa a plný název organizace,
 - b) adresa a plný název OS,
 - c) doba vzniku (den a čas),
 - d) evidenční číslo požáru, které na vyžádání přidělí JPO HZS,
 - e) popis objektu zasaženého požárem,
 - f) rok uvedení do provozu (objektu, dopravního prostředku, stroje, zařízení apod.),
 - g) k jakým účelům byl objekt využíván a zda užívání bylo v souladu s rozhodnutím o trvalém užívání,
 - h) popis rozhodujících škod na stavební části, vybavení, na materiálu, strojním a technickém zařízení, popř. polních a lesních kulturách vlivem železničního provozu,
 - i) celková přímá škoda,
 - j) následná škoda způsobená omezením nebo zastavením dopravního procesu, pracovního procesu stanovená odborným odhadem,
 - k) odborný odhad uchráněné hodnoty,
 - l) předpokládané náklady na obnovu zařízení, objektů, dopravních prostředků apod.,
 - m) počet usmrčených a zraněných osob (věková hranice do 15 let, 15 – 60 let a nad 60 let),
 - n) jednoduchý nákres objektu postiženého požárem a jeho nejbližšího okolí, popř. fotodokumentaci,
 - o) závěry jednání odborné komise (pokud byla ustavena) k okolnostem vzniku požáru a příčině jeho rozšíření,
 - p) stanovená opatření vedoucího OS k zamezení opakování požáru.

- (2) Velitel JPO HZS je oprávněn si v případě potřeby vyžádat další podrobnosti o požáru nad rámec odstavce 1 tohoto Článku, zejména o okolnostech, které požáru předcházely či souvisely s jeho šířením a zařadí je spolu se zprávou o požáru zápisem z komisionální prohlídky, popř. záznamem o úrazu do „Dokumentace o požáru“.
- (3) Velitel JPO HZS je povinen založit „Dokumentaci o požáru“ vždy, když u požáru:
- a) lze předpokládat přímou škodu na provozovaném či spravovaném DLM SŽ nad 50.000,- Kč; u požárů železničních kolejových vozidel dopravců se škodou dle rozhodnutí ředitele HZS,
 - b) je zjištěno zranění zaměstnance SŽ či dopravce na dráze provozované SŽ,
 - c) je zjištěno úmrtí zaměstnance SŽ či dopravce na dráze provozované SŽ,
 - d) tak stanoví ředitel O30 na základě zjištěných poznatků o požáru („Dokumentace o požáru“ pak slouží jako podklad informací pro generálního ředitele SŽ),
 - e) tak stanoví generální ředitelství HZS ČR.
- (4) Kopie „Dokumentace o požáru“ zašle HZS na O30, kde budou využity zejména při zpracování podkladů pro školení zaměstnanců a stanovování příslušných preventivních opatření k omezení vzniku a šíření požárů.

Článek 42 Rozbory požárů

- (1) Operační střediska JPO HZS zpracovávají rozborů požárů v rámci svého zásahového obvodu. Tyto rozborů poskytují v dohodnutém obsahu a rozsahu O30. O využití rozsahu a obsahu rozborů zaměřených na činnost zasahujících jednotek rozhoduje příslušný vedoucí zaměstnanec HZS.
- (2) Ke statistickému sledování událostí a provádění rozborů používá operační středisko JPO HZS popř. O30 specializovaný, k tomu určený software.
- (3) Podrobnosti o vlastní činnosti operačních středisek HZS jako centrálních ohlašoven požárů jsou obsahem Statutu operačních středisek, který vydává a schvaluje ředitel HZS.
- (4) Obsahem rozborů požárů jsou zejména tyto sledované a porovnávané údaje:
- a) celkový počet požárů,
 - b) celková přímá škoda,
 - c) celková uchráněná hodnota,
 - d) celkový počet usmrcených a zraněných, z toho vlastních zaměstnanců,
 - e) počet požárů, při nichž byla činnost osob ovlivněna alkoholem nebo omamnými látkami,
 - f) porovnání údajů v bodech a) až e) s údaji předcházejícího roku,
 - g) výčet nejčastějších příčin vzniku požáru,
 - h) zhodnocení porušení předpisů v souvislosti se vznikem a rozšířením požáru,
 - i) činnost JPO při zdolávání požárů.
- (5) Cílem prováděných rozborů musí být zejména zkvalitnění vydávaných opatření preventivní PO a stanovování adresných opatření k eliminaci rizik v železniční dopravě a na dopravní cestě.

ČÁST DESÁTÁ

POŽADAVKY NA ZAJIŠŤOVÁNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY VE SMLUVNÍCH VZTAZÍCH

Článek 43

Obecné ustanovení

- (1) Obsah smlouvy ve vztahu k zajišťování úkolů v oblasti PO musí být s přihlédnutím ke stanoveným podmínkám požární bezpečnosti vždy posouzen příslušnou OZO PO, která může na základě konkrétních místních podmínek navrhnout úpravu vzorových ustanovení⁶⁰.
- (2) Druhy smluv, ve kterých se zejména posoudí obsah:
 - a) nájemní smlouva,
 - b) smlouva o dílo,
 - c) smlouva o zhotovení stavby,
 - d) kupní smlouva,
 - e) smlouva o zřízení věcného břemene pro vytvoření podmínek pro zásah,
 - f) smlouva o uložení věci.
- (3) Podle charakteru prací, na které smlouva je uzavřena, musí obsahovat ujednání o dodržování tohoto Řádu a příslušných právních předpisů⁶¹.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

- (1) Nájemní smlouva upravuje zajišťování úkolů požární ochrany v objektech a prostorách, které jsou předmětem smlouvy, v souladu s příslušným interním předpisem, v aktuálním znění⁶².
- (2) Při provozování činností CPS v objektech a prostorách, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, v uzavíraných smlouvách nesmí chybět ustanovení, které bude upravovat zabezpečení PO minimálně v rozsahu odstavce 4 tohoto Článku. Zapracování zajistí příslušný gestor smlouvy.
- (3) Pro zajištění přístupu k stávajícím prostorám nebo pozemku pronajímatele, vodnímu zdroji pro objekt pronajímatele, apod. v případě, že přístup nelze zabezpečit jiným způsobem, musí být přístup na pronajatý pozemek zajištěn smluvně.
- (4) V objektech s více uživateli, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným, popř. vysokým požárním nebezpečím, bude uzavřena smlouva mezi správcem majetku a nájemcem o zajišťování konkrétních úkolů při plnění povinností v oblasti PO nájemcem, pokud se nájemce nedohodne se správcem majetku jinak, tj. spolupůsobení nájemce a pronajímatele při zajišťování úkolů v oblasti PO je upraveno zpravidla v nájemní smlouvě.
- (5) Spolupůsobení nájemce a pronajímatele při plnění úkolů v oblasti požární ochrany zajišťují příslušné odpovědné osoby nájemce a pronajímatele, zejména při provádění kontrol dodržování příslušných právních předpisů o požární ochraně, při instalaci a údržbě bezpečnostního značení, při zajišťování požární ochrany v mimopracovní době, organizaci a provádění cvičného požárního poplachu, jakož i při opravách, údržbě a stavebních úpravách a v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

⁶⁰ Intranet SŽ > Vzory smluv (O31) > NÁJEMNÍ A PACHTOVNÍ SMLOUVY, VÝPŮJČKY > Vzory smluv(O31): <http://intranet.szdc.cz/Vzory%20smluv%20O31/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fVzory%20smluv%20O31%2fN%c3%81JEMN%c3%8d%20A%20PACHTOVN%c3%8d%20SMLOUVY%2c%20V%c3%9dP%c5%aeJ%c4%8cKY&FolderCTID=&View=%7bc67EA498%2dFC7C%2d4022%2d836A%2d28CD9E0A894A%7d>

⁶¹ Zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, nařízení vlády ČR č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

⁶² Směrnice SŽDC č. 76 - Dočasné užívání majetku státu, se kterým hospodaří Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

SMLOUVA O DÍLO

- (1) PO zajišťuje v průběhu realizování předmětu díla nebo v souvislosti s ním zhotovitel, a to v souladu se všemi platnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů PO, pokud se nedohodne písemně s objednatelem jinak. Při provádění činnosti zhotovitel dodržuje stanovené zákazy, příkazy a pokyny se kterými byl prokazatelně seznámen, zejména zákaz kouření v prostoru objednatele.
- (2) Při předání místa k provedení prací je příslušný vedoucí zaměstnanec povinen seznámit určeného zaměstnance zhotovitele s jeho povinnostmi a následně zakotvit do smlouvy jeho povinnost seznámit své podřízené s principy zajišťování požární ochrany u objednatele v rozsahu, v jakém byl s nimi sám seznámen.
- (3) V uzavíraných smlouvách nesmí chybět ustanovení, které bude upravovat zabezpečení PO minimálně v rozsahu odstavce 4 až 8 tohoto Článku. Zapracování zajistí příslušný gestor smlouvy.
- (4) Zhotovitel se bude řídit dokumentací PO, se kterou byl seznámen objednatelem, a která je závazná pro všechny, kteří se pohybují v prostoru objednatele. Zhotovitel podpisem smlouvy současně potvrzuje, že byl seznámen s:
 - a) s požárně nebezpečnými místy – s prostory, kde se provozují činnosti se zvýšeným popř. vysokým požárním nebezpečím,
 - b) s umístěním a obsahem požárních poplachových směrnic – způsobem vyhlášení požárního poplachu,
 - c) s umístěním a obsahem požárního evakuačního plánu (pokud je vypracován), jakož i se způsobem vyhlášení a organizace evakuace,
 - d) s umístěním ohlašovny požáru (pokud je v objektu objednatele) a způsobem ohlášení případně vzniklého požáru,
 - e) s rozmístěním a použitím HP a hydrantů požárního vodovodu,
 - f) s označením pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO – zákaz kouření, vyhrazené místo pro kouření apod.
 - g) Seznámení provede na žádost zhotovitele osoba pověřená plněním úkolů PO u objednatele.
- (5) Zhotovitel musí mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku; dodržovat návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti.
- (6) Zhotovitel je povinen předat objednateli k zařazení do dokumentace PO průvodní dokumentaci výrobce instalovaných zařízení, návodů k instalaci a k použití v jazyce českém.
- (7) Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro práce související s předmětem díla.
- (8) Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a nástroje odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům.

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY

- (1) Požární ochranu zajišťuje v průběhu realizování stavebních prací nebo v souvislosti s nimi zhotovitel, a to v souladu se všemi platnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů PO, pokud se nedohodne písemně s objednatelem jinak. Při provádění činnosti dodržuje zákaz kouření a další zákazy a příkazy v místě provádění prací.
- (2) Při provozování činností CPS v objektech a prostorách, kde jsou provozovány činnosti SŽ, v uzavíraných smlouvách nesmí chybět ustanovení, které bude upravovat zabezpečení PO minimálně v rozsahu odstavce 3 až 12 tohoto Článku. Zapracování zajistí příslušný gestor smlouvy.

- (3) Pokud se budou provádět práce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v objektech a prostorách, kde jsou provozovány činnosti SŽ, objednatel:
- a) seznámí zhotovitele s místy, kde mohou být práce, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru prováděny jen na základě písemného povolení,
 - b) ve smlouvě se zhotovitelem na základě jeho písemného požadavku stanoví požární hlídky s odpovídajícím počtem členů a vybavením vzhledem k požárnímu nebezpečí,
 - c) ve smlouvě se zhotovitelem na základě jeho písemného požadavku zajistí v potřebném množství vhodné věcné a technické prostředky PO, včetně hasicích přístrojů.
- (4) PO zajišťuje v průběhu realizování předmětu smlouvy nebo v souvislosti s ním zhotovitel, a to v souladu se všemi platnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů PO, pokud se nedohodne písemně s objednatelem jinak.
- (5) Zhotovitel je povinen, kromě povinností, které má uloženy obecně závaznými právními předpisy, seznamovat s PO v místě prováděných prací své zaměstnance v rozsahu, v jakém s ní byl sám seznámen, zejména:
- a) s požárně nebezpečnými místy – s prostory, kde se v okolí stavby provozují činnosti se zvýšeným, popř. vysokým požárním nebezpečím,
 - b) s umístěním a obsahem požárních poplachových směrnic – způsobem vyhlášení požárního poplachu,
 - c) s umístěním a obsahem požárního evakuačního plánu (pokud je vypracován), jakož i se způsobem vyhlášení a organizace evakuace,
 - d) s umístěním ohlašovny požáru (pokud je v objektu objednatele) a způsobem ohlášení případně vzniklého požáru,
 - e) s rozmístěním a použitím HP a hydrantů požárního vodovodu,
 - f) s označením pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO – zákaz kouření, vyhrazené místo pro kouření apod.
- (6) Zhotovitel oznamuje bez odkladu vznik požárů příslušné JPO HZS a je povinen informovat Objednatel o opatřeních, která provedl, aby k požárům, popř. k jejich rozšíření ze stejných příčin již nemohlo dojít.
- (7) Zhotovitel bude respektovat režim preventivních požárních prohlídek v místě prováděných prací a bez zbytečného prodlení odstraní závadu v oblasti PO, které způsobili zaměstnanci zhotovitele v souvislosti s realizováním předmětu díla nebo v souvislosti s ním.
- (8) Pokud se budou provádět práce, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru (zejména svařování, lepení podlah s využitím hořlavých lepidel, lepení izolačních hmot s využitím plamene či horkého vzduchu, řezání a broušení kovů i nekovů v místě s hořlavými látkami, stáčení a přečerpávání hořlavých kapalin) v místě prováděných prací, zhotovitel dila:
- a) určí organizační a technická opatření k zajištění PO, která obsahují popis činnosti s uvedením možného nebezpečí,
 - b) stanoví požadavky na osoby provádějící danou činnost (včetně kvalifikace),
 - c) stanoví požadavky na osoby k zajištění odborného dohledu (asistence) v průběhu činností,
 - d) vyhodnotí skutečnosti týkající se technologie, místa činností včetně stavu okolních prostor a odborné posudky,
 - e) stanoví písemný příkaz pro dané činnosti s určením požárně bezpečnostních podmínek v průběhu a po skončení činností, který bude zejména obsahovat:
 - 1. místo provádění prací,
 - 2. způsob provádění prací,

3. jména zaměstnanců provádějících práci,
 4. opatření stanovená k zajištění PO,
 5. zajištění dozoru, jména velitele a členů požární hlídky,
 6. zajištění následného dozoru (místo, doba, jména, příjmení zaměstnanců provádějících dozor, způsob předání místa prací mezi zaměstnanci provádějícími následný dozor),
 7. zahájení prací – den, čas,
 8. ukončení prací – den, čas,
 9. podpis zaměstnance určeného k provedení prací (popř. vedoucího pracovní skupiny),
 10. podpis velitele (člena) požární hlídky,
 11. platnost příkazu,
 12. jméno, funkce a podpis vedoucího zaměstnance, oprávněného k vydání příkazu, datum vydání;
- f) vyhotoví doklad o předání a převzetí pracoviště před zahájením a po skončení činnosti a doklad o provedení kontroly splnění stanovených opatření před zahájením činnosti a po skončení,
- g) stanoví další skutečnosti a požadavky, které závisí na druhu činnosti a požárním nebezpečí.
- (9) V dostatečném předstihu před zahájením prací Zhotovitel sdělí Objednateli:
- a) jakým způsobem, resp. technologií budou práce prováděny,
 - b) jaká organizační a technická opatření k zajištění požární bezpečnosti stanovil,
 - c) osobu odpovědnou za dodržení opatření k zajištění požární bezpečnosti,
 - d) způsob vymezení pracovních ploch na prostor, přístupových a příjezdových komunikací v místě prováděných prací,
 - e) způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, záchrannou službu, hasiče, provozovatele inženýrských sítí (plyn, elektro, voda apod.) v místě prováděných prací,
 - f) místo, které vyhradil pro kouření.
- (10) Zhotovitel musí objednateli předat přehled instalovaných požárně bezpečnostních zařízení a doklady o jejich provozuschopnosti, průvodní dokumentaci výrobce k instalovaným zařízením.
- (11) Zhotovitel musí mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku.
- (12) Zhotovitel musí dodržovat návody a technické podmínky výrobce vztahující se k požární bezpečnosti.

KUPNÍ SMLOUVA

Příslušný gestor smlouvy podle předmětu smlouvy zajistí, aby dodavatel byl povinen předat objednateli k zařazení do vedené dokumentace PO požárně technické charakteristiky dodávaných látek a materiálů, popř. jejich bezpečnostní listy, průvodní dokumentaci výrobce dodaných, resp. instalovaných zařízení, návody k jejich instalaci a k použití v jazyce českém.

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE PRO VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ZÁSAH

- (1) U objektů, prostor a dalšího majetku ve vztahu k dopravní cestě je nutné vytvořit podmínky pro hašení požáru a záchranné práce i po jejich rozdělení, popř. odprodeji CPS.
- (2) V době, kdy se rozhoduje o rozdělení, popř. o odprodeji majetku, se musí v rámci zpracování Technické složky obchodního případu příslušným OŘ vyřešit způsob společného užívání zdrojů požární vody (např. nádrž, požární vodovod, požární studna), příjezdové komunikace, nástupní plochy, apod. s budoucím sousedním vlastníkem, tam kde vzniká tato potřeba. Věcná břemena se zřídí na základě Souhrnného stanoviska ředitele OŘ k Technické složce. Účastníkem projednávání výše uvedených záměrů v rámci Technické složky musí být příslušný velitel JPO HZS a příslušná OZO PO.

JINÉ VÝŠE NEUVEDENÉ SMLOUVY

Při provozování činností CPS v objektech a prostorách, kde jsou provozovány činnosti zejména se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, v uzavíraných smlouvách nesmí chybět ustanovení, které bude upravovat zabezpečení PO minimálně v rozsahu stanoveném příslušnou OZO PO.

DOKLADY O DODAVATELSKÉM ZPŮSOBU ZABEZPEČOVÁNÍ NĚKTERÝCH POVINNOSTÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

- (1) Nájemní smlouva, popř. jiné smlouvy upřesňující povinnosti na základě zákona o PO uzavřené příslušnou OS, jsou uloženy u zaměstnance určeného příslušným vedoucím zaměstnancem, pokud schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti v OS není stanoveno jinak. Kopie, popř. výpis ze smlouvy se ukládá i u příslušné OZO PO, pokud je uložení provedeno podle věty první a určenou osobou není OZO PO.
- (2) Doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku PO jsou uloženy u zaměstnance určeného příslušným vedoucím zaměstnancem, pokud schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací PO zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti v OS není stanoveno jinak.

ČÁST JEDENÁCTÁ JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

Článek 44

Organizace činnosti jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru Správy železnic

- (1) Organizace činnosti JPO HZS, jejich úkoly a stanovení způsobu vedení dokumentace o činnosti a akceschopnosti JPO se provádí samostatným dokumentem⁶³, který vydává a schvaluje generální ředitel SŽ.
- (2) Bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků u zaměstnanců HZS se stanoví samostatným dokumentem, který vydává a schvaluje generální ředitel SŽ⁶⁴.

⁶³ SŽ R1/7 - Organizační řád Hasičského záchranného sboru.

⁶⁴ Předpis SŽDC Bp8 - Předpis pro poskytování výstrojních součástí, osobních ochranných pracovních a jiných prostředků zaměstnancům Hasičské záchranné služby státní organizace Správa železniční dopravní cesty

ČÁST DVANÁCTÁ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 45 Závěrečná ustanovení

- (1) Vydáním tohoto Řádu nejsou dotčena ustanovení dříve vydaných předpisů ani jiných aktů řízení v oblasti PO platná v SŽ, pokud z textu tohoto Řádu nevyplývá jinak.
- (2) Ředitel O30 je zmocněn předkládat a navrhopat případné změny v přílohách tohoto předpisu.
- (3) Dnem účinnosti tohoto Řádu se ruší „Předpis SŽDC Ob14 – Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, č. j. S 51082/11-BEZ ve znění změn č. 1 a 2, Směrnice SŽDC č. 49 o školení a odborné přípravě zaměstnanců v oblasti požární ochrany ve znění změn č. 1 a 2, a Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty ve znění změny č. 1.

CITOVANÉ DOKUMENTY

SŽ R1/7 - Organizační řád Hasičského záchranného sboru, v aktuálním znění

SŽ R3 Podpisový řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, v aktuálním znění

SŽDC S 7 – Předpis pro správu budov, v aktuálním znění

SŽ SM48 - Směrnice o zpracování, kontrole, vedení a předkládání dokumentace požární ochrany ke schválení, v aktuálním znění

SŽ SM71 - Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv na železniční dopravní cestě státní organizace Správa železniční dopravní cesty, v aktuálním znění

SŽDC SM76 - Dočasné užívání majetku státu, se kterým hospodaří Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, v aktuálním znění

SŽDC Ob1 díl I - Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz zaměstnance, v aktuálním znění

SŽDC Bp8 - Předpis pro poskytování výstrojních součástek, osobních ochranných pracovních a jiných prostředků zaměstnancům Hasičské záchranné služby státní organizace Správa železniční dopravní cesty, v aktuálním znění

SŽDC Zam 1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v aktuálním znění

Předpis S3/1 Práce na železničním svršku, v aktuálním znění

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – Kapitola 8 – Konstrukce koleje a výhybek, v aktuálním znění

Pokyn ředitele HZS SŽDC č. 1/2016 - Zásahové obvody HZS SŽDC, v aktuálním znění

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Obecně závazné právní předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu

Bojový řád jednotek PO

Cvičební řád jednotek PO

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8. 6. 2009, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků

České a mezinárodní technické normy:

ČSN 05 0600 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk

ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov

ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov

ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 01 8013 Požární tabulky

ČSN 01 8014 Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny

ČSN 38 6405 Plynová zařízení – zásady provozu

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

ČSN 73 4201 ed. 2 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Soubor ČSN ISO 3864 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

ČSN EN 13231-3 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 3: Přejímka reprofilace kolejnic v kolej

Příloha A (normativní)**Podmínky požární bezpečnosti při svařování
ve státní organizaci Správa železnic****OBSAH**

	Strana
A.1	Obecná ustanovení 70
A.2	Oprávnění ke svařování70
A.3	Platnost svářečského oprávnění 71
A.4	Základní riziko při svařování 71
A.5	Práce se zvýšeným nebezpečím..... 71
A.6	Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím72
A.7	Podmínky pro zahájení svařování 72
A.8	Požárně bezpečnostní opatření při svařování a při přerušení svařování74
A.9	Požárně bezpečnostní opatření po ukončení svařování..... 76
A.10	Příkaz ke svařování..... 76
A.11	Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při svařování v prostorech s nebezpečím výbuchu 78
A.12	Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při svářečských pracích vykonávaných dodavatelským způsobem..... 79
A.13	Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při mimořádné události 80
A.14	Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při svařování elektrickým obloukem81
A.15	Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při svařování plamenem..... 82
A.16	Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při aluminotermickém svařování 82
A.17	Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při skladování dávek směsí pro aluminotermické svařování a jejich příslušenství 83
A.18	Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při svařování stykovém s odtavením... 83
A.19	Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při svařování a broušení ocelového materiálu železničního svršku 84
A.20	Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při manipulaci s živící..... 85
A.21	Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při používání benzínových pájecích lamp 85
A.22	Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při používání elektrických pájedel..... 86
A.23	Podmínky požární bezpečnosti při manipulaci a ukládání tlakových lahví..... 86
A.24	Všeobecná organizačně technická opatření pro zajištění požární ochrany pro sklad technických plynů 87
A.25	Opatření k zamezení vzniku a šíření požáru pro sklad technických plynů 88
A.26	Požadavky na zajištění požární ochrany pro sklad technických plynů zvláštní úkoly zaměstnanců obsluhy skladu 89
A.27	Požadavky na vybavení vozidel přepravujících tlakové lahve nebo vozidla určené ke svařování..... 89

A.28	Související předpisy a normy Přílohy A SŽ R14.....	90
A.29	Vzory tiskopisů a seznámení s podmínkami požární bezpečnosti v místech svařování dle Přílohy A SŽ R14	91
A.29.1	Vzor Zápisu o vyhodnocení podmínek pracoviště z hlediska požární bezpečnosti a stanovení preventivních opatření při provádění svářečských prací.....	91
A.29.2	Vzor Příkazu ke svařování	93
A.29.3	Vzor Příkazu „V“	95
A.29.4	Seznámení s podmínkami požární bezpečnosti v místech svařování, která vyžadují zvláštní požárně bezpečnostní opatření	96
A.29.5	Seznámení s podmínkami požární bezpečnosti v místech svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření	97

Podmínky požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železnic

A.1 Obecná ustanovení

- A.1.1** V souladu s předpisy o požární ochraně – zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v návaznosti na vyhlášku č. 87/2000 Sb., o požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, se stanovují tyto Podmínky k zajišťování požární bezpečnosti pracovišť při svařování v objektech a na zařízeních železnice (dále i „Podmínky“).
- A.1.2** Podmínky stanoví požadavky pro požárně bezpečné provádění svařování a stanoví odpovědnost osob zainteresovaných na stanovení rizik, povolování, vykonávání a kontrole souvisejících prací s otevřeným ohněm. Stanoví i zajištění požární ochrany v době přerušení, omezení nebo přechodného zastavení provozu (dále i "doba sníženého provozu") a v době po ukončení obvyklé pracovní doby na pracovištích, kde jsou práce prováděny.
- A.1.3** Podmínky jsou závazné pro OJ SŽ a zaměstnance Generálního ředitelství SŽ.
- A.1.4** CPS provozující činnosti v objektech a prostorách SŽ musí být smluvně zavázány k dodržování těchto Podmínek.
- A.1.5** Za uplatnění ustanovení Článku A.2 této přílohy A v příslušných smlouvách s CPS jsou odpovědní zaměstnanci SŽ, kteří se podílejí na sestavování těchto smluv.
- A.1.6** Vedoucí zaměstnanec CPS na základě uzavřené smlouvy:
- a) rozhodne o rozsahu znalostí této přílohy A SŽ R14 pro osoby CPS, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech v objektech a na zařízeních železnice,
 - b) zabezpečí seznámení určených osob s příslušnými Čládky této přílohy A SŽ R14.
- A.1.7** Podmínky požární bezpečnosti při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím se zapracují do příslušných druhů dokumentace požární ochrany⁶⁵.

A.2 Oprávnění ke svařování

- A.2.1** Svářečské práce v objektech a na zařízeních železnice mohou vykonávat osoby, které prokáží na svářečském pracovišti svoji odbornou způsobilost ke svařování doklady odpovídajícími normovým požadavkům nebo normativním dokumentům dle ČSN EN 45 020 nebo danými v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v ČR.
- A.2.2** Svářečské práce na součástech železničního svršku mohou vykonávat osoby, které prokáží svoji odbornou způsobilost dle předpisu SŽDC S3/5 Kap. IV.
- A.2.3** Práce spojené se svařováním kolejových vozidel, konstrukcí, rozvodů, apod. mohou vykonávat osoby, které prokáží odbornou způsobilost.
- A.2.4** Doklad o odborné způsobilosti (Průkaz odborné kvalifikace svářeče, popř. paliče nebo Průkaz zaškoleného pracovníka) je platný, pokud obsahuje:

⁶⁵ § 27 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

- a) potvrzení příslušného pověřeného svářečského dozoru o úspěšném absolvování periodického doškolení a přezkoušení podle příslušných předpisů, přičemž potvrzení není starší než 2 roky,
- b) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, přičemž lékařské prohlídky se provádí nejméně jednou za 4 roky, a u osob starších než 50 let nejméně jednou za 2 roky, pokud organizace nestanovila jiný interval lékařských prohlídek podle pracovních podmínek na příslušném pracovišti,
- c) potvrzení zaměstnavatele v Průkazu odborné kvalifikace svářeče, části 3 a 4 a v případě zaškoleného pracovníka na titulní straně Průkazu zaškoleného pracovníka. Tím zaměstnavatel potvrzuje odpovědnost za provádění sjednaných svářečských prací se svářečem/zaškoleným pracovníkem a za BOZP, pokud je zaměstnavatelem sám svářeč/zaškolený pracovník (OSVČ), pak si odpovídající části vyplňuje sám,
- d) podpis svářeče.

A.3 Platnost svářečského oprávnění

Svářečské oprávnění je platné a svářeč může vykonávat svářečské práce, má-li:

- a) platnou příslušnou zkoušku podle ČSN EN řady 287, ČSN EN ISO řady 9606, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN ISO 13585, příp. podle jiných předpisů (ČSN 05 0705, TNŽ 05 0715 apod.),
- b) potvrzení pověřeného svářečského inženýra nebo technologa (pověřeného svářečského dozoru dle ČSN EN ISO 14 731) o doškolení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů (ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, Vyhlášky č. 87/2000 Sb., apod.), které není starší než 2 roky,
- c) platné potvrzení o zdravotní způsobilosti,
- d) potvrzení zaměstnavatele, že zaměstnanec je oprávněn vykonávat svářečské práce.

A.4 Základní riziko při svařování

Riziko, které může vést ke vzniku nebo šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem v důsledku účinků tepla vedením, sáláním nebo prouděním (např. teplota plamene nebo elektrického oblouku, rozstřík žhavých částic kovu a strusky, vytečení žhavé hmoty z řezné spáry, tepelná záření, vysoká teplota svařovaných materiálů, vysoká teplota plyných zplodin svařování a výskytu hořlavých a hoření podporujících plynů nebo proudových obvodů svařovacího proudu).

A.5 Práce se zvýšeným nebezpečím

Práce se zvýšeným nebezpečím jsou takové práce, během kterých hrozí zvýšené nebezpečí úrazu (elektrickým proudem, popálením, zadušením, otravou) nebo trvalé poškození zdraví (svářečským aerosolem, zářením, hlukem) nebo požáru nebo výbuchu (práce vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření). Jedná se především o tyto práce:

- a) v uzavřených a těsných prostorách (tlakové nádoby, kotle, nádrže, kolejová vozidla, apod.),
- b) v mokřích, vlhkých nebo horkých podmínkách snižujících elektrický odpor ochranných pomůcek a pokožky lidského těla (nekryté opravy, pojízdné dílny, práce na trati, nepříznivé počasí, déšť, mlha a sněžení, apod.),
- c) na nádobách, potrubích a zařízeních, které obsahovaly nebo jsou znečištěny látkami ohrožující zdraví (toxické látky, žíraviny, apod.),
- d) v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu (sklady hořlavých kapalin, sklady technických plynů, sklady barev a nátěrových hmot, apod.),

- e) na nádobách, potrubí a zařízení, které jsou pod tlakem nebo které obsahovaly hořlavé, nebo hoření podporující látky (benzín, nafta, apod.),
- f) v prostředí s nebezpečnou koncentrací plynů, par nebo prachů, případně jiných škodlivin v pracovním ovzduší,
- g) v prostředí s vyšší intenzitou záření než je hygienicky přípustná,
- h) na pracovišti, kde hladina hluku překračuje nejvyšší přípustnou mez,
- i) na nádobách, potrubích a zařízeních, u kterých se nedá spolehlivě zjistit, zda jejich obsah nebyl nebezpečný,
- j) v době dlouhodobého sucha⁶⁶ na železničním svršku a podél železničních tratí,
- k) řezání kyslíkem v prostředí s výskytem hořlavých látek⁶⁷,

A.6 Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím

- A.6.1.** Podmínky požární bezpečnosti se stanoví k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Při stanovení podmínek požární bezpečnosti se k prostorám, objektům a pracovištím, kde SŽ či CPS provozují činnosti, přiřadí charakteristiky, podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.
- A.6.2.** Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel, přičemž vychází ze stavu technických poznatků známých v době jejich stanovení. Za splnění tohoto požadavku se považuje dodržení podmínek stanovených normativními požadavky⁶⁸.
- A.6.3.** V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím (i při mimořádných událostech) zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak (viz článek A.12).

A.7 Podmínky pro zahájení svařování

- A.7.1** Svařování nesmí být zahájeno, jestliže nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo svářečských prací, svářeč a ostatní zúčastnění zaměstnanci nejsou prokazatelně seznámeni s místními podmínkami požární bezpečnosti nebo nejsou-li splněny podmínky pro bezpečné zahájení prací (viz zejména A.7.7 a A.7.8).
- A.7.2** Před zahájením svařování se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat (svářečské pracoviště), jakož i v přilehlých prostorech (prostor nacházející se nad, pod a vedle svářečského pracoviště), zda se nejedná o svařování vyžadující zvláště požárně bezpečnostní opatření. Přitom se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích. Opatření se nestanovují pro svařování na železničním svršku, pokud se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření (viz A.5).
- A.7.3** Vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti provede na vyžádání příslušného vedoucího zaměstnance odpovědného za zajištění podmínek požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, kde budou práce probíhat:

⁶⁶ Např. nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2 písm. b 3 zákona o požární ochraně - podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

⁶⁷ § 1 písm. g) vyhlášky o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

⁶⁸ Např. ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – provozní pravidla, ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.

- a) v budovách a prostorách GŘ SŽ – příslušná OZO PO vykonávající činnosti pro GŘ SŽ,
- b) v budovách a prostorách OJ SŽ – příslušná OZO PO OJ SŽ (TPO, případně preventista PO nebo příslušný proškolený vedoucí zaměstnanec na pracovišti, kde se budou svářečské práce provádět).

O vyhodnocení podmínek se provede písemný záznam (např. s využitím vzoru A.29.1 Čl. A.29).

A.7.4 Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, lze v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření.

A.7.5 V případě dodavatelsky prováděných činností příslušná OZO PO, TPO, případně preventista PO nebo proškolený vedoucí zaměstnanec zhotovitele prací ve spolupráci se svářečem

před zahájením svařování:

- a) stanoví a vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů a reaguje na ně v požárně bezpečnostních opatřeních,
- b) vymezí oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho skončení,
- c) stanoví požadavky na účastníky svařování vyžadující požárně bezpečnostní opatření a na osoby provádějící požární dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení a po skončení svařování, pokud není požární dohled nepřetržitý,
- d) stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů,
- e) zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim,
- f) určí provozní podmínky technických zařízení a technologického procesu, včetně podmínek případných odstávek zařízení nebo omezení provozu,
- g) stanoví další opatření s ohledem na druh činnosti, případně specifické riziko svářečského pracoviště, zejména v období dlouhodobého sucha zohlední i ustanovení příslušného nařízení kraje, pokud je vydáno⁶⁶.

A.7.6 V případě činností prováděných zaměstnanci SŽ se postupuje obdobně, přičemž povinnosti uvedené v bodech a) – g) Článku A.7.5 zajišťuje příslušná OZO PO, TPO, případně preventista PO nebo proškolený vedoucí zaměstnanec SŽ.

A.7.7 Proti vzniku a rozšíření požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem na svářečských pracovištích a v přilehlých prostorech se provedou základní požárně bezpečnostní opatření spočívající zejména v:

- a) odstranění hořlavých nebo hoření podporujících nebo výbušných látek,
- b) překrytí nebo utěsnění hořlavých látek nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem izolujícím hořlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo ke vznícení,
- c) vybavení dalšími (ne v objektu instalovanými) hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování – nejméně dvěma přenosnými hasicími přístroji s vhodnou náplní, z toho jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg,
- d) měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů ve směsi se vzduchem nebo jiným oxidovadlem a udržování koncentrace pod hranicí nebezpečné koncentrace,
- e) ochlazování konstrukce,

- f) provětrávání pracoviště pro odstranění nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par a prachů,
- g) rozmístění technického vybavení proti rozstříku žhavých částic tak, aby spolehlivě zabráňovala působení jisker, částic kovu i strusky,
- h) při svařování v prostorách od 2 m výšky nad místy, které je třeba chránit před účinky těchto prací, se z hlediska požární ochrany pracoviště stanoví ochranná pásma⁶⁹.

A.7.8 Při svařování je třeba zabránit takovému ohřátí svařovaných a dalších materiálů, které by vedlo ke ztrátě těsnosti nebo celistvosti zařízení, jejímž důsledkem by byl únik hořlavých látek nebo hoření podporujících látek.

A.7.9 Při svařování vyžadujícím zvláštní požárně bezpečnostní opatření (viz A.10.7) je nutná na svářečském pracovišti přítomnost nejméně dvou osob včetně svářeče. Jestliže není záruka trvalého dohledu, je nutné požární dohled rozšířit o dalšího zaměstnance subjektu, který svařování provádí. Tento zaměstnanec vykonávající požární dohled se v průběhu práce zdržuje zásadně mimo ohrožený prostor a trvale sleduje svářeče.

A.7.10 Svařování se nesmí zahájit, jestliže:

- a) nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo těchto prací,
- b) svářeč a zaměstnanci zúčastnění na svařování a souvisejících činnostech nejsou prokazatelně seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti,
- c) nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti stanovené příslušnou OZO PO, TPO, případně preventistou PO nebo proškoleným vedoucím zaměstnancem,
- d) svářeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou odbornou způsobilost ke svařování doklady odpovídající normových požadavků nebo normativním dokumentům dle EN 45020 nebo vydaným v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v České republice (viz článek 5).

A.8 Požárně bezpečnostní opatření při svařování a při přerušení svařování

A.8.1 Požární dohled stanoví vedoucí zaměstnanec příslušného správce objektu před zahájením prací, není-li smlouvou stanoveno jinak.

A.8.2 Požární dohled je vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě.

A.8.3 Při přerušení svařování se požární dohled vykonává po určenou dobu obdobně jako po skončení svařování (podle A.8.1).

A.8.4 Požární dohled je vykonáván osobou k tomu předem určenou s písemně stanovenými úkoly.

A.8.5 Osoby provádějící požární dohled musí být prokazatelně seznámeny s požárním nebezpečím provozované činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivoláním jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru, s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu v místech provádění svařování v rozsahu a obsahu tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy pro preventivní požární hlídky⁷⁰.

⁶⁹ § 5 odst. 8 vyhlášky č. 87/2000 Sb., o požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.

⁷⁰ § 13 a § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 24 a 26 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

A.8.6 Zvláštní úkoly požárního dohledu na místech, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím⁷¹:

- a) zkontrolovat před zahájením prací, zda byla splněna nařízená požárně bezpečnostní opatření,
- b) věnovat po určenou dobu nepřetržitě pozornost provádění požárně nebezpečných činností a dodržování stanoveného technologického postupu,
- c) nařídit zastavení takové práce, při níž nastalo bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a oznámit tuto skutečnost příslušnému vedoucímu zaměstnanci, který práce nařídil,
- d) znát a umět použít věcné a technické prostředky PO, které byly určeny k zajištění požární bezpečnosti při provádění prací s nebezpečím vzniku požáru,
- e) provést likvidaci vzniklého požáru, není-li to možné, vyhlásit neprodleně požární poplach,
- f) přivolat jednotku požární ochrany (dále i „JPO“) podle požárních poplachových směrnic.

⁷¹ § 4 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

A.9 Požárně bezpečnostní opatření po ukončení svařování

A.9.1 Požární dohled po ukončení svařování zajišťuje, není-li smlouvou stanoveno jinak, vždy správce objektu, ve kterém jsou práce prováděny. Stanoví mu písemně práva a povinnosti (možno využít vzor A.29.4 Článku A.29). Požární dohled se zajistí po dobu následujícího časového rozvrhu vedoucí zaměstnanec správce objektu:

- a) nepřetržitě po dobu 30 minut, pokud není stanoveno v písemných podmínkách požární bezpečnosti jinak,
- b) dále občasný dohled v 15 minutových intervalech zpravidla po dobu následující jeden a půl hodiny, pokud není stanoveno v písemných podmínkách požární bezpečnosti jinak,
- c) poté občasný dohled v intervalu zpravidla jedna hodina po dobu minimálně dalších 6 hodin, pokud není stanoveno v písemných podmínkách požární bezpečnosti jinak.

A.9.2 Po ukončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření se v rámci požárního dohledu zkontroluje požární bezpečnost svářečského pracoviště i přilehlých prostorů a zajistí, není-li smlouvou stanoveno jinak, správce objektu požární dohled ve stanovených intervalech (viz vzory A.29.2 a A.29.3 Článku A.29). Intervaly se stanoví se zřetel na základní, případně specifické riziko svářečského pracoviště. Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin.

A.9.3 V odůvodněných případech, zejména při tepelném dělení kovů a u členitých prostorů, je třeba při stanovování doby, po kterou je třeba požární dohled provádět, přihlídnout k možnosti vzniku požáru i po 8 hodinách.

A.9.4 Požární dohled po skončení svařování není nutné vykonávat:

- a) jsou-li svářečská pracoviště a přilehlé prostory vybaveny provozuschopným autonomním samočinným hasicím zařízením, samočinným stabilním hasicím zařízením a elektrickou požární signalizací. Jsou-li tyto prostory vybaveny pouze elektrickou požární signalizací, lze od požárního dohledu upustit jen v případě, že na místě bude osoba schopná provést prvotní hasební zásah,
- b) na stálých svářečských pracovištích v případě, že před skončením svařování nemohlo dojít ke kontaktu žhavých částic s hořlavými látkami a po vypnutí zdroje svařování nedojde ke kontaktu hořlavých látek se zdrojem zapálení.

A.9.5 Požární dohled při svařování na kolejových vozidlech se provádí obdobně podle Článku A.8 a zabezpečuje se jak je uvedeno v A.8.6. V případě, že není možné požární dohled zajistit z technologických či dopravních důvodů výše uvedeným způsobem, stanoví způsob a rozsah požárního dohledu (jakož i další požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provádění svařování) příslušný oprávněný vedoucí zaměstnanec (např. mistr), a to písemnou formou.

A.10 Příkaz ke svařování

A.10.1 Při svařovacích pracích zplnomocněný zaměstnanec (zpravidla příslušný oprávněný vedoucí zaměstnanec zhotovitele prací) vyhodnotí podle charakteru stavby a vykonávaných svářečských prací, popř. situování pozemku a rozsahu vykonávaných svářečských prací, zda se nejedná o práce se zvýšeným požárním nebo jiným nebezpečím (např. s využitím vzoru A.29.2 Článku A.29 nebo zápisem do deníku svářečských prací).

A.10.2 Před zahájením prací zplnomocněný zaměstnanec zhotovitele prokazatelně informuje o vyhodnocení rizik vykonávaných svářečských prací a o stanovených požárně bezpečnostních opatřeních příslušnou OZO PO, TPO, případně preventistu PO nebo vedoucího zaměstnance příslušného pracoviště, kde se budou svářečské práce provádět.

- A.10.3** Při svařovacích pracích se zvýšeným nebezpečím je dovoleno svařovat jen na písemný příkaz a po splnění všech z něho vyplývajících bezpečnostních nařízení. Vzor příkazu ke svařování k možnému využití je uveden bodě A.29.2. Článku A.29.
- A.10.4** Za vystavení písemného příkazu a za splnění nařízených doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá příslušný zplnomocněný zaměstnanec zhotovitele.
- A.10.5** Bez vystavení písemného příkazu nesmí práci na pracovišti svářeč zahájit. Výjimku tvoří případ, kdy vznikne potřeba svařování při odstraňování následků mimořádné události⁷² ohrožující životy a zdraví osob, nebo kdy by mohlo dojít k vzniku této mimořádné události s vysokými materiálními škodami, majícími vliv na zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu. Postup svářeče v tomto případě a související podrobnosti jsou uvedeny v Článku A.13.
- A.10.6** Při změně pracovních podmínek majících vliv na stanovená požárně bezpečnostní opatření musí být vystaven nový příkaz.
- A.10.7** Zvláštní požárně bezpečnostní opatření obsahuje zejména:
- a) přesné označení místa, kde se svařování bude provádět,
 - b) přesné stanovení pracovního úkolu,
 - c) určení technologie, která se použije,
 - d) jmenovité určení svářečů s uvedením dokladu o odborné způsobilosti,
 - e) datum a čas zahájení svařování,
 - f) datum a čas ukončení svařování,
 - g) podrobnou specifikaci potřebných požárně bezpečnostních opatření, kontrolu a jejich plnění, včetně zhodnocení nutnosti vydat písemný příkaz k provedení prací v prostorech s nebezpečnou výbušnou atmosférou (dále i příkaz „V“) s využitím vzoru A.29.3 Článku A.29,
 - h) způsob prokazování splnění opatření, včetně jejich splnění v průběhu svařování při přerušení práce i po skončení svařování, uvedení jmen a příjmení odpovědných osob, a jmen a příjmení osob určených k jejich provedení,
 - i) určení formy požárního dohledu, počet osob, vymezení povinností, způsob seznámení s povinnostmi, uvedení jmen osob určených k výkonu požárního dohledu v průběhu svařování, při přerušení práce, i po skončení svařování a jeho dokladování,
 - j) potvrzení, že účastníci svařování byli před jeho započatím seznámeni se stanovenými požárně bezpečnostními opatřeními a osoby provádějící požární dohled s vymezenými povinnostmi, doklad obsahuje jména osob a jejich podpisy stvrzující seznámení,
 - k) určení druhu a počtu hasicích prostředků, uvedení jiných možností hašení v místě (např. existence stabilního hasicího zařízení, zařízení pro technologické hašení, přítomnost jednotky požární ochrany s příslušným technickým vybavením),
 - l) jméno osoby, které se ohlásí skončení svařování,
 - m) místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení svařování a při předávání svářečského pracoviště,
 - n) jméno, funkce, podpis osoby, která příkaz vydala, a datum, kdy byl vydán,
 - o) osoba, které byla uložena nějaká činnost, potvrdí splnění úkonu podpisem a uvede vždy čas a datum, předávání nebo ohlašování činností (např. požární dohled, ohlášení skončení svařování) potvrdí podpisem předávající a přebírající,

⁷² Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Předpis SŽDC D17 pro hlášení a šetření mimořádných událostí Čl. 147.

případně osoba ohlašující a osoba, které je činnost ohlášena, u záznamů se uvede čas a datum.

A.10.8 Provádí-li se svařování, které vyžaduje zvláštní požárně bezpečnostní opatření opakovaně a na stavebně či konstrukčně obdobných svářečských pracovištích, pro které lze stanovit tato požárně bezpečnostní opatření jednotně, lze tak učinit v příslušném pracovním nebo technologickém postupu, který však nesmí být v rozporu s platnými předpisy o PO a normativními požadavky⁷³. Tento pracovní nebo technologický postup v části „požárně bezpečnostní opatření“ zpracovává OZO PO, nebo TPO správce objektu popř. zařízení a schvaluje ho vedoucí OS správce objektu popř. zařízení, před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.

A.10.9 V místech svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření platí kromě vzoru A.29.4 i vzor A.29.5 Článku A.29.

A.10.10 Na pracovištích, které nevyžadují zvláštní požárně bezpečnostní opatření (ve smyslu ustanovení A.5), svářeč postupuje dle technologických postupů a příkaz ke svařování se nevystavuje.

A.11 Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při svařování v prostorech s nebezpečím výbuchu

A.11.1 V prostorech s nebezpečím výbuchu, pokud je tak stanoveno v dokumentaci o ochraně před výbuchem⁷⁴, smí být práce prováděny pouze v souladu s písemnými pokyny vydanými vedoucím zaměstnancem správce objektu příslušné OS SŽ.

A.11.2 Proti vzniku výbuchu s následným požárem na svářečských pracovištích a v přilehlých prostorech se provedou základní požárně bezpečnostní opatření v rozsahu minimálně podle A.7.5.

A.11.3 Tam, kde je to stanoveno v dokumentaci o ochraně před výbuchem, smí být nebezpečné činnosti, při nichž může vznikat výbušná atmosféra, nebo které mohou způsobit iniciaci výbušné atmosféry, stejně jako činnosti, které mohou vzájemným působením s jinou činností vyvolat nebezpečí výbuchu, prováděny pouze na základě písemného příkazu „V“. Vzor příkazu „V“ k možnému využití je uveden v bodě A.29.3 Článku A.29.

A.11.4 Vedoucí zaměstnanec správce objektu příslušné OS SŽ stanoví vlastním písemným opatřením systém vydávání příkazů „V“ k tomu pověřeným zaměstnancem tak, aby příkaz „V“ byl vydán před zahájením výkonu práce.

A.11.5 Zaměstnanci, kteří jsou v „příkazu V“ určeni k provádění prací, musí být předem prokazatelně seznámeni s obsahem příkazu V a s výstražnými signály⁷⁵, které budou na pracovišti použity k varování před ohrožením výbuchem.

A.11.6 „Příkaz V“ musí obsahovat zejména:

- datum vydání a dobu platnosti příkazu,
- termín zahájení výkonu práce, popřípadě přerušování práce (datum, čas),
- termín ukončení práce (datum, čas) stvrzený podpisy vedoucího práce a osoby pracoviště přejímající,
- název a druh práce a vymezení prostoru, kde bude práce vykonávána,
- pokyny k zajištění pracoviště k ochraně před vznikem výbušné atmosféry, popřípadě k jeho uvedení do původního stavu,

⁷³ Např. ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, ČSN 05 0610 Zváranie bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov, ČSN 05 0672 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre elektrónové zváranie kovov.

⁷⁴ Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

⁷⁵ Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

- f) stanovení opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která musí být provedena před zahájením práce,
- g) seznam a popis ochranných a zásahových prostředků pro případ zdolávání mimořádných událostí, například věcných prostředků požární ochrany,
- h) jméno a příjmení a podpis oprávněného zaměstnance, který příkaz zpracoval, popřípadě vydal,
- i) jméno, příjmení a podpis vedoucího práce, který za provedení práce odpovídá a který příkaz převzal,
- j) jména a příjmení osob, které budou práci vykonávat a jejich podpisy, kterými tyto osoby stvrzují, že byly náležitě poučeny, seznámeny se způsobem zajišťování pracoviště a srozuměny se způsobem provedení práce,
- k) další nezbytné údaje, jako je například uvedení, že práce je vykonávána pod dozorem nebo pod dohledem nebo určení osoby, pověřené dozorem nebo dohledem nad výkonem práce nebo zápis o předání pracoviště.

A.11.7 Při svařování v prostorech s nebezpečím výbuchu se vždy musí zajistit požární dohled.

A.11.8 Požární dohled se vykonává v průběhu svařování nepřetržitě a po skončení svařování, není-li smlouvou stanoveno jinak, se zabezpečuje zejména tak, jak je uvedeno v Článku A.8.

A.11.9 Při svařování na kolejových vozidlech v prostorech s nebezpečím výbuchu nelze využít pro stanovení způsobu a rozsahu požárního dohledu ustanovení A.9.4, tj. požární dohled musí být pro tento případ stanoven vždy.

A.12 Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při svářečských pracích vykonávaných dodavatelským způsobem

A.12.1 Při svářečských pracích zplnomocněný zaměstnanec (zpravidla příslušný oprávněný vedoucí zaměstnanec zhotovitele prací) vyhodnotí podle charakteru stavby a vykonávaných svářečských prací, popř. situování pozemku a rozsahu vykonávaných svářečských prací, zda se nejedná o práce se zvýšeným požárním nebezpečím.

A.12.2 O vyhodnocení podmínek vykonávaných činností se provede písemný záznam (např. s využitím přílohy 1 nebo zápisem do deníku svářečských prací).

A.12.3 Pro svářečské práce se pro stanovení rozsahu požárně bezpečnostních opatření použije tiskopis příkazu ke svařování (vzor příkazu ke svařování k možnému využití je uveden v bodě A.29.2 Článku A.29).

A.12.4 Pro zajištění vzájemné spolupráce a informovanosti zaměstnanců obou stran o vytvářených rizicích při svařování uvede zhotovitel prací v příkazu ke svařování možná rizika, která budou svařováním vytvořena.

A.12.5 Vedoucí zaměstnanec správce objektu příslušné OS SŽ zajistí prokazatelné seznámení vedoucího zaměstnance zhotovitele prací se stavebně technickými a požárně bezpečnostními podmínkami prostoru, kde se bude svářet. V rozsahu, v jakém byl seznámen sám, prokazatelně seznámí příslušného svářeče (např. s využitím vzoru A.29.4 Článku A.29).

A.12.6 Svářeč musí být seznámen zejména:

- a) se způsobem ohlášení vzniklého požáru – např. požární poplachové směrnice,
- b) s charakterem vykonávaných činností v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakož i v přilehlých prostorech,
- c) s uvedením možností hašení v místě (např. existence stabilního hasicího zařízení, zařízení pro technologické hašení, přítomnost jednotky požární ochrany s příslušným technickým vybavením),
- d) s uvedením možností evakuace při případně vzniklém požáru – např. požární evakuační plán, pokud je vypracován,

- e) se jménem osoby, které se ohlásí zahájení, přerušení a skončení svařování a způsobem tohoto ohlášení,
- f) s místem a podmínkami k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení svařování a při předávání svářečského pracoviště.

A.12.7 Před zahájením svařování mimo stálá svářečská pracoviště postupuje příslušná OZO PO, TPO, případně preventista PO nebo proškolený vedoucí zaměstnanec ve spolupráci se svářečem, zejména podle A.7.2, A.7.3 a A.7.4.

A.12.8 Příslušný vedoucí zaměstnanec správce objektu OS SŽ:

- a) poskytne účinnou pomoc a spolupráci zhotoviteli, aby určená osoba zhotovitele mohla odpovědně stanovit možná rizika prováděného svařování,
- b) vyžádá si od zhotovitele sdělení, jakým způsobem, resp. technologií budou práce prováděny, jaká organizační a technická opatření k zajištění požární bezpečnosti určená osoba zhotovitele stanovila,
- c) seznámí zhotovitele s místy, kde mohou být práce, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru prováděny jen na základě písemného povolení,
- d) stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob (zaměstnanců), včetně zákazu pohybu v místech, kde se budou provádět svářečské práce,
- e) zabezpečí volné únikové cesty, včetně přístupu k nim,
- f) v dohodě se zhotovitelem písemně stanoví podmínky provádění prací a osobu odpovědnou za jejich dodržení,
- g) v dohodě se zhotovitelem případně stanoví požární hlídky s odpovídajícím počtem členů a vybavením vzhledem k požárnímu nebezpečí,
- h) v dohodě se zhotovitelem případně zajistí v potřebném množství vhodné věcné a technické prostředky požární ochrany, včetně hasicích přístrojů,
- i) v dohodě se zhotovitelem po skončení prací případně zajistí následný dozor pracoviště po dobu, dle stanoveného časového rozvrhu (pokud není stanoveno v písemných podmínkách požární bezpečnosti jinak).

A.12.9 Vystavený příkaz ke svařování odsouhlasují a podepisují vždy obě strany.

A.13 Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při mimořádné události

A.13.1 Pokud vznikne při mimořádné události⁷² situace ohrožující životy a zdraví osob, nebo by mohlo dojít k vysokým materiálním škodám, mající vliv na zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu, a je nutné provést svařovací práce či jiné práce s otevřeným ohněm „Příkaz ke svařování“ se vystavuje pouze za předpokladu, že zplnomocněný zaměstnanec (zpravidla příslušný oprávněný vedoucí zaměstnanec) je přítomen. V jiném případě se „Příkaz ke svařování“ nevystavuje.

A.13.2 V případě vzniku mimořádné události v drážní dopravě, při které vznikne potřeba svařovat nebo řezat v místech se zvýšeným nebezpečím (např. ložené vozy s hořlavými konstrukčními prvky, trakční stroje, železniční cisterny, apod.) postupuje svářeč podle pokynů velitele zásahu JPO HZS SŽ, popř. vedoucího nehodových pomocných prostředků, resp. vedoucího odklizovacích prací⁷⁶.

A.13.3 Toto ustanovení platí pouze pro zajištění nejnnutnějších prací spojených se svařováním nebo řezáním vedoucím k bezprostřednímu odstranění mimořádnosti, příp. rizika rozšíření či vzniku mimořádné události (např. při zabezpečení zprůjezdnění trati, ohrožení životů a zdraví osob).

⁷⁶ Čl. 107 SŽDC D17 pro hlášení a šetření mimořádných událostí.

A.13.4 Všechny ostatní svařovací a řezací práce je nutno podle charakteristiky přepravovaných látek, konstrukce vozů a okolního prostředí provádět zásadně po vystavení „Příkazu ke svařování“.

A.14 Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při svařování elektrickým obloukem

A.14.1 Před zahájením svářečských prací zplnomocněný zaměstnanec (zpravidla příslušný oprávněný vedoucí zaměstnanec zhotovitele prací) vyhodnotí podle charakteru stavby a vykonávaných svářečských prací, popř. situování pozemku a rozsahu vykonávaných svářečských prací, zda se nejedná o práce se zvýšeným požárním nebezpečím.

A.14.2 Obloukové svářečky se smí připojovat k elektrické síti do připojovacích míst (zásuvek) určených nebo ověřených provozovatelem.

A.14.3 Při svařování elektrickým obloukem v prostoru s nebezpečím výbuchu s následným požárem se elektrické svařovací zdroje umísťují vně takového prostředí, není-li výrobcem nebo dovozcem umožněno jinak.

A.14.4 Před zasunutím vidlice přívodu do zásuvky musí svářeč zkontrolovat, zda nejsou zásuvka a vidlice poškozeny, zda není poškozena izolace na přívodech a na vodičích svařovacího proudu a na jejich spojkách, zda jsou dotáhnuty na svorkovnici obloukové svářečky, zda není spojen proudový okruh mezi vodiči svařovacího proudu, nebo zda není proudový okruh přímo spojen s krytem svářečky a zda je svářečka nebo svařovací zařízení vypnuto.

A.14.5 Před uvedením svářečky do činnosti musí svářeč zkontrolovat, zda není poškozena izolace držáku elektrody nebo svařovacího hořáku a zda je svařovací svorka upevněna co nejbližší k místu svařování.

A.14.6 Připojení svařovacího vodiče na svarek nebo na svařovací nástroj nebo připojení okolních předmětů na svarek nebo připojení svarku na ochranný vodič elektrické sítě se může provést pouze při vypnutém svařovacím zařízení.

A.14.7 Svorka pro připojení svařovacího vodiče na svarek musí být umístěna co nejbližší k místu svařování nebo na kovový svářečský stůl, na kterém leží svarek.

A.14.8 Svařovaný předmět je nutno zajistit tak, aby při svařování neprocházel elektrický proud jinými než určenými cestami a po jiných než určených předmětech (tzv. bludné proudy). Tyto cesty a předměty je třeba určit tak, aby se vyloučila možnost vzniku požáru.

A.14.9 Je nepřípustné nahrazovat elektrické vodiče a svařovací svorky jinými než předepsanými vodiči a svorkami.

A.14.10 Přívody ke zdrojům svařovacího proudu musí být v případě nebezpečí chráněny mechanicky odolným krytem nebo vhodným umístěním. Musí se udržovat v suchu a chránit před mastnotami a agresivními látkami.

A.14.11 Spojky elektrických vodičů se umísťují na nehořlavý izolační podklad.

A.14.12 Držáky elektrod nesmí být chlazeny ponořením do vody.

A.14.13 Hořáky a držáky elektrod musí vyhovovat příslušným normativním požadavkům⁷⁷.

A.14.14 Držák elektrod a svařovací pistole se odkládá tak, aby nemohlo dojít k náhodnému vzniku elektrického oblouku a rozstříku žhavého kovu, např. na izolační podložku nebo na izolační stojan.

A.14.15 Nedopalky elektrod se odkládají na určené bezpečné místo (např. do nehořlavé nádoby s pískem).

A.14.16 Poškozené svařovací vodiče se nesmí používat.

A.14.17 Svářeč musí dodržovat dovolené zatížení svařovacích vodičů.

⁷⁷ ČSN EN 60974-7 ed.3 Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky,
ČSN EN 60974-11 ed.3 Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod.

- A.14.18** Při svařování si nesmí svářeč ovinout svařovací vodiče kolem těla.
- A.14.19** Pokud se na svářečském pracovišti používá několik svařovacích zdrojů, pak jednotlivé svařovací zdroje, jejich ovládače, jejich propojovací kabely a svařovací vodiče musí být jednoznačně identifikovatelné a musí být zřejmé, které svařovací vodiče patří k jednotlivým svařovacím zdrojům. Identifikovatelnost je možné zajistit pomocí visaček, kovových štítků, apod.
- A.14.20** Stálá pracoviště musí být vybavena účinným místním odsáváním plynů a par vznikajících při svařování.
- A.14.21** Pro svařování v prostorách se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem mohou být používány pouze zdroje svařovacího proudu a svařovací zařízení navržené pro tento účel.
- A.14.22** Svařovací zdroj je označen grafickou značkou a štítkem dle normativního požadavku⁷⁸.

A.15 Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při svařování plamenem

- A.15.1** Před zahájením svářečských prací při svařování plamenem, kdy je zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu se musí těsnost hadic a spojů přezkoušet dle normativního požadavku⁷⁹.
- A.15.2** Při svařování se musí dbát na to, aby při zapalování plamene nenastala nebezpečná koncentrace plynu z hlediska výbuchu, požáru, otravy nebo zadušení.
- A.15.3** Stálá pracoviště musí být vybavena účinným místním odsáváním plynů a par vznikajících při svařování.
- A.15.4** Skříně na úschovu používaných svařovacích přístrojů, ventilů a hadic musí být dostatečně větrány.
- A.15.5** Použitá těsnění musí být pro daný plyn určena výrobcem.
- A.15.6** Přenášet lahve za ochranný klobouček je zakázáno.
- A.15.7** Svářeč nesmí mít při svařování hadice zavěšené přes rameno, omotané kolem těla nebo kolem držadla vozíku svařovacího zařízení a nesmí držet svařovací hořák za hadice v místě upevnění hadice na hořák.
- A.15.8** Hadice mohou být používány pouze na plyn, pro který jsou určeny výrobcem.
- A.15.9** Hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami.
- A.15.10** Hadice pro plamenové svařování nesmí být kratší než 5 m, pokud výrobce zařízení neurčil jinak.
- A.15.11** Lahve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod.; každá samostatně tak, aby v případě potřeby bylo možno lahve rychle uvolnit.
- A.15.12** Svářečské pracoviště musí být vybaveno pro případ hořícího lahvového ventilu rukavicemi z nehořlavého materiálu.
- A.15.13** Na svářečském pracovišti musí mít svářeč připravenou nádobu s vodou pro ochlazování hořáku.

A.16 Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při aluminotermickém svařování

- A.16.1** Před zahájením svářečských prací zplnomocněný zaměstnanec (zpravidla příslušný oprávněný vedoucí zaměstnanec zhotovitele prací) vyhodnotí podle charakteru

⁷⁸ ČSN EN 60974-1 ed.5 Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu,
ČSN EN 60974-4 ed.3 Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení.

⁷⁹ Čl. 4.1.4. ČSN 05 0601 ZVÁRANIE. BEZPEČNOSTNÉ USTANOVENIA PRE ZVÁRANIE KOVOV. PREVÁDZKA.

stavby a vykonávaných svářečských prací, popř. situování pozemku a rozsahu vykonávaných svářečských prací, zda se nejedná o práce se zvýšeným požárním nebezpečím.

- A.16.2** Prostor pod umístěním formy a v jejím nejbližším okolí se zajišťuje tak, aby byl při svařování a otevírání forem suchý a chráněný proti vlhkosti.
- A.16.3** Při svařování uvnitř budov a v uzavřených prostorech musí být formy opatřeny chrániči plamenů.
- A.16.4** Manipulovat se svařovací formou po provedení svaru se smí až po čase stanoveném příslušným postupem svařování.
- A.16.5** Při přepravě nebo přenášení dávek směsi na pracoviště se zápalky a škrťátka přenáší v uzavřených obalech odděleně od sebe.
- A.16.6** Pro požárně bezpečné používání aluminotermického svařování musí mít příslušná OZO PO, TPO, případně preventista PO nebo garant příslušné technologie zhotovitele vždy zpracované pokyny, které obsahují podmínky požární bezpečnosti.
- A.17 Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při skladování dávek směsi pro aluminotermické svařování a jejich příslušenství**
- A.17.1** Požadavky pro zajištění požární ochrany při skladování svařovacích dávek a příslušenství pro aluminotermické svařování musí vycházet z technických podmínek stanovených výrobcem.
- A.17.2** Zásoby, popřípadě dávky aluminotermických směsí, žárové zápalky nebo jiné rozněcující látky, musí být umístěny v bezpečné vzdálenosti od svařovacího zařízení a musí být chráněny před vznícením od žhavých částic.
- A.17.3** Zásobní dávky aluminotermických směsí musí být uskladněny v suchu, v těsně uzavřených obalech a odděleně od jiných hořlavých látek.
- A.17.4** Dávky aluminotermických směsí se nesmí skladovat v poškozených obalech.
- A.17.5** Žárové zápalky a škrťátka se musí uchovávat v suchu, odděleně od dávek a jiného snadno zápalného materiálu.
- A.17.6** Ke svařování smí být použity jen suché dávky, balené v originálních nepoškozených obalech.
- A.17.7** Je zakázáno používat zvlhlé dávky, ani kdyby byly vysušeny.
- A.17.8** V případě požáru je nutno hořící dávky směsi odstranit z ohroženého prostoru a izolovat jej vrstvou suchého písku nebo zeminy.
- A.17.9** Je zakázáno hořící dávky směsi hasit vodou, halony a oxidem uhličitým.
- A.18 Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při svařování stykovém s odtavením**
- A.18.1** Před zahájením svářečských prací zplnomocněný zaměstnanec (zpravidla příslušný oprávněný vedoucí zaměstnanec zhotovitele prací) vyhodnotí podle charakteru místa a vykonávaných svářečských prací, popř. situování pozemku a rozsahu vykonávaných svářečských prací, zda se nejedná o práce se zvýšeným požárním nebezpečím.
- A.18.1** Pro mobilní automatické svařovny musí být zejména zhodnoceny možnosti vzniku a šíření požáru při provozované činnosti a vypracovány interní podmínky požární bezpečnosti v souladu s aktuálně platnými předpisy o požární ochraně.
- A.18.2** Stanovené podmínky požární bezpečnosti musí respektovat příslušné pracovní a technologické postupy.

A.19 Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při svařování a broušení ocelového materiálu železničního svršku

- A.19.1** Na pracovištích, kde se předpokládá svařování a broušení kolejnic a kolejnicových částí výhybek popř. kde se tyto práce předpokládají pro předem stanovené období např. výluky trati, musí příslušný vedoucí zaměstnanec zhotovitele prací vytvářet podmínky pro zajišťování preventivní PO s přihlédnutím k charakteru provozovaných činností. Před zahájením prací musí být zejména zhodnoceny možnosti vzniku a šíření požáru při provozované činnosti a po jejich vyhodnocení stanoveny přiměřené podmínky požární bezpečnosti v souladu s aktuálně platnými předpisy o požární ochraně. Zhotovitel Příkazu ke svařování postupuje v souladu s čl. A.10 této přílohy.
- A.19.2** Vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti provede na vyžádání příslušného vedoucího zaměstnance zhotovitele prací odpovědného za zajištění podmínek PO na pracovišti, kde budou práce probíhat, příslušná OZO PO OJ SŽ.
- A.19.3** Práce spojené se svařováním (navarováním) kolejnic a kolejnicové části výhybek (včetně jazyků, opornic a srdcovek) mohou být vykonávány pouze při respektování příslušných ustanovení předpisu SŽDC S3/5, přičemž stanovené podmínky požární bezpečnosti musí obsahovat příslušné pracovní a technologické postupy.
- A.19.4** Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu provozování činností, lze v nich pokračovat až po jejich novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících požárně bezpečnostních opatření.

A.20 Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při nahřívání živice

- A.20.1** Živice lze nahřívát pouze v tavných nádobách, které jsou tomu určeny výrobcem nebo dovozcem.
- A.20.2** Nahřívaná živice nesmí být vystavena přímému působení plamene nebo jiného zdroje zapálení (doporučuje se rozechřívání buď dřevěným uhlím nebo koksem).
- A.20.3** Rozehřívát živici otevřeným plamenem přímo v obalech je zakázáno.
- A.20.4** Při použití tuhých paliv jako tepelného zdroje se musí po skončení nahřívání před opuštěním pracoviště oheň bezpečně uhasit a popel uložit tak, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo šíření požáru (např. do nehořlavých⁸⁰ nádob).
- A.20.5** Popel je nutné zabezpečit proti samovolnému rozfoukání.
- A.20.6** Vzdalování obsluhy od tavné nádoby po dobu rozechřívání živice je zakázáno.
- A.20.7** Tavnou nádobu lze při nahřívání plnit živicí nejvýše do tří čtvrtin obsahu, není-li stanoveno jinak výrobcem nebo dovozcem zařízení.
- A.20.8** K uvedení obsahu tavné nádoby do tekutého stavu se obsah nahřívá pozvolna. Rozehříváný obsah nesmí překypět.
- A.20.9** Tlakové lahve používané jako součást zařízení pro nahřívání živice se ukládají v bezpečné vzdálenosti od vlastního tepelného zdroje a tavné nádoby s nahřívanou živicí.
- A.20.10** Není dovoleno ukládat hořlavý materiál v okolí a pod nádobami.
- A.20.11** Bezpečná vzdálenost od otevřeného ohně a ukládání hořlavé látky činí nejméně 4 m, pokud výrobce nebo dovozce nestanoví jinak.
- A.20.12** Hořlavé látky se ukládají tak, aby nedošlo k jejich pohybu směrem k možnému zdroji zapálení.
- A.20.13** Umísťování tavné nádoby na hořlavý podklad není dovoleno, pokud není stanoveno výrobcem nebo dovozcem jinak.
- A.20.14** V blízkosti tavné nádoby se umístí nejméně dva přenosné hasicí přístroje práškové s hmotností hasební látky jednoho přístroje nejméně 5 kg, popřípadě jiné prostředky pro uhašení ohně.
- A.20.15** Prostor, kde se provádí postřik horkou živicí, musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.

A.21 Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při používání benzínových pájecích lamp

- A.21.1** Používat se smí pouze nepoškozená benzínová pájecí lampa.
- A.21.2** Před uvedením do provozu se zkontroluje její technický stav, zejména tryska, těsnění šroubových spojů a těsnost nádrže paliva.
- A.21.3** Pro předeřívání se používají postupy a benzíny předepsané výrobcem nebo dovozcem, předeřívání jiným způsobem není dovoleno.
- A.21.4** Při předeřívání a při provozu se pájecí lampa odkládá na pevné a bezpečné místo. Hořák pájecí lampy přitom směřuje do volného, bezpečného prostoru, mimo prostor s pohybem osob.
- A.21.5** Je zakázáno při předeřívání a při provozu ponechat pájecí lampu bez dozoru.

⁸⁰ Čl. 3.5.1 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.

- A.21.6** Mezi ústím hořáku a nejbližší pevnou překážkou musí zůstat alespoň 0,5 m volného prostoru, aby se zamezilo odrazu plamene lampy či zplodin hoření a přehřátí lampy, není-li výrobcem stanoveno jinak.
- A.21.7** Zjistí-li se při tlakování pájecí lampy nebo při jejím provozu únik benzínu, neprodleně se uzavře přívod benzínu.
- A.21.8** Při používání pájecí lampy k rozmrazování trubek a jiných těles se předem odstraní jejich případná izolace a zjistí se tepelně izolační ochrana stavebních dílů před působením plamene.
- A.21.9** Při tlakování pájecí lampy se tato umístí na pevnou podložku, hořákem ve směru větru a v takové vzdálenosti od pevných překážek, aby nemohlo dojít k odrazu plamene při jeho náhlém vyšlechnutí.
- A.21.10** Před plněním benzínem se pájecí lampa uzavře a ochladí. Její opětovné zapálení se provede až po spolehlivém odpaření a odvětrání par, případně odstranění vylitého paliva.
- A.21.11** Doplnovat palivo do pájecí lampy se zapáleným hořákem je zakázáno.
- A.21.12** Po ukončení práce je třeba uzavřít přívod benzínu, pájecí lampu nechat vychladnout a uložit na určené bezpečné místo.

A.22 Zvláštní podmínky požární bezpečnosti při používání elektrických pájedel

- A.22.1** Před zahájením práce s elektrickým pájedlem se zkontroluje izolace přívodního elektrického vodiče.
- A.22.2** Používat poškozené pájedlo je zakázáno.
- A.22.3** Při práci se pájedlo odkládá na tepelně izolační podložku tak, aby způsob odložení vylučoval jeho samovolné sklouznutí či stržení.
- A.22.4** Ponechat bez dozoru nevychladlé pájedlo a pájedlo v provozu je zakázáno.
- A.22.5** Po skončení práce se pájedlo odpojí od zdroje elektrické energie a uloží na určené bezpečné místo.

A.23 Podmínky požární bezpečnosti při manipulaci a ukládání tlakových lahví

- A.23.1** Pro manipulaci a obsluhu s tlakovými lahvemi na plyn musí být zpracován provozní předpis ve smyslu souvisejících právních předpisů a normativních požadavků⁸¹. Pro používání samostatných nádob (vyprazdňování), jejich skladování a dopravu postačí zpracovat pokyny k obsluze včetně bezpečnostních zásad. Při zpracování těchto podkladů je třeba vycházet z místních poměrů, druhu nádoby a charakteru činnosti.
- A.23.2** Pokud provozní předpis v části „požárně bezpečnostní opatření“ zpracovává OZO PO a schválil ho statutární orgán SŽ nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje, nemusí již být zpracováván požární řád⁸² a provozní předpis se považuje za dokumentaci požární ochrany ve smyslu předpisů o PO.
- A.23.3** Pokud je provozní předpis zpracován ve smyslu čl. A.20.2 musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v příslušném předpisu⁸¹.
- A.23.4** Základní požárně bezpečnostní zásady při dopravě lahví a manipulaci se svařovacími soupravami:
- a) jsou-li lahve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou,

⁸¹ Např. ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla, ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu.

⁸² § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

- b) připevňování hadic musí být provedeno svorkami vyrobenými k tomuto účelu,
- c) hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami,
- d) hadice a spoje musí být těsné,
- e) hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry,
- f) při svařování s několika soupravami musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny nejméně 3 m nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou,
- g) při déle trvajícím přerušování svařování musí být lahvové ventily svářečem uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů,
- h) po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být lahve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.

A.23.5 Při dopravě lahví vozidly musí být lahve před svařováním nebo řezáním vyloženy, pokud nejsou splněny zvláštní podmínky stanovené právním předpisem⁸³.

A.24 Všeobecná organizačně technická opatření pro zajištění požární ochrany pro sklad technických plynů

A.24.1 Obsluha skladu musí být řádně seznámena s předpisy požární ochrany týkající se činnosti na pracovišti.

A.24.2 Při provozování skladu musí být respektována ustanovení souvisejících právních a technických předpisů zejména ustanovení A 24.3 až A.24.17.

A.24.3 Vstup do skladu plynů musí být označen nápisem a bezpečnostními tabulkami "Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm" a "Nepovolaným vstup zakázán" dle normativních požadavků⁸⁴.

A.24.4 Na dveřích skladu musí být vyvěšena tabulka s označením druhu plynu (dle normativních požadavků⁸⁵ a největším možným počtem skladovaných nádob. Nápis a bezpečnostní tabulky musí být trvale umístěny na viditelných místech a udržovány v použitelném stavu⁸⁶.

A.24.5 Ve skladu musí být viditelně umístěny pokyny k obsluze. Zaměstnanci, kteří manipulují s lahvemi, musí být před pověřením touto činností a pravidelně jednou za 3 roky prokazatelně poučeni v rozsahu pokynů k obsluze.

A.24.6 Manipulační uličky při skladování lahví musí být široké nejméně 1 m.

A.24.7 Samostatně stojící nádoby musí být vhodným způsobem zabezpečeny proti pádu. Nádoby se skladují ve svislé poloze zajištěné proti samovolnému pohybu.

A.24.8 Ve skladech, kde jsou skladovány společně v jedné místnosti plné i prázdné nádoby, musí být nádoby uloženy odděleně. Místa pro uložení nádob musí být označena tabulkami: PLNÉ NÁDOBY (lahve) a PRÁZDNÉ NÁDOBY (lahve).

A.24.9 Prázdné lahve musí být skladovány za stejných podmínek jako lahve plné.

A.24.10 Tlakové lahve budou ukládány tak, aby nedošlo k zastavení nebo snížení průchodnosti únikových cest, případně k zastavení hasicích prostředků.

A.24.11 Pro umístění lahví s LPG platí zvláštní předpisy⁸⁷.

⁸³ § 6 odst. 27 vyhlášky č. 87/2000 Sb., o požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.

⁸⁴ Zejména ve smyslu ČSN ISO řady 3864 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky a ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

⁸⁵ ČSN 01 8014 Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny.

⁸⁶ ČSN ISO 3864-4 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek.

⁸⁷ Zejména TPG 200 00, TPG 402 01.

- A.24.12** Dveře a okna musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1/A2, vyjma malých skladů⁸⁸. Dveře se musí otevírat do volného prostoru. Okna musí být umístěna alespoň 1,5 m nad podlahou.
- A.24.13** Podlahy skladů hořlavých a hoření podporujících plynů a jejich směsi musí být provedeny z výrobků třídy reakce na oheň A1/A2, vyjma nášlapné vrstvy podlahy v tloušťce do 5 mm, která může být alespoň třídy reakce na oheň podlahových krytin „C_{fl}”⁸⁹.
- A.24.14** Sklady lahví musí být chráněny proti vlivům atmosférické elektřiny dle normativních požadavků⁹⁰.
- A.24.15** Objekty schválené a uvedené do provozu podle předpisů platných před účinností normativních požadavků uvedených v A.24.12 až A.24.14, se nemusí upravovat, jestliže orgány státní správy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu, hygienu a životní prostředí nerozhodnou jinak.
- A.24.16** Sklady nádob se mohou vytápět pouze ústředním vytápěním teplovodním nebo parním nízkotlakým, popř. teplým vzduchem nebo elektrickým vytápěním.
- A.24.17** Teplota ve skladech nádob nesmí překročit hodnotu, při které by mohlo nastat roztržení jakékoliv skladované nádoby s jakýmkoliv druhem plynu.

A.25 Opatření k zamezení vzniku a šíření požáru pro sklad technických plynů

- A.25.1** V prostorách skladu technických plynů je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm a do skladu je vstup nepovolaným osobám zakázán. S těmito zákazy musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci.
- A.25.2** Provádět svářečské práce na tomto pracovišti je možné jen na písemný příkaz statutárního zástupce právnické osoby.
- A.25.3** V prostoru skladu technických plynů je nutné zajistit bezpečnou koncentraci par ve vzduchu a dodržovat ustanovení normativních požadavků⁹¹ (kontrola výskytu hořlavých látek na pracovišti, jejich odstranění nebo přikrytí nehořlavými materiály, omezování účinku zdrojů tepla, použití ochranných krytů, vybavení pracoviště vhodnými hasicími přístroji).
- A.25.4** Ve skladu lahví s hořlavými a hoření podporujícími plyny, popř. i před vchodem do těchto skladů musí být umístěny hasicí přístroje vhodného typu s odpovídající hasicí schopností.
- A.25.5** Pro sklady lahví s hořlavými plyny se stanoví potřeba požární vody podle normativních požadavků⁹².
- A.25.6** Ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od skladu lahví je zakázáno ukládat hořlavé látky⁹³ nesouvisející s provozem skladu nádob a provádět práce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu bez prokazatelného stanovení zvláštních požárně bezpečnostních opatření⁹⁴.
- A.25.7** Lahve nesmějí být skladovány společně s radioaktivními látkami, žiravinami⁹⁵.

⁸⁸ Čl. 10.3 ČSN 07 8304:2011 Tlakové nádoby na plyny – provozní pravidla.

⁸⁹ ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

⁹⁰ Např. ČSN EN IEC řady 62305 Ochrana před bleskem.

⁹¹ Čl. 3.4. ČSN 05 0600 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk.

⁹² Např. čl. 10.22 ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla; ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.

⁹³ Viz čl. 3.5 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.

⁹⁴ Např. vystavení Příkazu k provedení práce se zvýšeným nebezpečím nebo příkazu V (viz vzory 2 a 3) této přílohy A.

⁹⁵ Čl. 10.27 ČSN 07 8304:2011 Tlakové nádoby na plyny – provozní pravidla.

A.26 Požadavky na zajištění požární ochrany pro sklad technických plynů -zvláštní úkoly zaměstnanců – obsluhy skladu

- A.26.1** Obsluha skladu musí respektovat zejména ustanovení A.26.2 až A.26.7.
- A.26.2** Při úniku hořlavých, hoření podporujících a výbušných plynů vyřadit z provozu všechny možné zdroje vznícení.
- A.26.3** Používat pouze svítidla v nevýbušném provedení a nejiskřící nářadí.
- A.26.4** Zabezpečit vypnutí motorů vozidel a zamezit vytékání plynu.
- A.26.5** V případě požáru postupovat podle schválených požárních poplachových směrnic, zejména tento požár co nejrychleji ohlásit (ohlašovně požáru, svému nadřízenému, popř. na vrátnici objektu) a podílet se na jeho lokalizaci a likvidaci.
- A.26.6** Při požárech tlakových lahví zachovávat nejvyšší opatrnost. (Tlakové lahve mohou v důsledku rozkladu plynu samovolně vybuchnout. Jsou-li lahve zahřáté, musí být zajištěno jejich ochlazování a tyto lahve je nutné vynést z prostoru ohroženého požárem).
- A.26.7** Prádlo, šaty a obuv (ochranné pracovní prostředky apod.) používané na pracovištích s hořlavými plyny, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu podle technických předpisů⁹⁶ musí splňovat normativní požadavky⁹⁷.

A.27 Požadavky na vybavení vozidel přepravujících tlakové lahve nebo vozidla určené pro svařování

- A.27.1** Silniční vozidla (automobil, přívěs apod.) a drážní vozidla přepravující tlakové lahve, musí být vybavena vhodným zařízením proti volnému pohybu lahví (držáky, stojany, upevňovací popruhy – kurtami apod.).
- A.27.2** Vozidla přepravující tlakové lahve s hořlavými a hoření podporujícími plyny nesmí přepravovat hořlavé kapaliny či výbušniny nesouvisející s výkonem svařování a broušení.
- A.27.3** Silniční vozidla sloužící pro svařování (pojízdne svařovací dílny) musí být vybavena nejméně jedním HP s náplní prášku s hasící schopností 34A a vyšší (doporučené vybavení vozidla je dvěma HP).
- A.27.4** Drážní vozidlo sloužící pouze pro svařování (přívěsné vozíky k tomu určené – PV, PVK upravené na pojízdné svařovny apod.) musí být vybaveno nejméně dvěma HP s náplní prášku s hasící schopností každého HP 34A a vyšší. Toto vozidlo může přepravovat plné lahve nejvýše po jednom kuse od každého druhu plynu a záložní lahve nejvýše po jednom kuse od každého druhu plynu. Vozidlo také může odděleně přepravovat dávky směsi pro aluminotermické svařování v množství nejvýše 20 ks.
- A.27.5** Drážní vozidla ostatní (SHV apod.), na kterých se tlakové lahve přepravují nebo na kterých je umístěna autogenní svařovací souprava, musí být vybavena nejméně jedním HP s náplní prášku s hasící schopností 34A a vyšší.

⁹⁶ Např. TNI 33 2320 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru Určování nebezpečných prostorů, Komentář k ČSN EN 60079-10; ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry.

⁹⁷ ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny.

A.28 Související předpisy a normy Přílohy A SŽ R14

- Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- SŽDC S3/5 Svářečské práce na součástech železničního svršku, v aktuálním znění
- SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v aktuálním znění
- ČSN EN řady 287 Zkoušky svářečů - Tavné svařování
- Část 6: Litina
- ČSN EN 60974-5 ed. 4 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování –
Část 5: Podavače drátu
- ČSN EN 60974-6 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování –
Část 6: Zařízení s omezeným provozem
- ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování –
Část 9: Instalace a používání
- ČSN EN 45020 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
- ČSN EN ISO řady 9606 Zkoušky svářečů - Tavné svařování:
Část 1: Oceli
Část 2: Hliník a jeho slitiny
Část 3: Měď a slitiny mědi
Část 4: Nikl a slitiny niklu
Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu
- ČSN EN ISO 13 585 Tvrdé pájení - Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení
- ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti
- ČSN EN ISO 14 732 Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů
a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů
- ČSN EN ISO 15609 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů -
Stanovení postupu svařování:
Část 1: Obloukové svařování
Část 2: Plamenové svařování
Část 3: Elektronové svařování
Část 4: Laserové svařování
Část 5: Odporové svařování
Část 6: Laserové hybridní svařování
- ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka + Zmena 4
- ČSN 05 0610 Zváranie bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
- ČSN 05 0630 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů +Změna 1
- ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
- TNŽ 05 0715 Zkoušky svářečů. Svařování a navařování kolejnic

A.29 Vzory tiskopisů a seznámení s podmínkami požární bezpečnost v místech svařování dle Přílohy A SŽ R14

A.29.1 Vzor Zápisu o vyhodnocení podmínek pracoviště z hlediska požární bezpečnost a stanovení preventivních opatření při provádění svářečských prací.

VZOR

ZÁPIS O VYHODNOCENÍ PODMÍNEK

pracoviště z hlediska požární bezpečnosti a stanovení preventivních opatření při provádění svářečských prací

(provádí zástupce zhotovitele společně s objednatelem při předání pracoviště nebo před zahájením svářečských prací)

Zhotovitel:

- 1) Pracoviště (místo svařování) :
bylo předáno zhotoviteli dne: hodin, minut:
- 2) Před zahájením svařování byly vyhodnoceny podmínky požární bezpečnosti samostatným zápisem uloženým u OZO PO
ANO ☐ NE ☐
- 3) Jedná se o pracoviště – práce vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření
ANO ☐ NE ☐
- 4) Svářečské práce budou provádět:

Svářeč	
Číslo Průkazu odborné kvalifikace svářeče	
Svářeč	
Číslo Průkazu odborné kvalifikace svářeče	
Svářeč	
Číslo Průkazu odborné kvalifikace svářeče	

- 5) Proti vzniku a šíření požáru se na svářečském pracovišti a v přilehlých prostorách provedou následující požárně bezpečnostní opatření:

a) Odstranění (zakrytí) hořlavých nebo hoření podporujících látek

odpovídá: objednatel^{*)}

b) Rozmístění technického vybavení proti rozstříku žhavých částic tak, aby nedošlo k poškození zařízení či vybavení místnosti

odpovídá: zhotovitel^{*)}

c) Provětrávání pracoviště pro odstranění nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par, prachů

odpovídá: zhotovitel^{*)}

d) Utěsnění otvorů v budově, mříží apod. proti propadu jisker pomocí nehořlavých látek

odpovídá: objednatel^{*)}

e) Další opatření, vyplývající z místních podmínek: (např. informovat uživatele prostor nad, pod, vedle místa prováděných činností o prováděných pracích - jejich rizicích a přijatých opatřeních.....)

•
•

odpovídá: zhotovitel^{*)}

Pracoviště bude vybaveno následujícími hasebními prostředky:

- 2 ks HP PG 6Hi
-

odpovídá: zhotovitel^{*)}

6) V případě, že se jedná o pracoviště – práce vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření stanoví odpovědný zástupce zhotovitele jejich rozsah dle přílohy k vyhlášce č. 87/2000 Sb., a jejich písemná forma bude nedílnou součástí tohoto zápisu!

7) Na předaném pracovišti za plnění povinností na úseku požární ochrany (dle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a bezpečnosti práce odpovídá odpovědný zástupce zhotovitele.

Odpovědný zástupce zhotovitele za plnění výše uvedených povinností:**Příjmení a jméno****podpis:****tel.****Odpovědný zástupce objednatele za plnění výše uvedených povinností:****Příjmení a jméno:****podpis:****tel.****V****dne****^{*)}doporučeno, lze dohodnout i jinak**

A.29.2 Vzor Příkazu ke svařování.**P Ř Í K A Z****ke svařování (pájení, tavení, brusné práce apod.) vyžadující zvláštní požární bezpečnostní opatření**

Přesné označení místa svařování (objekt, podlaží, pracoviště, prostor, zařízení apod.) :			
Přesné vymezení předmětu svařování (co a kde se bude svařovat, apod.) :			
Zhotovitel prací : (označení firmy, sídlo, IČO)			
Druh svařování a technologie, která se má použít :			
Místo uložení svařovací soupravy :	Při přerušení svařování	Při předávání pracoviště :	Po skončení svařování :
Svářeč (i) určený (ní) k provedení prací – svařování : Poznámka : při svařování je nutná přítomnost nejméně 2 osob včetně svářeče, výjimka viz § 3 odst. 9 vyhlášky č. 87/2000 Sb.	Jméno, příjmení: Číslo Průkazu odborné kvalifikace svářeče Podpis:	Jméno, příjmení: Číslo Průkazu odborné kvalifikace svářeče Podpis:	Jméno, příjmení: Číslo Průkazu odborné kvalifikace svářeče Podpis:
Datum svařování - den, měsíc :		od hodin	do (předpoklad) hodin
		od hodin	do (předpoklad) hodin
Předpokládané přerušení svařování :		od hodin	do hodin
		od hodin	do hodin
Hasební prostředky k zajištění požární bezpečnosti (druh, množství)			
Další možnosti hašení (např. ASHS, SSHZ, JPO HZS SŽ apod.)			
Naměřené hodnoty koncentrace plynů, par nebo prachu (% obj., hmotnostní)	Čas, hodnota	Mezní :	Označení a typ měřícího zařízení, výrobní číslo:
Popis místa, přilehlých prostor a času – v místě řezání a svařování, včetně hořlavosti a celistvosti ohraničujících konstrukcí			

Určení opatření požární bezpečnosti v místě / prostoru svařování a vybavení zaměstnanců (osobní ochranné pracovní prostředky apod.) Poznámka : při změně podmínek v místě /prostoru svařování se vystavuje nový příkaz, při nebezpečí výbuchu také příkaz „V“	Před zahájením prací (např. kontrola zakrytí či odstranění hořlavých předmětů nad, pod, vedle ...)		
	V průběhu prací (např. sledování stavu zakrytí nepohyblivých hořlavých předmětů, umístění lahví, ...)		
	Při přerušení prací (např. kontrola místa uložení lahví, interval dohledu nad, pod, vedle...)		
	Po skončení prací (např. interval dohledu, místa kterým věnovat zvýšenou pozornost...)		
Požární dohled při přerušení svařování (jméno, příjmení): 1. 2.	Požární dohled prováděn Od..... do..... hodin	Podpis, datum, čas:	
	Požární dohled prováděn Od..... do..... hodin	Podpis, datum, čas:	
Hlášení o přerušení svařování, kdo předal a kdo převzal (jméno, příjmení):		Podpis, datum, čas:	
Hlášení ukončení svařování, kdo předal a kdo převzal (jméno, příjmení):		Podpis, datum, čas:	
Stav místa – prostoru po ukončení svařování (popis):			
Místo – prostor svařování předáno komu (jméno, příjmení) :		Podpis, datum, čas:	
Požární dohled po skončení prací – svařování (jméno, příjmení) : 1. 2. 3.	Požární dohled určen na: hodin	Požární dohled prováděn hodin: od do	Podpis, datum, čas:
	Požární dohled určen na: hodin	Požární dohled prováděn hodin: od do	Podpis, datum, čas:
	Požární dohled určen na: hodin	Požární dohled prováděn hodin: od do	Podpis, datum, čas:
Odbornou přípravu preventivní požární hlídky ustanovené pro požární dohled po svařování	Např. OZO PO (jméno, příjmení) a číslo oprávnění		Datum (den, měsíc):
V		Dne	
Vyhotovil (jméno, příjmení, funkce):			Podpis statutárního zástupce nebo jím písemně pověřené osoby:

A.29.3 Vzor Příkazu „V“.

Formulář pro povolování práce – Příkaz „V“

pro práce se zdroji iniciace v prostorech s nebezpečnou výbušnou atmosférou

1	Pracovní místo Termín zahájení výkonu práce (datum, čas)
2	Název a druh práce Termín ukončení práce (datum čas)
3	Povaha práce	<input type="checkbox"/> Svařování <input type="checkbox"/> Řezání <input type="checkbox"/> Rozbrušování <input type="checkbox"/> Pájení <input type="checkbox"/> Tavení <input type="checkbox"/> Jiné.....
4	Provedená opatření před zahájením práce	<input type="checkbox"/> Odstranění všech pohyblivých hořlavých předmětů a látek, včetně usazeného prachu, v okruhu m <i>a – pokud je to nutné – také v přilehlých prostorách (nad, pod, vedle..)</i> <input type="checkbox"/> Zakrytí nepohyblivých hořlavých předmětů <i>např. dřevěných trámů a podlahy, plastových částí</i>) pomocí ochranných materiálů <input type="checkbox"/> Utěsnění otvorů, spojů a prasklin v budově a jiných otvorů (mříže apod.), pomocí nehořlavých látek <input type="checkbox"/> Odstranění hořlavých obkladů a izolací <input type="checkbox"/> Vyloučení nebezpečí výbuchu v kontejnerech a potrubích (<i>např. částečná či úplná inertizace</i>) <input type="checkbox"/> Uzavření otvorů v potrubí, kontejnerech a příslušenství, atd. <input type="checkbox"/> Rozmístění požárního dohledu s hasicími přístroji nebo připojenými požárními hadicemi (<i>pro prachy - stříkání při práci – zabránění rozvíření</i>) <input type="checkbox"/> jiné.....
5	Požární dohled	<input type="checkbox"/> Při provádění prací (<i>jméno, příjmení</i>): <input type="checkbox"/> Při přerušení prací (<i>jméno, příjmení</i>): <input type="checkbox"/> Po dokončení prací (<i>jméno, příjmení</i>):doba trvání:hod.
6	Havarijní signalizace	Telefonní číslo JPO HZS SŽ..... Telefonní číslo HZS ČR:.....
7	Hasicí zařízení Hasicí látka	<input type="checkbox"/> Hasicí přístroj ks celkem z toho s <input type="checkbox"/> vodou <input type="checkbox"/> CO ₂ <input type="checkbox"/> práškem <input type="checkbox"/> jiné hasivo <input type="checkbox"/> Naplněný kbelík vodou <input type="checkbox"/> jiné..... <input type="checkbox"/> Připojené požární hadice / <input type="checkbox"/> hydrant, <input type="checkbox"/> požární technika/
8	Povolení Datum vydání příkazu	Jméno a příjmení vedoucího práce: Jméno a příjmení osoby provádějící práci: Podpis vedoucího práce Podpis osoby provádějící práci

A.29.4 Vzor - Seznámení s podmínkami požární bezpečnosti v místech svařování, která vyžadují zvláštní požárně bezpečnostní opatření.**Seznámení s podmínkami požární bezpečnosti v místech svařování*)**

1. Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu svařování. Pokud dojde ke krátkému přerušení svařování (např. svačina), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje bez přerušení. Po skončení svařování, nebo pokud má dojít k přerušení svařování na dobu delší než dvě hodiny, ohlásí se ukončení svařování a musí být zajištěn požární dohled další určenou osobou po stanovenou dobu a v intervalech uvedených v příkazu ke svařování. Stav místa prací a požárně bezpečnostních opatření v době předání požárního dohledu další určené osobě bude vždy vyhodnocen v rozsahu stanoveném v příkazu ke svařování.
2. Seznámení s požárně bezpečnostními opatřeními uvedenými v příkazu ke svařování.
3. Seznámení s organizací požární ochrany nejméně v rozsahu: Seznámení se způsobem vyhlášení požárního poplachu, místem a způsobem ohlášení požáru (ohlašovna požáru nebo vrátnice) a jejím telefonním číslem, s umístěním nejbližšího telefonního přístroje s možností volání ve veřejné telefonní síti.
4. Seznámení s umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energií (voda, plyn, elektrický proud).
5. Před zahájením práce zkontrolovat, zda bezpečnostní opatření uvedená v příkazu jsou provedena a pracoviště včetně přilehlých prostor je podle toho vybaveno a připraveno.
6. Seznámení se způsobem použití hasicích přístrojů.
7. Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neplní žádné jiné úkoly kromě úkolů, které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména sledování prostoru, kde jsou práce prováděny, zda nedochází k požáru, zda jsou určené hasicí prostředky stále dostupné. Dbá na to, aby v průběhu prací únikové cesty z prostoru, kde jsou práce prováděny, zůstaly průchodné.
8. Proveďte nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.
9. Požární dohled má právo nařídit přerušení svařování, pokud zjistí, že došlo k porušení nebo nerespektování požárně bezpečnostních opatření, nebo pokud má důvodně za to, že další pokračování ve svařování může vést k bezprostřednímu a vážnému ohrožení života a zdraví osob na pracovišti nebo jeho okolí. Přerušení svařování neprodleně oznámí určené osobě, které se ohlašuje ukončení svařování.

****) doporučeno, s ohledem na místní podmínky lze dohodnout a provést podrobněji. Jedná se o minimální rozsah seznámení.***

A.29.5 Vzor - Seznámení s podmínkami požární bezpečnosti v místech svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření

SEZNÁMENÍ S PODMÍNKAMI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI V MÍSTECH SVAŘOVÁNÍ VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ *)

OZNAČENÍ FIRMY: Správa železnic, státní organizace Organizační složka..... Praha 1, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 IČO 70 99 42 34 Zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384		
Objekt (budova):	Podlaží:	Místnost (prostor):
<p>PROHLÁŠENÍ odpovědného zástupce zhotovitele: svým podpisem níže stvrzuji, že jsem byl seznámen s místem - prostorem, kde bude naše firma provádět svařování a místy - prostory souvisejícími, včetně míst vedení rozvodů elektrické energie, plynu, spojovacích kabelů apod. Dále jsem byl seznámen v místě svařování se způsobem vyhlášení požárního poplachu, umístěním spojovacích, případně dalších prostředků určených k vyhlášení požárního poplachu a přivolání požární pomoci - místem a způsobem ohlášení požáru, umístěním a použitím věcných prostředků a zařízení požární ochrany, únikovými cestami a východy, umístěním a ovládáním hlavních uzávěrů vody, plynu, dalších produktovodů apod. a vypínačů rozvodů elektrické energie, strojů včetně technologických linek. Byl jsem také seznámen s tím, u kterých zařízení je zastavení provozu zakázáno.</p> <p>Potvrzuji, že jako zhotovitel známe a jsme si vědomi povinností, které pro nás vyplývají z předpisů o požární ochraně a dotčených technických norem.</p> <p>Dále osvědčuji, že zhotovitel i jeho zaměstnanci, kteří budou nebezpečné práce provádět, jsou držiteli právními nebo technickými předpisy požadovaných oprávnění a osvědčení.</p> <p>V rozsahu, v jakém jsem byl seznámen s problematikou zajišťování PO v předmětném objektu, seznámím zaměstnance, kteří budou práce provádět.</p> <p>Seznámení provedl a dotazy zodpověděl: (jméno a příjmení, podpis) Zástupce zhotovitele: (jméno a příjmení, podpis)</p>		
<p style="text-align: center;">Zvláštní upozornění*)</p> <p>Množství hořlavých kapalin v místě dle tříd nebezpečnosti (<i>prostory nad, pod i vedle místa, kde se budou nebezpečné práce provádět</i>):</p> <p>Tlakové lahve s technickými plyny v místě (<i>počet, druh, hmotnost</i>):</p> <p>Soustředění hořlavých materiálů (<i>druh, umístění</i>): <i>(prostory nad, pod i vedle místa, kde se budou nebezpečné práce provádět)</i></p> <p>Zvláště důležitá zařízení popř. předměty, vyžadující zvýšené ochrany <i>(např. zařízení IT - servery, dispečerské pracoviště,... apod.):</i></p> <p>Zařízení, u kterých je zastavení provozu zakázáno (<i>např. náhradní zdroj,... apod.</i>):</p> <p>Upozornění na další důležité skutečnosti (<i>např. EPS, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, hlavní vypínač el. energie apod.</i>):</p> <p>Dohled po dobu provádění prací bude provádět:</p> <p>Dohled při přerušení prací bude provádět:</p> <p>Dohled po ukončení prací bude provádět:</p> <p>Osoba, které se ohlašuje ukončení svařování (<i>jméno a příjmení, telefon</i>):</p> <p>Vedoucí pracoviště a pracoviště předal (<i>jméno a příjmení, podpis, telefon</i>):</p> <p>Zástupce dodavatele prací a pracoviště převzal (<i>jméno a příjmení, podpis, telefon</i>):</p> <p>Datum a čas předání/převzetí:</p>		
Místní ohlašovna požáru JPO HZS Správy železnic	Tel.: drážní Tel.: drážní 150, 112	Poznámka: pozor na místní podmínky
Operační středisko HZS ČR:	Tel.: 0-150	Poznámka: pozor na předvolbu do mimo drážní telefonní síť
Preventista PO (<i>jméno a příjmení</i>):	Tel.:	Telefon v mimoprac. dobu:

***)doporučeno, s ohledem na místní podmínky lze dohodnout a provést podrobněji. Jedná se o minimální rozsah seznámení se specifickými podmínkami prováděné činnosti.**

Příloha B (informativní)**Vzory tiskopisů pro školení o požární ochraně a odbornou přípravu****OBSAH**

Strana

B.1	Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně ...	99
B.2	Osvědčení o absolvování odborné přípravy preventistů PO	100
B.3	Osvědčení o absolvování odborné přípravy členů preventivní požární hlídky ...	101
B.4	Osvědčení o absolvování školení osob provádějících ve smyslu předpisu SŽDC Zam1 a SŽ R14 školení o požární ochraně	102
B.5	Záznam o provedeném školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně.....	103
B.6	Záznam o provedeném školení osob provádějících ve smyslu předpisu SŽDC Zam1 a předpisu SŽ R14, školení o požární ochraně.....	104
B.7	Záznam o provedeném vstupním školení zaměstnanců o požární ochraně.....	105
B.8	Záznam o provedeném školení zaměstnanců o požární ochraně	106
B.9	Záznam o provedeném školení zaměstnanců o požární ochraně při provozovaných činnostech v objektu železničního tunelu.....	107
B.10	Záznam o provedeném školení o PO pro osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době.....	108
B.11	Záznam o provedeném školení osob o požární ochraně, které se zdržují na pracovištích Správy železnic, státní organizace, kde se provozují činnosti uvedené v § 4, odst. 2 zákona o požární ochraně	109
B.12	Záznam o školení o PO pro osoby, které s vědomím Správy železnic, státní organizace vykonávají činnosti uvedené v § 4 odst. 2 zákona o požární ochraně na pracovištích Správy železnic, státní organizace a nejsou k ní v pracovním poměru, nebo obdobném pracovním vztahu.....	110
B.13	Záznam o provedeném školení o požární ochraně pro osoby, které se s vědomím Správy železnic, státní organizace příležitostně zdržují na pracovišti Správy železnic, státní organizace, kde se provozují činnosti uvedené v § 4, odst. 2 zákona o požární ochraně	111
B.14	Záznam o odborné přípravě preventisty PO	112
B.15	Záznam o provedené odborné přípravě členů preventivní požární hlídky pro činnosti provozované v:	113
B.16	Protokol o přezkoušení odborných znalostí z požární ochrany	114

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Generální ředitelství/OJ

B.1

Evidenční číslo:

OSVĚDČENÍ

o absolvování školení vedoucích zaměstnanců
o požární ochraně

Jméno, příjmení a titul:

Osobní číslo zaměstnance:

Organizační složka:

Jmenovaný(á) absolvoval(a) školení vedoucích zaměstnanců dne:

Školení provedl:

č. osvědčení odborné způsobilosti

Podpis školitele

.....

Znalosti byly ověřeny dne:

Výše uvedený vedoucí zaměstnanec je
podle § 16a) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

o p r á v n ě n

provádět školení podřízených zaměstnanců o požární ochraně.

Osvědčení platí nejdéle do

V, dne

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Generální ředitelství/OJ

B.2

Evidenční číslo:

OSVĚDČENÍ

o absolvování odborné přípravy preventistů PO

Jméno, příjmení a titul:

Osobní číslo zaměstnance:

Organizační složka:

Jmenovaný absolvoval odbornou přípravu preventistů PO dne
.....

Odbornou přípravu provedl:

(jméno, příjmení)

č. osvědčení odborné způsobilosti:

Osvědčení platí nejdéle do:

Osvědčení opravňuje:

podle § 16a odst.1 písm. c) zákona 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
k provádění školení zaměstnanců o požární ochraně,

podle § 5 odst.1 písm. d) zákona 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
*označovat pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy
a pokyny ve vztahu k PO,*

podle § 5 odst.1 písm. e) zákona 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
*k provádění kontrol dodržování předpisů o PO v pracovištích v určeném
preventivním úseku.*

doplnit podle povinností preventisty PO

V, dne:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Generální ředitelství/OJ

B.3

Evidenční číslo:

OSVĚDČENÍ

o absolvování odborné přípravy členů preventivní požární hlídky

Jméno, příjmení a titul:

Osobní číslo zaměstnance:

Organizační složka:

Jmenovaný absolvoval odbornou přípravu preventivních požárních hlídek dne:

Odbornou přípravu provedl:

č. osvědčení odborné způsobilosti:

Osvědčení platí nejdéle do:

Členové preventivní požární hlídky plní úkoly stanovené Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky

podle přílohy Požárního řádu pro
pracoviště.....

V, dne

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Generální ředitelství/OJ

B.4

Evidenční číslo:

OSVĚDČENÍ

o absolvování školení osob provádějících ve smyslu předpisu
SŽDC Zam1 a SŽ R14 školení o požární ochraně

Firma:

IČ:

Jméno, příjmení a titul:

Datum narození:

Jmenovaný(á) absolvoval(a) školení dne

Školení provedl:

(č. osvědčení odborné způsobilosti):

Podpis školitele:

Znalosti byly ověřeny dotazem dne:

Výše uvedený je
podle § 16a) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

o p r á v n ě n

**provádět školení zaměstnanců o požární ochraně
pro osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných
činnostech na železniční dopravní cestě, kterou provozuje
Správa železnic, státní organizace**

Osvědčení platí nejdéle do:

V, dne:

Správa železnic, státní organizace
 Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
 Generální ředitelství/OJ

B.5

ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ VEDOUČÍCH ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Náplň školení: přednáška dle "Tematického plánu školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně"

1. **Téma:** Základní právní předpisy o požární ochraně a předpisy související
2. **Téma:** Požární ochrana na pracovišti
3. **Téma:** Seznámení s možným požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech a v provozovaných objektech
4. **Téma:** Požární bezpečnost staveb a předpisy související

(upravit podle konkrétního Tematického plánu a časového rozvrhu)

Doba trvání školení: dle "Časového rozvrhu školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně" - 120 minut

Způsob ověření znalostí: kontrolní test

Jméno a příjmení školitele:

Oprávněnost k provedení školení: § 16a, odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzuji svým podpisem, že před uvedeným školením jsem byl seznámen s přiloženým tematickým a časovým rozvrhem školení. Z níže uvedených témat školení jsem byl přezkoušen a obsahu jednotlivých témat školení jsem porozuměl.

Organizační složka:

Příjmení a jméno	Funkce	Os. číslo	Datum školení	Podpis	Poznámka

Prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona:

..... prohlašuje, že je oprávněn k provedení školení, neboť je držitelem osvědčení MV ČR č.:

Podpis školitele :

Pozn. Nedílnou součástí tohoto záznamu je protokol o provedeném přezkoušení testem a jeden výtisk tohoto testu.

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Generální ředitelství/OJ

B.6

ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH VE SMYSLU PŘEDPISU SŽDC ZAM1 A PŘEDPISU SŽ R14,.... ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Náplň školení: přednáška dle "Tematického plánu školení o požární ochraně"

- 1. Téma:** Základní právní předpisy o požární ochraně a předpisy související
- 2. Téma:** Požární ochrana na železniční dopravní cestě, kterou provozuje Správa železnic, státní organizace
- 3. Téma:** Seznámení s možným požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech a v objektech, kde bude zaměstnanec vykonávat pracovní činnost
- 4. Téma:** Požární bezpečnost staveb a předpisy související
- 5. Téma:** Zvláštní povinnosti zaměstnanců v souvislosti s možným požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech v objektu tunelu

Doba trvání školení: dle "Časového rozvrhu školení osob provádějících ve smyslu předpisu SŽDC Zam1 školení o požární ochraně" - celkem 120 minut

Způsob ověření znalostí: kontrolní test

Jméno a příjmení školitele:

Oprávněnost k provedení školení: § 16a, odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Potvrzuji svým podpisem, že před uvedeným školením jsem byl seznámen s přiloženým tematickým a časovým rozvrhem školení. Z níže uvedených témat školení jsem byl přezkoušen a obsahu jednotlivých témat školení jsem porozuměl.

Příjmení a jméno, titul	IČ	Identifikace osoby	Podpis	Datum školení	Poznámka

Prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona:

..... prohlašuje, že je oprávněn k provedení školení, neboť je držitelem osvědčení MV ČR č.:

Podpis školitele :

Pozn. Nedílnou součástí tohoto záznamu je protokol o provedeném přezkoušení testem a jeden výtisk tohoto testu.

Správa železnic, státní organizace
 Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
 Generální ředitelství/OJ.....

B.7

ZÁZNAM O PROVEDENÉM VSTUPNÍM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Náplň školení: dle "Tematického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců o požární ochraně"

- 1. Téma: Základní právní předpisy o požární ochraně a předpisy související**
- 2. Téma: Požární ochrana na pracovišti**
- 3. Téma: Seznámení s možným požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech a v objektech, kde bude zaměstnanec vykonávat pracovní činnost**
(upravit podle konkrétního Tematického plánu a časového rozvrhu)

Samostudium: odkaz na str. nebo učební text

Doba trvání školení: 60 minut

Způsob ověření znalostí: namátkově dotazem v učebním textu

Jméno a příjmení osoby, která školení provedla a vydala podklady k samostudiu:

Oprávněnost k provedení školení: § 16a, odst. 1, písm. c, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzuji svým podpisem, že před uvedeným školením jsem byl seznámen s přiloženým tematickým plánem a časovým rozvrhem školení, obsahu jednotlivých témat školení jsem porozuměl a mé dotazy mi byly zodpovězeny.

Organizační složka:

Příjmení a jméno	Funkce, pracoviště	Os. číslo	Datum školení	Podpis	Poznámka

Prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona:

..... prohlašuje, že je oprávněn/a k provedení školení, neboť absolvoval/a školení vedoucích zaměstnanců o PO.

Podpis školitele :

Správa železnic, státní organizace
 Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
 Generální ředitelství/OJ

B.8

ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Náplň školení: přednáška/samostudium dle "Tematického plánu školení zaměstnanců o požární ochraně"

- 1. Téma:** Základní právní předpisy o požární ochraně a předpisy související
- 2. Téma:** Požární ochrana na pracovišti
- 3. Téma:** Seznámení s možným požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech a v objektech, kde bude zaměstnanec vykonávat pracovní činnost

(upravit podle konkrétního Tematického plánu a časového rozvrhu)

Doba trvání školení: dle "Časového rozvrhu školení zaměstnanců o požární ochraně" – 60 minut

Způsob ověření znalostí: kontrolní pohovor

Jméno a příjmení školitele:

Oprávněnost k provedení školení: § 16a, odst. 1, písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzuji svým podpisem, že před uvedeným školením jsem byl seznámen s přiloženým tematickým a časovým rozvrhem školení. Z níže uvedených témat školení jsem byl přezkoušen a obsahu jednotlivých témat školení jsem porozuměl.

Organizační složka:

Příjmení a jméno	Funkce	Os.číslo	Datum školení	Podpis	Poznámka

Prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona:

..... prohlašuje, že je oprávněn/a k provedení školení, neboť absolvoval/a školení vedoucích zaměstnanců o PO.

Podpis školitele :

Správa železnic, státní organizace
 Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
 Generální ředitelství/OJ

B.9

ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PŘI PROVOZOVANÝCH ČINNOSTECH V OBJEKTU ŽELEZNIČNÍHO TUNELU

Náplň školení: přednáška/samostudium dle "Tematického plánu školení zaměstnanců o požární ochraně"

- 1. Téma:** Základní právní předpisy o požární ochraně a předpisy související
- 2. Téma:** Požární ochrana na pracovišti
- 3. Téma:** Seznámení s možným požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech a v objektech, kde bude zaměstnanec vykonávat pracovní činnost
- 4. Téma:** Zvláštní povinnosti zaměstnanců v souvislosti s možným požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech v objektu železničního tunelu

(upravit podle konkrétního Tematického plánu a časového rozvrhu)

Doba trvání školení: dle "Časového rozvrhu školení zaměstnanců o požární ochraně" – 70 minut

Způsob ověření znalostí: kontrolní pohovor

Jméno a příjmení školitele:

Oprávněnost k provedení školení: § 16a, odst. 1, písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzuji svým podpisem, že před uvedeným školením jsem byl seznámen s přiloženým tematickým a časovým rozvrhem školení. Z níže uvedených témat školení jsem byl přezkoušen a obsahu jednotlivých témat školení jsem porozuměl.

Organizační složka:

Příjmení a jméno	Funkce	Os.číslo	Datum školení	Podpis	Poznámka

Prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona:

..... prohlašuje, že je oprávněn/a k provedení školení, neboť absolvoval/a školení vedoucích zaměstnanců o PO.

Podpis školitele :

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Generální ředitelství/OJ

B.10

Název právnické osoby (bezpečnostní agentury):

**ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ O PO PRO OSOBY POVĚŘENÉ
ZABEZPEČOVÁNÍM POŽÁRNÍ OCHRANY V DOBĚ SNÍŽENÉHO
PROVOZU A V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ**

V OBJEKTU:.....

Náplň školení: přednáška/samostudium dle "Tematického plánu školení osob o požární ochraně"

I. Základní právní předpisy o požární ochraně a předpisy související

II. Požární ochrana v objektu

III. Seznámení s možným požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných v objektu

IV. Seznámení s ovládáním a obsluhou EPS v objektu

(upravit podle konkrétního tematického plánu a časového rozvrhu)

Doba trvání školení: dle "Časového rozvrhu školení zaměstnanců o požární ochraně" – 70 minut

Způsob ověření znalostí: kontrolní pohovor

Jméno a příjmení školitele.....

Oprávněnost k provedení školení: § 16a, odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzuji svým podpisem, že před uvedeným školením jsem byl seznámen s příloženým tematickým a časovým rozvrhem školení. Z níže uvedených témat školení jsem byl přezkoušen a obsahu jednotlivých témat školení jsem porozuměl.

Příjmení a jméno	Funkce/identifikace osoby	Datum školení	Podpis	Poznámka

Prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona:

..... prohlašuje, že je oprávněn/a k provedení školení, neboť je držitelem osvědčení č. MV ČR....., /neboť absolvoval/a školení vedoucích zaměstnanců.

Podpis školitele :

Správa železnic, státní organizace
 Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
 Generální ředitelství/OJ

B.11

ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ OSOB O POŽÁRNÍ OCHRANĚ, KTERÉ SE ZDRŽUJÍ NA PRACOVÍŠTÍCH SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, KDE SE PROVOZUJÍ ČINNOSTI UVEDENÉ V § 4, Odst. 2 ZÁKONA O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Náplň školení: přednáška dle "Tematického plánu školení osob o požární ochraně "

- 1. Téma: Základní právní předpisy o požární ochraně a předpisy související**
- 2. Téma: Požární ochrana na pracovišti**
- 3. Téma: Seznámení s možným požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech a v objektech, kde bude zaměstnanec vykonávat pracovní činnost**
(upravit podle konkrétního Tematického plánu a časového rozvrhu)

Doba trvání školení: dle "Časového rozvrhu školení zaměstnanců o požární ochraně" – 30 minut

Způsob ověření znalostí: kontrolní pohovor

Jméno a příjmení školitele:

Oprávněnost k provedení školení: § 16a, odst. 1, písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzuji svým podpisem, že před uvedeným školením jsem byl seznámen s přiloženým tematickým a časovým rozvrhem školení. Z níže uvedených témat školení jsem byl přezkoušen a obsahu jednotlivých témat školení jsem porozuměl.

Příjmení a jméno	Funkce	Os.číslo/identifikace osoby	Datum školení	Podpis	Poznámka

Prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona:

..... prohlašuje, že je oprávněn/a k provedení školení, neboť absolvoval/a školení vedoucích zaměstnanců o PO.

Podpis školitele :

Správa železnic, státní organizace
 Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
 Generální ředitelství/OJ

B.12

**ZÁZNAM O ŠKOLENÍ O PO PRO OSOBY, KTERÉ S VĚDOMÍM
 SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE VYKONÁVAJÍ
 ČINNOSTI UVEDENÉ V § 4 ODS. 2 ZÁKONA O POŽÁRNÍ
 OCHRANĚ NA PRACOVÍŠTÍCH SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ
 ORGANIZACE A NEJSOU K NÍ V PRACOVNÍM POMĚRU,
 NEBO OBDOBNÉM PRACOVNÍM VZTAHU**

Náplň školení: přednáška dle "Tematického plánu a časového rozvrhu školení PO"

I. Základní právní předpisy o požární ochraně a předpisy související

II. Organizace a zajištění požární ochrany v objektech, kde se budou provádět práce se zvýšeným požárním nebezpečím

III. Požární ochrana na pracovišti, kde se budou vykonávat činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

(upravit podle konkrétního Tematického plánu a časového rozvrhu)

Doba trvání školení: 60 minut

Jméno a příjmení školitele:

Oprávněnost k provedení školení: § 16a, odst. 1, písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob ověření získaných znalostí: namátkově dotazem

Potvrzuji svým podpisem, že před uvedeným školením jsem byl seznámen s přiloženým tematickým a časovým rozvrhem školení. Z níže uvedených témat školení jsem byl přezkoušen a obsahu jednotlivých témat školení jsem porozuměl.

Příjmení a jméno	Firma	Identifikace osoby	Datum školení	Podpis	Poznámka

Prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona:

..... prohlašuje, že je oprávněn/a k provedení školení, neboť je držitelem osvědčení MV ČR č.:/neboť absolvoval/a školení vedoucích zaměstnanců o PO.

Podpis školitele:

Správa železnic, státní organizace
 Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
 Generální ředitelství/OJ

B.13

ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PRO OSOBY, KTERÉ SE S VĚDOMÍM SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE PŘÍLEŽITOSTNĚ ZDRŽUJÍ NA PRACOVÍŠTI SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, KDE SE PROVOZUJÍ ČINNOSTI UVEDENÉ V § 4, ODS. 2 ZÁKONA O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Náplň školení: přednáška/samostudium dle "Tematického plánu školení zaměstnanců o požární ochraně"

- 1. Téma:** Základní právní předpisy o požární ochraně a předpisy související
 - 2. Téma:** Vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce
 - 3. Téma:** Zvláštní preventivní opatření
- (upravit podle konkrétního Tematického plánu a časového rozvrhu)

Doba trvání školení: dle "Časového rozvrhu školení zaměstnanců o požární ochraně" – 15 minut

Způsob ověření znalostí: namátkově dotazem

Jméno a příjmení školitele:

Oprávněnost k provedení školení: § 16a, odst. 1, písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzuji svým podpisem, že před uvedeným školením jsem byl seznámen s příloženým tematickým a časovým rozvrhem školení. Z níže uvedených témat školení jsem byl přezkoušen a obsahu jednotlivých témat školení jsem porozuměl.

Organizační složka:

Příjmení a jméno	Funkce	Os. číslo/ Identifikace osoby	Datum školení	Podpis	Poznámka

Prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona:

..... prohlašuje, že je oprávněn/a k provedení školení, neboť absolvoval/a školení vedoucích zaměstnanců o PO.

Podpis školitele :

Správa železnic, státní organizace
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 Generální ředitelství/OJ

B.14

ZÁZNAM O ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ PREVENTISTY PO

pro preventivní úsek:.....

Náplň odborné přípravy: dle "Tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy preventistů PO"

(přízpůsobit dle konkrétního schváleného TP a ČR):

I. Základní právní předpisy o požární ochraně a předpisy související

II. Požární ochrana na pracovišti

III. Seznámení s možným požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech a v provozovaných objektech

IV. Požární bezpečnost staveb a předpisy související

(upravit podle konkrétního Tematického plánu a časového rozvrhu)

Doba trvání odborné přípravy: dle "Časového rozvrhu odborné přípravy" – 2 hodiny

Prověření získaných znalostí: položením zkušebních otázek (testem)

Jméno a příjmení školitele:

Oprávněnost k provedení odborné přípravy: § 16a, odst. 1, písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzuji svým podpisem, že před odbornou přípravou jsem byl seznámen s přiloženým tematickým a časovým rozvrhem odborné přípravy.

Z níže uvedených témat jsem byl dotazem přezkoušen a obsahu jsem porozuměl.

Organizační složka:.....

Jméno a příjmení	Os. číslo	Funkce, pracoviště	Datum odborné přípravy	Podpis	Poznámka

Prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy podle § 16a zákona:

..... prohlašuje, že je oprávněn k provedení odborné přípravy, neboť je držitelem osvědčení MV ČR č.

Odbornou přípravu, výklad a přezkoušení znalostí provedl:.....

podpis školitele

Pozn. Nedílnou součástí tohoto záznamu je protokol o provedeném přezkoušení testem a jeden výtisk tohoto testu.

Správa železnic, státní organizace
 Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
 Generální ředitelství/OJ

B.15

ZÁZNAM O PROVEDENÉ ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ ČLENŮ PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY PRO ČINNOSTI PROVOZOVANÉ

V:

Náplň odborné přípravy: dle "Tematického plánu odborné přípravy preventivních požárních hlídek" (upravit podle konkrétního Tematického plánu a časového rozvrhu):

Teoretická část

Seznámení s „Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky“ a dále:

1. s požárním nebezpečím provozované činnosti,
2. s úkoly při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to: při zahájení činnosti, v průběhu činnosti, při přerušení činnosti, po ukončení činnosti, v případě vzniku požáru,
3. s příslušnou dokumentací požární ochrany v objektu, kde se bude činnost provádět se zaměřením zejména na: požární poplachové směrnice, požární řád, dokumentaci zdolávání požáru,
4. s funkcí požárně bezpečnostních zařízení: EPS, nouzové osvětlení, požární siréna, požárních uzávěrů,
5. se způsobem vyhlášení požárního poplachu v objektu, kde se bude činnost provádět,
6. s přivoláním jednotky požární ochrany,
7. s poskytnutím první pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru,
8. s bezpečnostními značkami – resp. zákazy, příkazy a pokyny v prostoru, kde bude činnost provozována,
9. s umístěním hlavních uzávěrů vody, plynu a hlavního vypínače elektrické energie v objektu, kde se bude činnost provádět,
10. s hasebními prostředky pro případ vzniku požáru v objektu, kde se bude činnost provádět,
11. s danou problematikou konkrétní činnosti (vysvětlení vybraných statí z Přílohy A předpisu SŽ R14 o požární bezpečnosti při svařování) a vyhl. MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů.

Praktická část

Seznámení s vytvořenými podmínkami pro zásah a evakuaci:

1. umístění hasicích přístrojů a dalších hasebních prostředků,
2. místa, kde se evakuované osoby budou soustřeďovat, místo soustředění evakuovaného materiálu,
3. umístění hlavních (vedlejších/sekčních) vypínačů el.energie a hlavních uzávěrů vody, páry a plynu,
4. ohlašovna požáru a místo pro ohlášení požáru na pracovišti,
5. způsob a místo evakuace tlakových lahví při svařování v objektu při údržbě a rekonstrukcích,
6. součinnost s jednotkou požární ochrany,
7. prověření znalostí při použití hasicích přístrojů,
8. prověření znalostí při použití hydrantů,
9. prověření určených činností při evakuaci.

Doba trvání odborné přípravy: 60 min.

Způsob ověření znalostí: kontrolní pohovor (test)

Jméno a příjmení školitele:

Oprávněnost k provedení odborné přípravy: § 16a, odst. 1, písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzuji svým podpisem, že před odbornou přípravou jsem byl seznámen s přiloženým tematickým a časovým rozvrhem odborné přípravy. Z níže uvedených témat odborné přípravy jsem byl přezkoušen a obsahu jednotlivých témat odborné přípravy jsem porozuměl.

Organizační složka:

Příjmení a jméno	Funkce	Os.číslo	Datum školení	Podpis	Poznámka

Prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy podle § 16a zákona:

..... prohlašuje, že je oprávněn k provedení odborné přípravy, neboť je držitelem osvědčení MV ČR č.....

Odbornou přípravu, výklad a přezkoušení znalostí dotazy provedl:

Pozn. Nedílnou součástí tohoto záznamu je protokol o provedeném přezkoušení testem a jeden výtisk tohoto testu.

Správa železnic, státní organizace
 Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
 Generální ředitelství/OJ

B.16

P R O T O K O L

o přezkoušení odborných znalostí z požární ochrany

Jméno a příjmení:

Organizační složka Funkce Os. č.:

Správné odpovědi označte křížkem

Otázka č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Odpověď	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

Otázka č.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Odpověď	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

Datum přezkoušení : Podpis zkoušeného :

Celkové hodnocení : p r o s p ě l n e p r o s p ě l

Vyhodnocení provedl:

Příloha C (informativní)

Rámcový obsah typové kontroly stavebně technického stavu objektu

Předmětem kontroly stavebně technického stavu objektu je zejména:

Venkovní prostor - prověřit nejbližší umístěný požární hydrant na vnějším požárním vodovodu, jeho přístupnost, řádné označení a vnější prohlídkou se přesvědčit o neporušenosti jednotlivých částí.

Dále **prověřit** vizuální prohlídkou **přístupové komunikace** k objektu, možnost dojezdu požární techniky, případně prověřit, zda **nástupní plocha** je volná pro možnost instalace požární techniky (pokud je u objektu zřízena, pak musí být řádně označena bezpečnostní tabulkou „Požární plocha“ a dopravní značkou „Zákaz stání“).

Vstup do budovy - přesvědčit se, zda u vstupu do objektu je provedeno řádné směrové vyznačení umístění hlavních uzávěrů (plyn, voda atd.). Prověřit umístění základních pokynů pro organizaci požárního poplachu v objektu (požární poplachové směrnice, požární evakuační plán apod.).

Přízemí a suterén - prověřit vyvěšení domovního řádu či jiných pokynů pro případ požáru, prověřit řádné směrové vyznačení hlavních uzávěrů, přesvědčit se o přístupnosti těchto uzávěrů a přesvědčit se o skutečnosti, zda všechny ovládací elementy uzávěrů jsou k dispozici (klíče plynových uzávěrů, ovládací kolečka k šoupátkům a ventilům).

Provéřit zda **plynové potrubí je opatřeno žlutým ochranným nátěrem**. Prověřit, zda ve sklepních a suterénních prostorech nejsou zřizovány provizoria na elektrickém vedení.

Provéřit užívání jednotlivých společných prostorů v souladu se svým určením (zákaz garážování vozidel, motocyklů, zákaz oprav vozidel a motocyklů, pokud se nejedná o zvlášť pro tento účel stanovené prostory, pak však toto musí být obsahem kolaudačního rozhodnutí), **namátkově nahlédnout do jednotlivých sklepních boxů** a přesvědčit se, zda zde nejsou ukládány lahve s propan-butanem (zákaz skladování propan-butanu pod úrovní terénu a na veřejně přístupných místech).

Přesvědčit se o udržování pořádku ve všech sklepních a suterénních prostorech, prověřit skladování tuhých paliv (na hromadě pouze jeden druh paliva) a přesvědčit se vizuálně o stavu elektrické instalace (doplňené armatury na osvětlovacích tělesech, řádně instalované krabice, zásuvky

a vypínače), prověřit zda ve sklepních prostorech občané nepoužívají otevřený oheň a světlo.

Provéřit řádné označení akumulátorovny a stanoviště akumulátorů požární tabulkou „Zákaz kouření a manipulace s otevřením ohněm“.

Provéřit, zda pod schodišti a v různých výklencích nejsou zřizovány skládky starého papíru nebo různého hořlavého materiálu. Ve specifických prostorech (akumulátorovny, stanoviště akumulátorů, dílny, kotelny, strojovny, rozvodny apod.) prověřit označení prostoru, větrání, ukládání hořlavých kapalin v souladu s požárním řádem, domovním řádem nebo prováděcí vyhláškou zákona o PO.

U jednotlivých plynových spotřebičů prověřit označení potrubí žlutou barvou, a zda všechny uzavírací elementy jsou opatřeny ovládacím příslušenstvím, nebo zda toto ovládací příslušenství je k dispozici.

U instalovaných hasicích prostředků prověřit, zda jsou pravidelně kontrolovány, a zda je prováděna jednou ročně jejich předepsaná prohlídka, u nástěnných hydrantů prověřit jejich vybavení, použitelnost hadice a prověřit, zda jsou prováděny kontroly hydrantů minimálně jedenkrát ročně /doporučeno v období jaro nebo podzim/.

U hasicích přístrojů prověřit jejich řádnou instalaci dle pokynů výrobce. Všechny hasicí nástroje musí být umístěny na svislé stavební konstrukci, a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Chodby a schodiště - provést kontrolu kompletnosti a pořádku ve všech hydrantových skříních prověřit provádění kontrol nástěnných hydrantů, prověřit, zda hadice v nástěnných hydrantech jsou v pohotovostní poloze. Prověřit utěsnění všech prostupů v požárně dělících konstrukcích, funkceschopnost požárních uzávěrů.

Provést kontrolu volnosti všech chodeb a schodišť. Zákaz umístování skříní, kočárků a různého dalšího materiálu na chodbách a schodištích tak, aby docházelo ke ztěžování úniku osob při požáru, prověřit funkčnost ovládání kouřových klapek a vyznačení polohy „Uzavřeno“, „Otevřeno“ u ovládačů těchto klapek, prověřit označení a vybavení hydrantových skříní suchovodů požární tabulkou „SUCHOVOD“ a přesvědčit se, zda vyústění suchovodu je opatřeno ventilem

a půlspojkou C a není ucpané papíry apod.

Provéřit volnost únikových cest, přesvědčit se o průchodnosti spojovacích chodeb mezi jednotlivými sekcemi obytných domů, prověřit zda na chodbách, podestách a v různých výklencích není ukládán hořlavý nebo hoření podporující materiál.

Provéřit stav nouzového osvětlení, přesvědčit se o úplnosti osvětlovacích armatur, vyznačení směrů úniku osob z budovy a prověřit funkčnost nouzového osvětlení, dále prověřit funkčnost domovního rozhlasu, přesvědčit se, že reproduktory domovního rozhlasu jsou řádně instalovány.

Zkontrolovat, zda **domovní rozvaděče** jsou uzavřeny, zda skříčka na elektroměrných skříních jsou neporušena a zda všechny rozvaděče v domě jsou označeny požární tabulkou „Nehas vodou a pěnou“ nebo symbolem blesku. Přesvědčit se, zda na chodbách a schodištích nejsou zřizovány provizoria elektrického vedení. Přesvědčit se, zda v těchto prostorech nejsou ukládány lahve s technickými plyny a nádoby s hořlavými kapalinami.

U čerpací stanice pro zvýšení tlaku požární vody v objektu se přesvědčit, zda jsou prováděny pravidelné zkoušky a vizuálně se přesvědčit o stavu čerpací stanice požární vody v objektu.

Strojovna výtahu - přesvědčit se o instalaci hasicího přístroje S6 nebo P6 (PG6). Přesvědčit se

o pořádku a čistotě ve strojovně (nesmí zde být skladováno nic, co nesouvisí s provozem výtahu), prověřit řádné označení strojovny výtahu „Strojovna výtahu“, „Nehas vodou a pěnou“).

Střecha - přesvědčit se o řádném napojení hromosvodů na svody (pokud je to možné), stejně tak prověřit řádné propojení všech kovových částí s uzemňovacími svody (antény, okapové žlaby apod.). Pochůzkou kolem objektu se přesvědčit, zda všechny **uzemňovací svody jsou řádně napojeny** ve zkušebních svorkách.

U evakuační střechy prověřit vstup na střechu.


U OBJEKTŮ S PŮDAMI prověřit, zda na půdách je pořádek a čisto, zda se zde neukládají různé hořlavé předměty a zda všechny antény jsou řádně připojeny na uzemňovací svody, prověřit, zda vstup na půdu je označen požární tabulkou „Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm“.

U OBJEKTŮ S KOMÍNY prověřit vizuálně dle možností neporušení komínového zdiva, komínových hlav, přesvědčit se dle dokladů o provádění čistění a kontrolách komínů, prověřit stav komínových dvířek, jejich nehořlavé provedení a řádné zajištění, přesvědčit se otevřením komínových dvířek o čistění otvorů, prověřit zda v blízkosti komínkových dvířek čistících a vymetacích otvorů nejsou ukládány hořlavé látky, které však mohou být uloženy v půdním prostoru ve vzdálenosti 1 m od komínových těles.

Osoba provádějící kontrolu si upraví (zjednoduší či rozšíří) tento typový program podle místních podmínek objektu, ve kterém bude kontrolu provádět.


Příloha D (informativní)

Schéma postupu při vzniku požáru a po jeho likvidaci

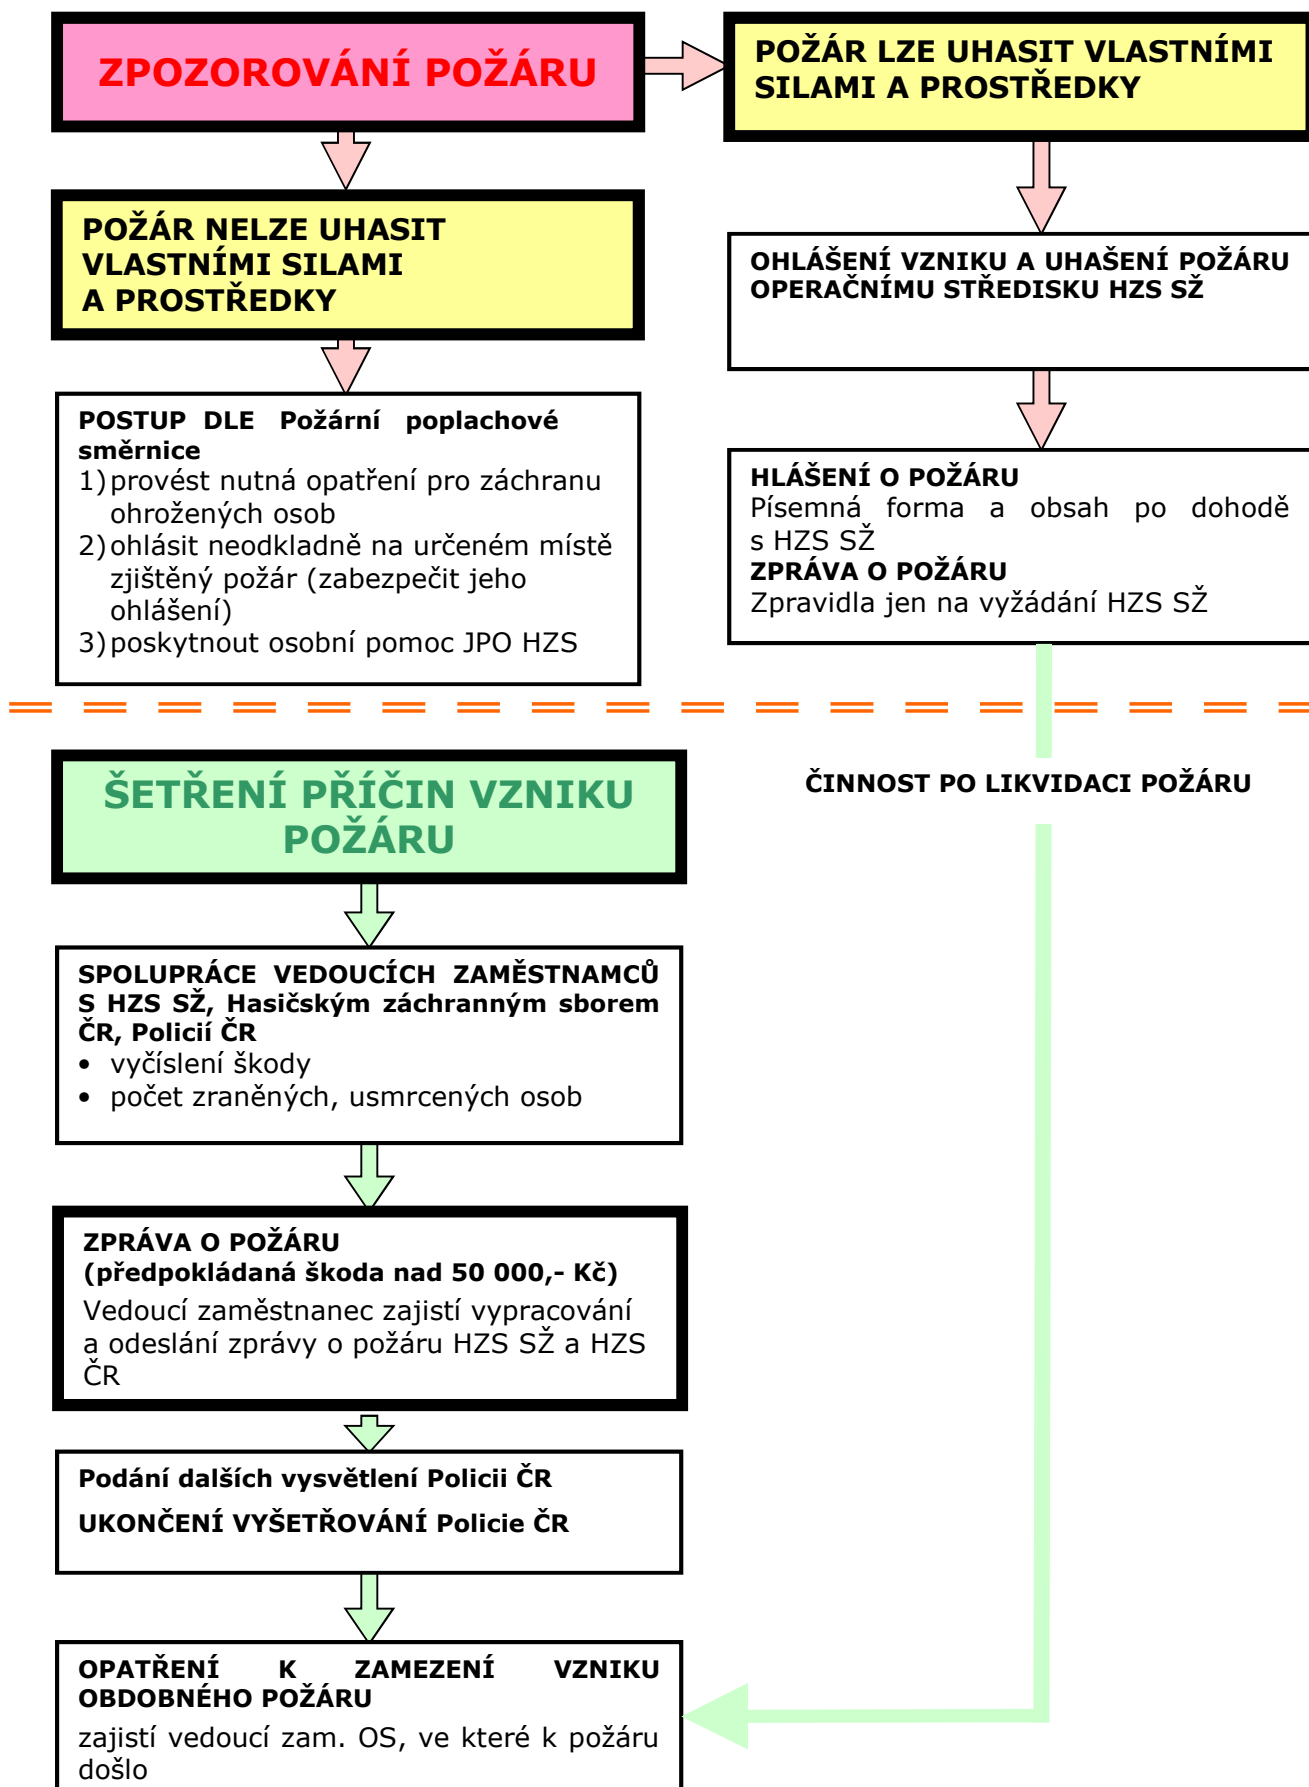

Příloha E (informativní)

Příklad činnosti zaměstnance při vzniku požáru v administrativní budově

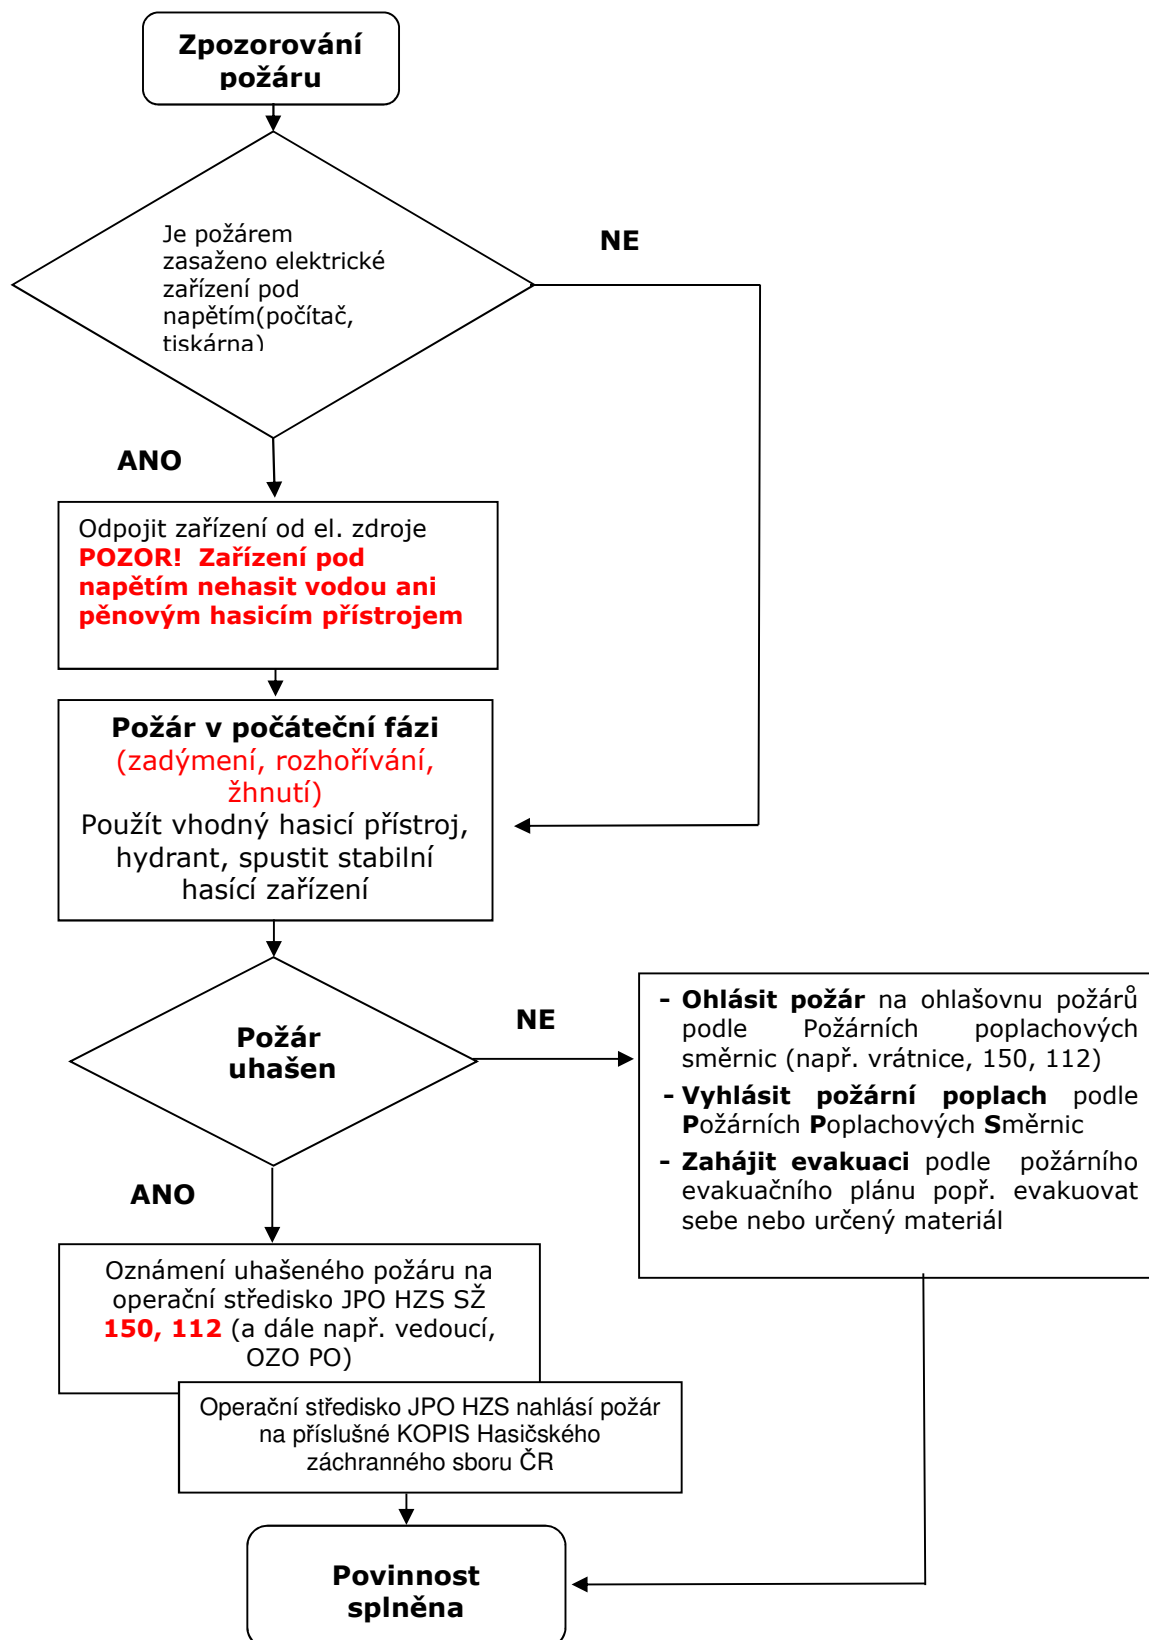

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1258479

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 175d1c65-4a87-4ad0-aaa5-4ab4367a8591

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří MIČKA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2020 11:37:04



8f5492de-146f-49b0-a19e-fbf83fe2fc10