


ROV1 - STÁVAJÍCÍ

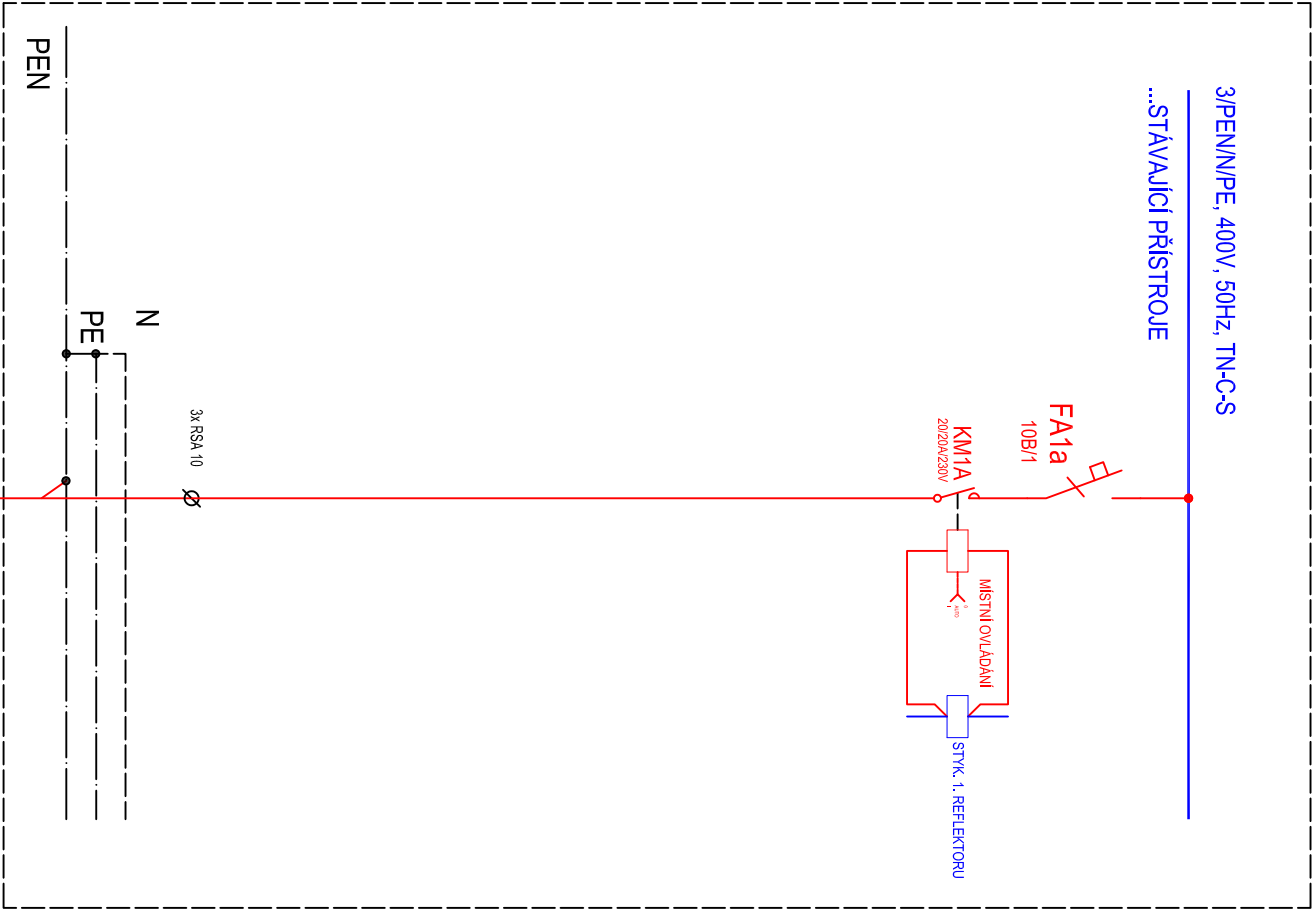

ROZVODNÉ SOUSTAVY: 3/PEN-50Hz/400V/TN-C
3/N/PE-50Hz/400V/TN-C-S
3/N/PE-50Hz/400V/TT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - čl. 411.4 síť TN
- čl. 411.5 síť TT

LEGENDA:

- SO 03-01 Napájení NN v ŽST Nový Bydžov
- SO 03-02 Rozvody NN v ŽST Nový Bydžov
- SO 03-03 EOv v ŽST Nový Bydžov
- Rozvody ve správě SSZT
- stávající rozvody, příp. rozvody ČEZ

Po připomínkovém řízení

INVESTOR STAVBY:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1					
OBJEDNATEL PROJEKTU:	Správa železnic, OŘ HK, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové					
<div><div>signal</div><div>PROJEKT</div></div> <div>Pracoviště: 113 Brno</div>	HIP:	Mgr. Petr Vorel		ZAK. ČÍSLO:	SOUPRAVA Č.:	
	ODP. PROJ.:	Bc. Rudolf Morawitz		20-058-40-113		
	NAVRHL.:	Bc. Rudolf Morawitz		DATUM:		
	KONTROLOVAL.:	Ing. Marek Vývoda		04/2021		
	STAVBA:					
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov						
OBJEKT:	SO 03-02 Rozvody NN v žST Nový Bydžov			ČÁST:	Číslo přílohy:	
VÝKRES:	Schéma doplnění ROV1			D.2.3.		
					DSP	07