

Investor:
Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7
11000 Praha

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/VI/21/1778**

Vyřizuje: **Ivana Vejvodová**

Telefon: **+420 491 512 789**

E-mail: **ivana.vejvodova@vakhk.cz**

Žadatel:
Signal Projekt s.r.o.
Mgr. Petr Vorel
Vídeňská 546/55
63900 Brno

Název akce: **Oprava zabezpečovacího zařízení v žst Nový Bydžov**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**
Typ řízení: **dokumentace pro společné územní a stavební řízení**
Zájmové území: **Nový Bydžov 556/35 (Nový Bydžov)**
Datum vydání vyjádření: **13.05.2021**
Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

Bude provedena oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov, které je staré a nevyhovující a dosluhující.

Napojení na zdroj vody, kanalizaci a plyn stavba nevyžaduje. Pro napájení stávajících a nových odběrů v žst. Nový Bydžov, napájení osvětlení stanice a napájení EOv bude vybudováno nové odběrné místo se sazbovým jističem. Bude provedeno odstranění náletových dřevin. Stavební práce, venkovní prvky zabezpečovacích zařízení a navrhovanou kabelovou trasou dojde k pracím v ochranných pásmech stávajících vodovodních řadů, kanalizačních stok a kabelu elektro v provozování Královéhradecké provozní, a. s.

Na st. p. č. 569 a p. p. č. 3522 a p. p. č. 1002/2 v k. ú. Nový Byžov a p. p. č. 431/1 v k. ú. Sloupno nad Cidlinou se nenachází žádné sítě v provozování Královéhradecké provozní, a. s.

V zájmovém území stavby se nacházejí stávající sítě v provozování Královéhradecké provozní, a. s.:

k. ú. Nový Bydžov:

- p. p. č. 2740/1 – stávající vodovodní řady DN 80 LT a DN 200 LT a stávající kanalizační stoky DN 800 B-v a DN 700 B-a
- p. p. č. 2740/12 – stávající přípojky
- p. p. č. 2740/11 – stávající vodovodní řad DN 300 LT a kabelové vedení elektro

- p. p. č. 2613/2 – kabelové vedení elektro. Upozorňujeme, že se zde nachází také kanalizační přípojka, která je zaústěna mimo kanalizační síť v provozování KHP, a. s.

Je nutné jejich stávající polohu stavbou respektovat.

Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - b) vysazovat trvalé porosty,
 - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoli odpadu,
 - d) provádět terénní úpravy,
- s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Upozorňujeme, že se zde nacházejí také stávající vodovodní přípojky a kanalizační přípojky. Náš archív přípojek nemusí obsahovat všechny trasy vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek. Tyto jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Jejich zakres je orientační. Je nutné jejich stávající trasu respektovat.

Navržené kabelové vedení bude křížit stávající vodovodní řad DN 300 LT, stávající vodovodní řad DN 200 LT a kanalizační stoku DN 700 B-a u hlavního přejezdu v ul. Čsl. Armády a stávající vodovodní řad DN 80 LT a kanalizační stoku DN 800 B-v v provozování Královéhradecké provozní, a. s. Požadujeme, aby se na náklady investora, v součinnosti s pověřenými pracovníky Královéhradecké provozní, a. s., provedlo vykopání sond, min. 1x na každém křížení kabelového vedení se stávajícími vodovodními řady nebo kanalizačními stokami v provozování Královéhradecké provozní, a. s. - kvůli určení přesné hloubky uložení vodovodních řadů a kanalizačních stok v provozování Královéhradecké provozní, a. s. O provedení sond bude proveden zápis do stavebního deníku.

Při stavbě je nutno dodržet tyto naše podmínky a požadavky:

- uvedená akce bude provedena v plné součinnosti s Královéhradeckou provozní, a. s.
- křížení je nutno provádět kolmo.
- je nutno dodržet ČSN 73 60 05.
- v místě křížení požadujeme uložit kabelové vedení do chráničky, která bude dlouhá tak, aby její okraje přesahovaly křížení kabelového vedení s vodovodem a kanalizací v provozování Královéhradecké provozní, a. s., min. o 1,5 m resp. 2,5 m vně od líce vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a. s. na každou stranu.
- pro vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok a kabelového vedení volejte provozovatele Královéhradeckou provozní, a. s., středisko Západ - tel. 495 490 320, a to v předstihu min. 10 dnů před

zahájením realizace výše uvedené akce.

- při vytýčení vodovodů a kanalizací a kabelového vedení elektro v provozování Královéhradecké provozní, a. s. budou případně upřesněny další požadavky z hlediska umístění vodovodů a kanalizací a kabelového vedení elektro v provozování Královéhradecké provozní, a. s. a prováděných prací.
- případné poškození zařízení vodovodních řadů, kanalizačních stok a kabelového vedení elektro v provozování Královéhradecké provozní, a. s. bude Královéhradecké provozní, a. s. neprodleně oznámeno. V případě, že při stavbě dojde k porušení vodovodních řadů, kanalizačních stok a kabelového vedení elektro v provozování Královéhradecké provozní, a. s., budou následné opravy nebo přeložky vodovodních řadů nebo kanalizačních stok a kabelového vedení elektro provedeny výhradně Královéhradeckou provozní, a.s. na náklady investora stavby.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům veškeré práce v blízkosti vodovodu a kanalizace a kabelového vedení elektro v provozování Královéhradecké provozní, a. s. požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a. s., nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- zhotovitel této investiční akce je povinen před zahájením prací požádat o vytýčení vodovod-k kanalizací a kabelového vedení elektro v provozování Královéhradecké provozní, a. s. a následně vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a. s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a. s., které bylo stavbou dotčeno.

Při splnění výše uvedených podmínek a požadavků s prováděním stavby souhlasíme.

Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Královéhradecká provozní, a. s.

Na vědomí:

Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod

Bc. Petr Navrátil, DiS. – manažer provozu odpadních vod


Bc. Radim Dus – vedoucí střediska kanalizace

Pavel Půš – vedoucí střediska Západ

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

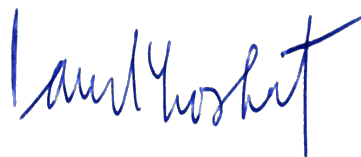

Ing. Pavel Loskot
technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.


Přílohy:

počet: 2

- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Koordinační situační výkres

Situace sítí v provozování KHP, a.s.

Číslo vyjádření: VAKHK/VHR/VI/21/1778

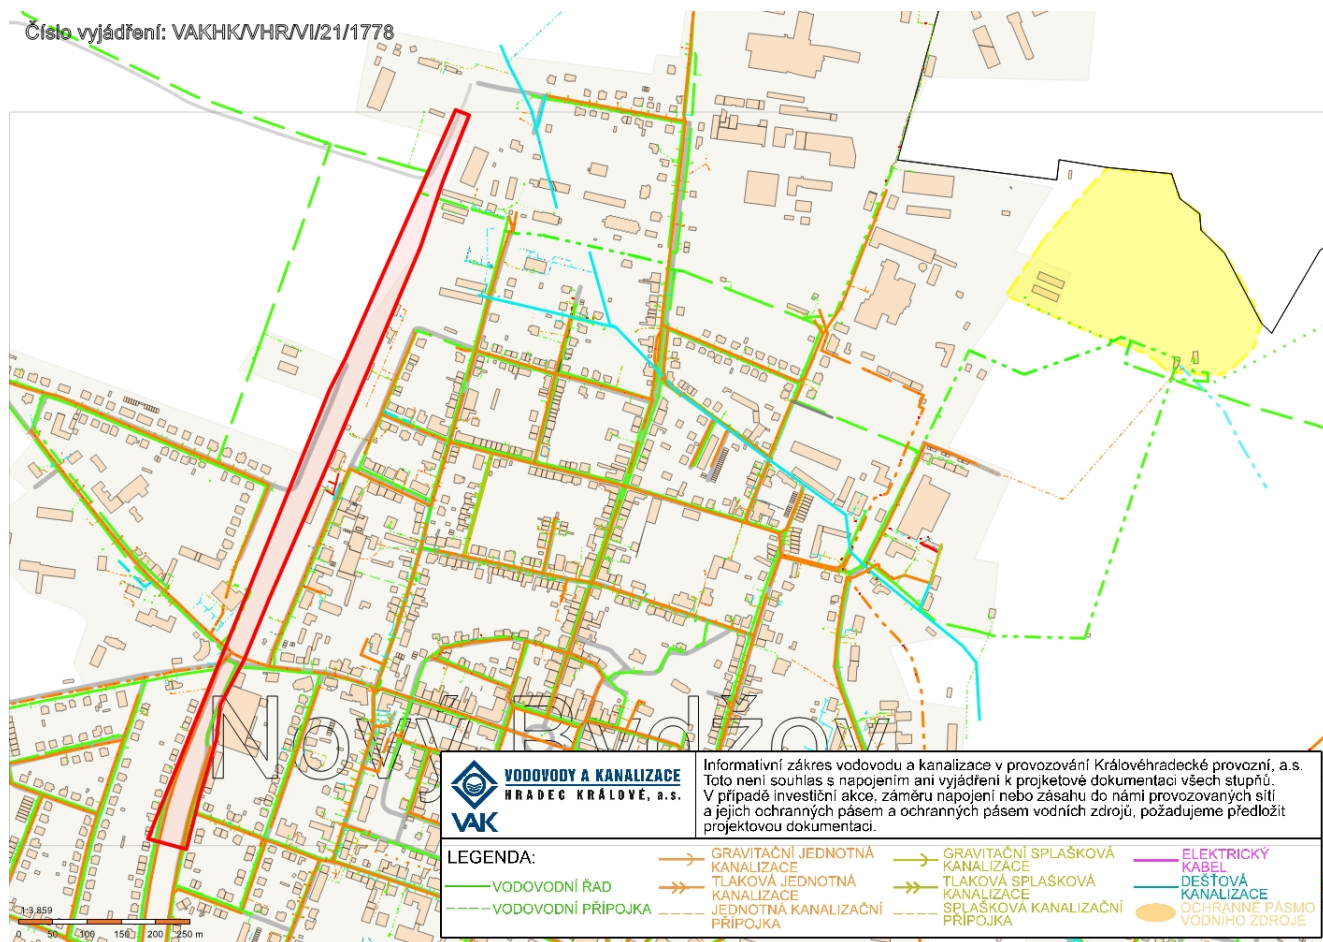

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

Koordinální situační výkres



Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu
České republiky jako akciová společnost
a je zapsána v Obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.