












VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ









POZNÁMKA :
JE NUTNÉ VŽDY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY !!

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		PROJEKTANT ČÁSTI PD PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIC STÁTNÍ ORGANIZACE Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 e-mail: r.vladimir@volny.cz VYPRACOVAL Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 e-mail: r.vladimir@volny.cz		DATUM 11 / 2021	
ČÁST PD D1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				STUPEŇ PD DPS	
NÁZEV STAVBY BRNO MALOMĚŘICE , DIESELCENTRÁLA OPRAVA STŘECHY A HROMOSVODU PARC.Č 1897/52, K.Ú. BRNO - MALOMĚŘICE INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318599		FORMÁT 5 A 4			
		ČÍSLO ZAKÁZKY E639-S-4667/2021			
OBJEKT SO-01		BRNO MALOMĚŘICE - DIESELCENTRÁLA PARC.Č 1897/52, K.Ú. BRNO - MALOMĚŘICE INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318599		MĚŘÍTKO	
NÁZEV PŘÍLOHY VÝKRES VÝROBKŮ				ČÍSLO PŘÍLOHY D 08	





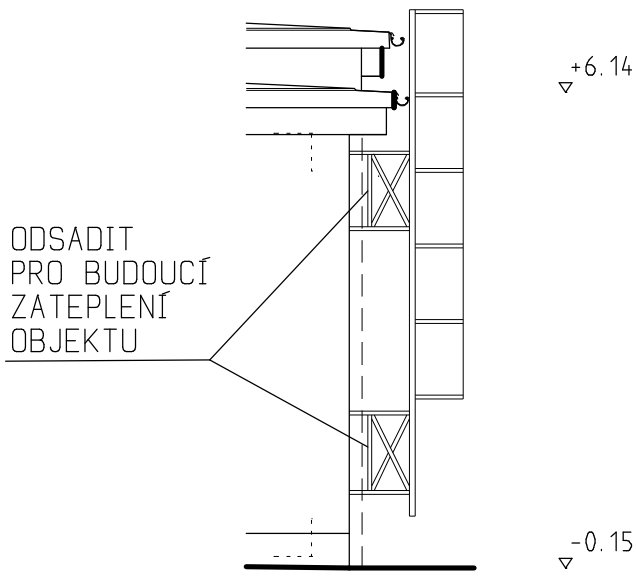
VÝPIS VÝROBKŮ - BRNO MALOMĚŘICE - DIESELCENTRÁLA - OPRAVA STŘECHY A HROMOSVODU

Pol.	Schema	Popis	Ks
		OKAPNICE NOVÉ STŘECHY R.S. CCA 300 MM POPLASTOVANÝ PLECH - RAL 7040	92 BM
		STŘEŠNÍ ŽLAB VČETNĚ HAKŮ R.S. 333 MM POPLASTOVANÝ PLECH - RAL 7040	94 BM
		KOTLIK OVÁLNÝ 330 /100 POPLASTOVANÝ PLECH - RAL 7040	5 KS
		STŘEŠNÍ SVOD DN 100 VČETNĚ KOLEN A SPON POPLASTOVANÝ PLECH - RAL 7040	30 BM
		SANAČNÍ ODVĚTRÁNÍ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU - TOPWET - TWOP SAN 110 PVC NEBO - TOPWET - TWOP SAN 125 PVC VČETNĚ SANAČNÍHO TĚSNĚNÍ A DEŠTOVÉ KRYTKY ROZMĚR UPRESNIT PO DEMONTÁŽI ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE	4 KS
		PROSTUP PAROZÁBRANOU - XL S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU - TOPWET - TWOD 160 BIT	3 KS
		ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE - XL S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU - TOPWET - TWOP 160 PVC	3 KS


VÝPIS VÝROBKŮ - BRNO MALOMĚŘICE - DIESELCENTRÁLA - OPRAVA STŘECHY A HROMOSVODU

Pol.	Schema	Popis	Ks
		PROSTUP PAROZÁBRANOU - XL S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU - TOPWET - TWOD 160 BIT	2 KS
		PROSTUP PRO KABELY - XL S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU - TOPWET - TWP 160 PVC	2 KS
		L - PROFIL VNITRNÍ R.S. 100 MM POPLASTOVANÝ PLECH SEDÝ - RAL 7040	10 BM
		STĚNOVÁ LIŠTA VYHNUTÁ K ZATMELENÍ R.S. 100 MM POPLASTOVANÝ PLECH SEDÝ - RAL 7040	10 BM
		TMELICI LIŠTA POJISTNÁ R.S. 100 MM POPLASTOVANÝ PLECH SEDÝ - RAL 7040	10 BM

VÝPIS VÝROBKŮ - BRNO MALOMĚŘICE - DIESELCENTRÁLA - OPRAVA STŘECHY A HROMOSVODU

Pol.	Schema	Popis	Ks
		- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ODKOURENÍ KOTLE VČETNĚ NOSNÝCH PRVKŮ - NASTAVENÍ O CCA 260 MM - ZPĚTNÁ MONTÁŽ ODKOURENÍ KOTLE VČETNĚ NOSNÝCH PRVKŮ NA STĚNU S KOTVAMI NA BUDOUCÍM ZATEPLENÍ FASÁDY MIN. 160 MM ! ! ! ÚPRAVA VYÚSTĚNÍ ODKOURENÍ KOTLE A PŘÍVODU VZDUCHU V NÍCE U PATY OBVODOVÉ STĚNY KOTELNY ! ! !	1 KS CCA 12 BM
		- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ODKOURENÍ VÝFUKU NOVÉHO DIESELAGRAGÁTU VČETNĚ NOSNÝCH PRVKŮ - NASTAVENÍ O CCA 260 MM - ZPĚTNÁ MONTÁŽ ODKOURENÍ VÝFUKU NOVÉHO DIESELAGRAGÁTU VČETNĚ NOSNÝCH PRVKŮ	1 KS CCA 4 BM
		VÝLEZOVÝ ZEBŘÍK S PŘÍMÝM VÝSTUPEM, S OCHRANNÝM KOŠEM A VÝLEZOVÝMI MADLY PRO VÝŠKU BUDOVY DO 10 M DĚLKA ZEBŘÍKU VČETNĚ VÝSTUPNÍHO PROFILU 6,7 M POZINKOVANÁ OCEL VÝŠKA VÝSTUPU 5,6 M PRO PEVNOU MONTÁŽ DLE ČSN EN ISO 14122-4, DIN 18 799-1 A DIN 14 094-1 VZDALENOST JEDNOTLIVÝCH PŘÍČLI: 280 MM ŠÍŘKA ZEBŘÍKU: 520 MM KOTVY PRO ODSTUP OD STĚNY 800 MM ! ! - ATYPICKÉ KOTVENÍ - (ZARGES CZ, S.R.O. NEBO PREFA KOMPOZITY A.S.) 	1 KS

VÝPIS VÝROBKŮ - BRNO MALOMĚŘICE - DIESELCENTRÁLA - OPRAVA STŘECHY A HROMOSVODU

Pol.	Schema	Popis	Ks
		- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ODVĚTRÁNÍ SKLADU PALIVA DIESELAGRAGÁTU VČETNĚ NOSNÝCH PRVKŮ - NASTAVENÍ O CCA 260 MM - ZPĚTNÁ MONTÁŽ ODVĚTRÁNÍ SKLADU PALIVA DIESELAGRAGÁTU VČETNĚ NOSNÝCH PRVKŮ	1 KS CCA 4 BM